


0134 2x 100S/F1/E

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	Tel : 03 26 97 11 61
Client :	Meirie de Condé les Autry - 08250 Condé les Autry	
Date :	04/12/2006	n° DRIRE : 209/08/06
Affaire suivie par :	MADAME La Maire	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'AEP	
Lieu du chantier :	Condé les Autry (pâturage)	


Suivi de PZ 2 pendant pompage de 48 heures sur F1				
Date : 04/12/2006		Niveau statique :		
Heure déb :		Hauteur du repère :		
Heure fin :		Refolement :		
Distance piézomètre : 8,50		Niveau statique piézo :		
Descente		Remontée		
Temps	ND PZ 2	Débit de F1	Temps	PZ 2
1mn			1mn	0,750
1mn30			1mn30	
2mn			2mn	
2mn30			2mn30	
3mn			3mn	
3mn30			3mn30	
4mn			4mn	
4mn30			4mn30	
5mn			5mn	0,750
6mn	0,665		6mn	
7mn			7mn	
8mn			8mn	
9mn			9mn	
10mn			10mn	0,750
12mn			12mn	
14mn			14mn	
16mn			16mn	0,750
18mn			18mn	
20mn			20mn	0,750
25mn			25mn	0,750
30mn			30mn	0,750
45mn	0,675		45mn	0,750
1h	0,680		1h	0,750
1h30	0,660	20,270	1h30	0,750
2h	0,680		2h	0,740
3h	0,680		3h	0,740
4h	0,700		4h	0,730
5h	0,710	19,800	5h	0,720
6h	0,720		6h	0,720
7h	0,720		7h	0,710
8h	0,720		8h	0,710
9h	0,710		9h	0,710
10h	0,720		10h	0,710
12h	0,730		12h	0,710
15h	0,700		15h	0,700
18h	0,710		18h	0,690
21h	0,720		21h	0,680
24h	0,730		24h	
27h	0,720		27h	
30h	0,730		30h	
33h	0,740		33h	
36h	0,740		36h	
39h	0,710		39h	
42h	0,720		42h	
45h	0,740	19,950	45h	
48h	0,750	19,800	48h	



# Condé les Autry : pompage de 48 heures sur le forage définitif

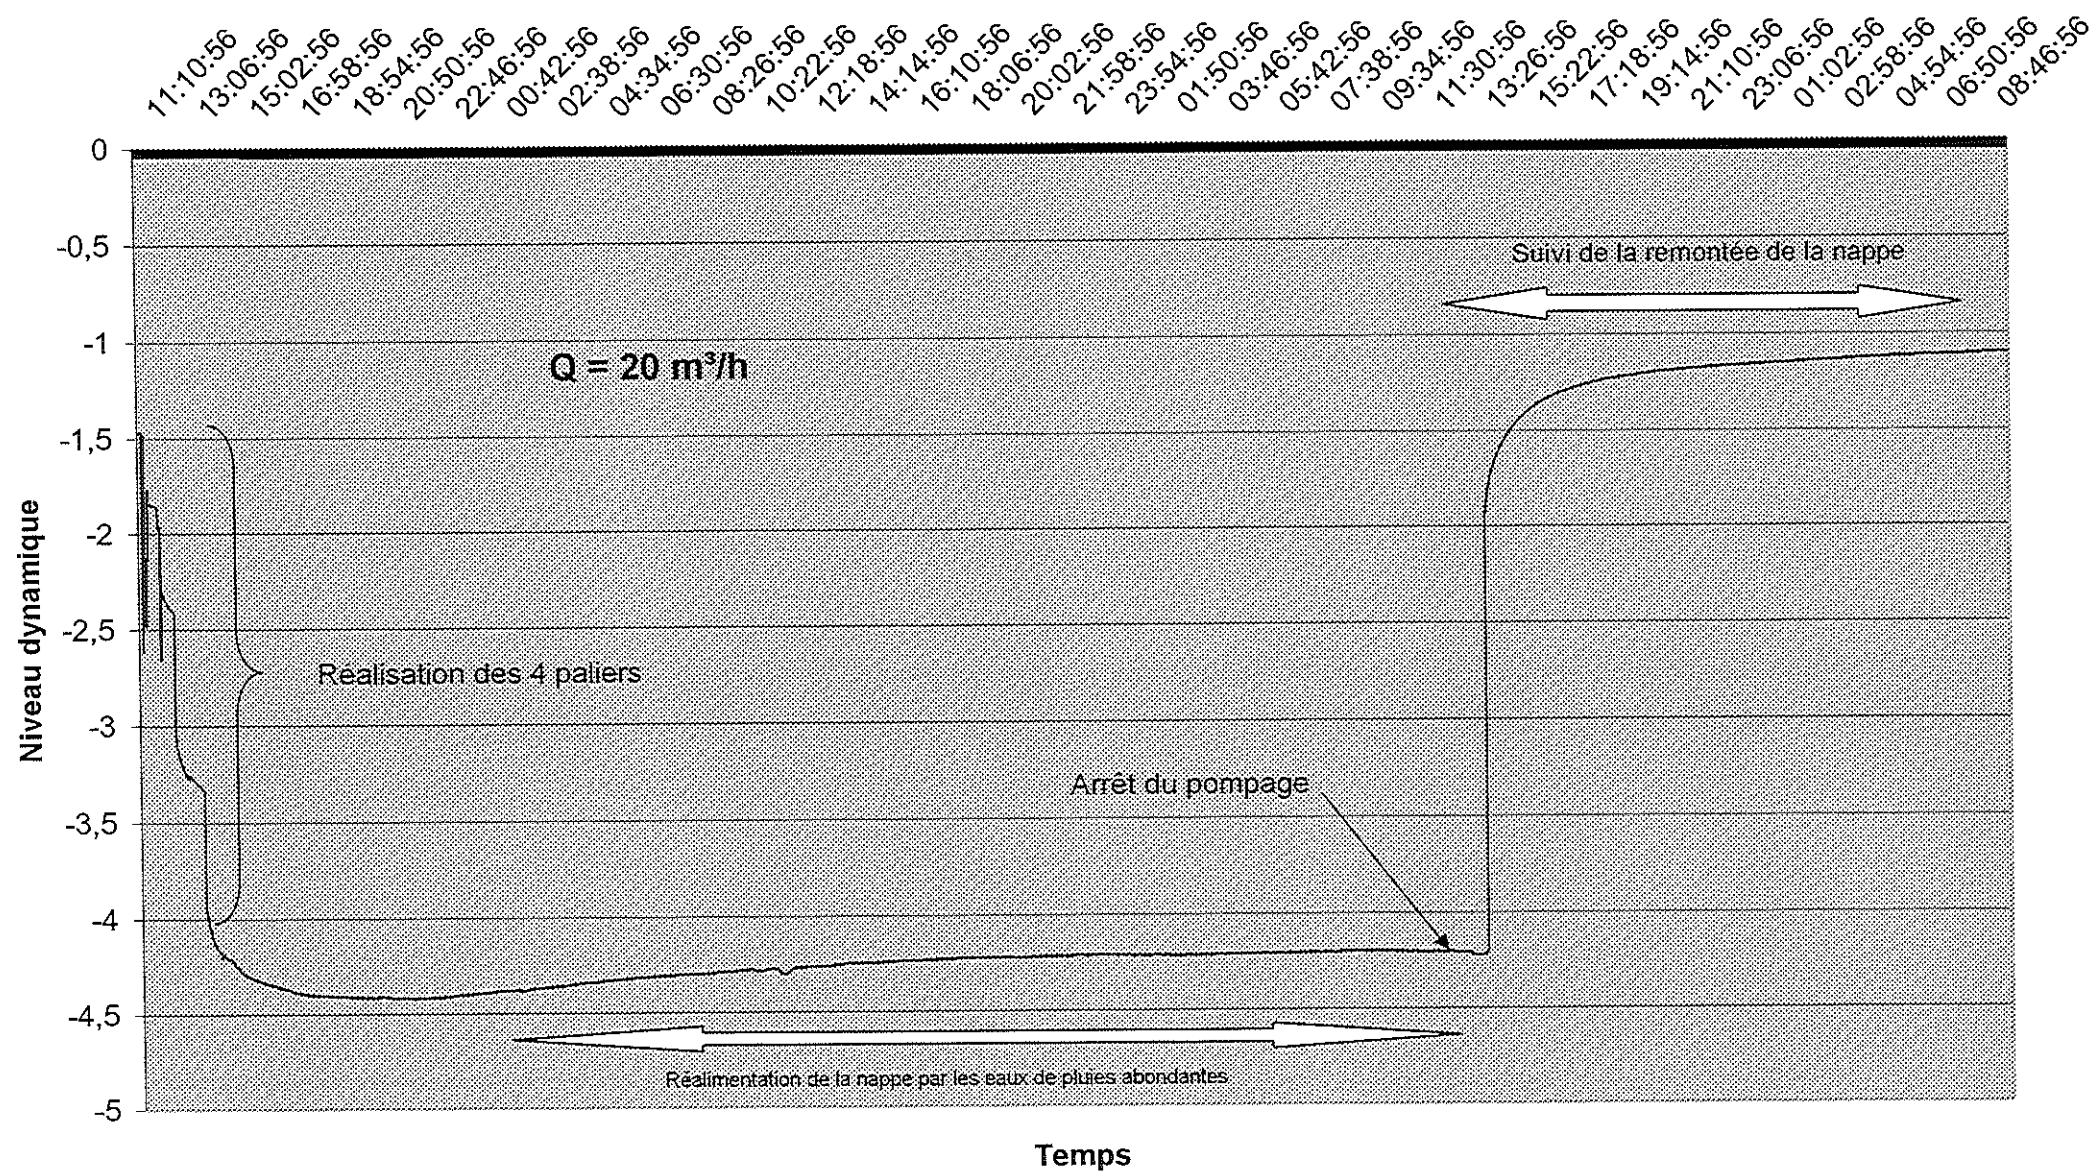

## Suivi de PZ1 pendant le pompage de 48 heures sur le forage définitif

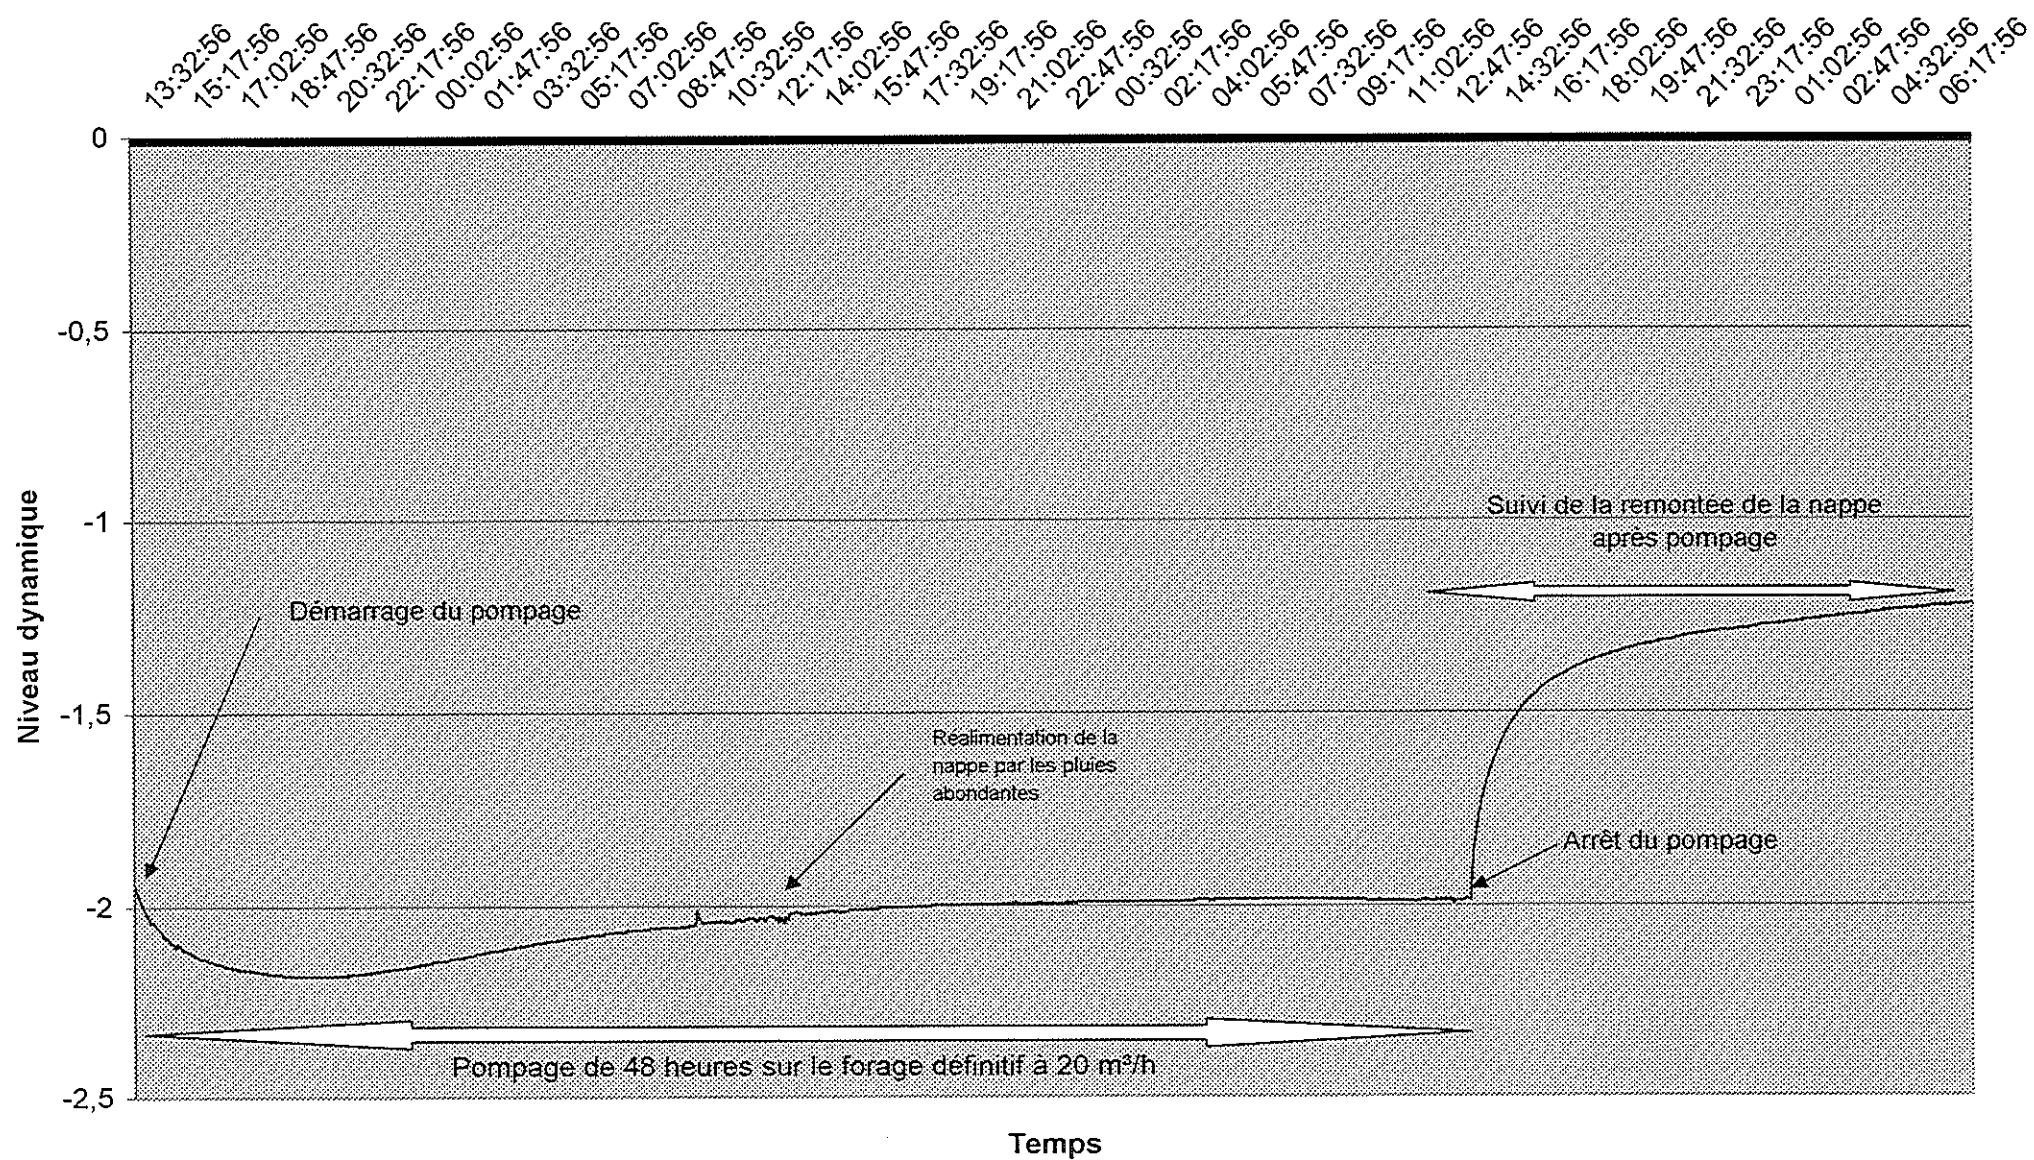

## Suivi de PZ2 pendant le pompage de 48 heures sur le forage définitif

