

POMPAGE D'ESSAI

FORAGE D'IRRIGATION



Pompage d'essai

Cllent: GAEC DE L'ETANG - M. MARTIN	
Maître d'oeuvre: GAEC DE L'ETANG - 10330 BALIGNICOURT	
Lieu de l'ouvrage : Le village - ZD N° 32	
10330 ST LEGER SOUS MARGERIE	
Profondeur utile du forage:	40.00 m
Diamètre de la chambre de pompage:	315 mm
Niveau repère/sol:	0.00 m
Niveau statique/sol:	10.40 m
Type de la pompe:	PEDROLLO
Diamètre nominal:	8"
Débit maxi de la pompe:	120.00
Puissance de la pompe:	15 kw
Diamètre hors tout de la pompe:	200 mm
Hauteur de refoulement maxi:	60 mm
Installée à (profondeur):	36.00 m
Longueur de refoulement:	50 m

Observations :

Date et heure de début de pompage le **24/05/2007** à **00:00**


Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
24/05/2007	00:30	0h30	50.00	28.00	28.00	17.60	Acidification 1 tonne
	02:00	2h00	90.00	17.50	17.50	7.10	

COURBE DE POMPAGE FORAGE D'IRRIGATION

Date début: 24/05/2007

Heure début: 00:00

Pompage d'essai

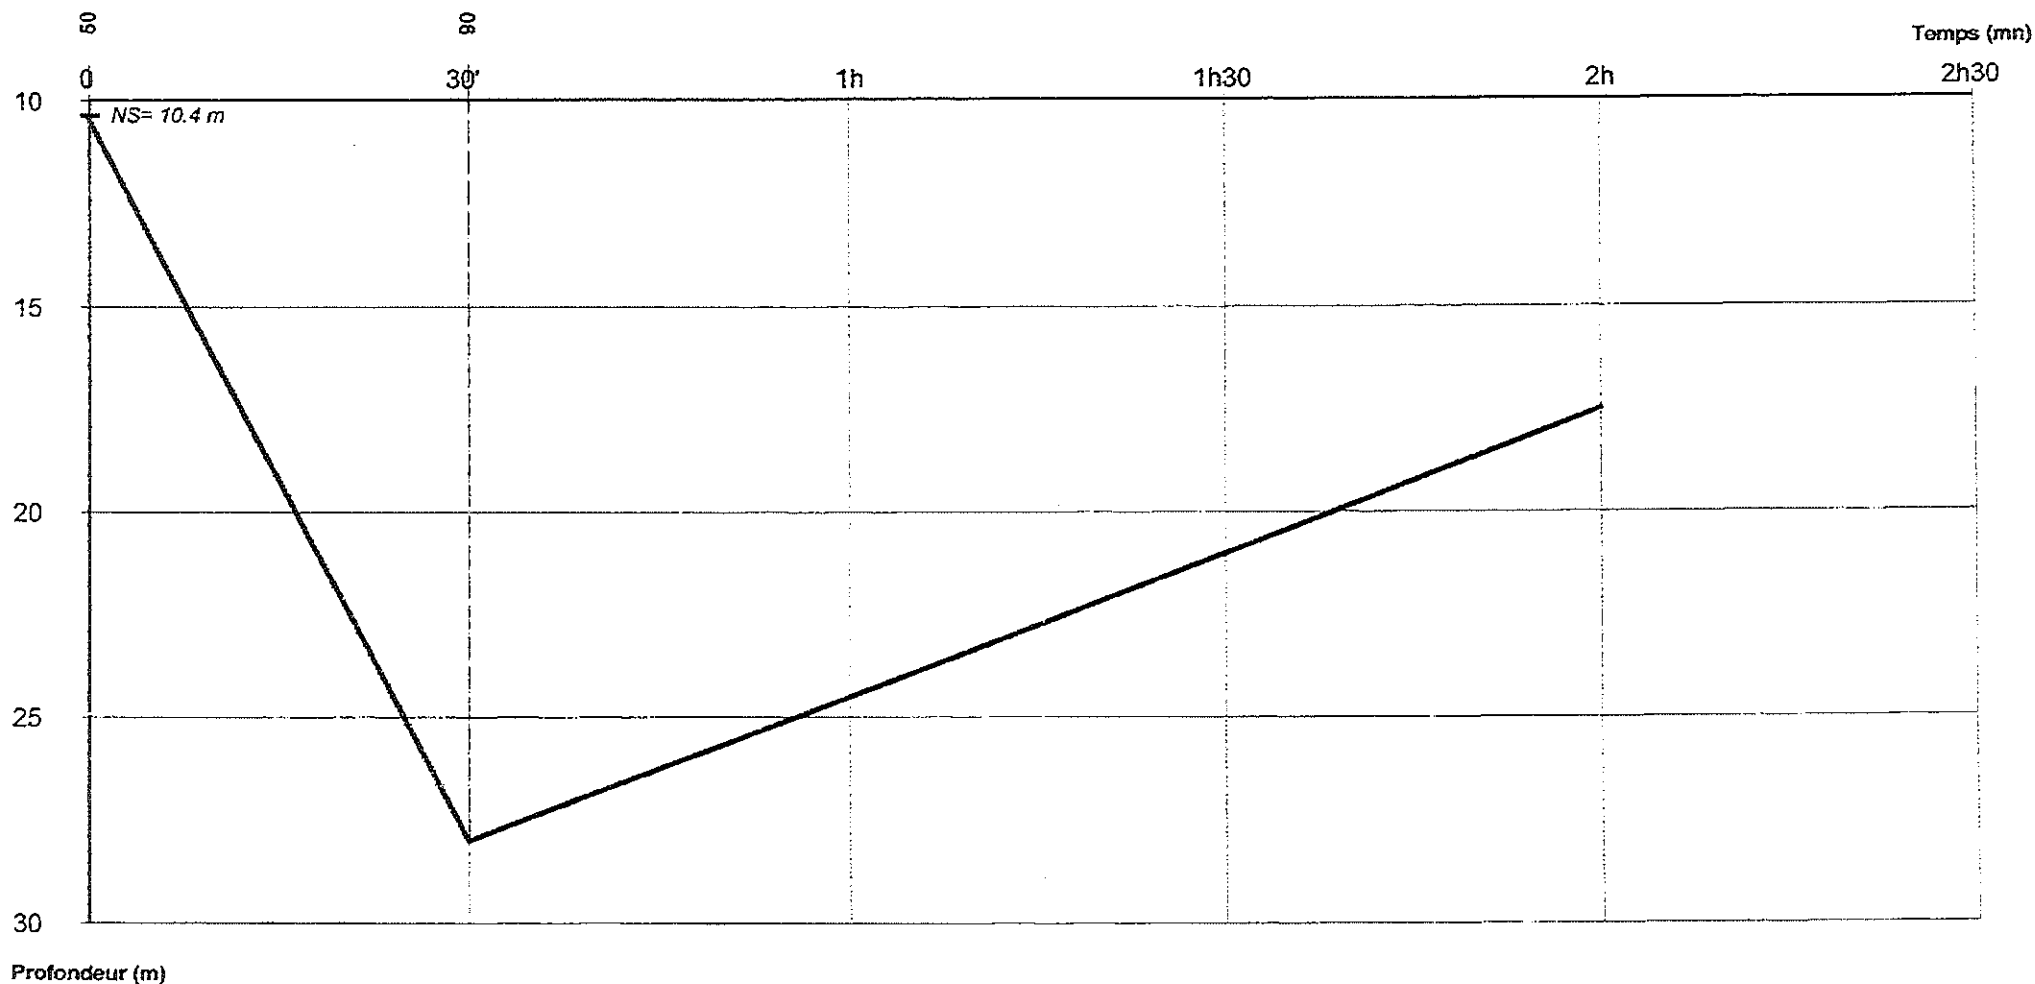

Débits:

0h00 - 0h30	=	50 m3/h
0h30 - 2h00	=	90 m3/h