

FORAGE D'EAU

01604X1044/F/E

Client: M. MME LONVERT							
Maître d'oeuvre: M. MME LONVERT							
Lieu de l'ouvrage: Rue St pierre							
51800 FLORENT EN ARGONNE							
Profondeur utile du forage:		24,00	m	Niveau repère/sol:		0,40	m
Diamètre de la chambre de pompage:		125	mm	Niveau statique/sol:		7,13	m
Type de la pompe:		Immergée		Puissance de la pompe:		kw	
Diamètre nominal:		4"		Diamètre Hors Tout de la pompe:		mm	
Débit maxi de la pompe:		8,00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi:		0	m
Installée à (profondeur):		23,50	m	Longueur de refoulement:		25	m

Date et heure de début de pompage: Le 16/07/2004 a 10:00


Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observations
16/07/2004	10:02	2,00'	0,40	7,61	7,21	0,08	
	10:03	3,30'		7,71	7,31	0,18	
	10:05	5,00'		7,80	7,40	0,27	
	10:08	8,00'		7,86	7,46	0,33	
	10:10	10,00'		7,90	7,50	0,37	
	10:25	25,00'		8,52	8,12	0,99	
	10:30	30,00'		8,63	8,23	1,10	
	10:45	45,00'		8,89	8,49	1,36	
	11:00	1 h 00		9,14	8,74	1,61	
	11:30	1 h 30		9,43	9,03	1,90	
	12:00	2 h 00		9,68	9,28	2,15	
	13:00	3 h 00		10,91	10,51	3,38	
	14:00	4 h 00		11,08	10,68	3,55	

FORAGE D'EAU

Pompage d'essai

Date début: 16/07/2004

Heure de début: 10:00

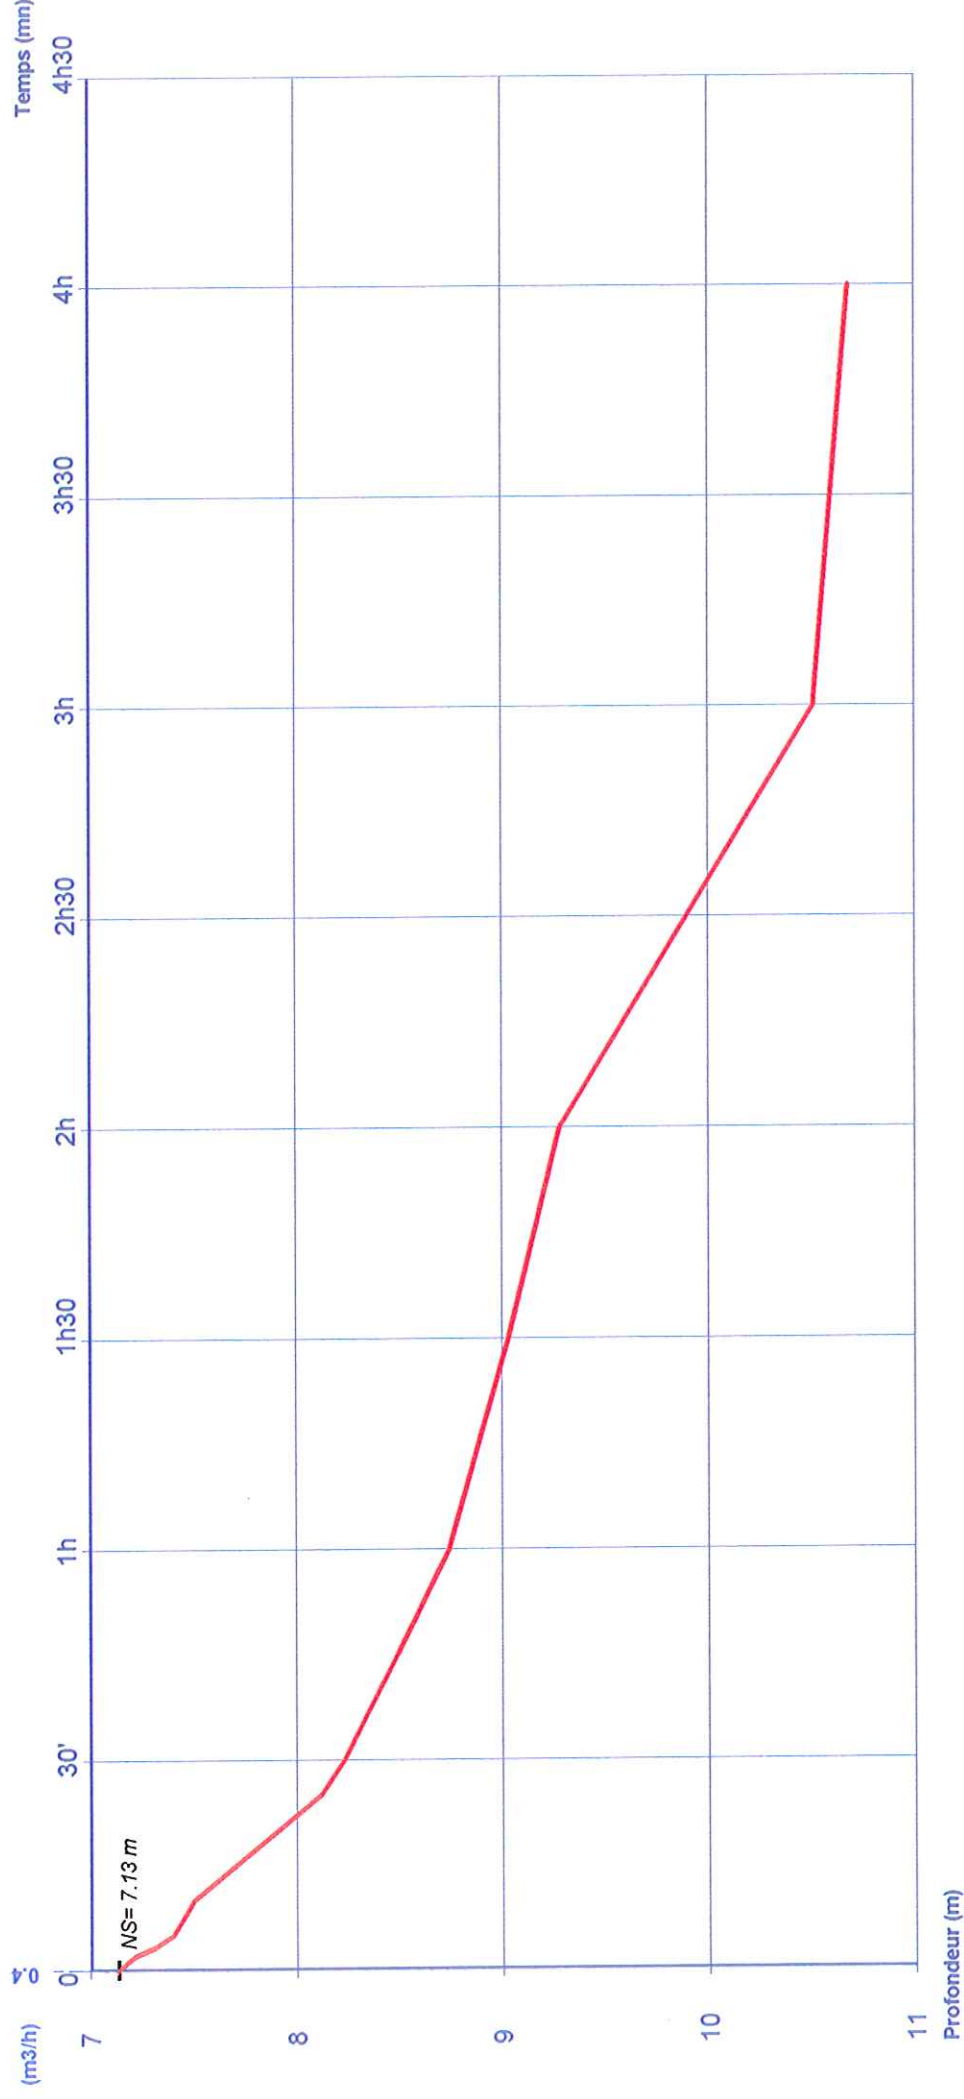

Débits:

0 - 4h00 = 0.4 m³/h