


le 15 novembre 1973

le 16 novembre

le 17 novembre




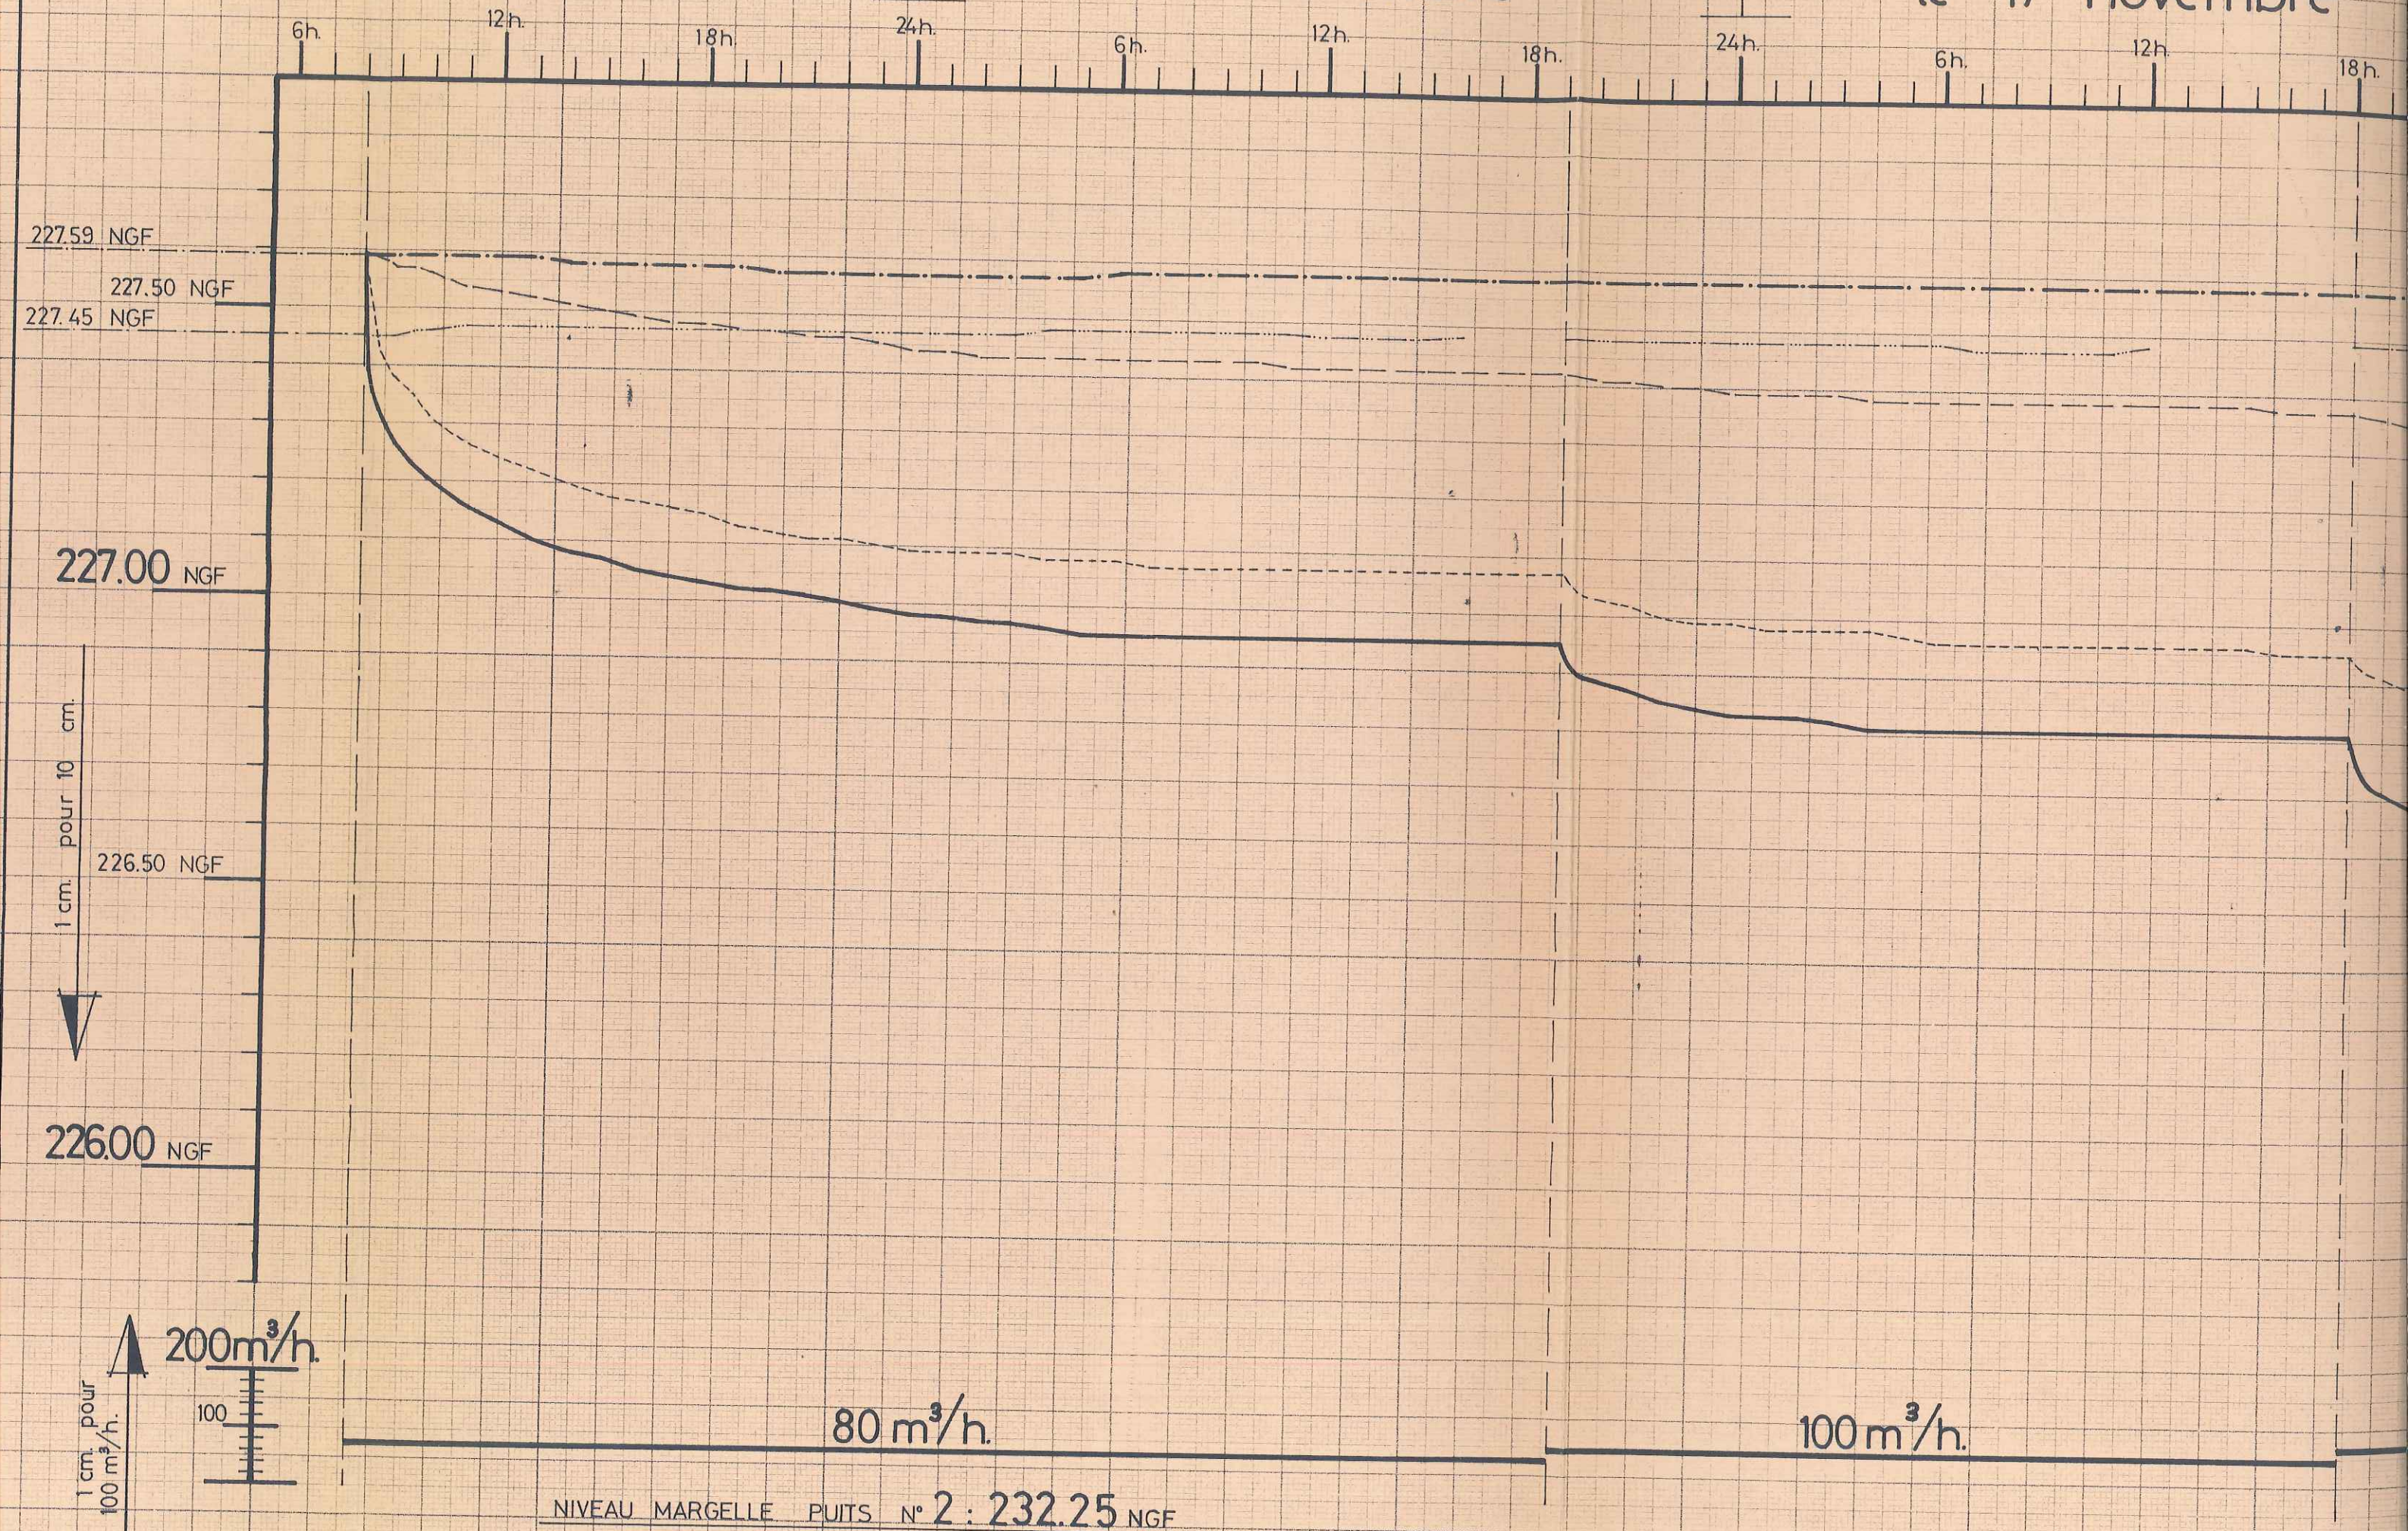

le 17 novembre

le 18 novembre

le 19 novembre

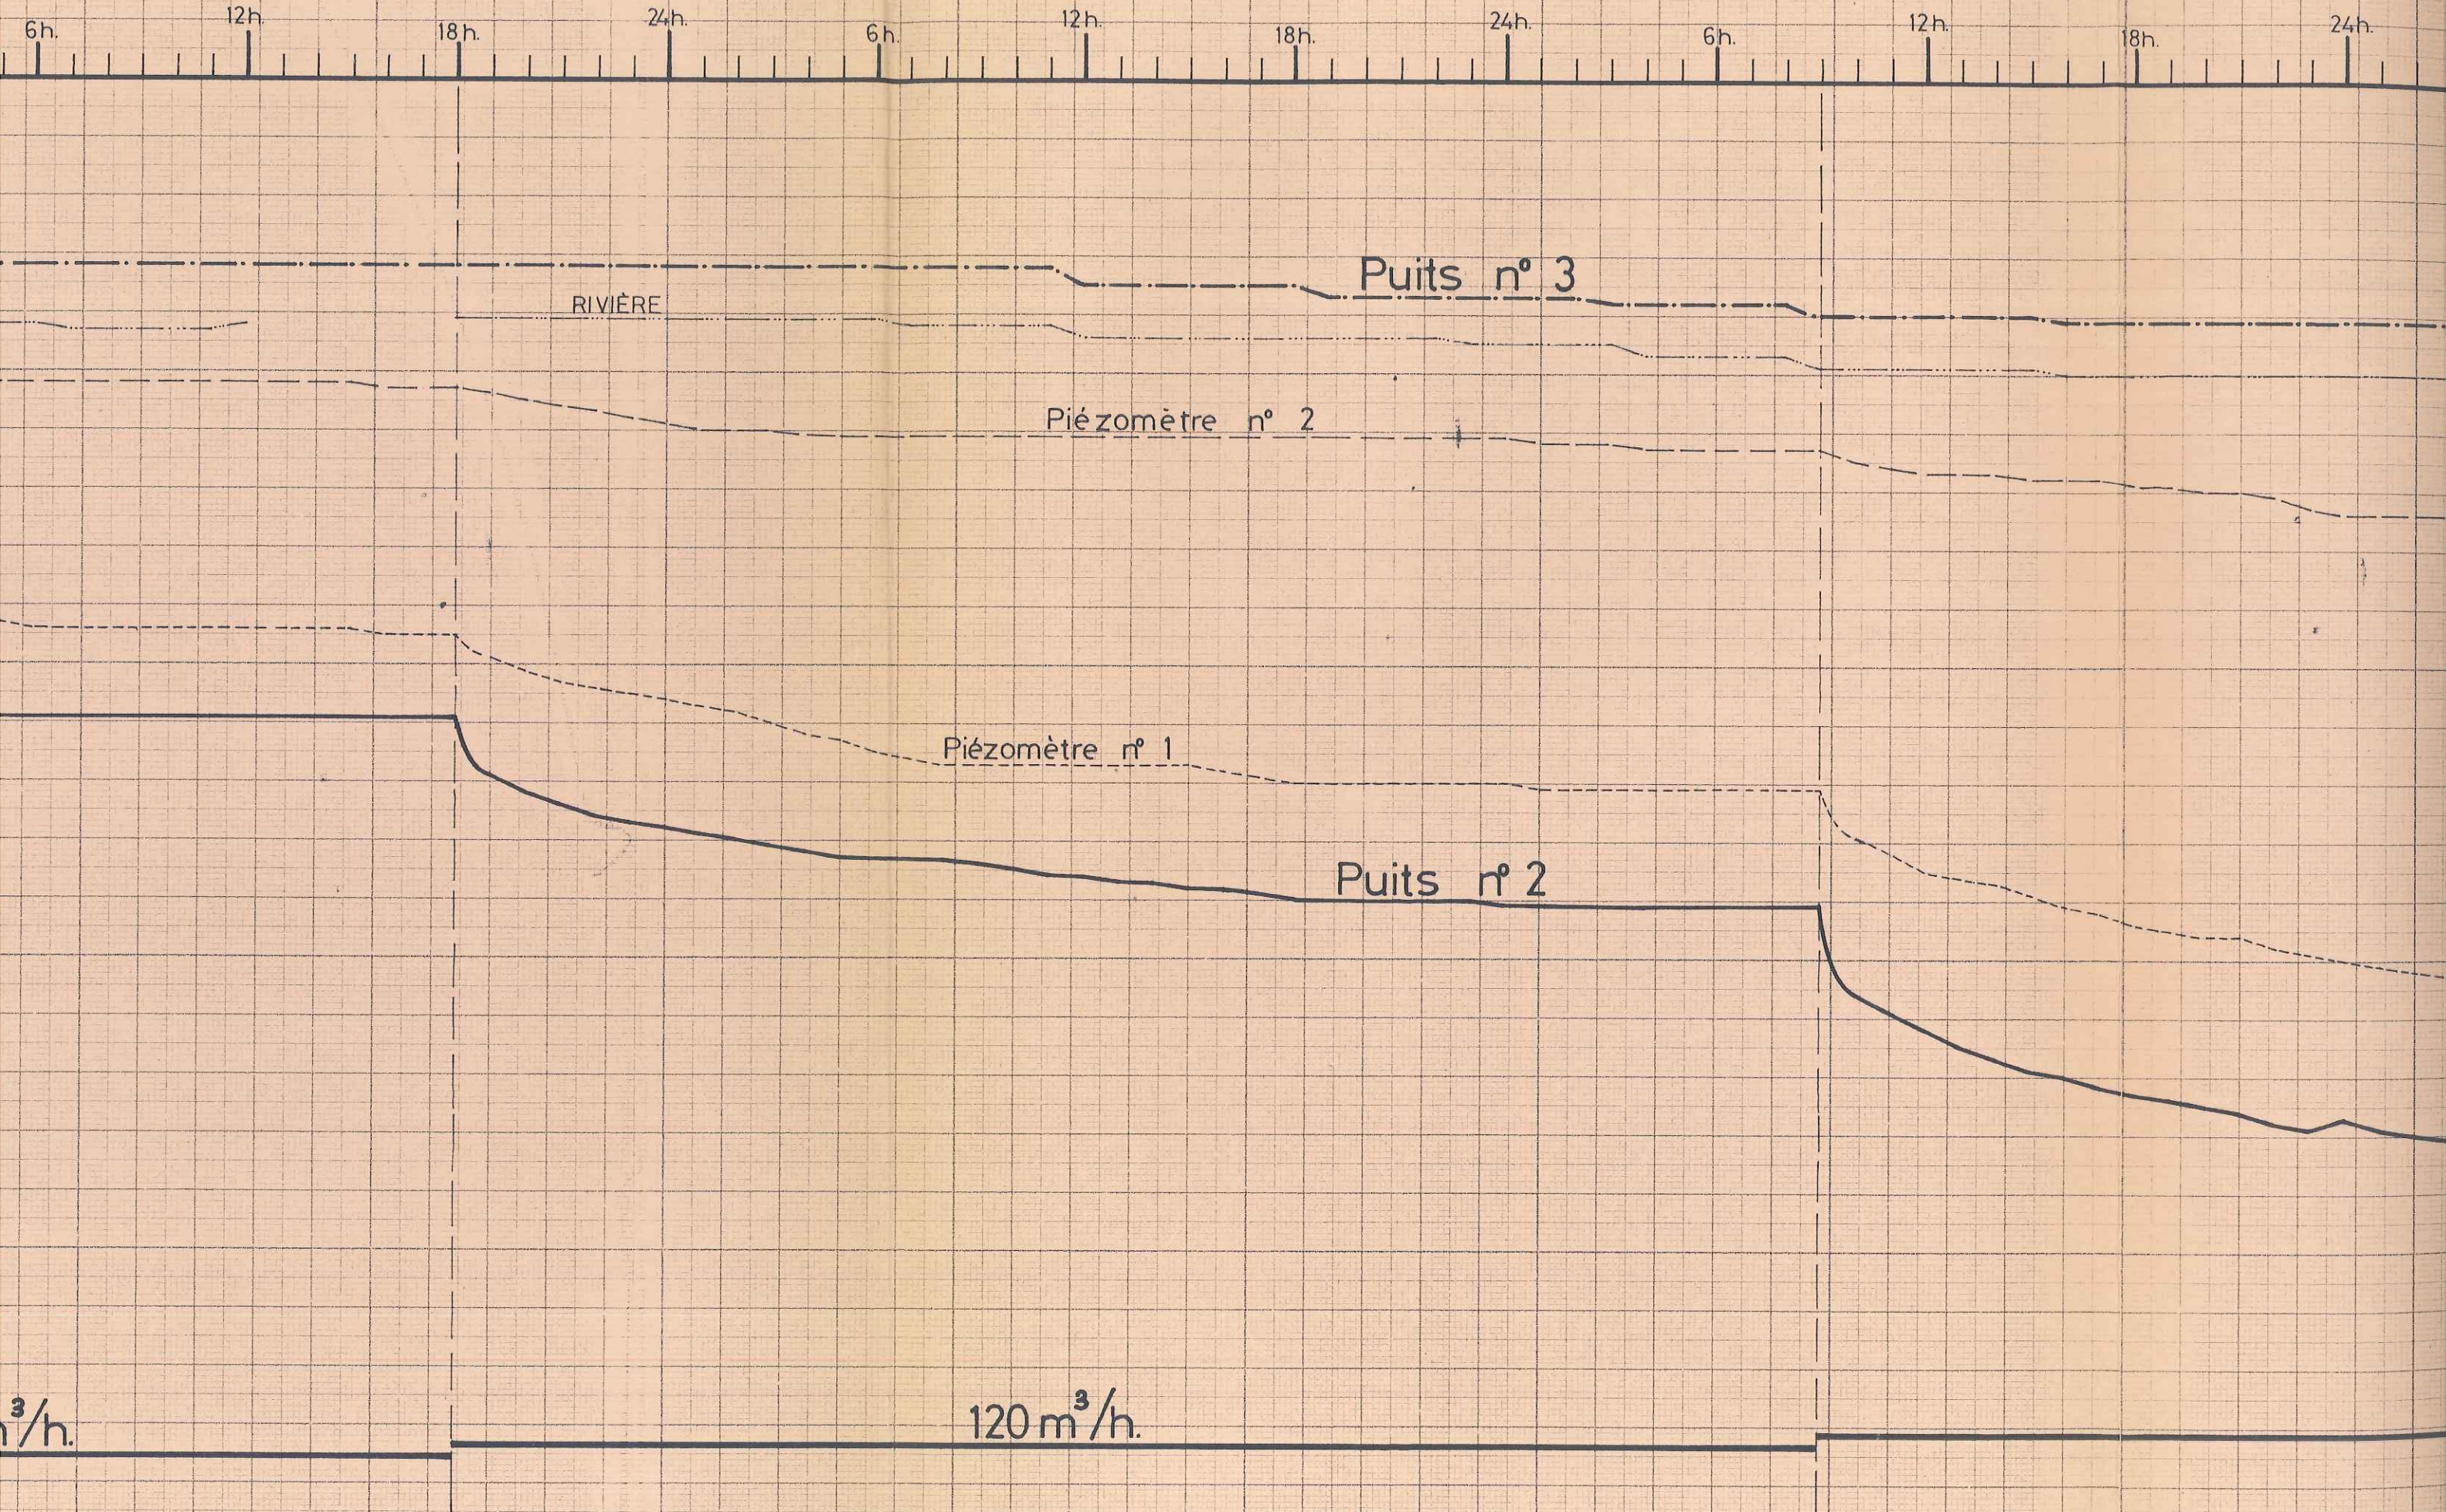



novembre


le 20 novembre

le 21 novembre

le 22

2h. 18h. 24h. 6h. 12h. 18h. 24h. 6h. 12h. 18h. 24h. 6h.

6 mm. pour 1 heure

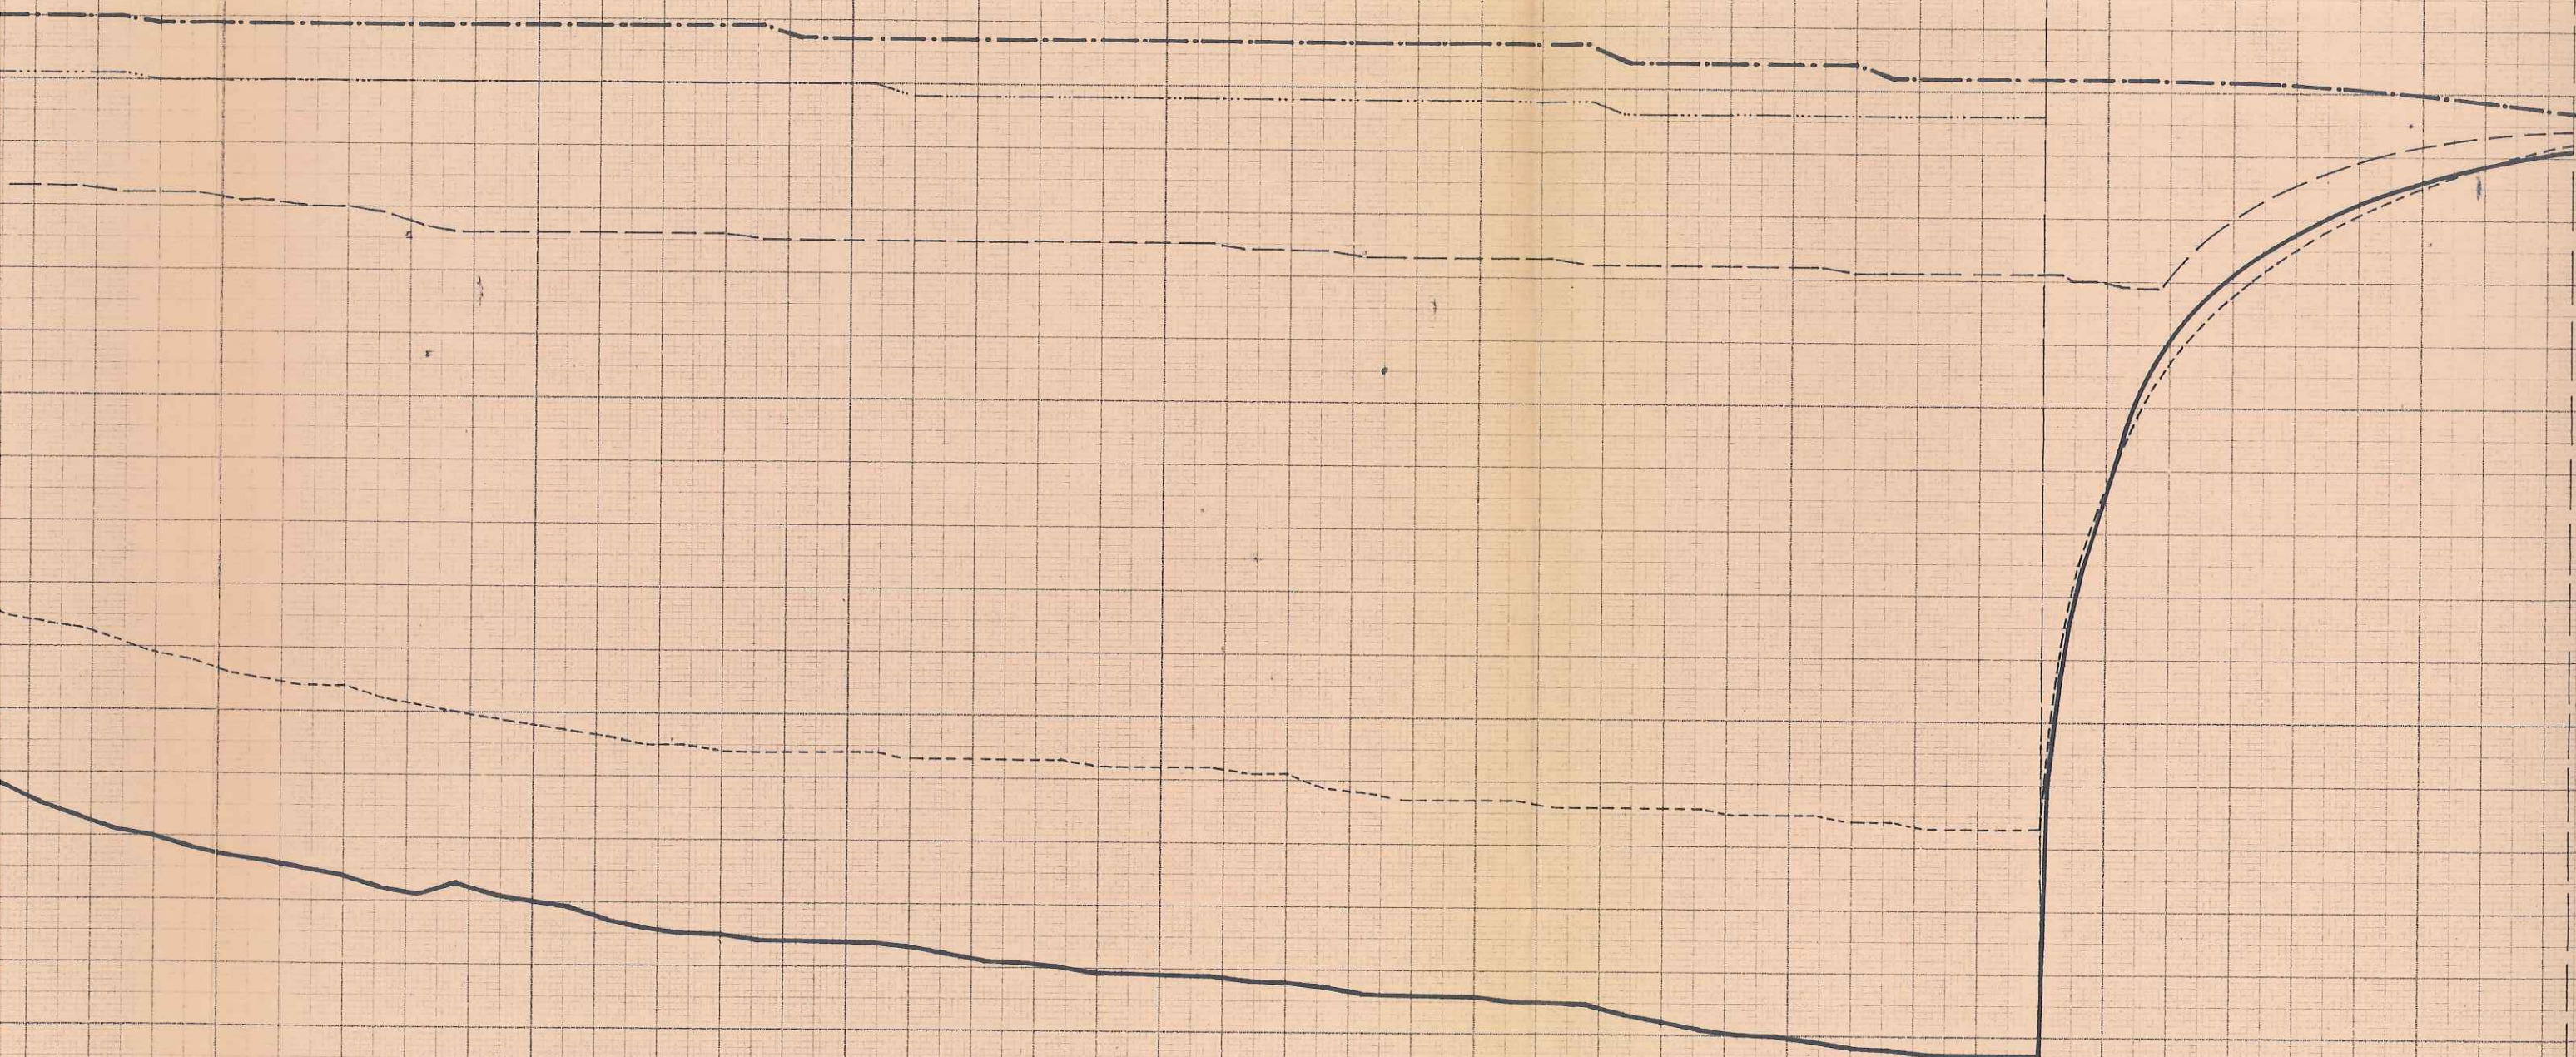

140m<sup>3</sup>/h.

REMONTÉE



le 21 novembre

le 22


6h.

12h.

18h.

24h.

6h.

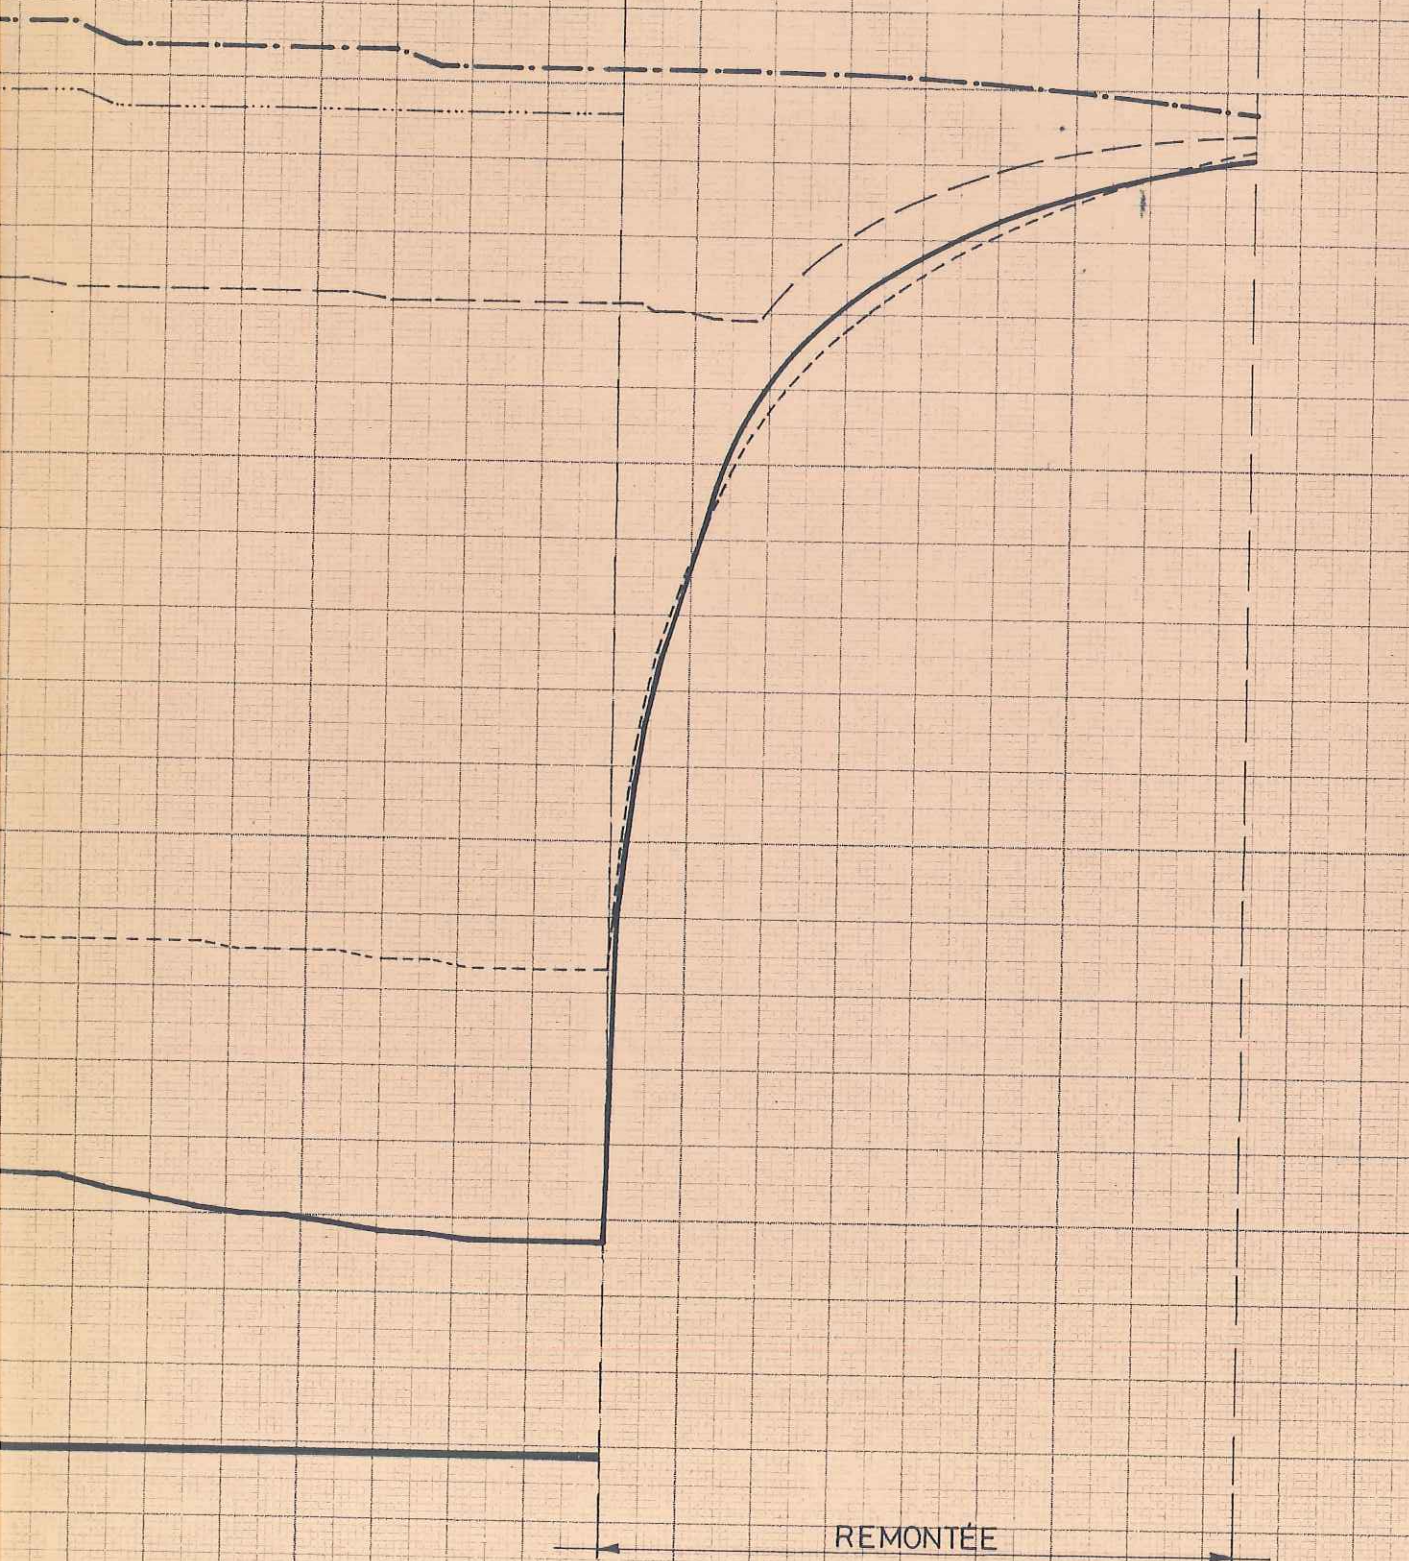

# S. I. A. E. P.

SAINT GERAND LE PUY  
SAINT POURÇAIN SUR SIOULE

Renforcement de l'adduction  
d'eau potable

PUITS n° 2 à drains horizontaux

— Hydrogramme du pompage d'essai —

date :	rep.	modifications	échelle :
			dessiné le : 5-12-73
			par : GUYON P.
			ingénieur : M. GALTIER

SOCIÉTÉ FRANÇAISE de RECHERCHE et de CAPTAGE d'EAU  
" PAUL CLAUSSE & Cie "



- Etudes hydrogéologiques
- Rabattement de nappes
- Forages - Sondages - Puits
- Tranchées drainantes
- Puits à drains horizontaux rayonnants PCL (Licence exclusive)
- Etudes et exécutions complètes de stations de pompage
- Fondations spéciales
- Puits de fondation en béton
- Caissons navés
- Travaux sous-marins

Les Amias  
88290 SAULXURES.s.Mtte  
Tél (29) 61.61.74

1, Rue Mirabeau  
37000 TOURS  
Tél (47) 20.46.42

45 Rue du 4 Août  
69100 VILLEURBANNE  
Tél (78) 68.39.06

10

73-16