

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU SRA9

Entreprise:	SETRAFOR
Client:	EAU DU MORBIHAN 27 rue de Luscanen 56000 VANNES
Maître d'oeuvre:	GEO HYDRO INVESTIGATION 16 rue de la Planchonnais 44981 STE LUCE SUR LOIRE CEDEX
Exploitant:	SAUR

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Lihanteu

56890 ST AVE

Coordonnées : **Longitude** 270 341 **Latitude** 6 750 749 **Altitude :** 97.20 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 19/02/2014

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 05/03/2014

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Resp. Chantier :

Date début pompage : 09/06/2015

Niveau statique non perturbé : 2.75 m

Date fin de pompage : 09/07/2015

Débit Maxi. d'essai : 15.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : 1

Rabattement correspondant : 31.57 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU SRA9

Client:	EAU DU MORBIHAN		
Maître d'oeuvre:	GEO HYDRO INVESTIGATION		
Lieu de l'ouvrage :	Lihanteu		
	56890	ST AVE	

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	15.00	Micaschiste altéré
15.00	44.00	Micaschiste plus compact
44.00	135.00	Alternance leucogranite / gneiss
135.00	139.00	Forage éboulé
139.00	152.00	Alternance leucogranite / gneiss
152.00	163.00	Granite à grains grossiers

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	45.00	12"1/4	311.00	M.f.t.	Air
45.00	163.00	6"1/4	159.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
11.00	12.00
83.00	25.00
150.00	25.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	40.00	7"7/8	200.00	10.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
0.00	44.80	8"5/8	219.00	5.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	44.80	8"5/8	219.00	Ciment	Clk	Annulaire			2.05

FORAGE D'EAU SRA9


Client : EAU DU MORBIHAN
Maitre d'oeuvre : GEO HYDRO INVESTIGATION
Localisation de l'ouvrage : Lihanteu
 56890 ST AVE

Travaux réalisés : 1\1
 du : 19/02/2014 au : 05/03/2014
Coordonnées de l'ouvrage :
 Lambert-93 métrique
 Longitude (X): 270 341
 Latitude (Y): 6 750 749
 Altitude sol (Z): +97,200 m

Echelle : 1/819

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

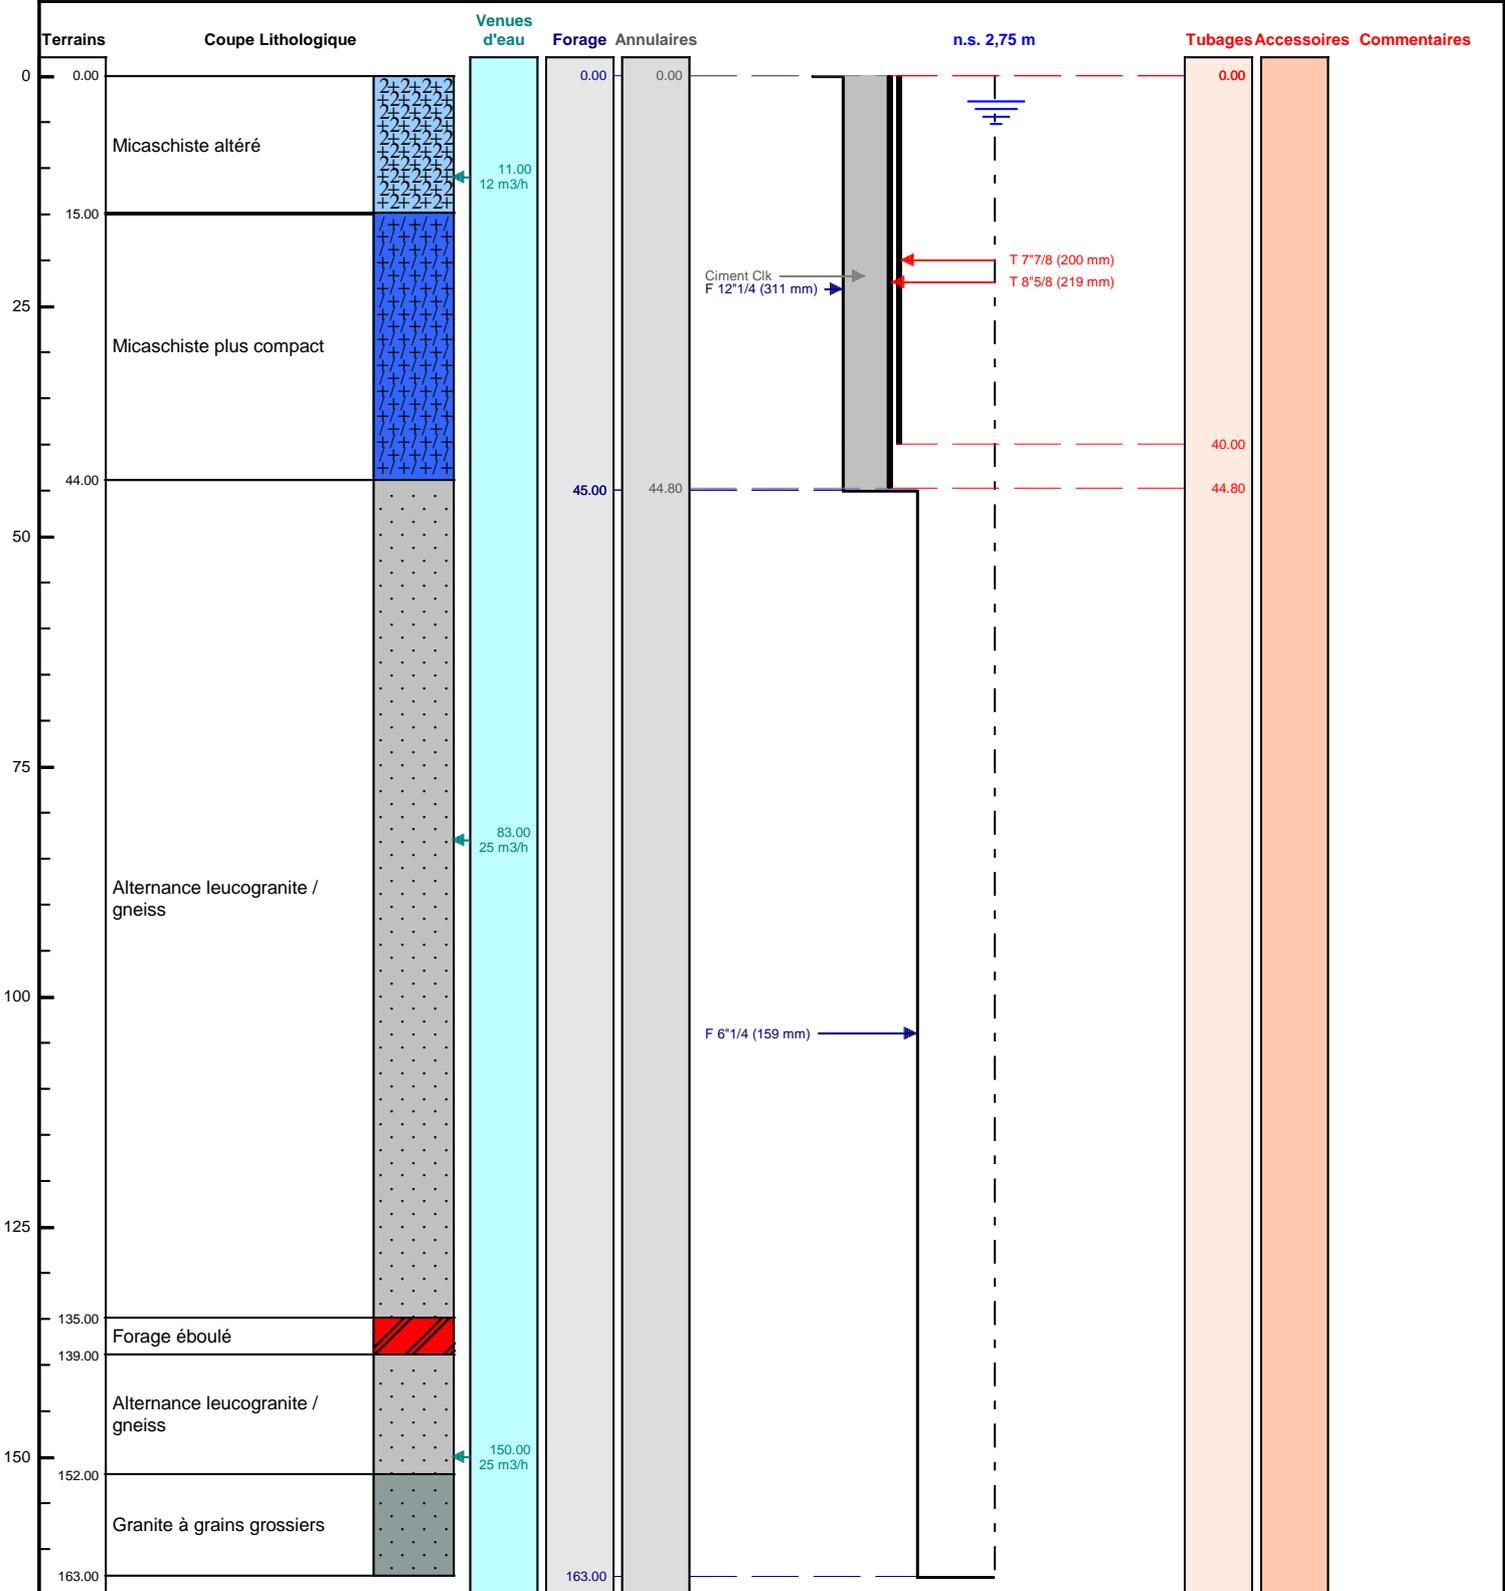

Le/...../..... à
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise

FORAGE D'EAU SRA9

Client :

EAU DU MORBIHAN

Maitre d'oeuvre :

GEO HYDRO INVESTIGATION

Localisation de l'ouvrage :

Lihanteu

56890 ST AVE

Travaux réalisés :

du : 19/02/2014 au : 05/03/2014

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

X: 270 341

Y: 6 750 749

Z altitude sol: +97,200 m

