

POMPAGE D'ESSAI

FORAGE D'EAU



Charte qualité

Pompage d'essai

Client:	LUNDIN INTERNATIONAL - 51320 SOUDRON				
Maître d'oeuvre:	LUNDIN INTERNATIONAL				
Lieu de l'ouvrage :	Le Marais Vert ZI N° 12 51130 VERT TOULON				
Profondeur utile du forage:	30.00	m	Niveau repère/sol:	0.00	m
Diamètre de la chambre de pompage:	195	mm	Niveau statique/sol:	3.05	m
Type de la pompe:	Pédrollo		Puissance de la pompe:	9	kw
Diamètre nominal:	6"		Diamètre hors tout de la pompe:	0	mm
Débit maxi de la pompe:	80.00		Hauteur de refoulement maxi:	0	mm
Installée à (profondeur):	28.00	m	Longueur de refoulement:	70	m

Observations :

Date et heure de début de pompage le 12/12/2006 à 00:00

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
12/12/2006	02:00	2h00	62.00	3.76	3.76	0.71	
	02:30	2h30	79.00	5.30	5.30	2.25	


COURBE DE POMPAGE

FORAGE D'EAU

Pompage d'essai

Date début: 12/12/2006

Heure début: 00:00

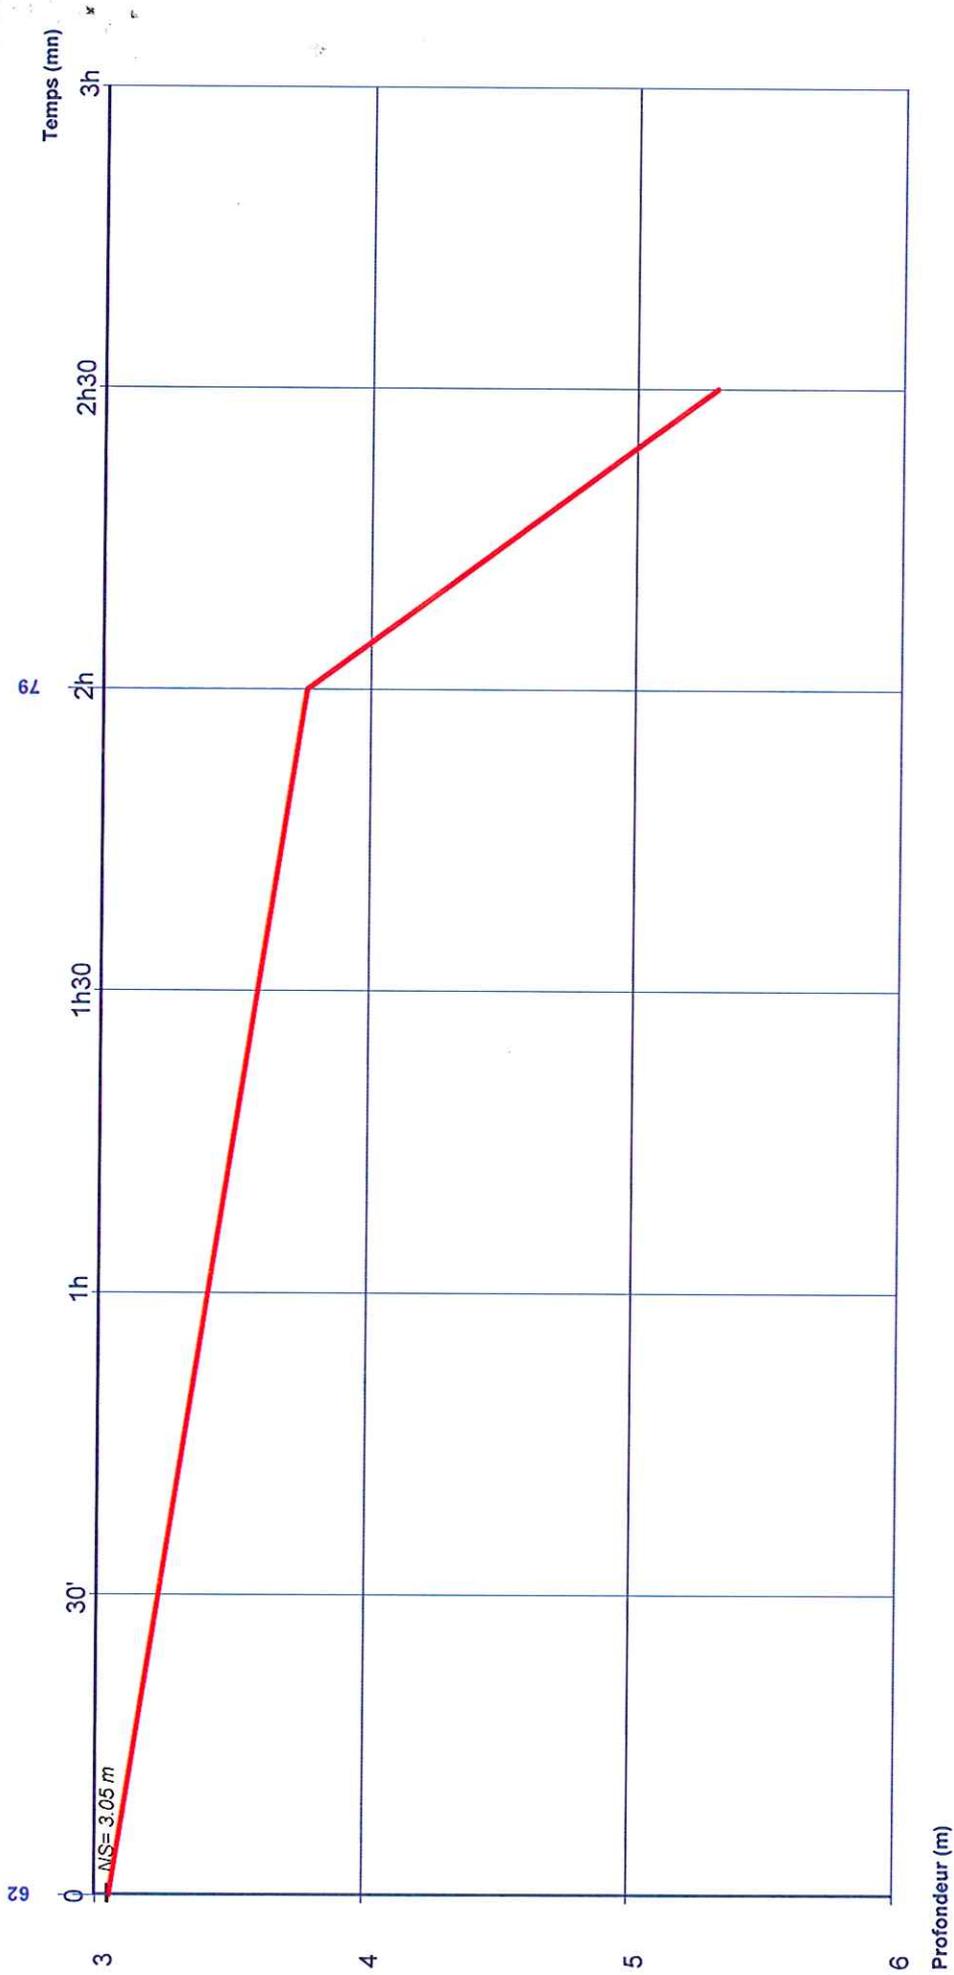

Débits:

0h00 - 2h00 = 62 m³/h

2h00 - 2h30 = 79 m³/h