

03351X0035



puits
puits filtrants
profonds tous débits
galerie
forages tous diamètres
captages
tous travaux d'eau
installations de pompage
études et prospections
hydrogéologiques

ENTREPRISE HUILLET
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1 386 000 FRANCS

(REGROUPEMENT DES SOCIETES J.-B. HUILLET & SES FILS, FORAUX BROCHOT & CIE ET E.R.E.C. AORIN & CIE)

BIEN SOCIAL : REEDERIE DU LAV, 229 AVENUE DE GRAMBOIS, 51 - TOLYNS
TEL 03 66 43 58 - RUE TOULON 91 0 31 - TEL 03 21 21 21 21

Département de l'AUBE

Ville de BAR SUR AUBE

Réalisation PUIS DE CAPTAGE et DRAIN FILTRANT

ESSAIS DE DEBIT et COUPE DES TERRAINS RENCONTRES

1er SONDAGE

de 0 à 1 m. terre végétale
de 1 à 3m 50 alluvions
de 3m50 à 4m 65 argile et calcaire par couche
de 4m65 à 5 m. calcaire

Niveau statique : 1 m.

Débit : 48 m³/H.

2ème SONDAGE

de 0 à 1 m. terre végétale
de 1m à 1m 20 sable
de 1m20 à 1m 50 tourbe
de 1m50 à 2 m. vase argileuse
de 2m à 2m 80 alluvions
de 2m 80 à 3 m. argile
de 3m à 3m 50 alluvions
3m 50 calcaire

Niveau statique : Om 80

Débit : 20 m³/H.

3ème SONDAGE (PUITS)

de 0 à 1 m. terre végétale
de 1m à 1m50 argile vaseuse
de 1m50 à 3m 50 alluvions avec lentilles d'argile
de 3m50 à 4 m. calcaire et argile

Niveau statique : Om 80

Débit : 110 m³/H.

.....

EPRISSE HUILLET

Niveau piézomètres pendant le pompage à 110 m³/H.

1er sondage Om 03 de baisse

2ème sondage Om 10 de baisse

PUITS

de 4 à 5m 20 calcaire fissuré et argile
de 5m20 à 5m 90 calcaire bleu compact et blanc fissuré

Niveau statique : 2m60 de la margelle

Débit 240 m³/H. à 7 H. baisse 1m 35

" à 12 H. " 1m 45

" à 15 H. " 1m 48

" à 19 H. " 1m 48

Niveau statique piézomètres

sur sondages

1	à 7 H.	1m24	niveau dynamique à 19 H.	1m 38
2	à 7 H.	1m28	" " "	1m 57

TOURS, le 25 MARS 1971.

L'Ingénieur responsable,

J. LAURENT

prise J.-B. HUILLET et fils

Société Agricole et Commerciale

Champigny sur Marne - France

Tel: 53-64-25

ESSAI DE DÉBIT

du 23 NOVEMBRE 1971. - 196

Département de l'AUBE
Ville de BAR / AUBE

Puits N°

Siege social :
Bureau :
Télé : 53-64-25

HEURES N° d'APP S/ dallé	DÉBIT		OBSERVATIONS	PIÈZO 17/11/71	HEURES N° d'APP N° d'allée	DÉBIT	OBSERVATIONS	EMMAGASINEMENTS
	sec	M3 H.				sec	M3 H.	
15h	2m25		Mise en route	Dompe	14h30	2m20	27,5	Im07 Im12
15h 15-2m6	400			0m94	15h	3m65	26,5	Im08 Im12
16h 3m2	270			0m94	16h	3m65	26,5	Im14 Im16
16h30 3m10	260			0m98	17h	3m65	26,0	Im16 Im17
17h 3m2	260			18h	3m60	25,0	Im15 Im17	
17h30 3m2	250			0m99	18h30	2m35	25,0	
18h 3m2	250			Im	1m04	18h35	Remontée	le
18h30 325	250				Iminute	043		
19h 3m2	250				Im01	2		
19h30 3m2	250				Im06	3		
22h 3m6	250				Im05	4		
23h 3m6	245				Im06	5		
			La pompe tombe en panne vers		Im06	6		
			minuit 30mn. -		Im07	7		
			Pompe remise en route à		Im08	8		
					Im09	9		
6h30	2m2				Om92	Om90		
7h	3m4				Om95	Om95		
8h	3m6				Om96	Im		
9h	3m				Im	Im03		
10h	2m65				Im02	Im02		
11h	2m60				Im02	Im09		
12h	2m60				Im03	Im09		

Entreprise J.-B. HUILLET et ses Fils
 Siège social : COUR-CHEVRENAIS (H.-O.)
 Bureaux : 15 Rue Chauvinneau, TOURS (37-49)
 Tél. 53-64-25

ESSAI DE DÉBIT

Département de L'AUBE
 Ville de BAR/ AUBE -
 Puits N°
 du 23 NOVEMBRE 1967 I

HEURES	DÉBIT Niveau Mappé	DÉBIT		HEURES	DÉBIT Niveau Mappé	OBSERVATIONS	EMARGEMENTS	EMARGEMENTS
		L sec	M3 H.					
Remontée (suite)								
15 minutes		56						
20		1,71						
25		1,76						
30		1,83						
1 h		1,90						

TOURS le 3 JANVIER 1962.


Entreprise HUILLET

SA Capital 1 386.000

Siège Social :

RESIDENCE DU LAC

229, Av. de Grammont - 37 - TOURS

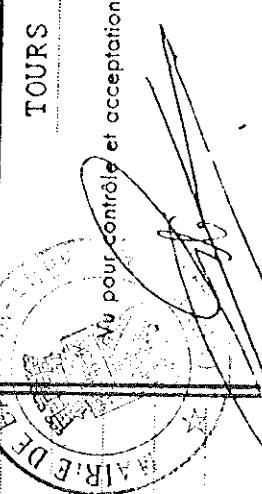

pour contrôle et acceptation

Ville de BAR-SUR-AUBE

Alimentation en eau potable

0335-1X0035

PROCES-VERBAL D'ESSAIS DE DEBIT

23/11/71

L'an mil neuf cent soixante et onze, le vingt trois Novembre à 15 heures, en présence de:

M. FERNANDES - Adjoint au Maire de Bar-sur-Aube

M. NOTTE - Adjoint Technique de la Ville

M. TARDIF - représentant la SOCEA, fermière des réseaux d'eau et assainissement de la ville,

Il a été procédé à un essai de débit sur le puits n° 2 de la ville de Bar-sur-Aube.

L'essai de débit, effectué par l'entreprise HUILLET, s'est terminé le 24 Novembre à 18 h 30.

Les résultats des pompages enregistrés sont portés au tableau ci-joint.

En foi de quoi nous avons dressé le présent procès-verbal.

Fait à Bar-sur-Aube le 24 Mars 1971

Le représentant
de SOCEA

L'Adjoint Technique,

L'Adjoint au Maire

