

02604X0071

## POMPAGE PAR PALIERS

## IDENTIFICATION DU POMPAGE

Département : AUBE  
Commune : LA SAULSOTTE  
Date du pompage : 29/07/81

N° classement : 0260-4X-0071  
Désignation : F2-H  
Niveau initial: 0.78 m/sol

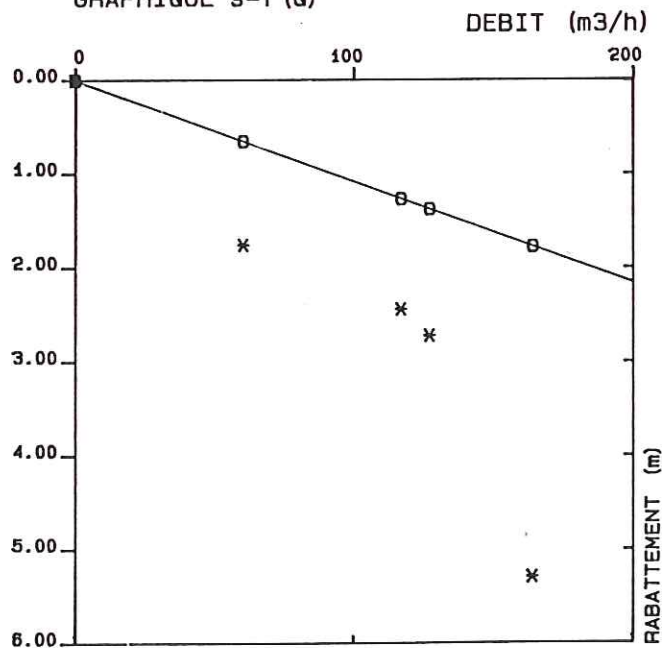
## DESCRIPTION DU POMPAGE

PALIER	DUREE DU POMPAGE (minutes)	DEBIT MOYEN (m3/h)	RABATTEMENT FINAL (m)	RABATTEMENT SPECIFIQUE (h/m2)
n° 1	120	60.0	1.75	0.029
n° 2	120	117.0	2.44	0.021
n° 3	120	164.0	5.29	0.032
n° 4	120	127.0	2.72	0.021
n° 5				
n° 6				

## CALCUL DES PERTES DE CHARGE

Courbe caractéristique  $s = bQ + cQ^2$

- pertes de charge linéaires :  $b = 1.08 \cdot 10^{-2} \text{ h/m}^2 = 3.88 \cdot 10^1 \text{ s/m}^2$
- pertes de charge quadratiques :  $c = 8.76 \cdot 10^{-5} \text{ h}^2/\text{m}^5 = 1.14 \cdot 10^3 \text{ s}^2/\text{m}^5$

GRAPHIQUE  $s=f(Q)$ 

PERTES DE CHARGE TOTALES (\*)  
LINEAIRES (o)

GRAPHIQUE  $s/Q = f(Q)$ 