


FORAGES ET POMPAGES DE CHAMPAGNE

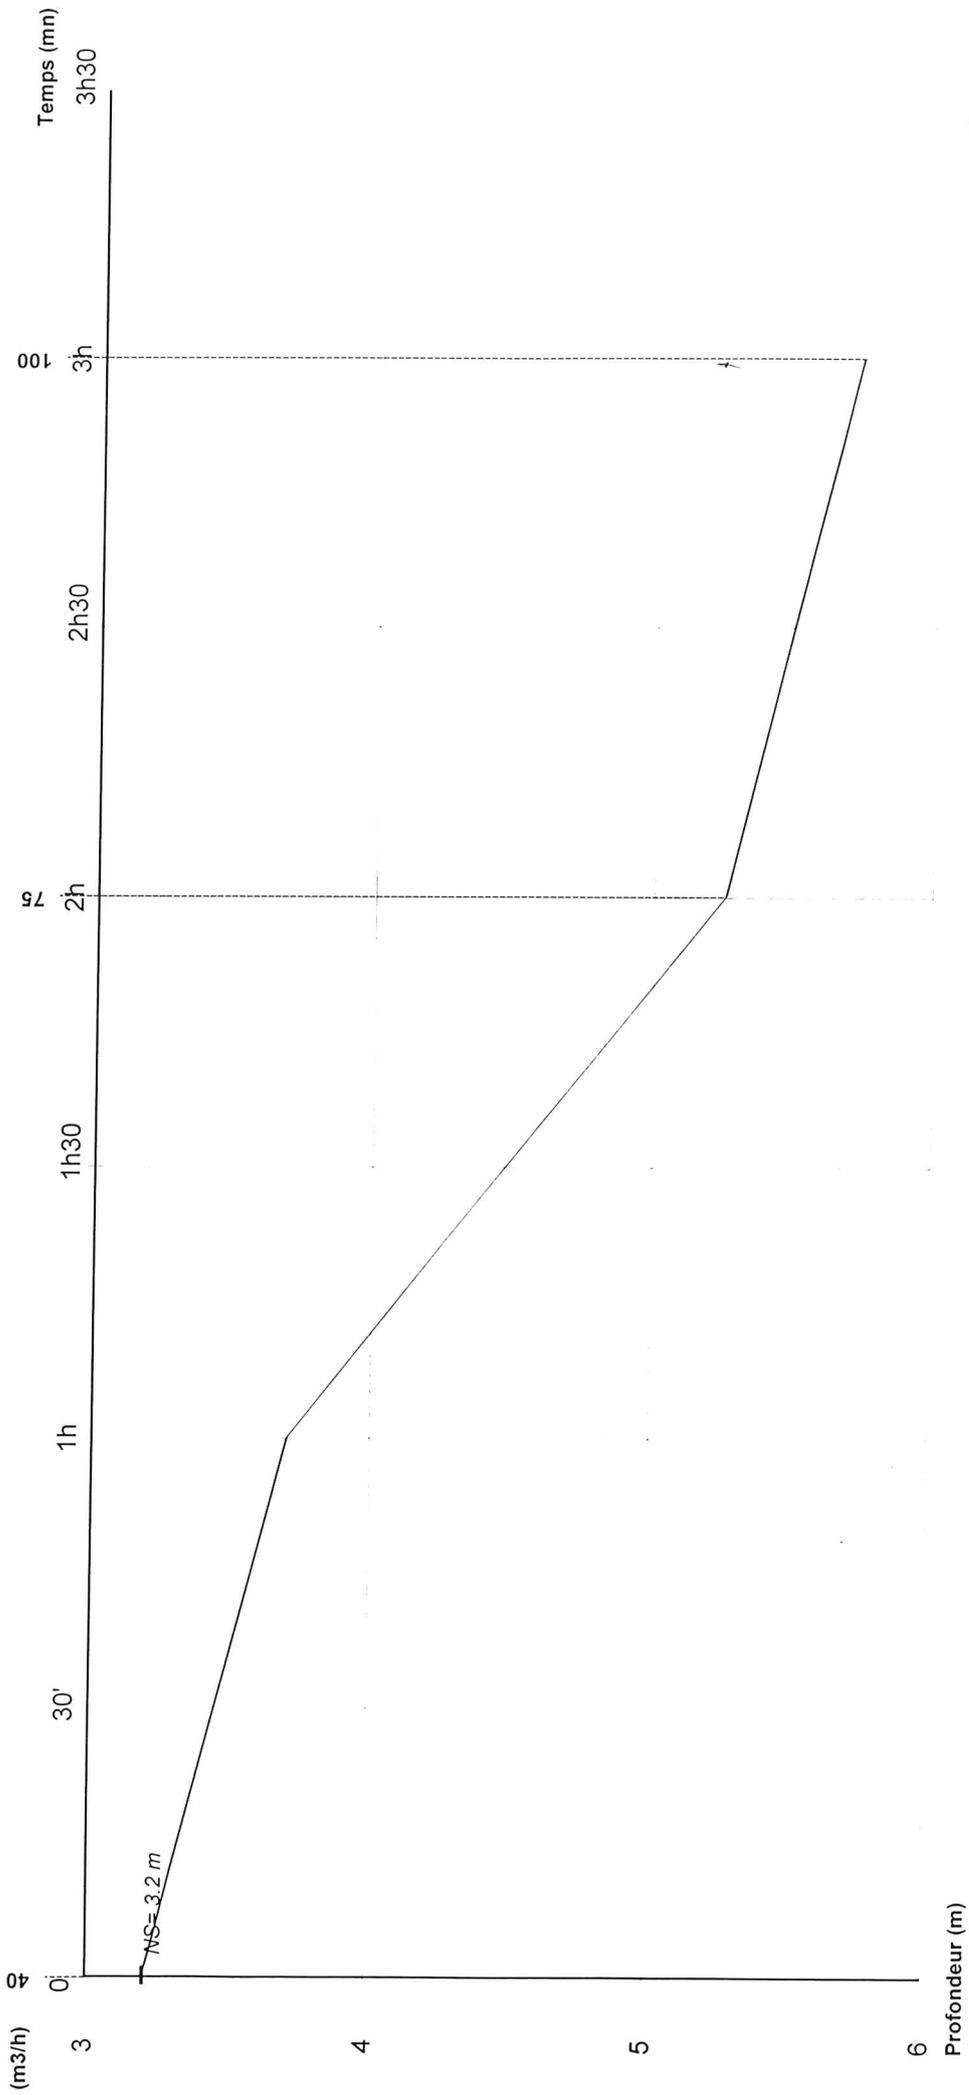

4.1 = 37.0

Phase de pompage**ESSAI DE POMPAGE**

41 = 37 ?

FORAGE IRRIGATION**Entreprise:** FORAGES ET POMPAGES DE CHAMPAGNE**Client:** MR MICHEL - 10700 POUAN LES VALLEES**Maître d'oeuvre:**

Profondeur utile du forage:	40,00 m	Niveau repère/sol:	0,50 m
Diam chambre de pompage:	315 mm	Niveau statique/sol:	3,20 m
Type de la pompe:	Pleuger	Puiss. pompe:	15 kw
Appellation en pouces:	8"	Diam. HT de la pompe:	mm
Débit maxi de la pompe:	120,00 m ³ /h	Ht refoulement maxi:	0 m
Installée à (profondeur):	30,00 m	Long. refoulement:	50 m

Observations: Niveau Haut - Le Marais Villain ZY N° 60 - N° Mines : 427 10 99 601
 Trousse pour cimentation à - 5 m - Sortie hors-sol 0.50 m

Date et heure de début de pompage:

28/05/1999	14:00
------------	-------

Date	Heure	Temps	Débit	Niveau/sol	Niveau mesuré	Observations
28/05/1999	15:00	1 h 00	40,00	3,70	4,20	
	16:00	2 h 00	75,00	5,25	5,75	
	17:00	3 h 00	100,00	5,73	6,23	