


KL

P4

TABLEAU DES MESURES

(	DEBIT EN	:	PROFONDEUR	)
(	m3/h	:	en m.	)
(	HUMIDITE	:	4	)
(	1 <sup>è</sup> ARRIVEE D'EAU	:	6	)
(	6	:	14	)
(	18	:	16	)
(	27,5	:	16	)
(		:	à la reprise	)
(	22,5	:	19	)
(	24,3	:	22	)
(	12,8	:	25	)
(	34,6	:	25	)
(		:	à la reprise	)
(	12,8	:	28	)
(	12,5	:	31	)
(	12	:	34	)
(		:		)

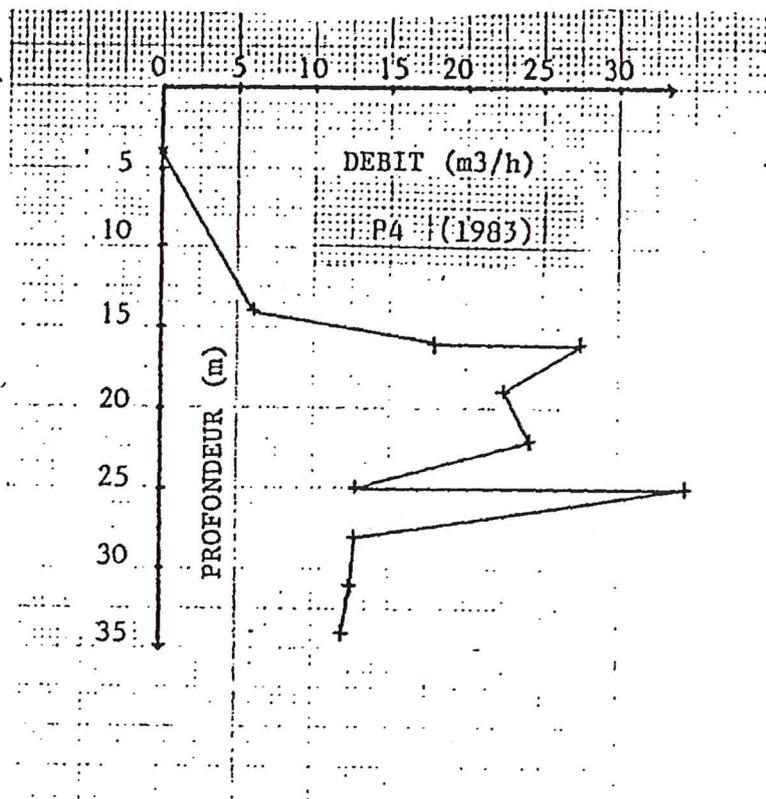

P4. ANALYSES CHIMIQUES

(	PROFONDEUR DU	:	:	:	NORMES	)
(	PRELEVEMENT (m)	:	16	:	25	: DE POTABILITE
(	FE (mg/l) FER	:	0,08	:	0,2	: / 0,2
(	PH	:	6,8	:	7	: 6,5 / PH / 8,5
(	Mn (mg/l) MANGANESE	:	0,1	:	0	: / 0,1
(	DURETE : T.H. (degré fran- çais)	:	2,5°	:	3,5°	: / 30°
(	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l) NITRATES	:	24,2	:	17,6	: / 50
(	RESISTIVITE (OHMS/CM)	:	6900	:	6873	:
(		:		:		: