
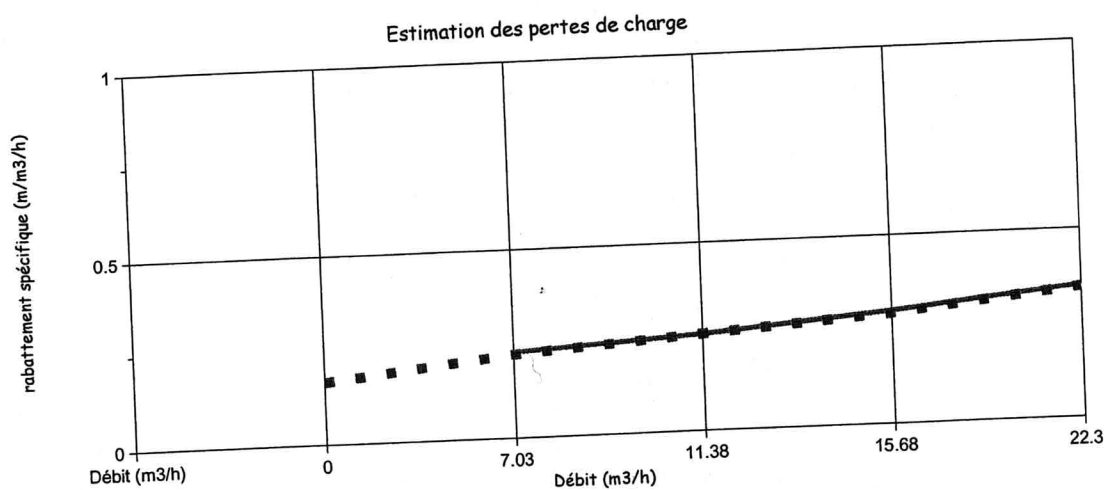


SIVOM de la Baie
Site de Magenta
PLÉDRAN (22)


Essai de puits
F4 le 30/08/07

Niveau statique initial = 10.34 m / repère

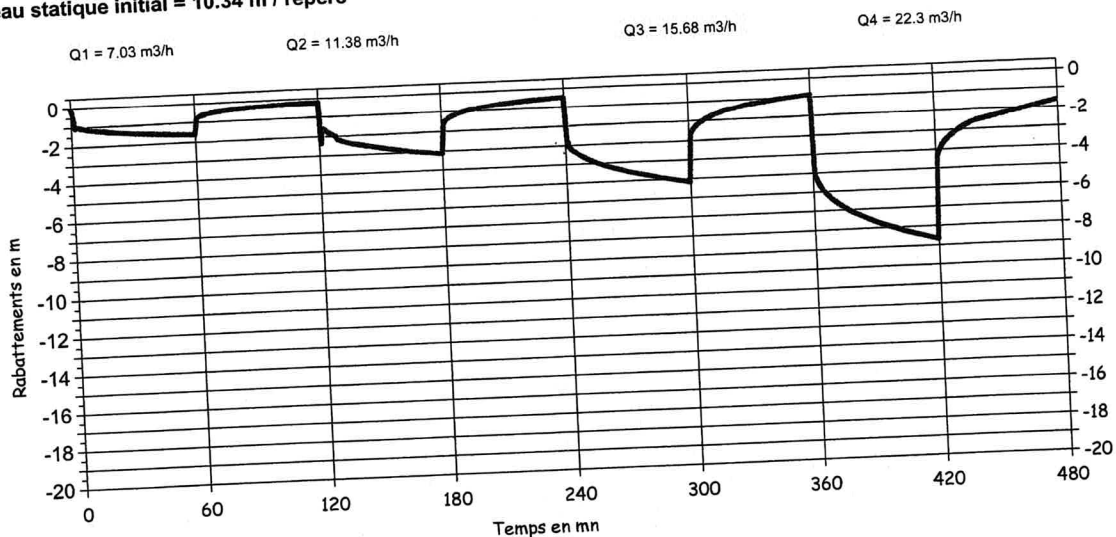

$$B = 0.17 \text{ m/m}^3/\text{h}$$

$$C = 0.0081 \text{ h}^2/\text{m}^5$$

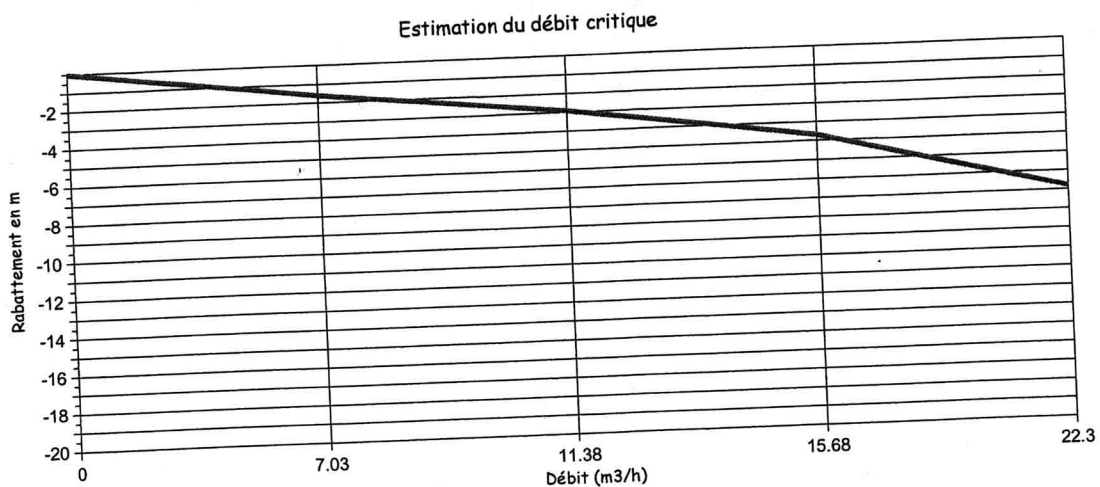

$$\text{Débit critique} = 12 \text{ m}^3/\text{h}$$