

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: ETS ROBERT MENTZLER

Client: OTEC
1 Rue Jean Marie Lehn
67560 ROSHEIM

Maître d'oeuvre: .

Exploitant:
3 rue Seger
68490 PETIT LANDAU

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : SCI BRASSEUR RUE BUSSIERE
67000 STRASBOURG

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 07/11/2016

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 10/11/2016

Resp. M. Oeuvre :

Machine : FRASTE

Resp. Chantier : RENE GAUCKLER

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 2.32 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 15.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes : Puits de captage
Profondeur 14m

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:	OTEC		
Maître d'oeuvre:	.		
Lieu de l'ouvrage :	SCI BRASSEUR RUE BUSSIÈRE		
	67000	STRASBOURG	

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	2.00	Terre végétale
2.00	15.00	Gravier

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	15.00	9"3/8	238.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	2.00	2"1/2	63.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
2.00	6.00	2"1/2	63.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
6.00	10.00	2"1/2	63.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
10.00	14.00	2"1/2	63.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	


FORAGE D'EAU

67000 STRASBOURG

Altitude sol (Z):

+0.000 m

Nombre de forages : 1

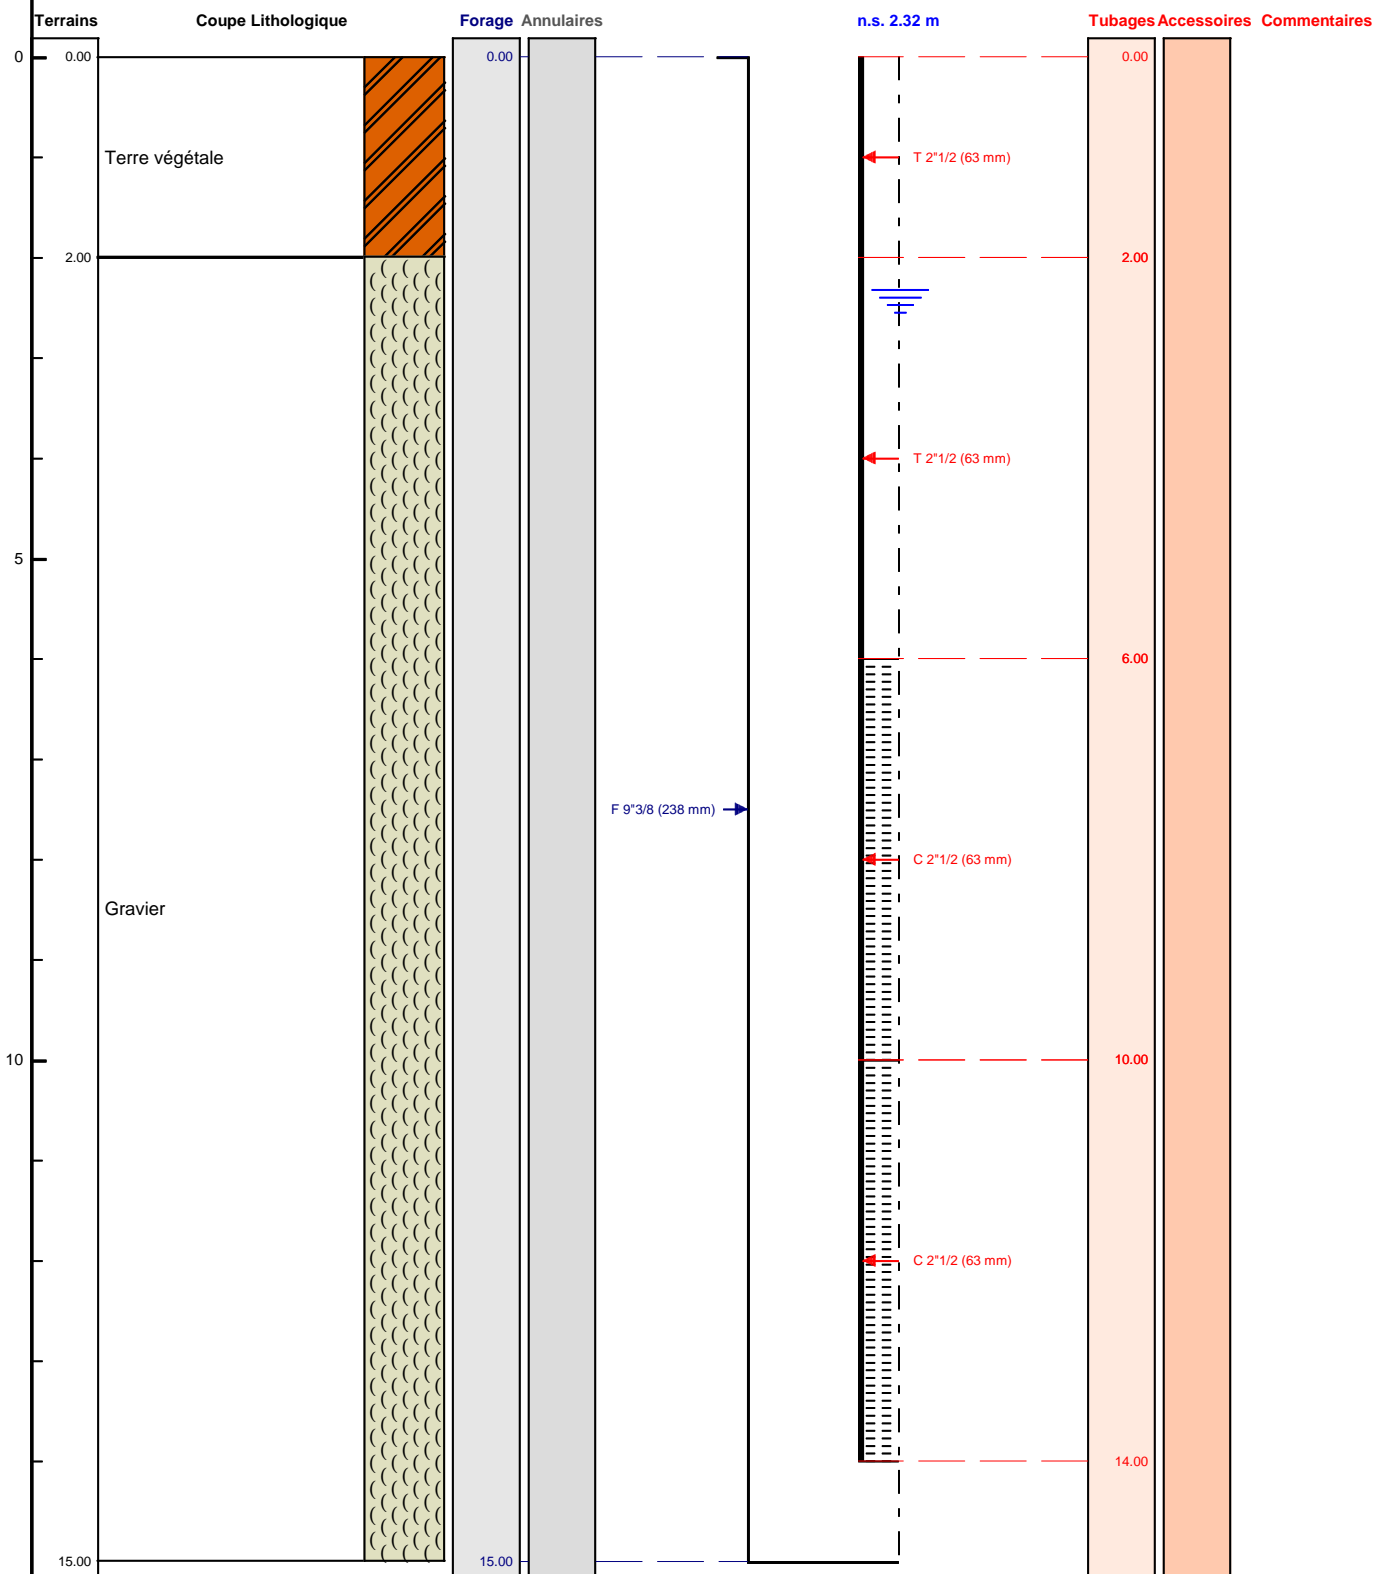

Le/...../..... à
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise