

POMPAGE D'ESSAI**FORAGE D'EAU****Pompage d'essai**

Client:	MAIRIE DE ACHERY				
Maître d'oeuvre:	MAIRIE DE ACHERY				
Lieu de l'ouvrage :	Carrefour rue de Gaulle et rue Jean Moulin				
	02800	ACHERY			
Profondeur utile du forage:	41.00	m	Niveau repère/sol:	0.00	m
Diamètre de la chambre de pompage:	405	mm	Niveau statique/sol:	4.50	m
Type de la pompe:	SP 125		Puissance de la pompe:	0	Kw
Diamètre nominal:	8"		Diamètre hors tout de la pompe:	0	mm
Débit maxi de la pompe:	130.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0	mm
Installée à (profondeur):	20.00	m	Longueur de refoulement:	0	m

Observations :Date et heure de début de pompage le **04/12/2017** à **08:30**

Type de sonde : Sonde de Niveau


Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
04/12/2017	08:31	0h01	20.00	4.60	4.60	0.10	
	08:32	0h02		4.86	4.86	0.36	
	08:33	0h03		5.02	5.02	0.52	
	08:34	0h04		5.18	5.18	0.68	
	08:35	0h05		5.34	5.34	0.84	
	08:40	0h10		6.14	6.14	1.64	
	08:45	0h15		6.93	6.93	2.43	
	08:50	0h20		7.08	7.08	2.58	
	09:00	0h30		7.08	7.08	2.58	
	09:30	1h00		7.08	7.08	2.58	
	09:45	1h15		7.08	7.08	2.58	
	10:00	1h30		7.08	7.08	2.58	
	10:01	1h31	40.00	7.10	7.10	2.60	
	10:02	1h32		7.41	7.41	2.91	
	10:03	1h33		7.55	7.55	3.05	
	10:04	1h34		7.85	7.85	3.35	
	10:05	1h35		8.15	8.15	3.65	
	10:10	1h40		9.53	9.53	5.03	
	10:20	1h50		9.96	9.96	5.46	
	10:30	2h00		9.98	9.98	5.48	
	11:00	2h30		9.99	9.99	5.49	
	11:30	3h00		9.99	9.99	5.49	
	12:00	3h30		9.99	9.99	5.49	
	12:01	3h31	60.00	10.22	10.22	5.72	
	12:02	3h32		10.96	10.96	6.46	
	12:03	3h33		11.45	11.45	6.95	
	12:04	3h34		11.93	11.93	7.43	

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
05/12/2017	12:05	3h35	80.00	12.38	12.38	7.88	
	12:10	3h40		12.69	12.69	8.19	
	12:20	3h50		12.71	12.71	8.21	
	12:30	4h00		12.71	12.71	8.21	
	13:00	4h30		12.71	12.71	8.21	
	13:30	5h00		12.71	12.71	8.21	
	14:00	5h30		12.71	12.71	8.21	
	14:01	5h31		12.98	12.98	8.48	
	14:02	5h32		14.05	14.05	9.55	
	14:03	5h33		15.27	15.27	10.77	
	14:04	5h34	84.00	15.89	15.89	11.39	
	14:05	5h35		15.92	15.92	11.42	
	14:10	5h40		15.93	15.93	11.43	
	14:20	5h50		15.93	15.93	11.43	
	14:30	6h00		15.93	15.93	11.43	
	15:00	6h30		15.93	15.93	11.43	
	15:30	7h00		15.93	15.93	11.43	
	16:00	7h30		15.93	15.93	11.43	
	16:01	7h31		15.99	15.99	11.49	
	16:02	7h32		16.00	16.00	11.50	
	16:03	7h33		16.00	16.00	11.50	
	16:04	7h34		16.01	16.01	11.51	
	16:05	7h35		16.01	16.01	11.51	
	16:10	7h40		16.00	16.00	11.50	
	16:20	7h50		16.00	16.00	11.50	
	16:30	8h00		16.00	16.00	11.50	
	17:00	8h30		16.00	16.00	11.50	
	17:25	8h55		16.00	16.00	11.50	
	18:00	9h30		16.00	16.00	11.50	
	19:00	10h30		16.00	16.00	11.50	
	20:00	11h30		16.00	16.00	11.50	
	21:00	12h30		16.00	16.00	11.50	
	22:00	13h30		16.00	16.00	11.50	
	23:00	14h30		16.00	16.00	11.50	
	00:01	15h31		16.00	16.00	11.50	
	01:00	16h30		16.00	16.00	11.50	
	02:00	17h30		16.00	16.00	11.50	
	03:00	18h30		16.00	16.00	11.50	
	04:00	19h30		16.00	16.00	11.50	
	05:00	20h30		16.00	16.00	11.50	
	06:00	21h30		16.00	16.00	11.50	
	07:00	22h30		16.00	16.00	11.50	
	08:00	23h30		16.00	16.00	11.50	
	09:00	24h30		16.00	16.00	11.50	
	10:00	25h30		16.00	16.00	11.50	
	11:00	26h30		16.00	16.00	11.50	
	12:00	27h30		16.00	16.00	11.50	
	13:00	28h30		16.00	16.00	11.50	
	14:00	29h30		16.00	16.00	11.50	
	15:00	30h30		16.00	16.00	11.50	
	16:00	31h30		16.00	16.00	11.50	
	16:02	31h32		16.00	16.00	11.50	

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
	16:03	31h33	0.00	6.50	6.50	2.00	
	16:04	31h34		4.52	4.52	0.02	
	16:05	31h35		4.50	4.50	0.00	
	16:06	31h36		4.50	4.50	0.00	
	16:10	31h40		4.50	4.50	0.00	

COURBE DE POMPAGE
FORAGE D'EAU
Pompage d'essai

Date début: 04/12/2017
Heure début: 08:30

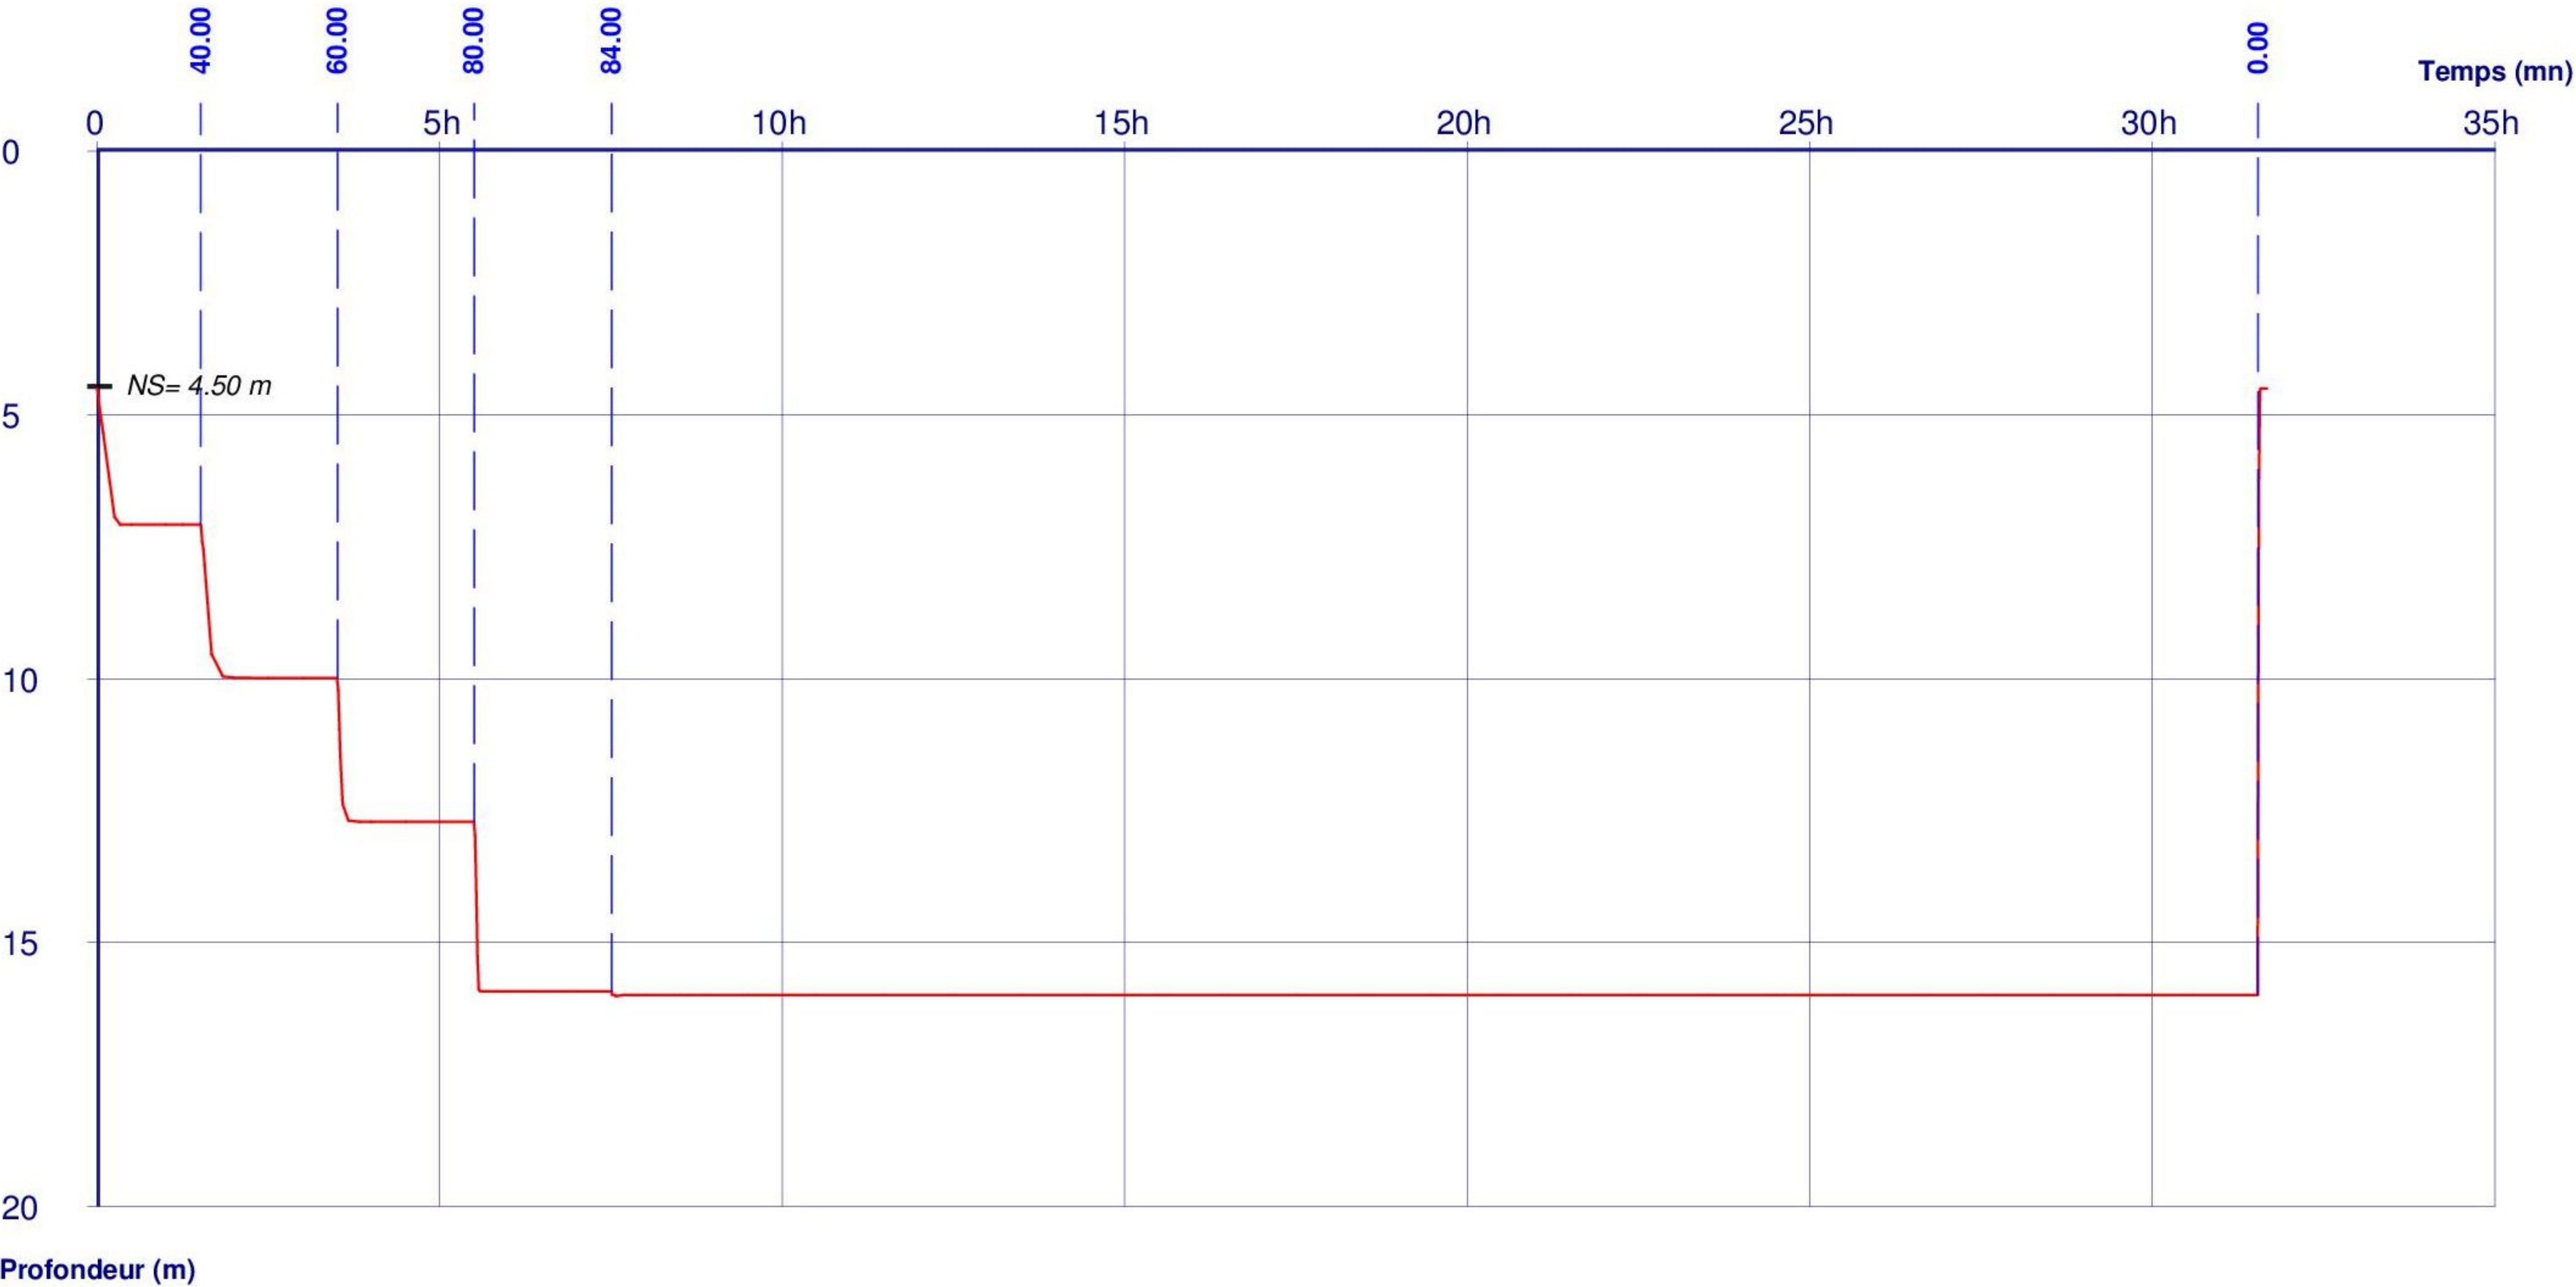

Débits:					
1h30 - 3h30	=	20.00 m3/h	7h30 - 31h32	=	80.00 m3/h
3h30 - 5h30	=	40.00 m3/h	31h32 - 31h40	=	84.00m3/h
5h30 - 7h30	=	60.00 m3/h			

TEST DE L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client: MAIRIE DE ACHERY

Maître d'oeuvre: MAIRIE DE ACHERY

Lieu de l'ouvrage : Carrefour rue de Gaulle et rue Jean Moulin

02800 ACHERY

D1 (h)	D2 (h)	Débit (Q) (m3/h)	N1=Niveau avant pompage	N2=Niveau fin de pompage	Rabatement (m)
	031:32	64.25	4.50	16.00	11.50

