

## FORAGE D'EAU

**Entreprise:** ETS LUCIEN SPEYSER & CIE S.A.

**Client:** SOCOMEC

**Maître d'oeuvre:** PLUME ECI

**Exploitant:** SOCOMEC

**Code National BSS :**

**N° Déclaration \*\* :**

**Police de l'eau \* :**

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** RUE DE WESTHOUSE  
67235 BENFELD CEDEX

**Coordonnées :** Longitude 007°35'34,76"E Latitude 048°22'20,85"N **Altitude :** 0.00 m

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 18/06/2018

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 30/08/2018

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** SENNEBOGEN 630

**Resp. Chantier :** OFFERLE

**Date début pompage :** 11/06/2018

**Niveau statique non perturbé :** 5.41 m

**Date fin de pompage :** 18/07/2018

**Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabattement correspondant :** 0.00 m

**Notes :** PUIITS DE REJET



## POMPAGE D'ESSAI

## FORAGE D'EAU



Charte qualité

## Pompage d'essai

<b>Client:</b>	<b>SOCOME C</b>			
<b>Maître d'oeuvre:</b>	<b>PLUME ECI</b>			
<b>Lieu de l'ouvrage :</b>	<b>RUE DE WESTHOUSE</b>			
	<b>67235</b>	<b>BENFELD CEDEX</b>		
Profondeur utile du forage:	20.00	m	Niveau repère/sol:	0.00 m
Diamètre de la chambre de pompage:	450	mm	Niveau statique/sol:	5.41 m
Type de la pompe:			Puissance de la pompe:	0 Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe:	0 mm
Débit maxi de la pompe:	0.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0 mm
Installée à (profondeur):	0.00	m	Longueur de refoulement:	0 m

Observations :

Date et heure de début de pompage le **12/07/2018** à **08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
12/07/2018	08:01	0h01	20.00	5.50	5.50	0.09	
	08:15	0h15		5.50	5.50	0.09	
	08:30	0h30		5.50	5.50	0.09	
	09:00	1h00		5.50	5.50	0.09	
	09:01	1h01	40.00	5.60	5.60	0.19	
	09:15	1h15		5.60	5.60	0.19	
	09:30	1h30		5.60	5.60	0.19	
	10:00	2h00		5.60	5.60	0.19	
	10:01	2h01	60.00	5.72	5.72	0.31	
	10:15	2h15		5.72	5.72	0.31	
	10:30	2h30		5.72	5.72	0.31	
	11:00	3h00		5.72	5.72	0.31	
	11:01	3h01	80.00	5.84	5.84	0.43	
	11:15	3h15		5.84	5.84	0.43	
	11:30	3h30		5.84	5.84	0.43	
	12:00	4h00		5.84	5.84	0.43	
	13:00	5h00		5.84	5.84	0.43	
	14:00	6h00		5.84	5.84	0.43	
	15:00	7h00		5.84	5.84	0.43	
	16:00	8h00		5.84	5.84	0.43	
	17:00	9h00		5.84	5.84	0.43	

COURBE DE POMPAGE




Date début: 12/07/2018  
Heure début: 08:00

FORAGE D'EAU  
Pompage d'essai



Charte qualité

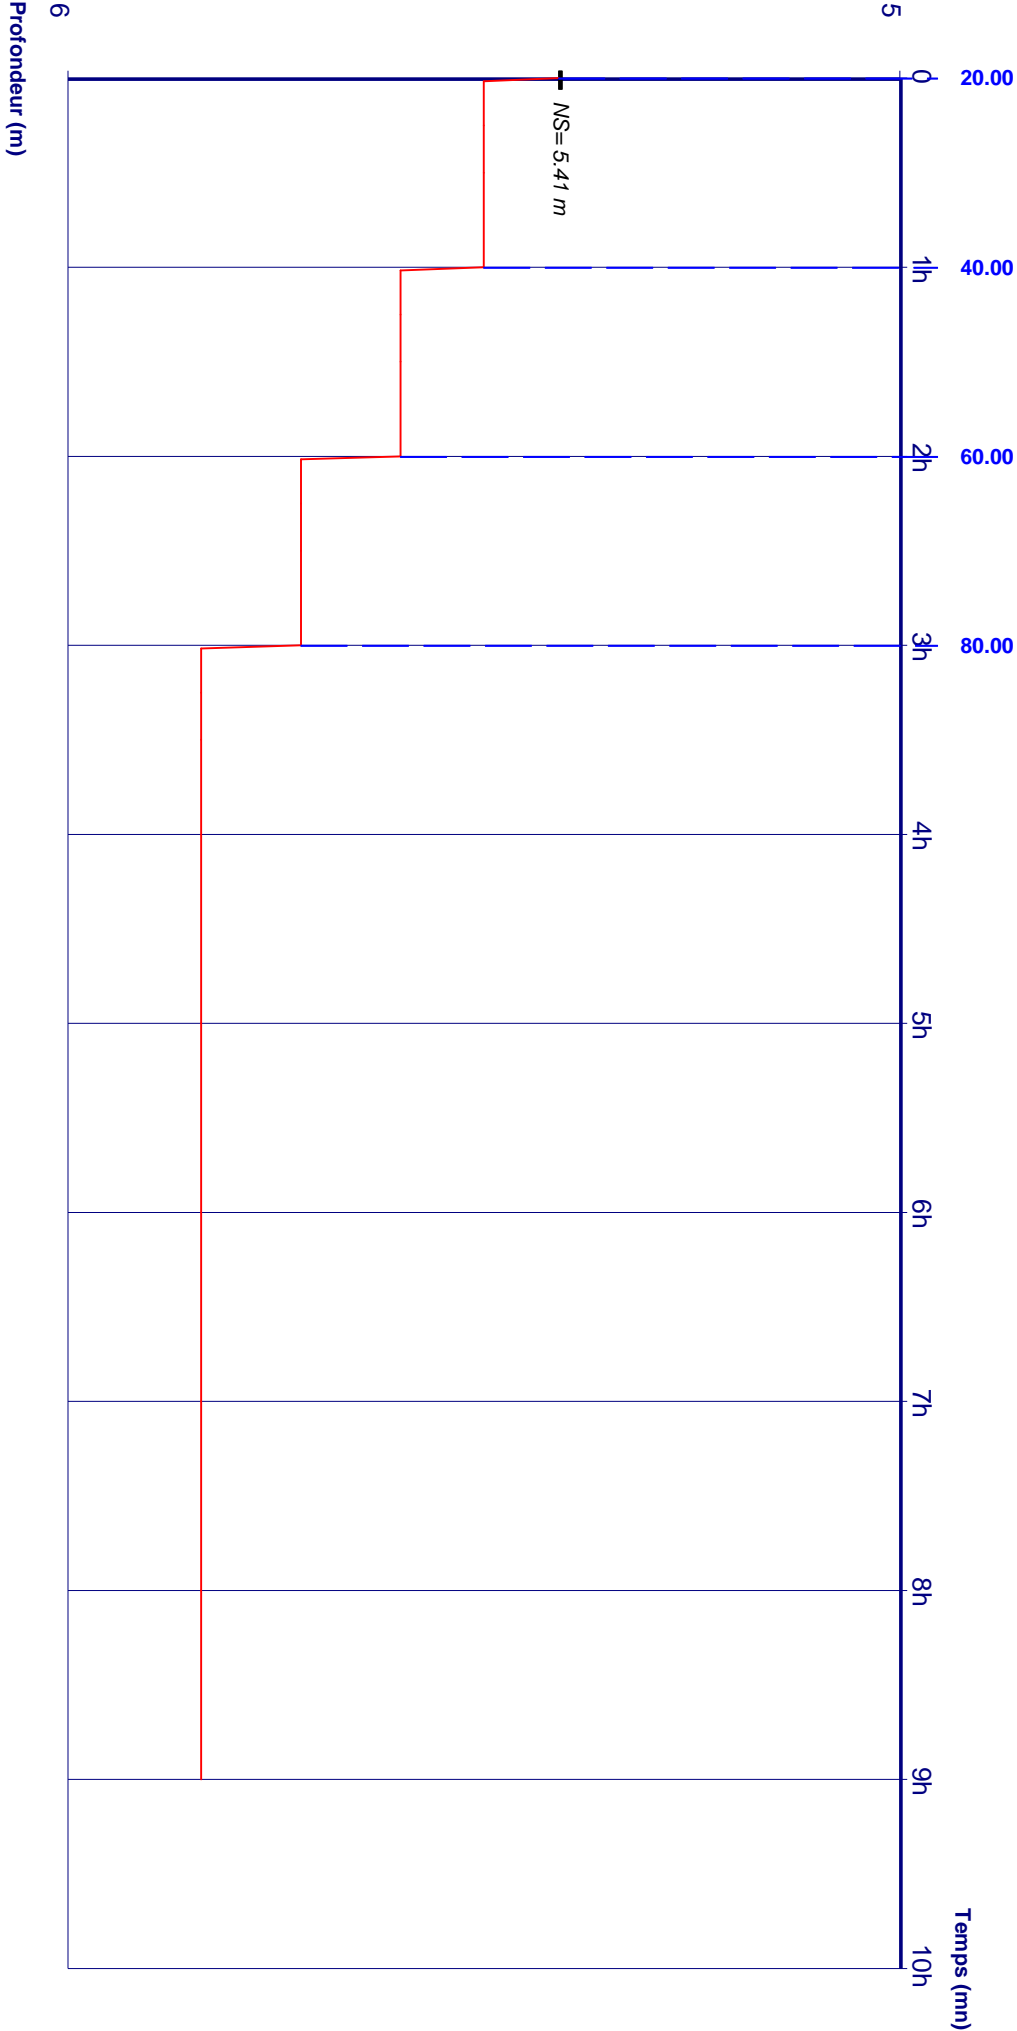

Débîts:

0h00 - 1h00	=	20.00 m3/h	3h00 - 9h00	=	80.00 m3/h
1h00 - 2h00	=	40.00 m3/h			
2h00 - 3h00	=	60.00 m3/h			