

FORAGE D'EAU

Entreprise: ETS LUCIEN SPEYSER & CIE S.A.

Client: SOCOMEC

Maître d'oeuvre: PLUME ECI

Exploitant: SOCOMEC

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : RUE DE WESTHOUSE
67235 BENFELD CEDEX

Coordonnées : **Longitude** 007°35'31,66"E **Latitude** 048°22'22,31"N **Altitude :** 0.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 18/06/2018

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 03/08/2018

Resp. M. Oeuvre :

Machine : SENNEBOGEN 630

Resp. Chantier : OFFERLE

Date début pompage : 11/06/2018

Niveau statique non perturbé : 4.62 m

Date fin de pompage : 18/07/2018

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m³/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : PUIITS DE CAPTAGE



POMPAGE D'ESSAI

FORAGE D'EAU



Charte qualité

Pompage d'essai

Client:	SOCOME C		
Maître d'oeuvre:	PLUME ECI		
Lieu de l'ouvrage :	RUE DE WESTHOUSE		
	67235	BENFELD CEDEX	
Profondeur utile du forage:	40.00	m	Niveau repère/sol: 0.00 m
Diamètre de la chambre de pompage:	450	mm	Niveau statique/sol: 4.60 m
Type de la pompe:			Puissance de la pompe: 0 Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe: 0 mm
Débit maxi de la pompe:	0.00	m ³ /h	Hauteur de refoulement maxi: 0 mm
Installée à (profondeur):	0.00	m	Longueur de refoulement: 0 m

Observations :

Date et heure de début de pompage le **13/07/2018** à **08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
13/07/2018	08:01	0h01	20.00	4.64	4.64	0.04	
	08:15	0h15		4.64	4.64	0.04	
	08:30	0h30		4.64	4.64	0.04	
	09:00	1h00		4.64	4.64	0.04	
	09:01	1h01	40.00	4.69	4.69	0.09	
	09:15	1h15		4.69	4.69	0.09	
	09:30	1h30		4.69	4.69	0.09	
	10:00	2h00		4.69	4.69	0.09	
	10:01	2h01	60.00	4.74	4.74	0.14	
	10:15	2h15		4.74	4.74	0.14	
	10:30	2h30		4.74	4.74	0.14	
	11:00	3h00		4.74	4.74	0.14	
	11:01	3h01	80.00	4.80	4.80	0.20	
	11:15	3h15		4.80	4.80	0.20	
	11:30	3h30		4.80	4.80	0.20	
	12:00	4h00		4.80	4.80	0.20	
	13:00	5h00		4.80	4.80	0.20	
	14:00	6h00		4.80	4.80	0.20	
	15:00	7h00		4.80	4.80	0.20	
	16:00	8h00		4.80	4.80	0.20	
17:00	9h00		4.80	4.80	0.20		

COURBE DE POMPAGE




Date début: 13/07/2018
Heure début: 08:00

FORAGE D'EAU
Pompage d'essai



Charte qualité

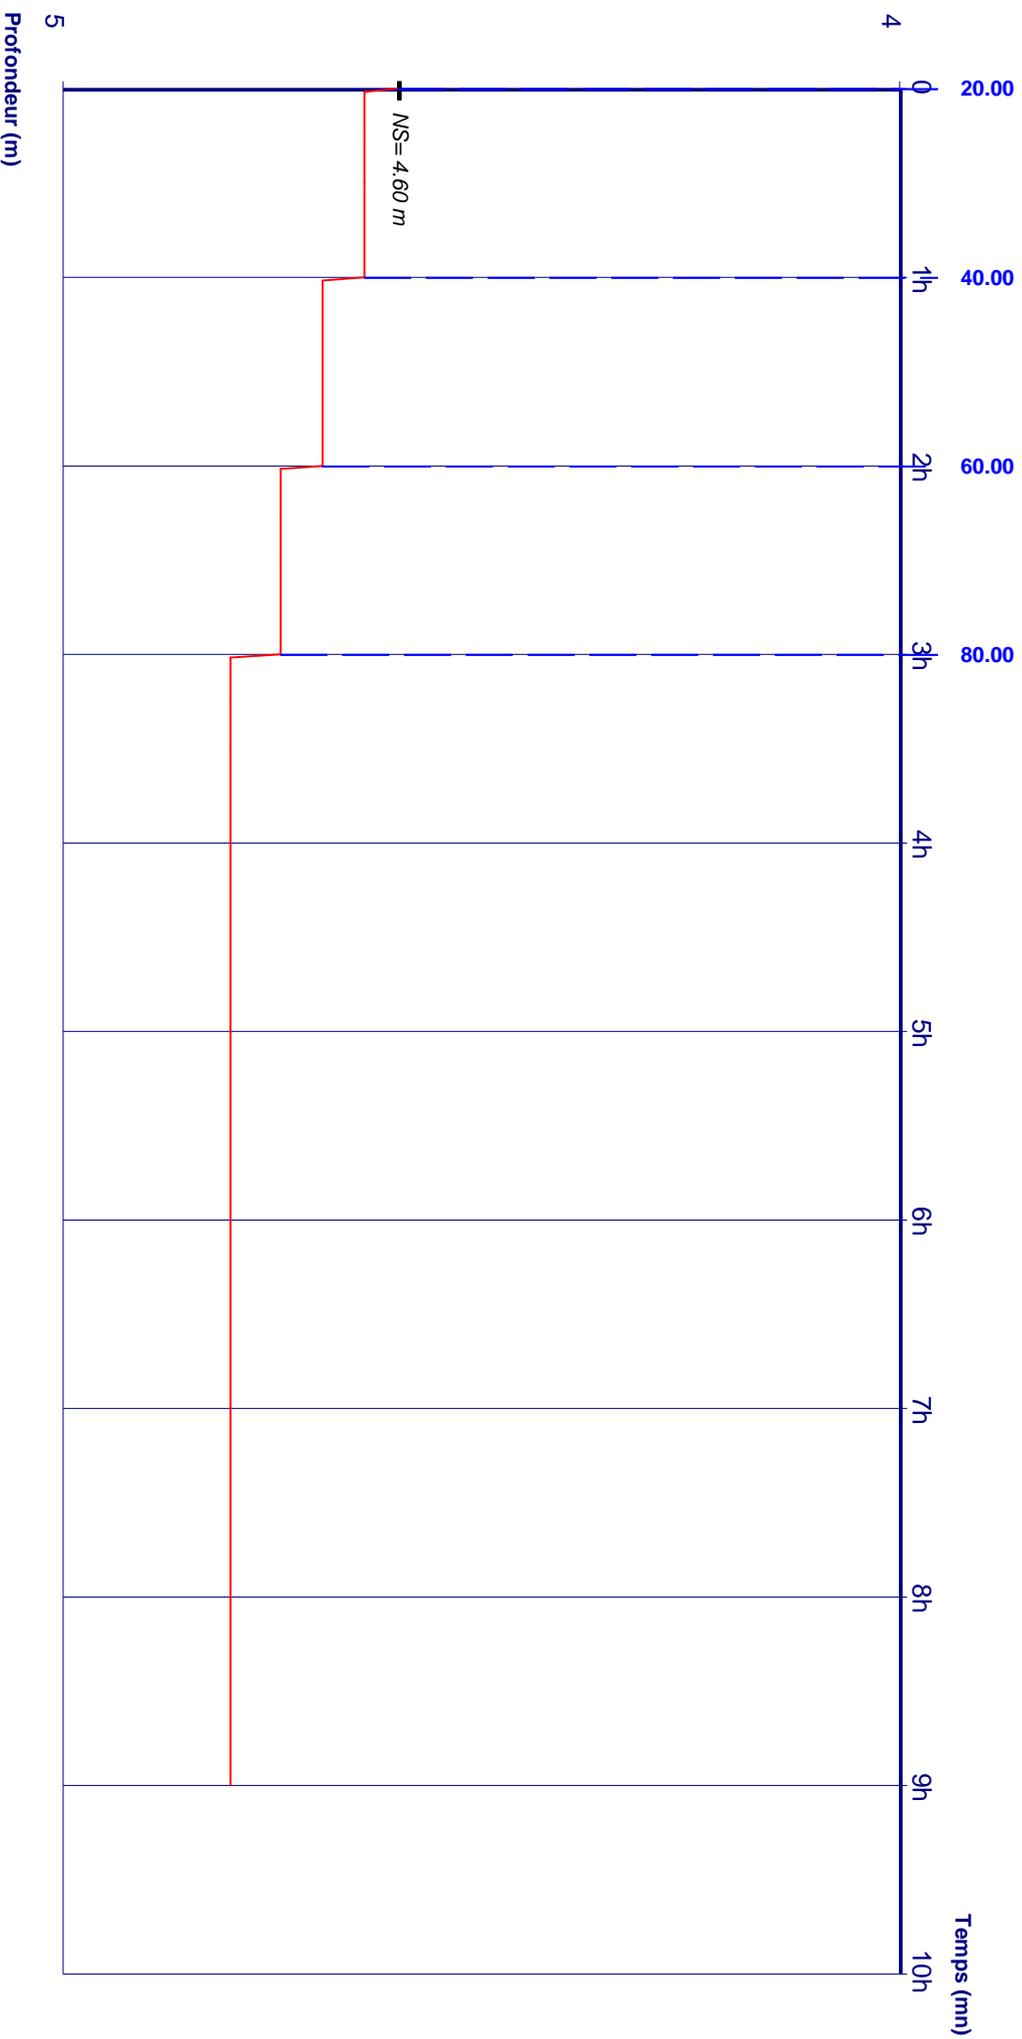

Débîts:

0h00 - 1h00	=	20.00 m ³ /h	3h00 - 9h00	=	80.00 m ³ /h
1h00 - 2h00	=	40.00 m ³ /h			
2h00 - 3h00	=	60.00 m ³ /h			