

POMPAGE D'ESSAI**FORAGE D'EAU****Pompage d'essai**

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|------|----|
| Client: | | | | | |
| Maître d'oeuvre: | ANTEA | | | | |
| Lieu de l'ouvrage : | Rue des violettes | | | | |
| | 67380 | LINGOLSHEIM | | | |
| Profondeur utile du forage: | 65.00 | m | Niveau repère/sol: | 0.00 | m |
| Diamètre de la chambre de pompage: | 1000 | mm | Niveau statique/sol: | 4.88 | m |
| Type de la pompe: | | | Puissance de la pompe: | 0 | Kw |
| Diamètre nominal: | 4" | | Diamètre hors tout de la pompe: | 0 | mm |
| Débit maxi de la pompe: | 0.00 | m3/h | Hauteur de refoulement maxi: | 0 | mm |
| Installée à (profondeur): | 0.00 | m | Longueur de refoulement: | 0 | m |


Observations :Date et heure de début de pompage le **16/09/2016** à **08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

| Date | Heure | Temps | Débit | Sonde | Niveau/sol | Rabatt. | Observation |
|------------|-------|-------|--------|-------|------------|---------|-------------|
| 16/09/2016 | 08:01 | 0h01 | 102.00 | 5.17 | 5.17 | 0.29 | |
| | 08:15 | 0h15 | | 5.17 | 5.17 | 0.29 | |
| | 08:30 | 0h30 | | 5.17 | 5.17 | 0.29 | |
| | 09:00 | 1h00 | | 5.17 | 5.17 | 0.29 | |
| | 09:01 | 1h01 | 203.00 | 5.45 | 5.45 | 0.57 | |
| | 09:15 | 1h15 | | 5.45 | 5.45 | 0.57 | |
| | 09:30 | 1h30 | | 5.45 | 5.45 | 0.57 | |
| | 10:00 | 2h00 | | 5.45 | 5.45 | 0.57 | |
| | 10:01 | 2h01 | 304.00 | 5.90 | 5.90 | 1.02 | |
| | 10:15 | 2h15 | | 5.90 | 5.90 | 1.02 | |
| | 10:30 | 2h30 | | 5.90 | 5.90 | 1.02 | |
| | 11:00 | 3h00 | | 5.90 | 5.90 | 1.02 | |
| | 11:01 | 3h01 | 452.00 | 6.59 | 6.59 | 1.71 | |
| | 11:15 | 3h15 | | 6.59 | 6.59 | 1.71 | |
| | 11:30 | 3h30 | | 6.59 | 6.59 | 1.71 | |
| | 12:00 | 4h00 | | 6.59 | 6.59 | 1.71 | |
| | 13:00 | 5h00 | | 6.59 | 6.59 | 1.71 | |
| | 14:00 | 6h00 | | 6.59 | 6.59 | 1.71 | |
| | 15:00 | 7h00 | | 6.59 | 6.59 | 1.71 | |
| | 16:00 | 8h00 | | 6.59 | 6.59 | 1.71 | |
| | 17:00 | 9h00 | | 6.59 | 6.59 | 1.71 | |

COURBE DE POMPAGE
FORAGE D'EAU
Pompage d'essai

Date début: 16/09/2016
Heure début: 08:00

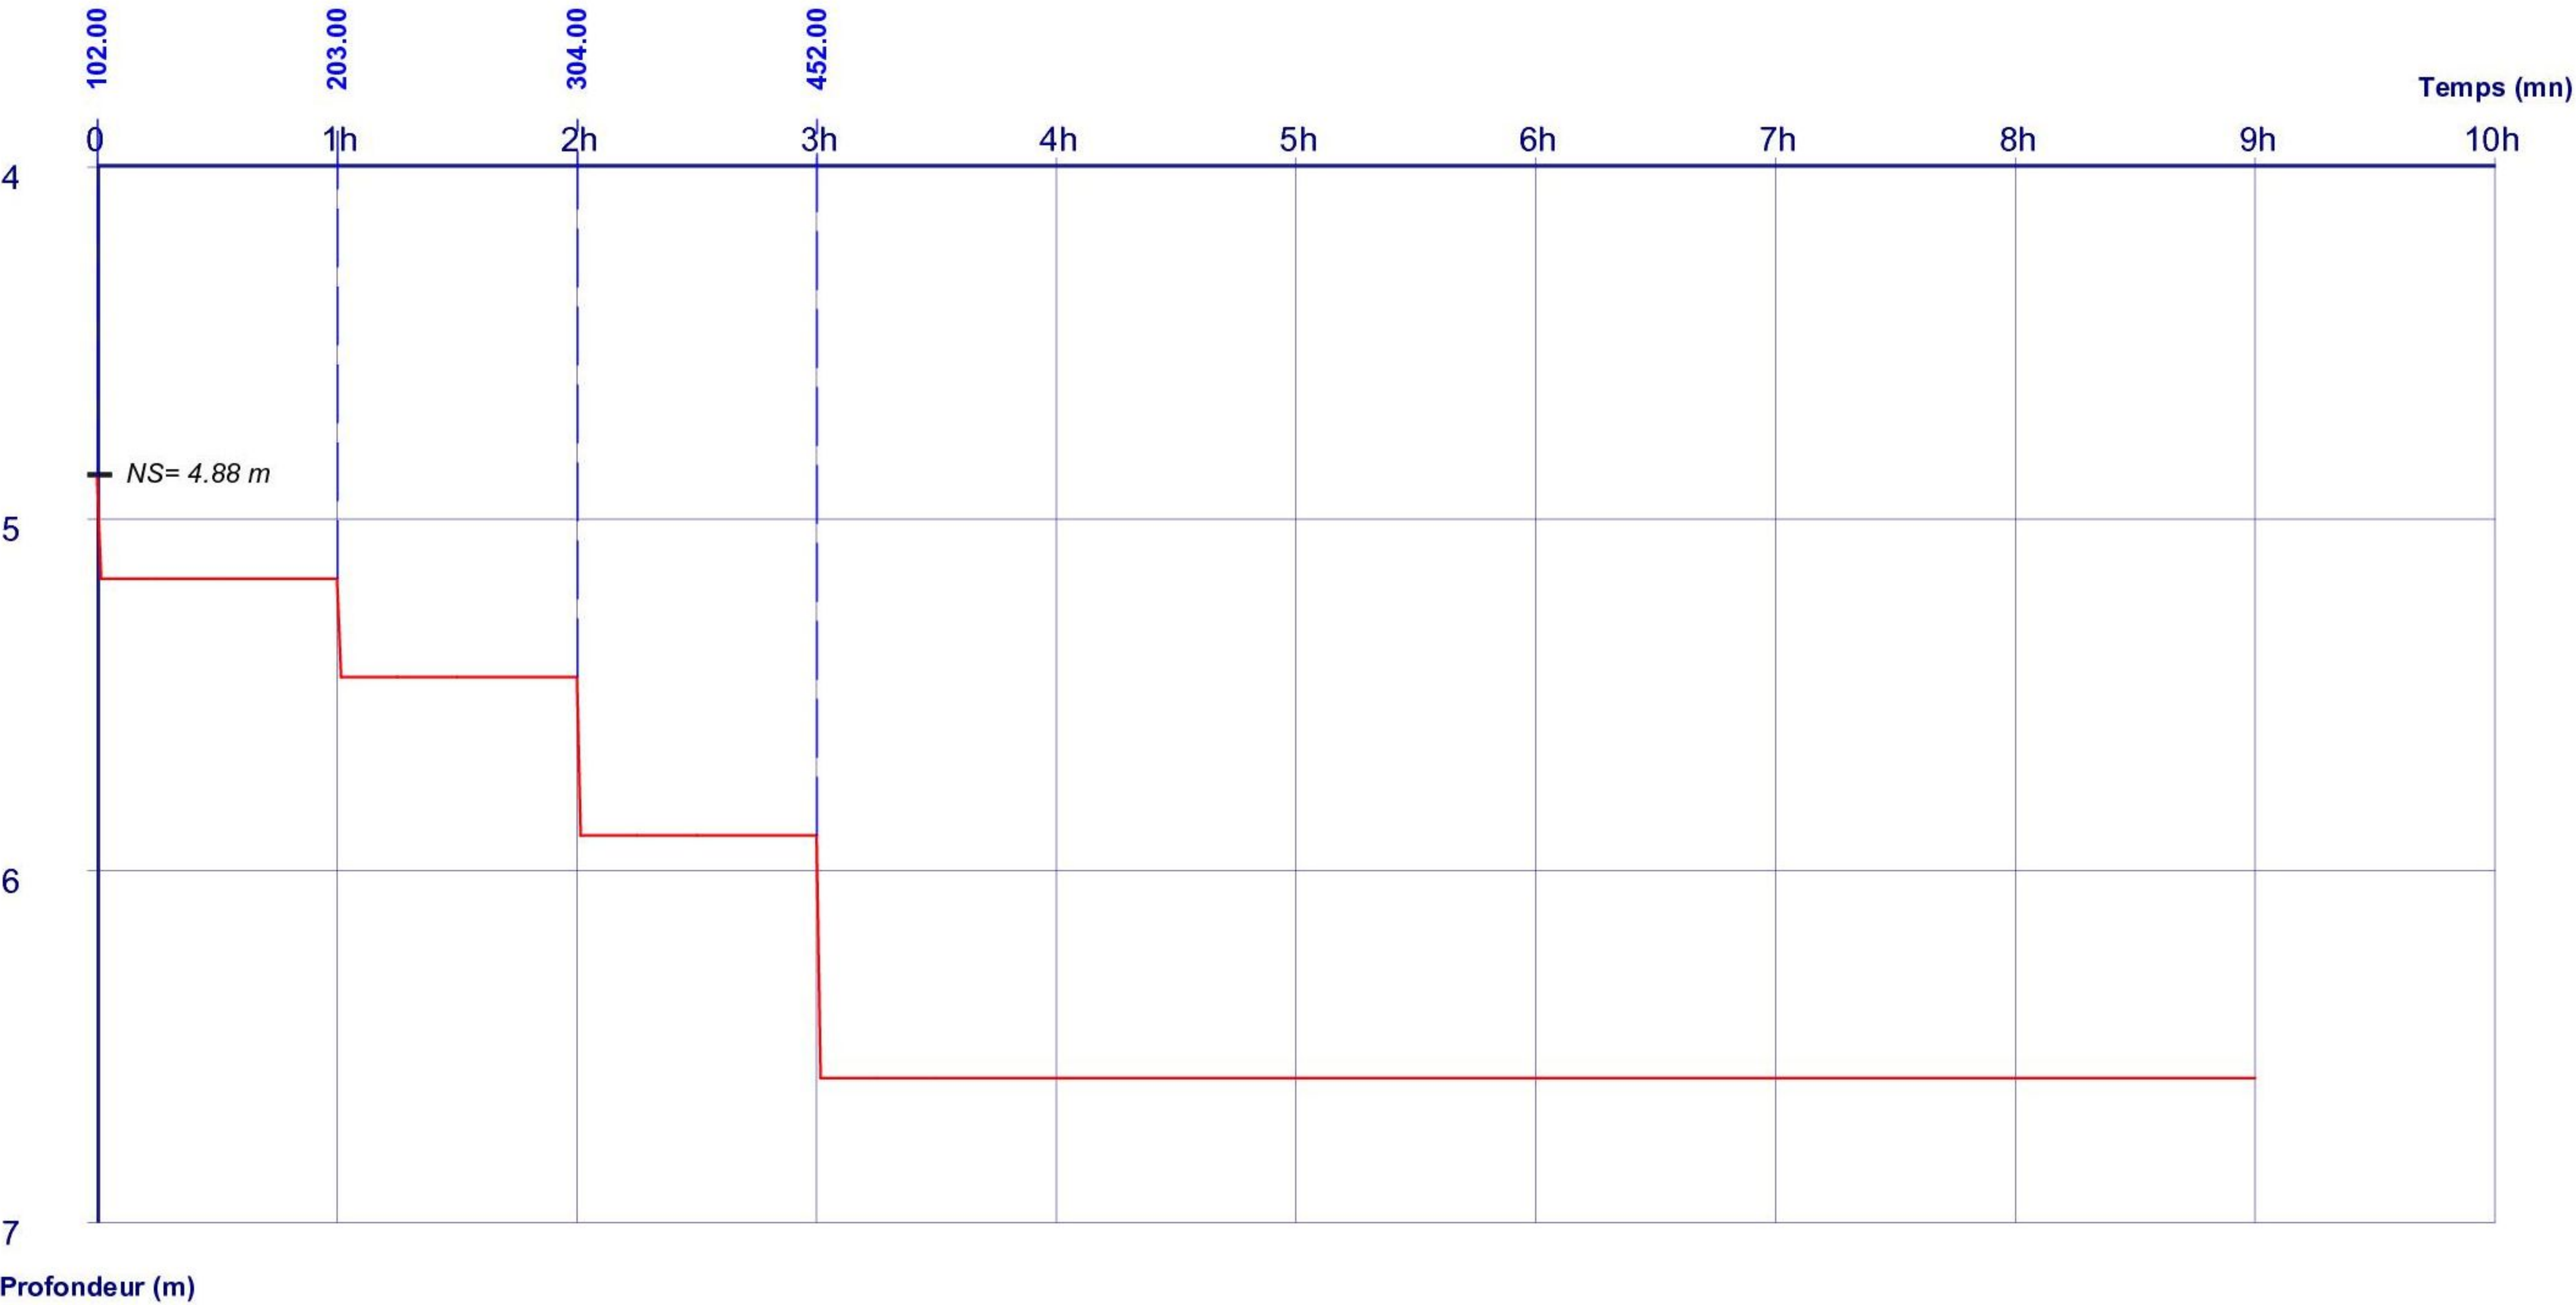

| | | | |
|-------------|---|-------------|---------------------------|
| Débits: | | | |
| 0h00 - 1h00 | = | 102.00 m3/h | 3h00 - 9h00 = 452.00 m3/h |
| 1h00 - 2h00 | = | 203.00 m3/h | |
| 2h00 - 3h00 | = | 304.00 m3/h | |