

POMPAGE D'ESSAI**FORAGE D'EAU****Pompage d'essai**

Client:					
Maître d'oeuvre:	ANTEA				
Lieu de l'ouvrage :	Rue des violettes				
	67380	LINGOLSHEIM			
Profondeur utile du forage:	21.00	m	Niveau repère/sol:	0.00	m
Diamètre de la chambre de pompage:	800	mm	Niveau statique/sol:	4.73	m
Type de la pompe:			Puissance de la pompe:	0	Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe:	0	mm
Débit maxi de la pompe:	0.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0	mm
Installée à (profondeur):	0.00	m	Longueur de refoulement:	0	m


Observations :Date et heure de début de pompage le **07/10/2016** à **08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
07/10/2016	08:01	0h01	100.00	4.90	4.90	0.17	
	08:15	0h15		4.90	4.90	0.17	
	08:30	0h30		4.90	4.90	0.17	
	09:00	1h00		4.90	4.90	0.17	
	09:01	1h01	200.00	5.09	5.09	0.36	
	09:15	1h15		5.09	5.09	0.36	
	09:30	1h30		5.09	5.09	0.36	
	10:00	2h00		5.09	5.09	0.36	
	10:01	2h01	350.00	5.51	5.51	0.78	
	10:15	2h15		5.51	5.51	0.78	
	10:30	2h30		5.51	5.51	0.78	
	11:00	3h00		5.51	5.51	0.78	
	12:00	4h00		5.51	5.51	0.78	
	13:00	5h00		5.51	5.51	0.78	
	14:00	6h00		5.51	5.51	0.78	
	15:00	7h00		5.51	5.51	0.78	
	16:00	8h00		5.51	5.51	0.78	
	17:00	9h00		5.51	5.51	0.78	

COURBE DE POMPAGE
FORAGE D'EAU
Pompage d'essai

Date début: 07/10/2016
Heure début: 08:00

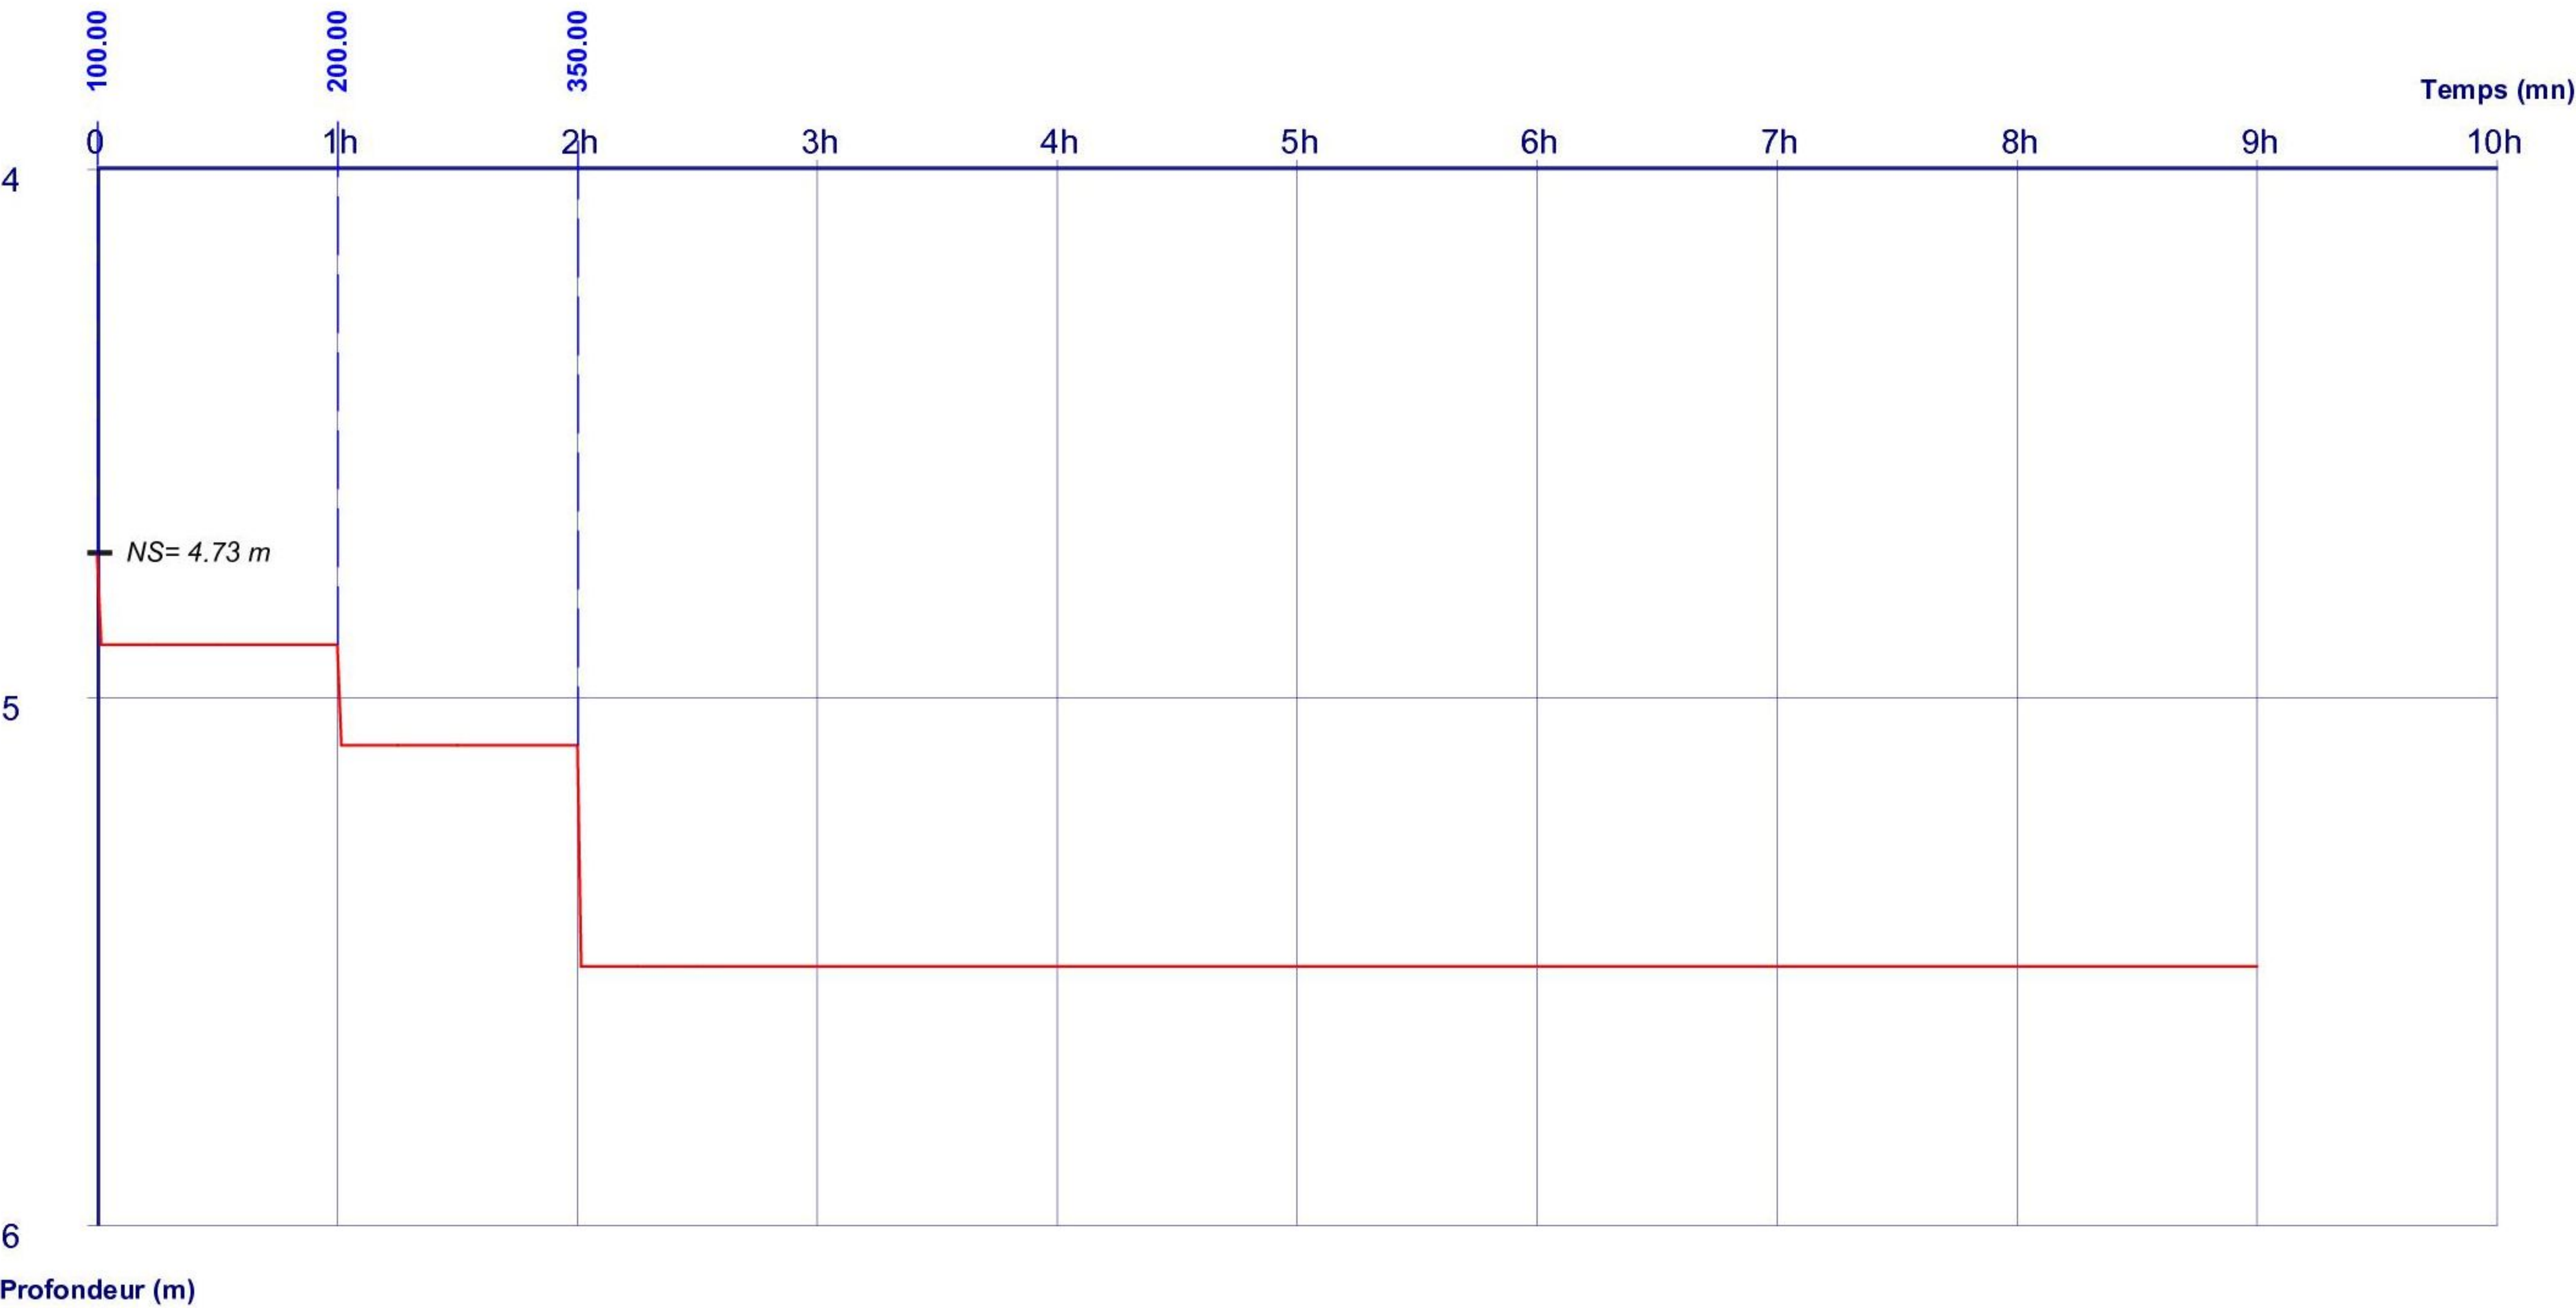

Débits:	0h00 - 1h00	=	100.00 m3/h			
	1h00 - 2h00	=	200.00 m3/h			
	2h00 - 9h00	=	350.00 m3/h			