

**POMPAGE D'ESSAI****FORAGE D'EAU****Pompage d'essai**

<b>Client:</b>			
<b>Maître d'oeuvre:</b>		<b>ENTREPRISE SCHNEIDER</b>	
<b>Lieu de l'ouvrage :</b>		<b>LE BLACKSTONE RUE ANDRE WENGER</b>	
		<b>67202 WOLFISHEIM</b>	
Profondeur utile du forage:	21.00 m	Niveau repère/sol:	11.15 m
Diamètre de la chambre de pompage:	400 mm	Niveau statique/sol:	0.00 m
Type de la pompe:		Puissance de la pompe:	0 Kw
Diamètre nominal:	4"	Diamètre hors tout de la pompe:	0 mm
Débit maxi de la pompe:	0.00 m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0 mm
Installée à (profondeur):	0.00 m	Longueur de refoulement:	0 m


Observations :Date et heure de début de pompage le **07/10/2015 à 08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
07/10/2015	08:01	0h01	15.00	11.22	0.07	0.07	
	08:15	0h15		11.22	0.07	0.07	
	08:30	0h30		11.22	0.07	0.07	
	09:00	1h00		11.22	0.07	0.07	
	09:01	1h01	30.00	11.29	0.14	0.14	
	09:15	1h15		11.29	0.14	0.14	
	09:30	1h30		11.29	0.14	0.14	
	10:00	2h00		11.29	0.14	0.14	
	10:01	2h01	45.00	11.38	0.23	0.23	
	10:15	2h15		11.38	0.23	0.23	
	10:30	2h30		11.38	0.23	0.23	
	11:00	3h00		11.38	0.23	0.23	
	12:00	4h00		11.38	0.23	0.23	
	13:00	5h00		11.38	0.23	0.23	
	14:00	6h00		11.38	0.23	0.23	

COURBE DE POMPAGE  
FORAGE D'EAU  
Pompage d'essai

Date début: 07/10/2015  
Heure début: 08:00

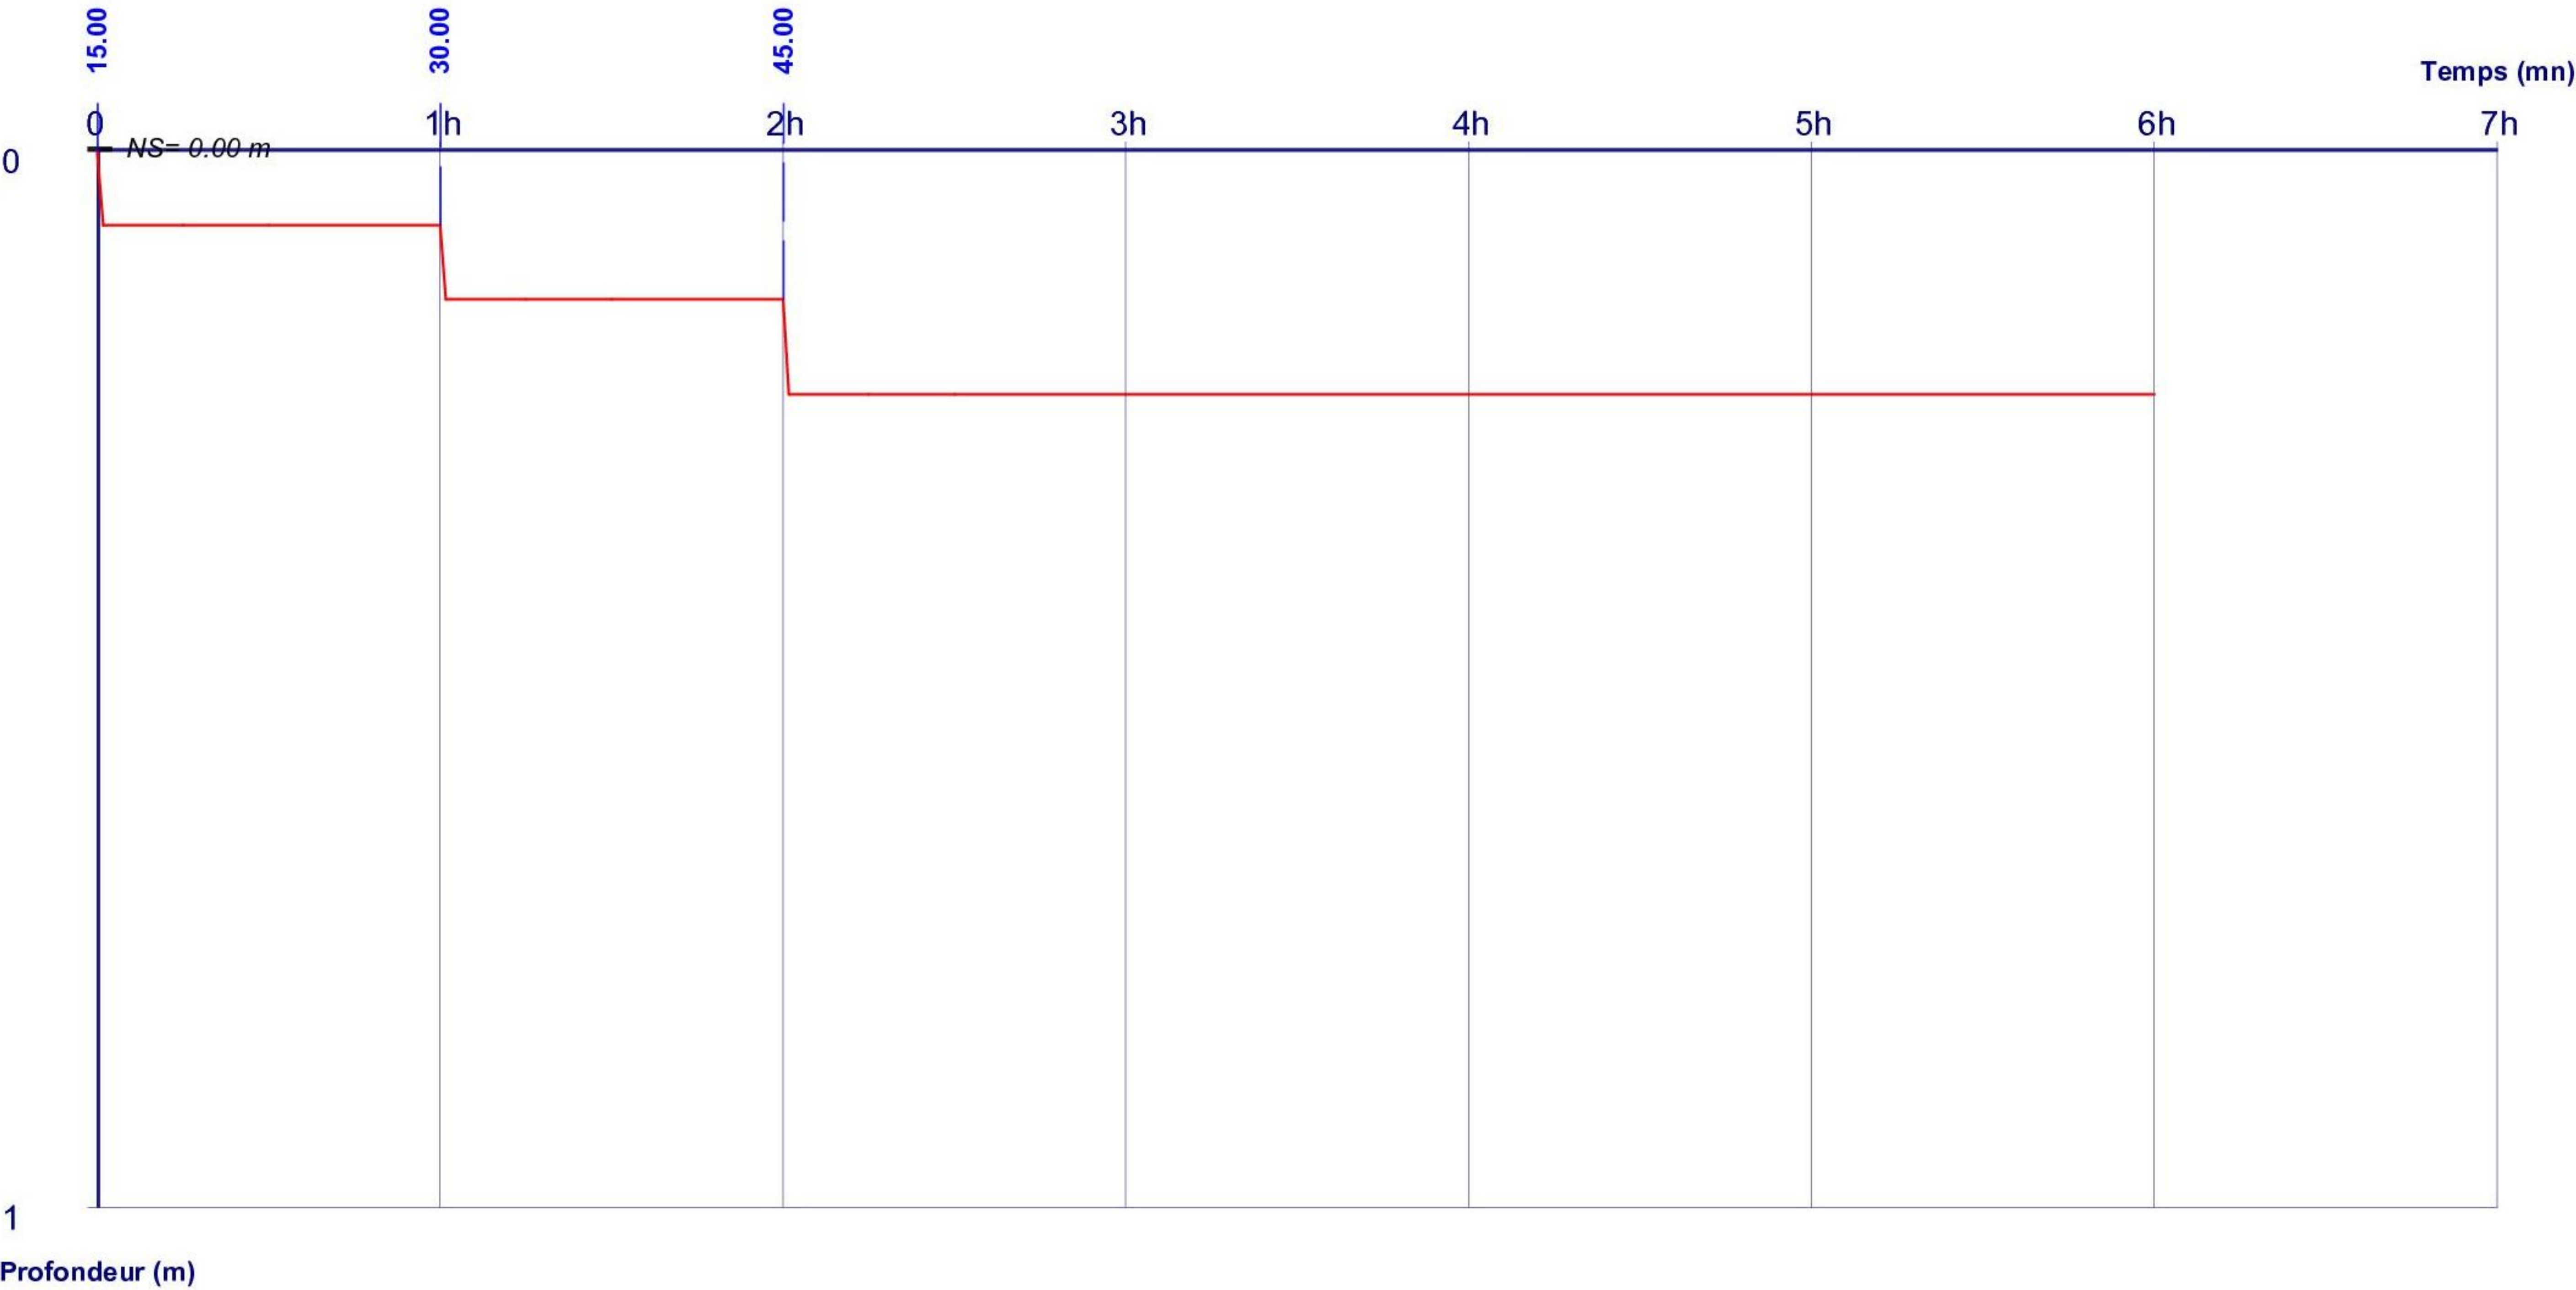

Débits:			
0h00 - 1h00	=	15.00 m3/h	
1h00 - 2h00	=	30.00 m3/h	
2h00 - 6h00	=	45.00 m3/h	