

**POMPAGE D'ESSAI****FORAGE D'EAU****Pompage d'essai**

<b>Client:</b>			
<b>Maître d'oeuvre:</b>		<b>CABINET JAILLARD</b>	
<b>Lieu de l'ouvrage :</b>		<b>20 avenue du rhin</b>	
		<b>67000 STRASBOURG</b>	
Profondeur utile du forage:	18.00 m	Niveau repère/sol:	0.00 m
Diamètre de la chambre de pompage:	140 mm	Niveau statique/sol:	2.15 m
Type de la pompe:		Puissance de la pompe:	0 Kw
Diamètre nominal:	4"	Diamètre hors tout de la pompe:	0 mm
Débit maxi de la pompe:	0.00 m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0 mm
Installée à (profondeur):	0.00 m	Longueur de refoulement:	0 m


Observations :Date et heure de début de pompage le **23/02/2018** à **08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
23/02/2018	08:01	0h01	3.00	2.15	2.15	0.00	
	08:15	0h15		2.15	2.15	0.00	
	08:30	0h30		2.15	2.15	0.00	
	09:00	1h00		2.15	2.15	0.00	
	09:01	1h01	6.00	2.17	2.17	0.02	
	09:15	1h15		2.17	2.17	0.02	
	09:30	1h30		2.17	2.17	0.02	
	10:00	2h00		2.17	2.17	0.02	
	10:01	2h01	9.00	2.18	2.18	0.03	
	10:15	2h15		2.18	2.18	0.03	
	10:30	2h30		2.18	2.18	0.03	
	11:00	3h00		2.18	2.18	0.03	
	11:01	3h01	12.00	2.19	2.19	0.04	
	11:15	3h15		2.19	2.19	0.04	
	11:30	3h30		2.19	2.19	0.04	
	12:00	4h00		2.19	2.19	0.04	
	12:01	4h01	15.00	2.20	2.20	0.05	
	12:15	4h15		2.20	2.20	0.05	
	12:30	4h30		2.20	2.20	0.05	
	13:00	5h00		2.20	2.20	0.05	
	14:00	6h00		2.20	2.20	0.05	
	15:00	7h00		2.20	2.20	0.05	
	16:00	8h00		2.20	2.20	0.05	

COURBE DE POMPAGE  
FORAGE D'EAU  
Pompage d'essai

Date début: 23/02/2018  
Heure début: 08:00

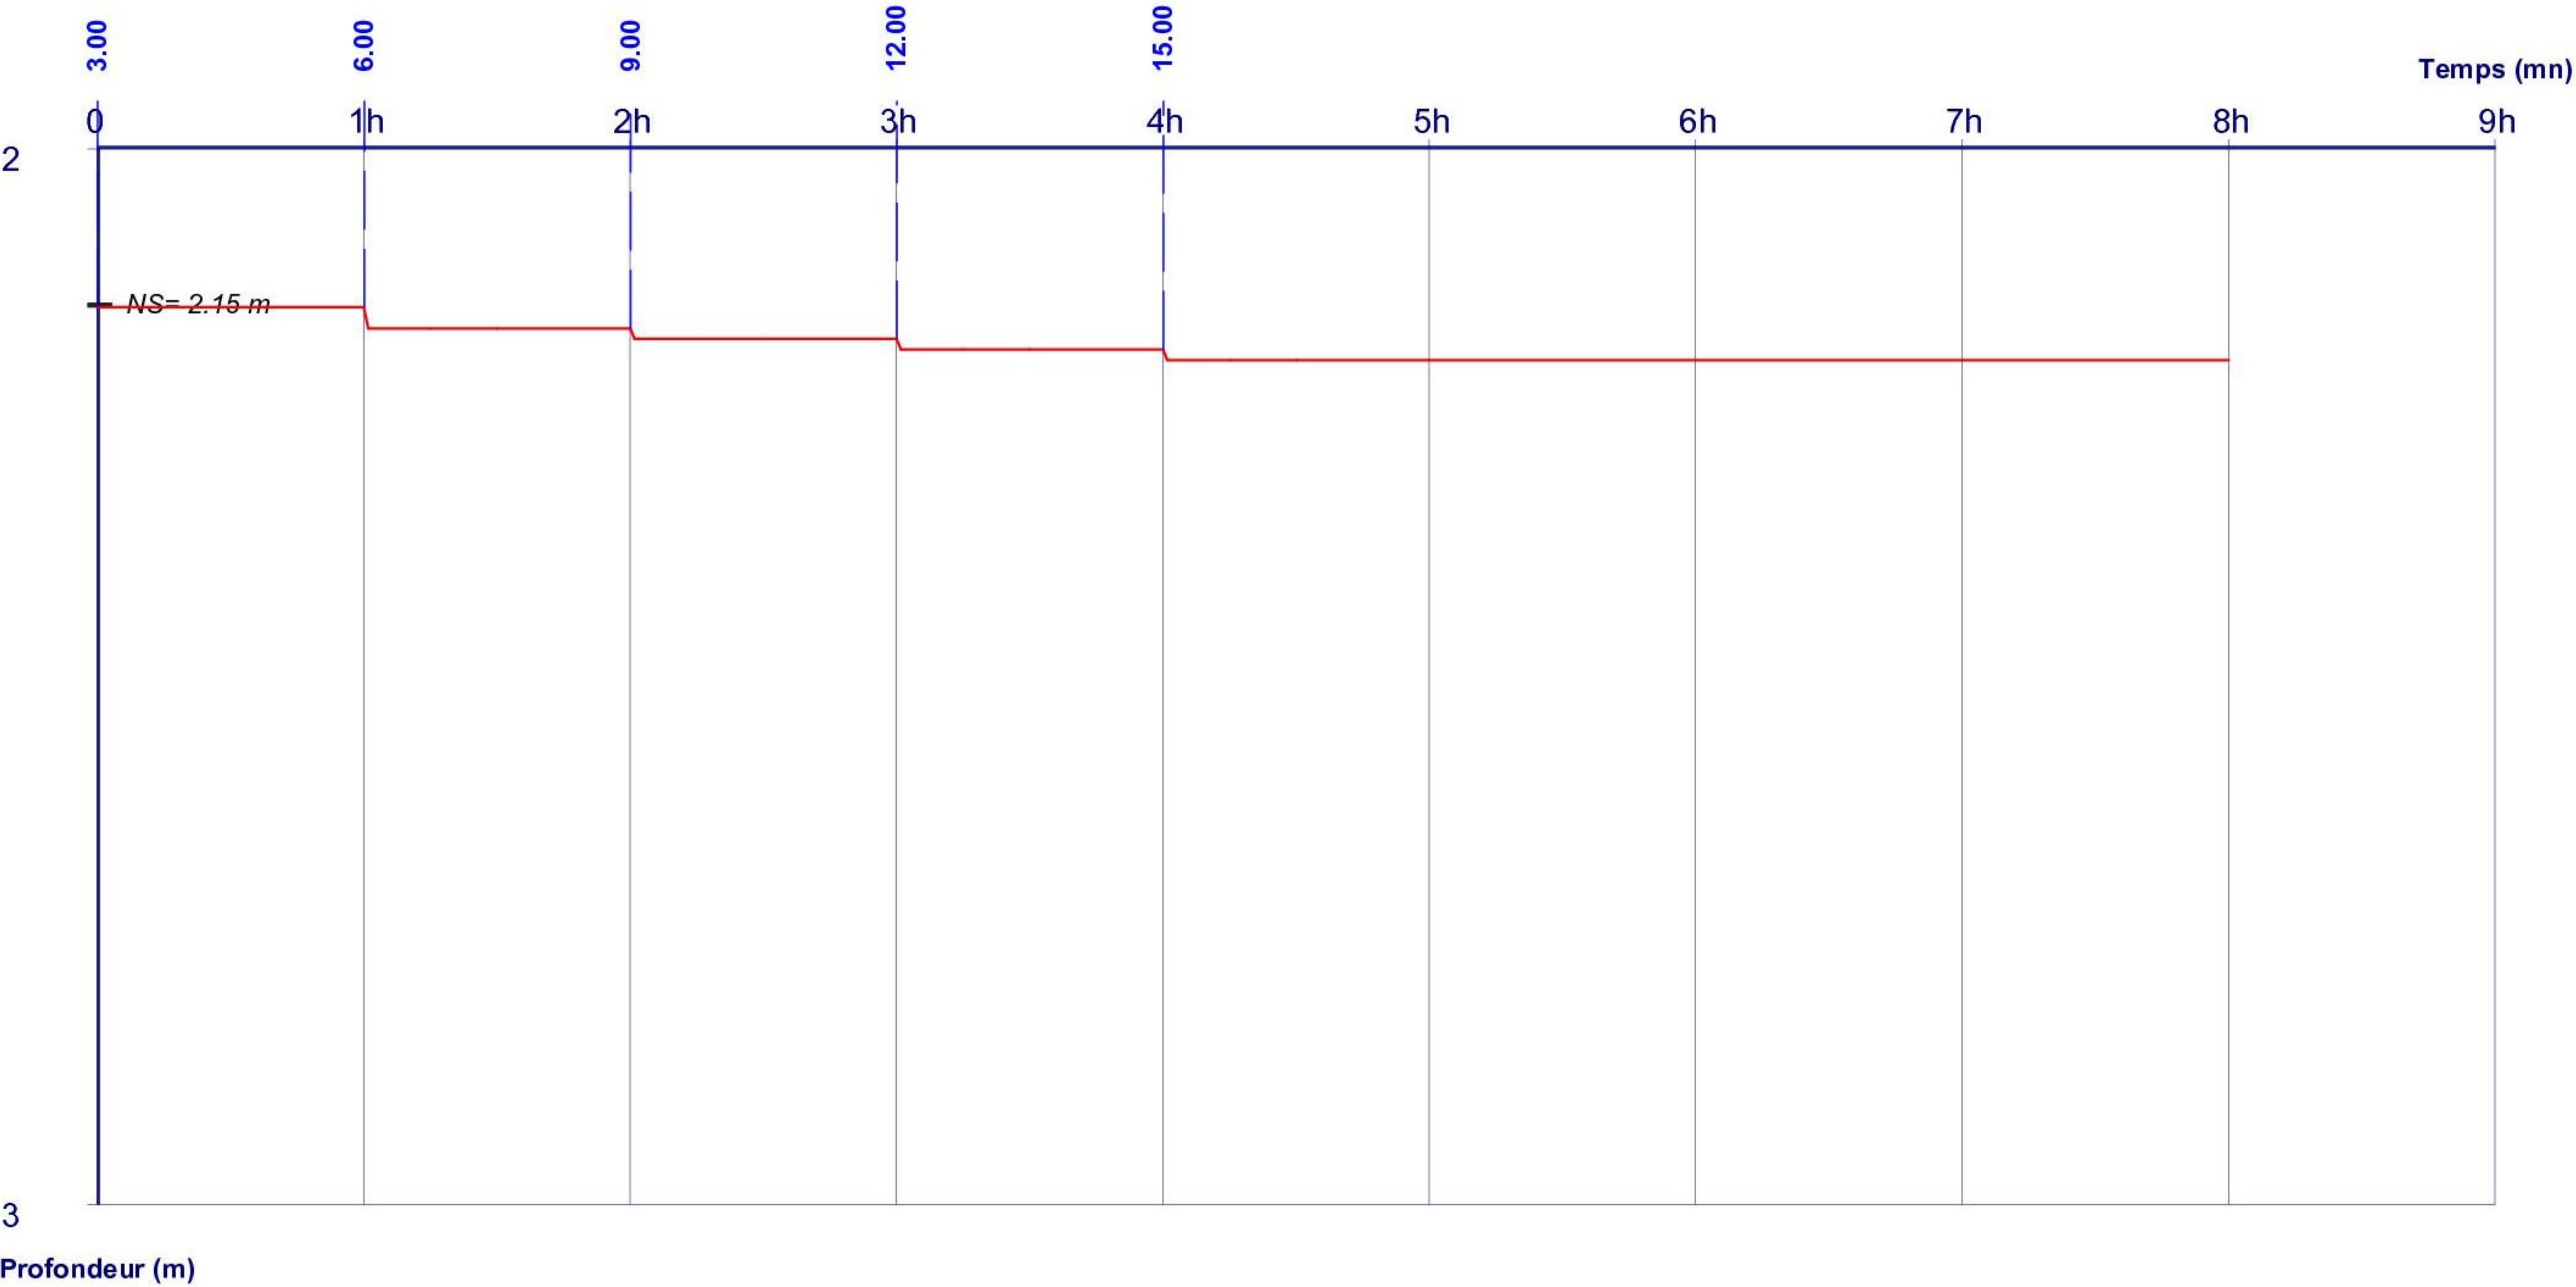

Débits:					
0h00 - 1h00	=	3.00 m3/h	3h00 - 4h00	=	12.00 m3/h
1h00 - 2h00	=	6.00 m3/h	4h00 - 8h00	=	15.00 m3/h
2h00 - 3h00	=	9.00 m3/h			