

POMPAGE D'ESSAI**FORAGE D'EAU****Pompage d'essai**

Client:											
Maître d'oeuvre:		COFELY									
Lieu de l'ouvrage :		Rue du parc									
		67205 OBERHAUSBERGEN									
Profondeur utile du forage:			30.00	m	Niveau repère/sol:	0.00	m				
Diamètre de la chambre de pompage:			125	mm	Niveau statique/sol:	15.05	m				
Type de la pompe:			Puissance de la pompe:					0	Kw		
Diamètre nominal:			4"	Diamètre hors tout de la pompe:					0	mm	
Débit maxi de la pompe:			0.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi:					0	mm
Installée à (profondeur):			0.00	m	Longueur de refoulement:					0	m


Observations :Date et heure de début de pompage le **08/12/2015 à 08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
08/12/2015	08:01	0h01	2.00	15.38	15.38	0.33	
	08:15	0h15		15.38	15.38	0.33	
	08:30	0h30		15.38	15.38	0.33	
	09:00	1h00		15.38	15.38	0.33	
	09:01	1h01	5.00	15.72	15.72	0.67	
	09:15	1h15		15.72	15.72	0.67	
	09:30	1h30		15.72	15.72	0.67	
	10:00	2h00		15.72	15.72	0.67	
	10:01	2h01	8.00	15.98	15.98	0.93	
	10:15	2h15		15.98	15.98	0.93	
	10:30	2h30		15.98	15.98	0.93	
	11:00	3h00		15.98	15.98	0.93	
	11:01	3h01	10.00	16.29	16.29	1.24	
	11:15	3h15		16.29	16.29	1.24	
	11:30	3h30		16.29	16.29	1.24	
	12:00	4h00		16.29	16.29	1.24	

COURBE DE POMPAGE
FORAGE D'EAU
Pompage d'essai

Date début: 08/12/2015
Heure début: 08:00

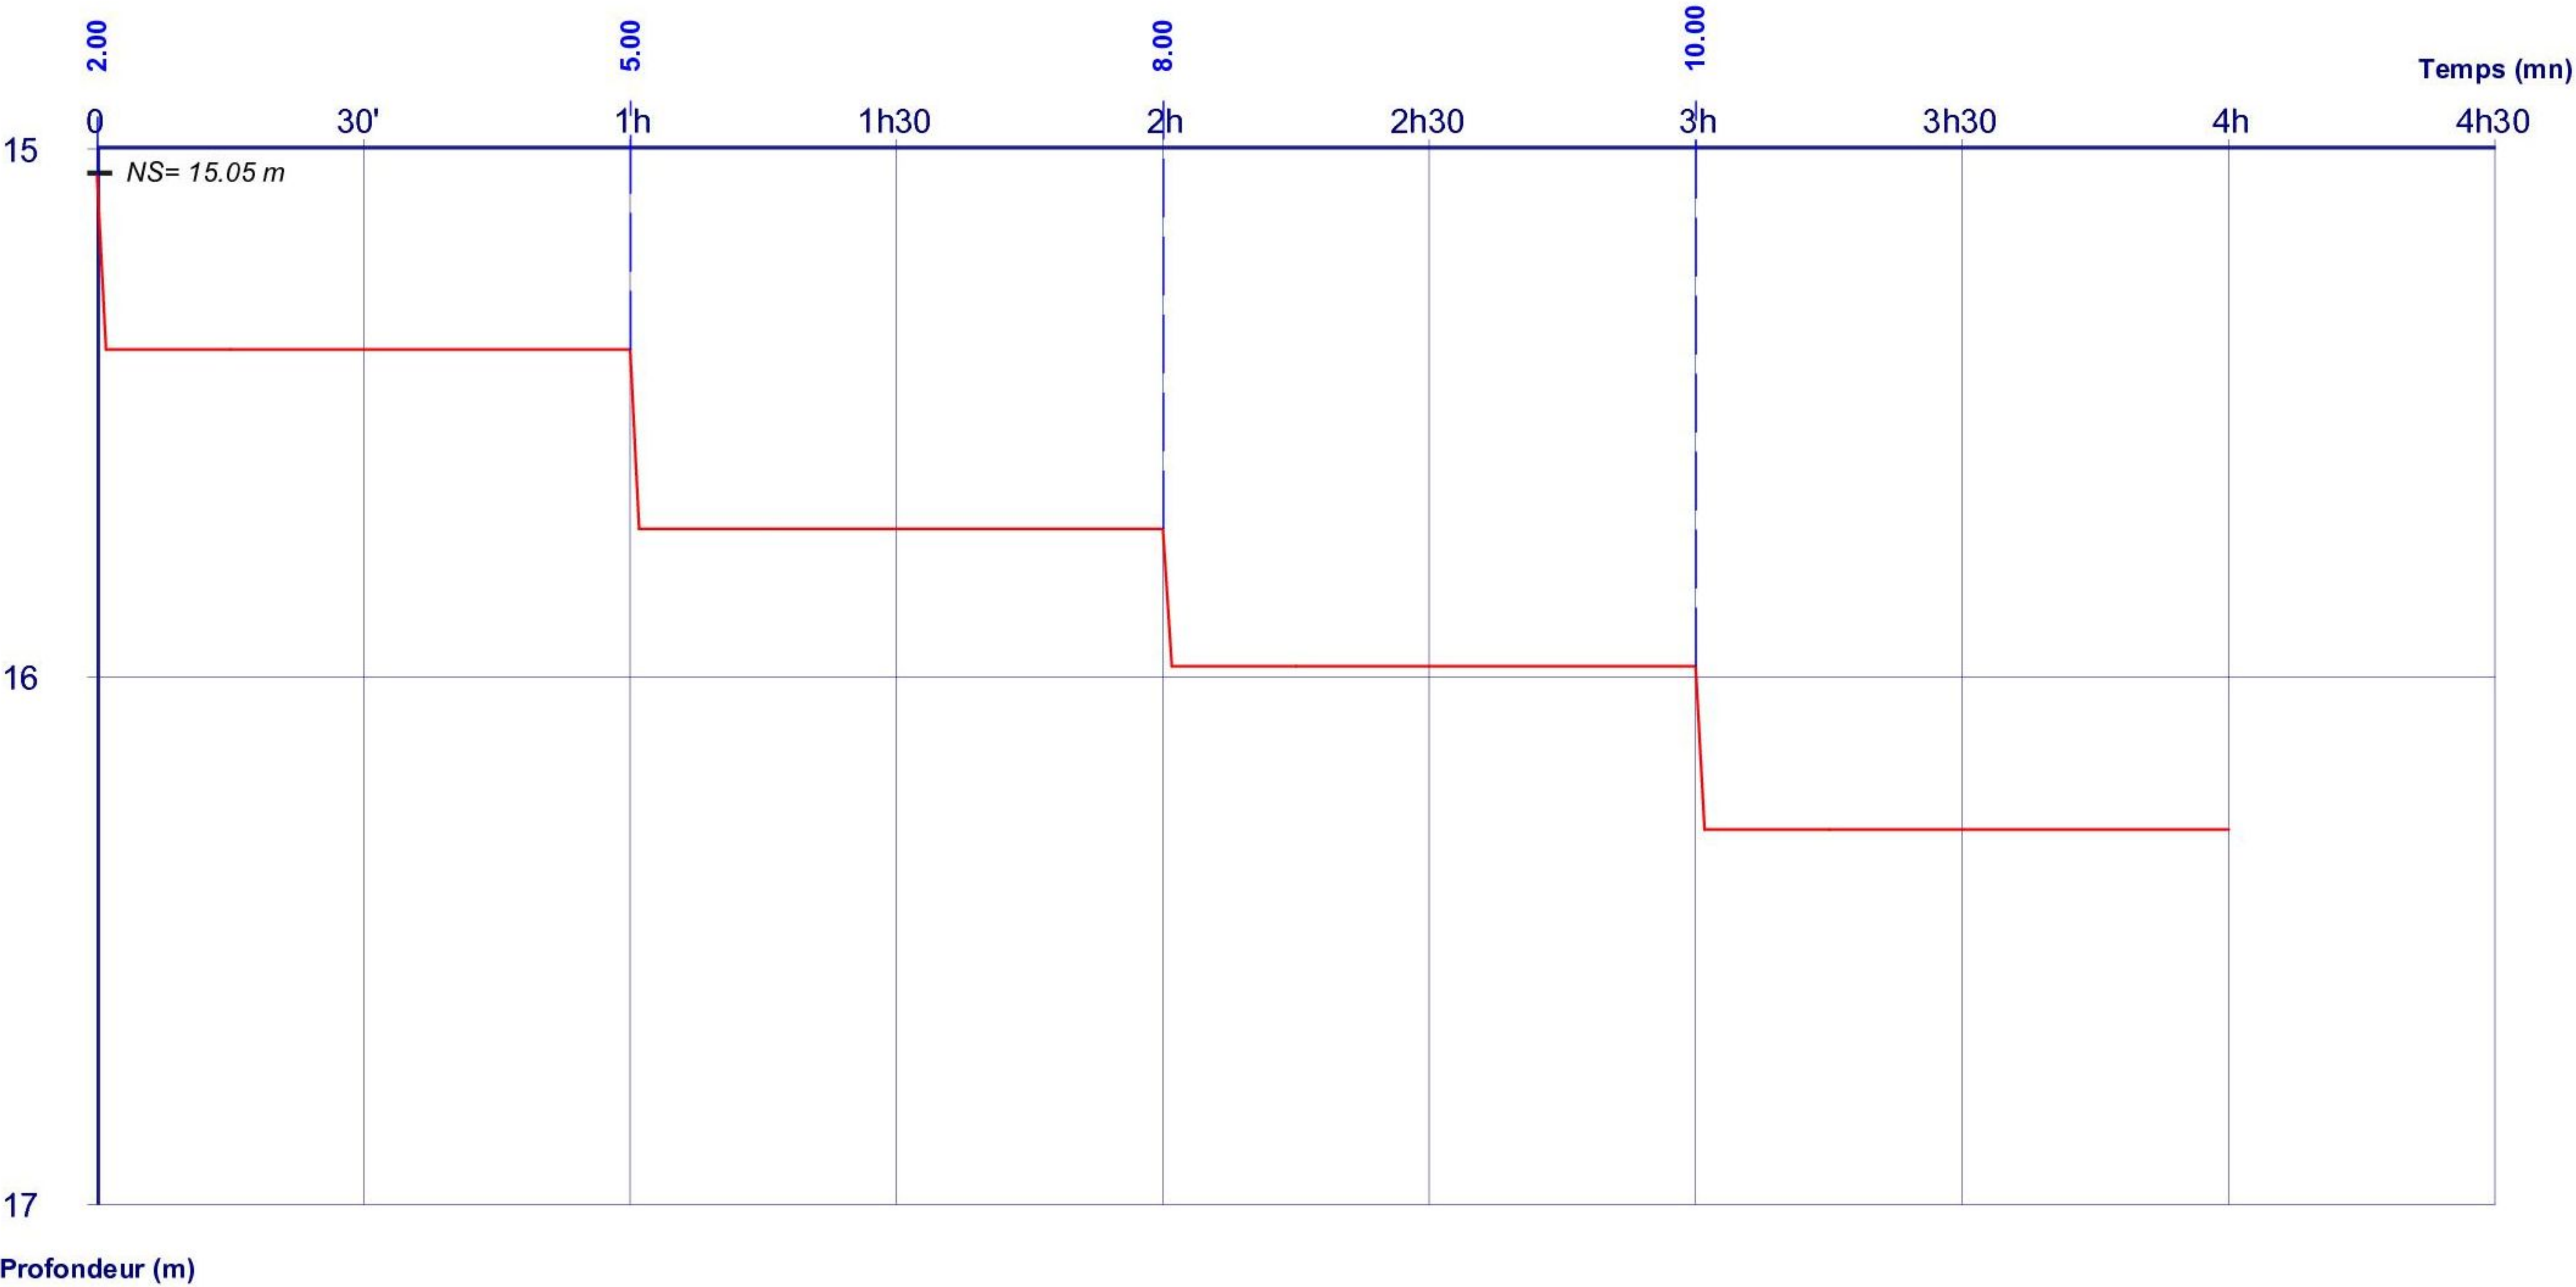

Débits:					
0h00 - 1h00	=	2.00 m3/h	3h00 - 4h00	=	10.00 m3/h
1h00 - 2h00	=	5.00 m3/h			
2h00 - 3h00	=	8.00 m3/h			