

**POMPAGE D'ESSAI****FORAGE D'EAU****Pompage d'essai**

<b>Client:</b>					
<b>Maître d'oeuvre:</b>					
<b>Lieu de l'ouvrage :</b>	<b>Ban d'altorf</b>				
	<b>67120</b>	<b>DUTTLENHEIM</b>			
Profondeur utile du forage:	29.00	m	Niveau repère/sol:	0.00	m
Diamètre de la chambre de pompage:	500	mm	Niveau statique/sol:	14.50	m
Type de la pompe:			Puissance de la pompe:	0	Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe:	0	mm
Débit maxi de la pompe:	0.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0	mm
Installée à (profondeur):	0.00	m	Longueur de refoulement:	0	m


Observations :Date et heure de début de pompage le **07/06/2018** à **08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
07/06/2018	08:01	0h01	20.00	17.30	17.30	2.80	
	08:15	0h15		17.30	17.30	2.80	
	08:30	0h30		17.30	17.30	2.80	
	09:00	1h00		17.30	17.30	2.80	
	09:01	1h01	40.00	21.08	21.08	6.58	
	09:15	1h15		21.08	21.08	6.58	
	09:30	1h30		21.08	21.08	6.58	
	10:00	2h00		21.08	21.08	6.58	
	10:01	2h01	60.00	24.57	24.57	10.07	
	10:15	2h15		24.57	24.57	10.07	
	10:30	2h30		24.57	24.57	10.07	
	11:00	3h00		24.57	24.57	10.07	

COURBE DE POMPAGE  
FORAGE D'EAU  
Pompage d'essai

Date début: 07/06/2018  
Heure début: 08:00

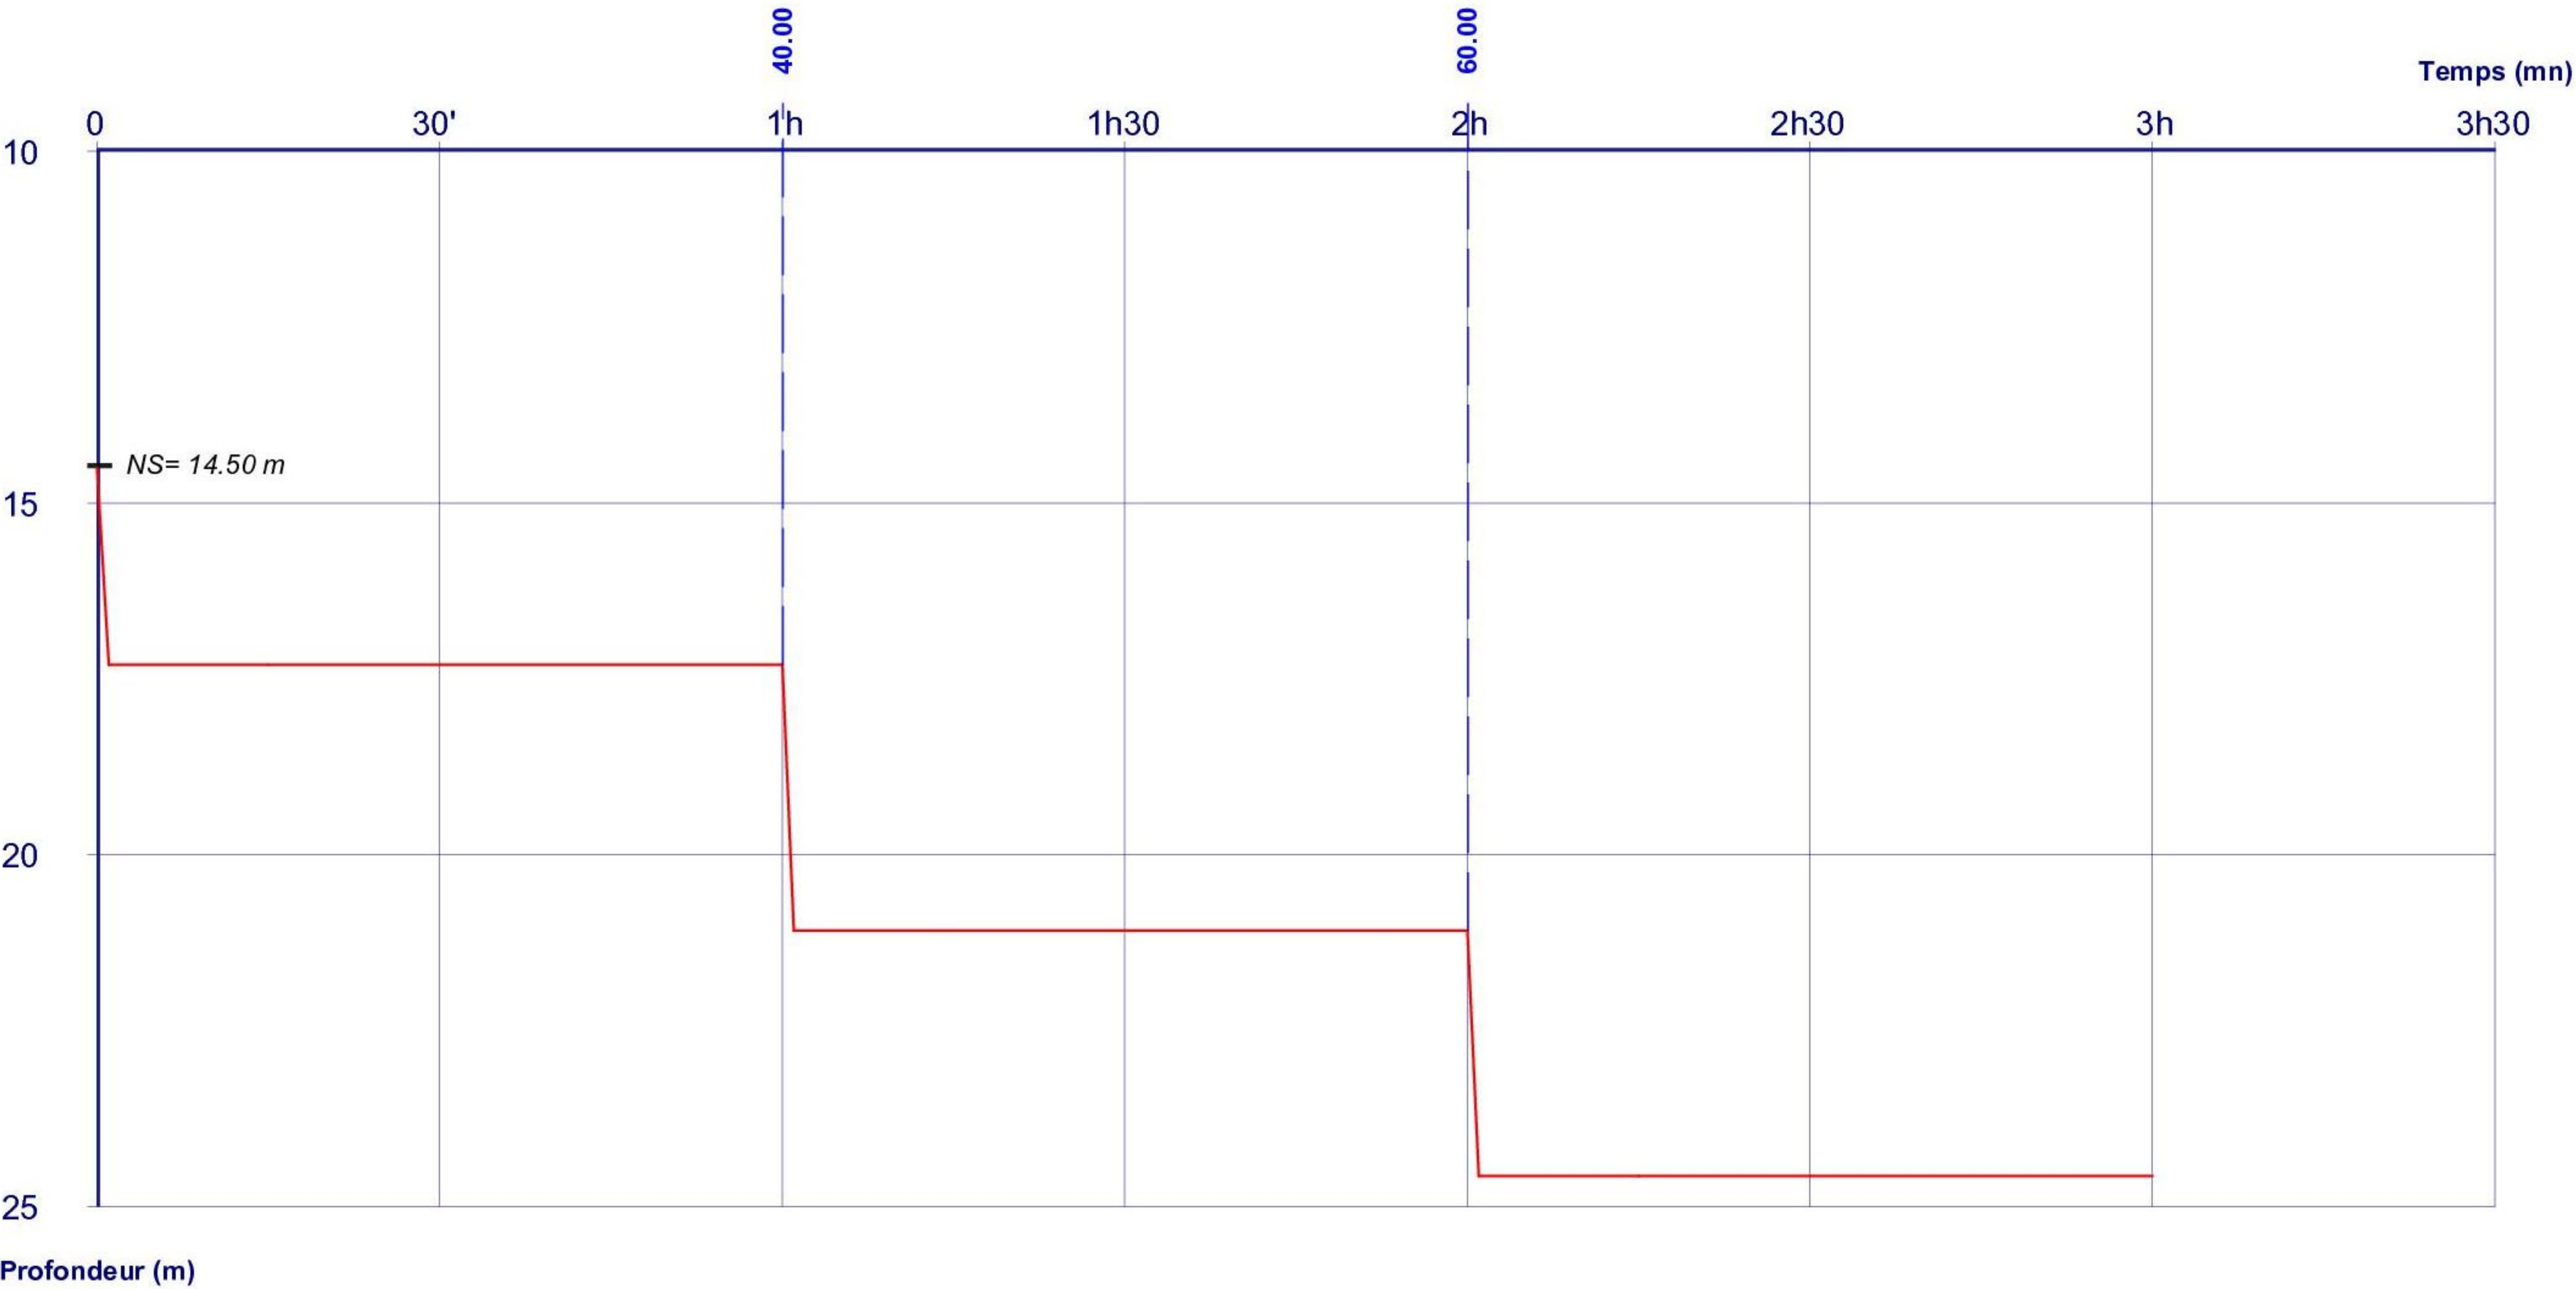

Débits:	1h00 - 2h00	=	20.00 m3/h			
	2h00 - 3h00	=	40.00 m3/h			