



Datalogger: V2.29.00 (Non connecté)  
SN/TD: 686954 / DOY-81  
Identification: STS 150M LBR  
Impression de: 21/08/2019 15:14:19

Graphique Tableau

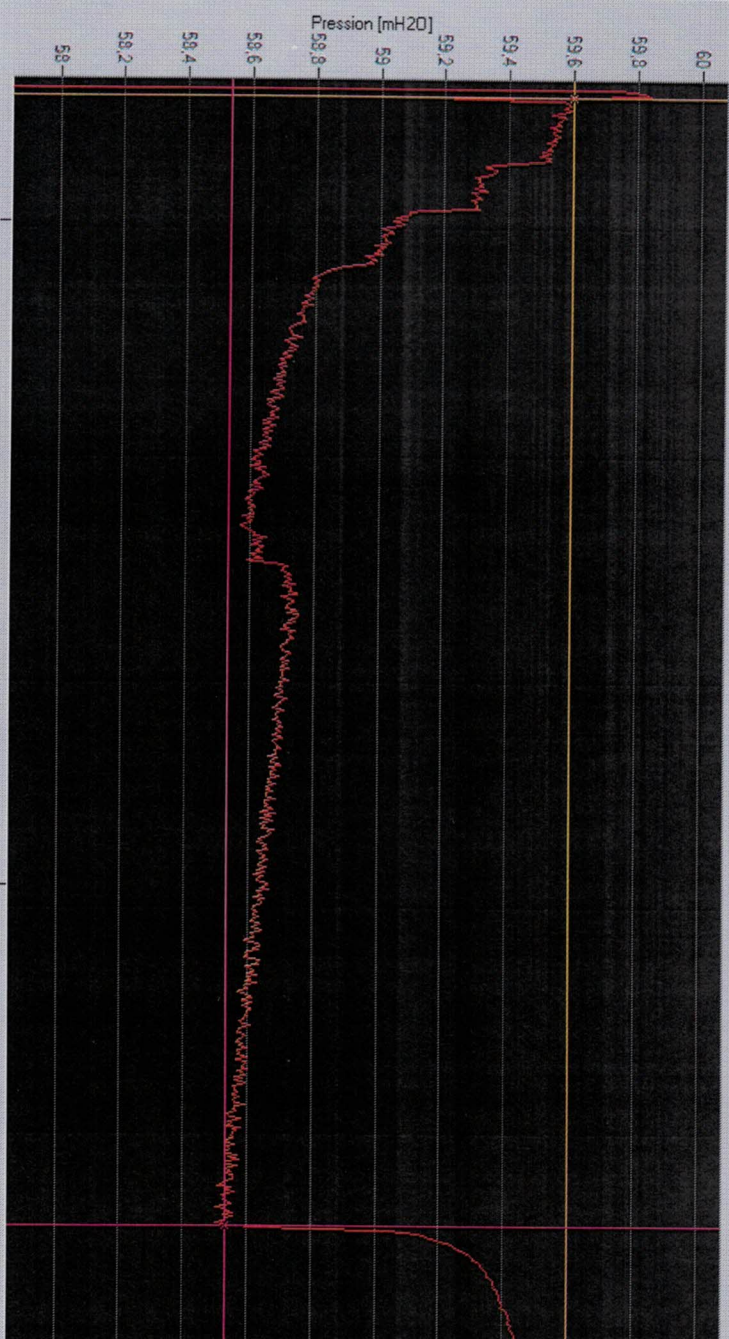

	Datum/Zeit	Presson [mH2O]
Cureur 1 :	04/04/2019 09:45:27	59.601
Cureur 2 :	05/04/2019 00:00:00	58.531
Difference :	20:24:00	1.070

Canal	Minimum	Maximum	Moyenne
<input checked="" type="checkbox"/> Presson [mH2O]	0.240	88.416	37.568

Début de la mesure : 01/03/2019 00:39:27  
Arrêt de la mesure : 10/05/2019 16:57:27  
Nombre de séries de : 50890  
Nombre de mesure :  
Intervalle d'enregistrement : 00:02:00


Imprimer

Fermer



Datalogger: V2.29.00 (Non connecté)  
SNTD: 686954 / DOY-81  
Identification: STS 150M LBR  
Impression de: 21/08/2019 15:15:19

Graphique | Tableau

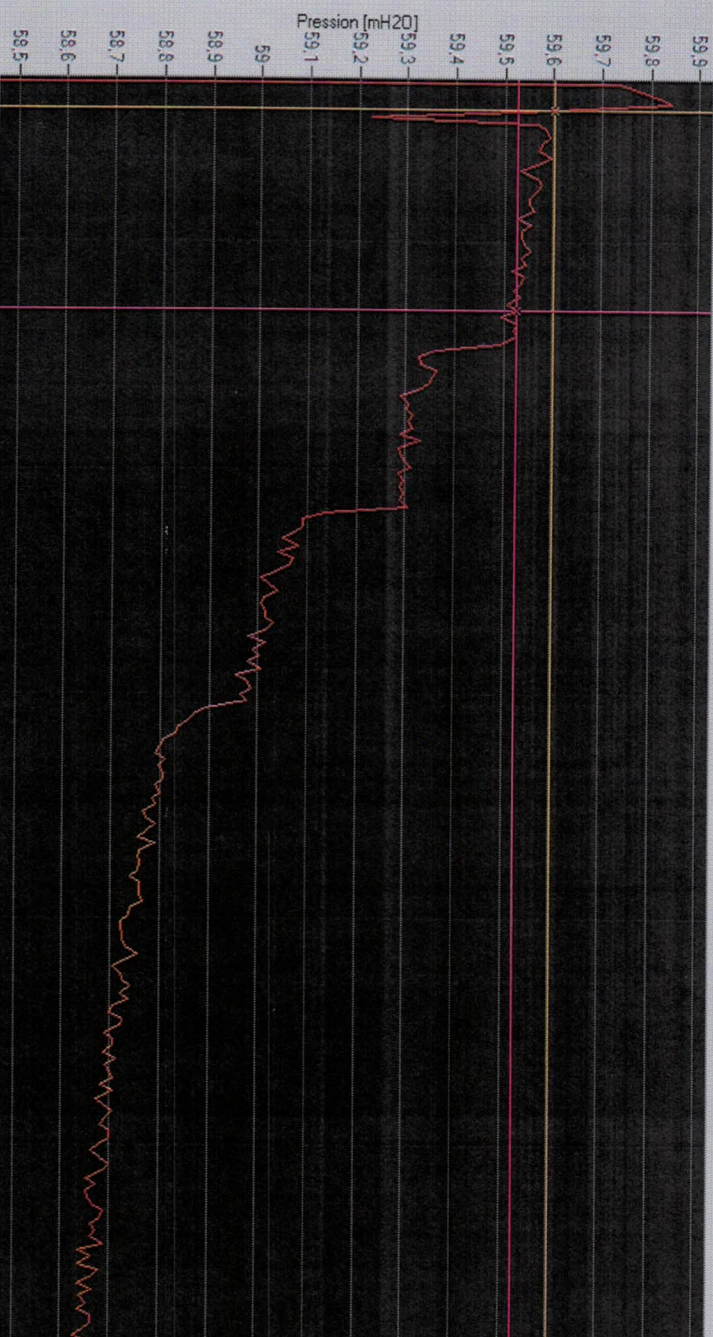

🔍 ⚙️ 📄 📊

Cureur 1 :	Datum/Zeit	Pression [mH2O]
Cureur 2 :	04/04/2019 09:45:27	59.601
Début de la mesure :	04/04/2019 10:45:27	59.626
Arrêt de la mesure :		0.075
Différence :	01:00:00	

Canal	Minimum	Maximum	Moyenne
<input checked="" type="checkbox"/> Pression [mH2O]	0.240	88.416	37.568

Début de la mesure : 01/03/2019 00:39:27  
Arrêt de la mesure : 10/05/2019 16:57:27  
Nombre de séries de :  
Nombre de mesure : 50880  
Intervalle d'enregistrement : 00:02:00



Imprimer

Fermer



Datalogger: V2.29.00 (Non connecté)  
SN/ID: 686954 / DOY-81  
Identification: STS 150M LBR  
Impression de: 21/08/2019 15:16:02

Graphique Tableau

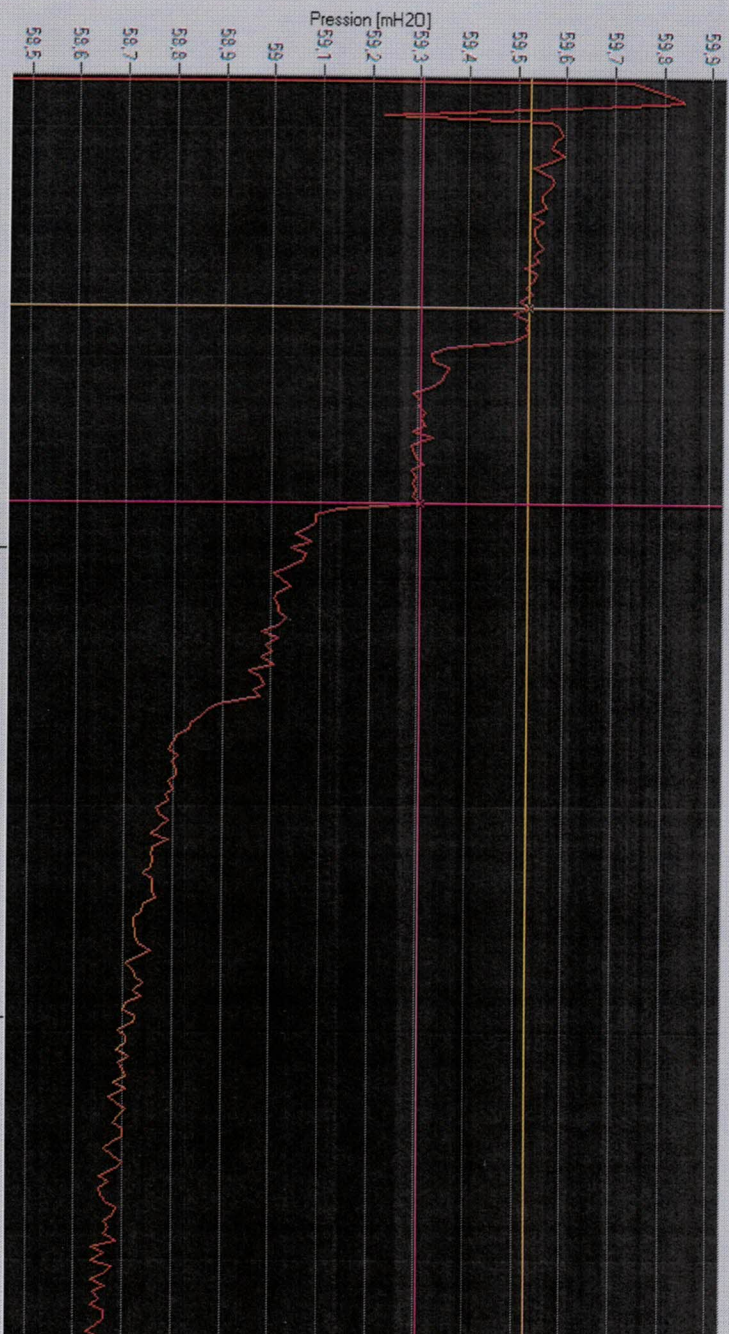

	Datum/Zeit	Pression [mH2O]
Courseur 1 :	04/04/2019 10:45:27	59.526
Courseur 2 :	04/04/2019 11:45:27	59.528
Différence :	01:00:00	0.220

Canal	Minimum	Maximum	Moyenne
<input checked="" type="checkbox"/> Pression [mH2O]	0.240	88.416	37.568

Début de la mesure : 01/03/2019 00:39:27  
Arrêt de la mesure : 10/05/2019 16:57:27  
Nombre de séries de : 50890  
Nombre de mesure :  
Intervalle d'enregistrement : 00:02:00


Imprimer

Fermer



Datalogger: V2.29.00 (Non connecté)  
SNTD: 686954 / DOY-81  
Identification: STS 150M LBR  
Impression de: 21/08/2019 15:16:41

Graphique | Tableau

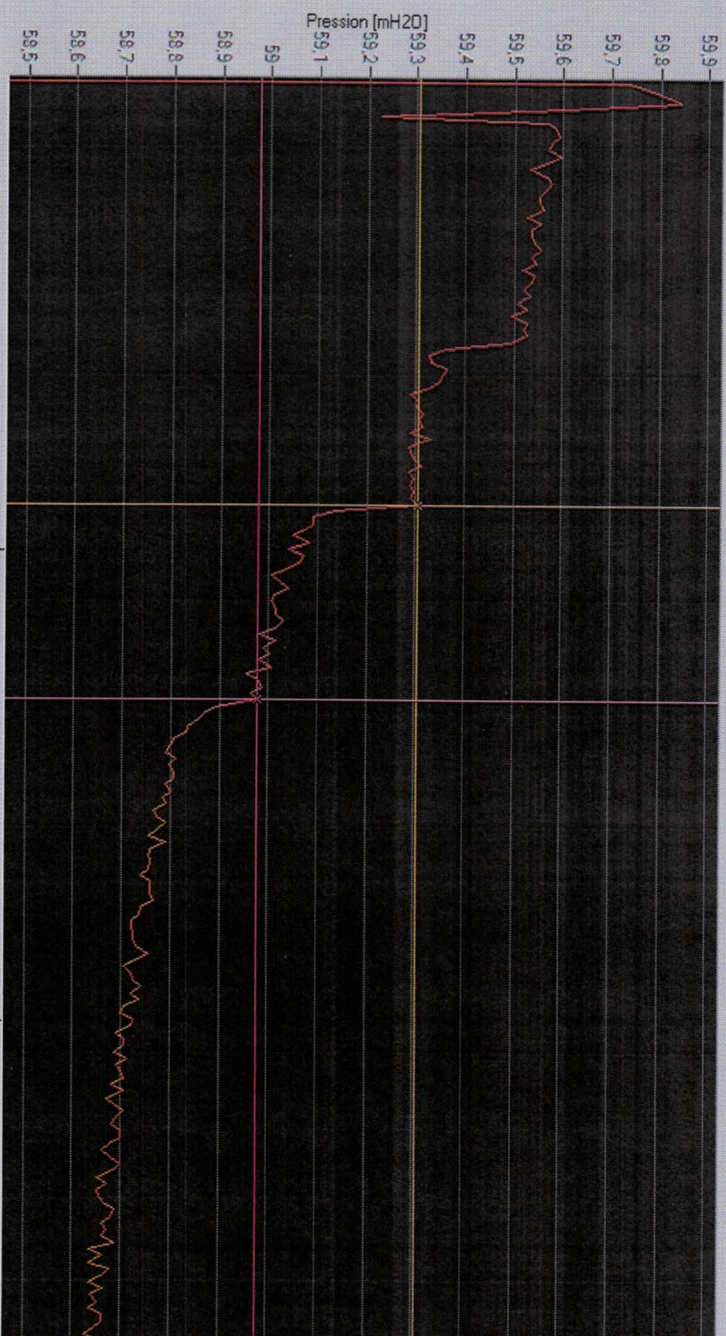

	Datum	Zeit	Pression [mH2O]
Courseur 1 :	04/04/2019	11:45:27	59.306
Courseur 2 :	04/04/2019	12:43:27	58.978
Difference :	01:00:00		0.330

Canal	Minimum	Maximum	Moyenne
<input checked="" type="checkbox"/> Pression [mH2O]	0.240	88.416	37.668

Début de la mesure : 01/03/2019 00:39:27  
Arrêt de la mesure : 10/05/2019 16:57:27  
Nombre de séries de :  
Nombre de mesure : 50890  
Intervalle d'enregistrement : 00:02:00


Imprimer

Fermer



Datalogger: V2.29.00 (Non connecté)  
SNTD: 686954 / DOY-81  
Identification: STS 150M LBR  
Impression de: 21/08/2019 15:14:45

Graphique | Tableau

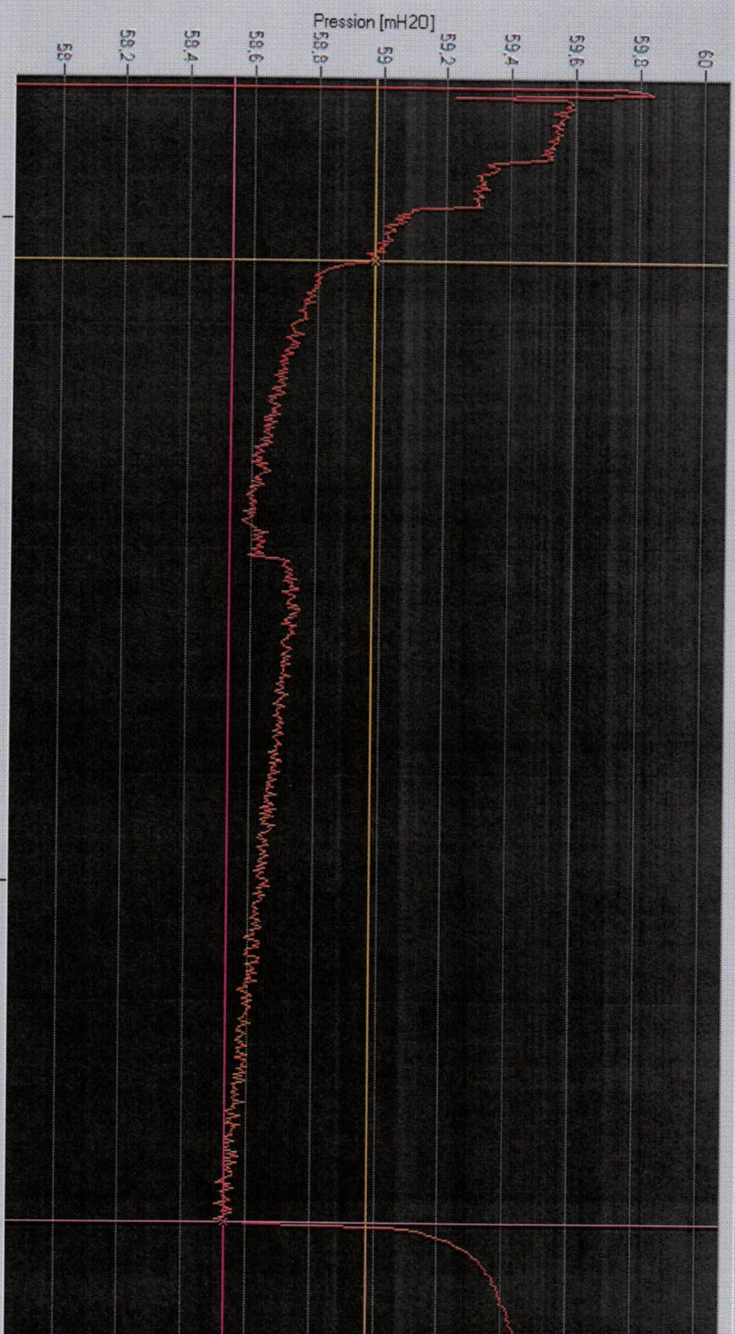

Données

Cureur 1	Datum/Zeit	Pression [mH2O]
04/04/2019 12:45:27	58.976	
05/04/2019 00:00:00	58.531	
Difference	17:24:00	0.445

Canal	Minimum	Maximum	Moyenne
Pression [mH2O]	0.240	88.416	37.568

Début de la mesure : 01/03/2019 00:39:27  
Arrêt de la mesure : 10/05/2019 16:57:27  
Nombre de séries de : 50890  
Nombre de mesure : 50890  
Intervalle d'enregistrement : 00:02:00

Imprimer

Fermer