

POMPAGE D'ESSAI

PUITS DE CAPTAGE

Pompage d'essai du doublet

Client:	COMMUNE DE KUNHEIM			
Maître d'oeuvre:	CABINET JAILLARD			
Lieu de l'ouvrage :	56 rue principale			
	68320	KUNHEIM		
Profondeur utile du forage:	19.50	m	Niveau repère/sol:	0.00 m
Diamètre de la chambre de pompage:	140	mm	Niveau statique/sol:	3.88 m
Type de la pompe:	Immergé		Puissance de la pompe:	0 Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe:	91 mm
Débit maxi de la pompe:	24.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	65 mm
Installée à (profondeur):	7.00	m	Longueur de refoulement:	30 m

Observations :

Date et heure de début de pompage le **12/05/2016** à **08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
12/05/2016	08:01	0h01	12.00	3.90	3.90	0.02	pallier n°1
	08:02	0h02		3.90	3.90	0.02	
	08:03	0h03		3.90	3.90	0.02	
	08:04	0h04		3.90	3.90	0.02	
	08:05	0h05		3.90	3.90	0.02	
	08:06	0h06		3.90	3.90	0.02	
	08:07	0h07		3.90	3.90	0.02	
	08:08	0h08		3.90	3.90	0.02	
	08:10	0h10		3.90	3.90	0.02	
	08:12	0h12		3.90	3.90	0.02	
	08:14	0h14		3.90	3.90	0.02	
	08:16	0h16		3.90	3.90	0.02	
	08:18	0h18		3.90	3.90	0.02	
	08:20	0h20		3.90	3.90	0.02	
	08:25	0h25		3.90	3.90	0.02	
	08:30	0h30		3.90	3.90	0.02	
	08:40	0h40		3.90	3.90	0.02	
	08:50	0h50		3.90	3.90	0.02	
	09:00	1h00	20.00	3.90	3.90	0.02	augmentation débit pallier n°2
	09:01	1h01		3.94	3.94	0.06	
	09:02	1h02		3.94	3.94	0.06	
	09:03	1h03		3.94	3.94	0.06	
	09:04	1h04		3.94	3.94	0.06	
	09:05	1h05		3.94	3.94	0.06	
	09:06	1h06		3.94	3.94	0.06	
	09:07	1h07		3.94	3.94	0.06	
	09:08	1h08		3.94	3.94	0.06	


Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
	09:10	1h10		3.94	3.94	0.06	
	09:12	1h12		3.94	3.94	0.06	
	09:14	1h14		3.94	3.94	0.06	
	09:16	1h16		3.94	3.94	0.06	
	09:18	1h18		3.94	3.94	0.06	
	09:20	1h20		3.94	3.94	0.06	
	09:25	1h25		3.94	3.94	0.06	
	09:30	1h30		3.94	3.94	0.06	
	09:40	1h40		3.94	3.94	0.06	
	09:50	1h50		3.94	3.94	0.06	
	10:00	2h00		3.94	3.94	0.06	
	10:30	2h30		3.94	3.94	0.06	
	11:00	3h00		3.94	3.94	0.06	
	11:30	3h30		3.94	3.94	0.06	
	12:00	4h00		3.94	3.94	0.06	
	13:00	5h00		3.94	3.94	0.06	
	14:00	6h00		3.94	3.94	0.06	
	15:00	7h00		3.94	3.94	0.06	
	16:00	8h00		3.94	3.94	0.06	arret pompe
	16:01	8h01		3.89	3.89	0.01	remontée
	16:02	8h02		3.88	3.88	0.00	
	16:03	8h03		3.88	3.88	0.00	
	16:04	8h04		3.88	3.88	0.00	
	16:05	8h05		3.88	3.88	0.00	
	16:06	8h06		3.88	3.88	0.00	
	16:07	8h07		3.88	3.88	0.00	
	16:08	8h08		3.88	3.88	0.00	
	16:10	8h10		3.88	3.88	0.00	
	16:15	8h15		3.88	3.88	0.00	
	16:20	8h20		3.88	3.88	0.00	
	16:30	8h30		3.88	3.88	0.00	arret essai

COURBE DE POMPAGE
PUITS DE CAPTAGE

Date début: 12/05/2016

Heure début: 08:00

Pompage d'essai du doublet

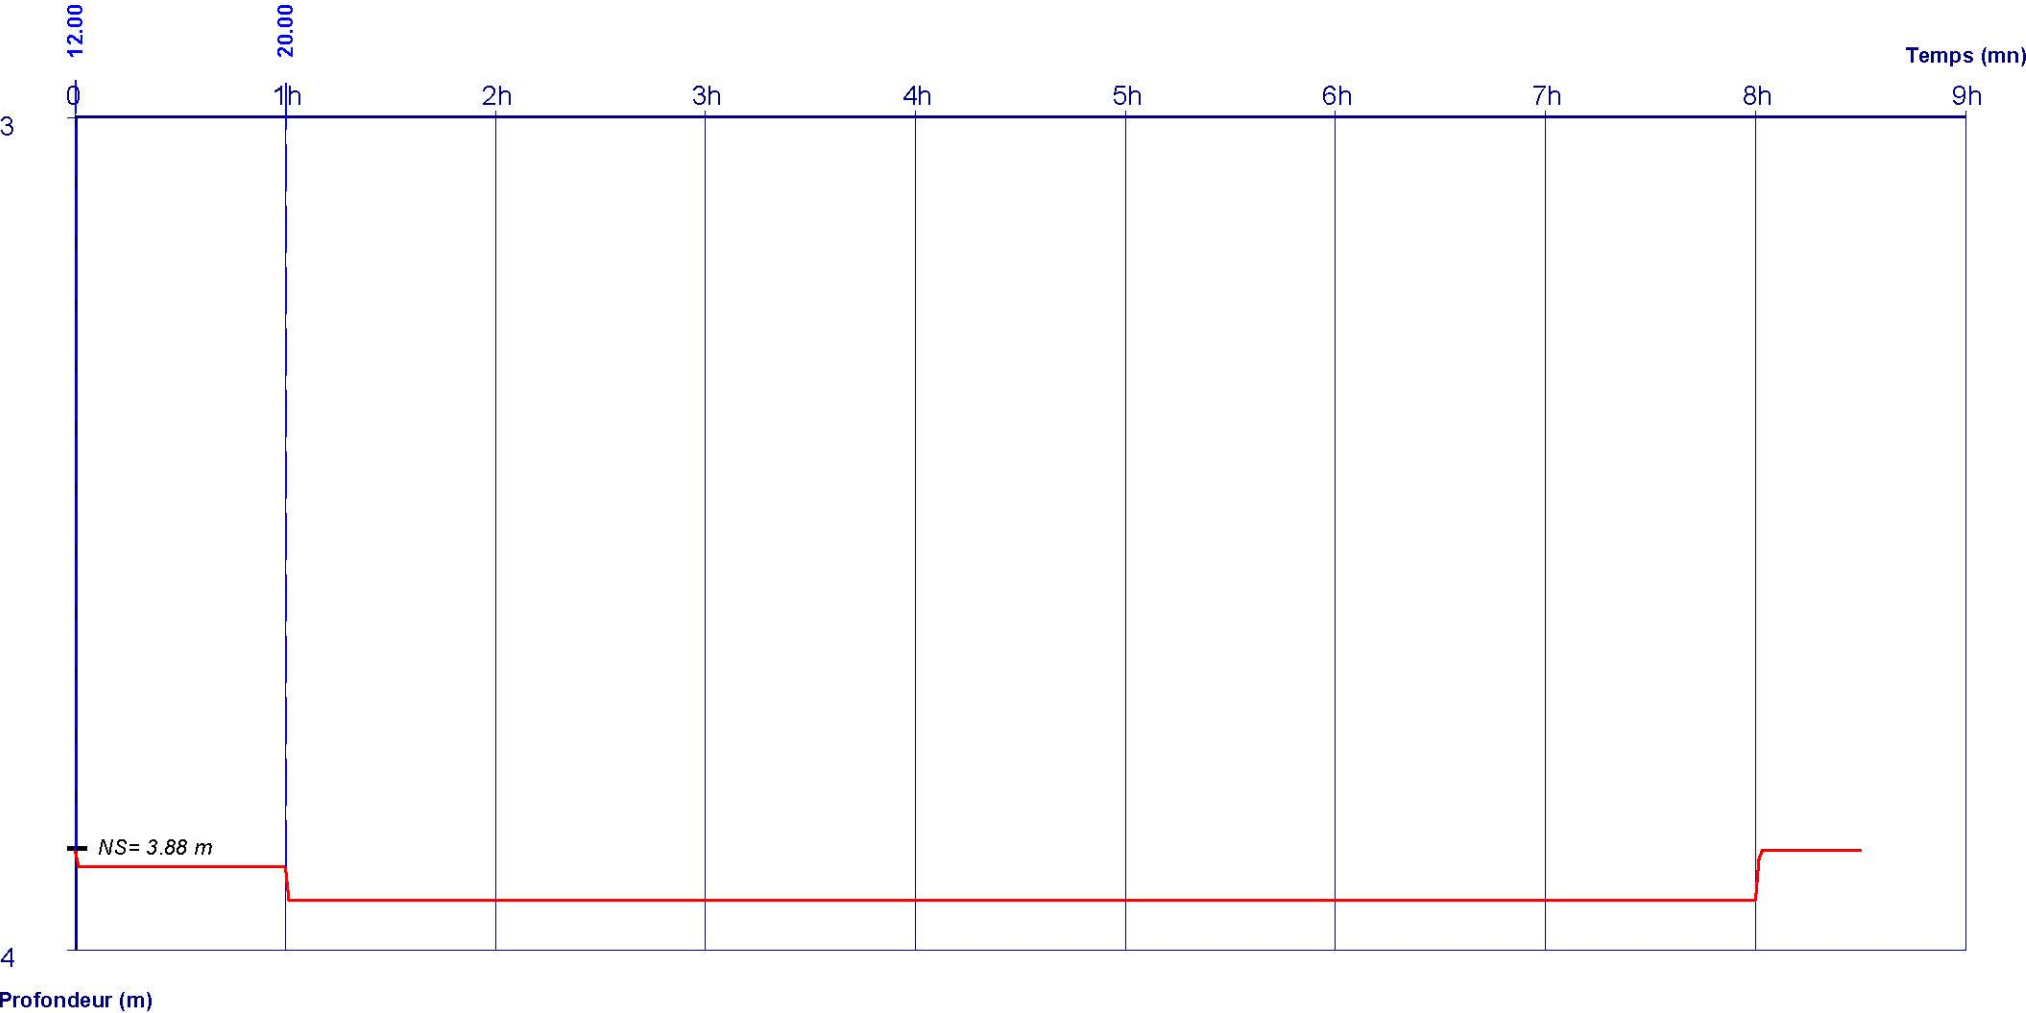

Débits:

0h00 - 1h00	=	12.00 m3/h
1h00 - 8h30	=	20.00 m3/h