

POMPAGE D'ESSAI

FORAGE D'IRRIGATION 2019

Pompage d'essai

Client:			
Maître d'oeuvre:			
Lieu de l'ouvrage :		Haut pays	
77440		TROCY EN MULTIEN	
Profondeur utile du forage:		73.50 m	Niveau repère/sol: 0.36 m
Diamètre de la chambre de pompage:		406 mm	Niveau statique/sol: 52.48 m
Type de la pompe:		SP77-11	Puissance de la pompe: 0 Kw
Diamètre nominal:		4"	Diamètre hors tout de la pompe: 0 mm
Débit maxi de la pompe:		60.00 m3/h	Hauteur de refoulement maxi: 0 mm
Installée à (profondeur):		70.50 m	Longueur de refoulement: 0 m

Observations :

Date et heure de début de pompage le **11/04/2019** à **05:56**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
11/04/2019	05:57	0h01	20.00	54.01	53.65	1.17	
	05:58	0h02		54.02	53.66	1.18	
	05:59	0h03		54.03	53.67	1.19	
	06:00	0h04		54.04	53.68	1.20	
	06:01	0h05		54.05	53.69	1.21	
	06:06	0h10		54.11	53.75	1.27	
	06:11	0h15		54.12	53.76	1.28	
	06:16	0h20		54.14	53.78	1.30	
	06:21	0h25		54.15	53.79	1.31	
	06:26	0h30		54.16	53.80	1.32	
	06:31	0h35		54.17	53.81	1.33	
	06:36	0h40		54.17	53.81	1.33	
	06:41	0h45		54.17	53.81	1.33	
	06:46	0h50		54.18	53.82	1.34	
	06:51	0h55		54.18	53.82	1.34	
	06:56	1h00	40.00	54.18	53.82	1.34	
	06:57	1h01		55.54	55.18	2.70	
	06:58	1h02		55.71	55.35	2.87	
	06:59	1h03		55.78	55.42	2.94	
	07:00	1h04		55.82	55.46	2.98	
	07:01	1h05		55.85	55.49	3.01	
	07:06	1h10		55.93	55.57	3.09	
	07:11	1h15		55.97	55.61	3.13	
	07:16	1h20		55.99	55.63	3.15	
	07:21	1h25		56.01	55.65	3.17	
	07:26	1h30		56.02	55.66	3.18	
	07:31	1h35		56.02	55.66	3.18	

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
	07:36	1h40	60.00	56.03	55.67	3.19	
	07:41	1h45		56.04	55.68	3.20	
	07:46	1h50		56.04	55.68	3.20	
	07:51	1h55		56.04	55.68	3.20	
	07:56	2h00		56.04	55.68	3.20	
	07:57	2h01		57.62	57.26	4.78	
	07:58	2h02		57.89	57.53	5.05	
	07:59	2h03		58.01	57.65	5.17	
	08:00	2h04		58.08	57.72	5.24	
	08:01	2h05		58.12	57.76	5.28	
	08:06	2h10		58.22	57.86	5.38	
	08:11	2h15		58.28	57.92	5.44	
	08:16	2h20		58.31	57.95	5.47	
	08:21	2h25		58.34	57.98	5.50	
	08:26	2h30		58.36	58.00	5.52	
	08:31	2h35		58.37	58.01	5.53	
	08:36	2h40		58.38	58.02	5.54	
	08:41	2h45		58.40	58.04	5.56	
	08:46	2h50		58.41	58.05	5.57	
	08:51	2h55		58.42	58.06	5.58	
	08:56	3h00	80.00	58.43	58.07	5.59	
	09:01	3h05		58.44	58.08	5.60	
	09:06	3h10		58.44	58.08	5.60	
	09:11	3h15		58.45	58.09	5.61	
	09:16	3h20		58.46	58.10	5.62	
	09:21	3h25		58.47	58.11	5.63	
	09:26	3h30		58.47	58.11	5.63	
	09:31	3h35		58.48	58.12	5.64	
	09:36	3h40		58.48	58.12	5.64	
	09:41	3h45		58.48	58.12	5.64	
	09:46	3h50		58.48	58.12	5.64	
	09:51	3h55		58.48	58.12	5.64	
	09:56	4h00		58.48	58.12	5.64	
	09:57	4h01		59.26	58.90	6.42	
	09:58	4h02		60.35	59.99	7.51	
	09:59	4h03		60.69	60.33	7.85	
	10:00	4h04		60.98	60.62	8.14	
	10:01	4h05		61.13	60.77	8.29	
	10:06	4h10		61.57	61.21	8.73	
	10:11	4h15		61.68	61.32	8.84	
	10:16	4h20		61.83	61.47	8.99	
	10:21	4h25		61.89	61.53	9.05	
	10:26	4h30		61.99	61.63	9.15	
	10:31	4h35		62.07	61.71	9.23	
	10:36	4h40		62.09	61.73	9.25	
	10:41	4h45		62.12	61.76	9.28	
	10:46	4h50		62.10	61.74	9.26	
	10:51	4h55		62.16	61.80	9.32	
	10:56	5h00		62.26	61.90	9.42	
	11:01	5h05		62.24	61.88	9.40	
	11:06	5h10		62.15	61.79	9.31	
	11:11	5h15		62.19	61.83	9.35	


Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
	11:16	5h20	0.00	62.30	61.94	9.46	
	11:21	5h25		62.33	61.97	9.49	
	11:26	5h30		62.32	61.96	9.48	
	11:31	5h35		62.41	62.05	9.57	
	11:36	5h40		62.39	62.03	9.55	
	11:41	5h45		62.39	62.03	9.55	
	11:46	5h50		62.41	62.05	9.57	
	11:51	5h55		62.45	62.09	9.61	
	11:56	6h00		62.47	62.11	9.63	
	11:57	6h01		54.26	53.90	1.42	
	11:58	6h02		53.75	53.39	0.91	
	11:59	6h03		53.56	53.20	0.72	
	12:00	6h04		53.40	53.04	0.56	
	12:01	6h05		53.30	52.94	0.46	
	12:02	6h06		53.21	52.85	0.37	
	12:03	6h07		53.14	52.78	0.30	
	12:04	6h08		53.09	52.73	0.25	
	12:05	6h09		53.05	52.69	0.21	
	12:06	6h10		53.01	52.65	0.17	
	12:11	6h15		52.88	52.52	0.04	
	12:16	6h20		52.82	52.46	-0.02	
	12:21	6h25		52.77	52.41	-0.07	
	12:26	6h30		52.73	52.37	-0.11	
	12:31	6h35		52.72	52.36	-0.12	
	12:36	6h40		52.69	52.33	-0.15	
	12:41	6h45		52.67	52.31	-0.17	
	12:46	6h50		52.65	52.29	-0.19	
	12:51	6h55		52.64	52.28	-0.20	
	12:56	7h00		52.63	52.27	-0.21	
	13:01	7h05		52.62	52.26	-0.22	
	13:06	7h10		52.62	52.26	-0.22	
	13:11	7h15		52.61	52.25	-0.23	
	13:16	7h20		52.60	52.24	-0.24	
	13:21	7h25		52.60	52.24	-0.24	
	13:26	7h30		52.59	52.23	-0.25	
	13:31	7h35		52.59	52.23	-0.25	
	13:36	7h40		52.58	52.22	-0.26	
	13:41	7h45		52.58	52.22	-0.26	
	13:46	7h50		52.57	52.21	-0.27	
	13:51	7h55		52.57	52.21	-0.27	
	13:56	8h00		52.57	52.21	-0.27	

Date début: 11/04/2019

Heure début: 05:56

FORAGE D'IRRIGATION 2019

Pompage d'essai

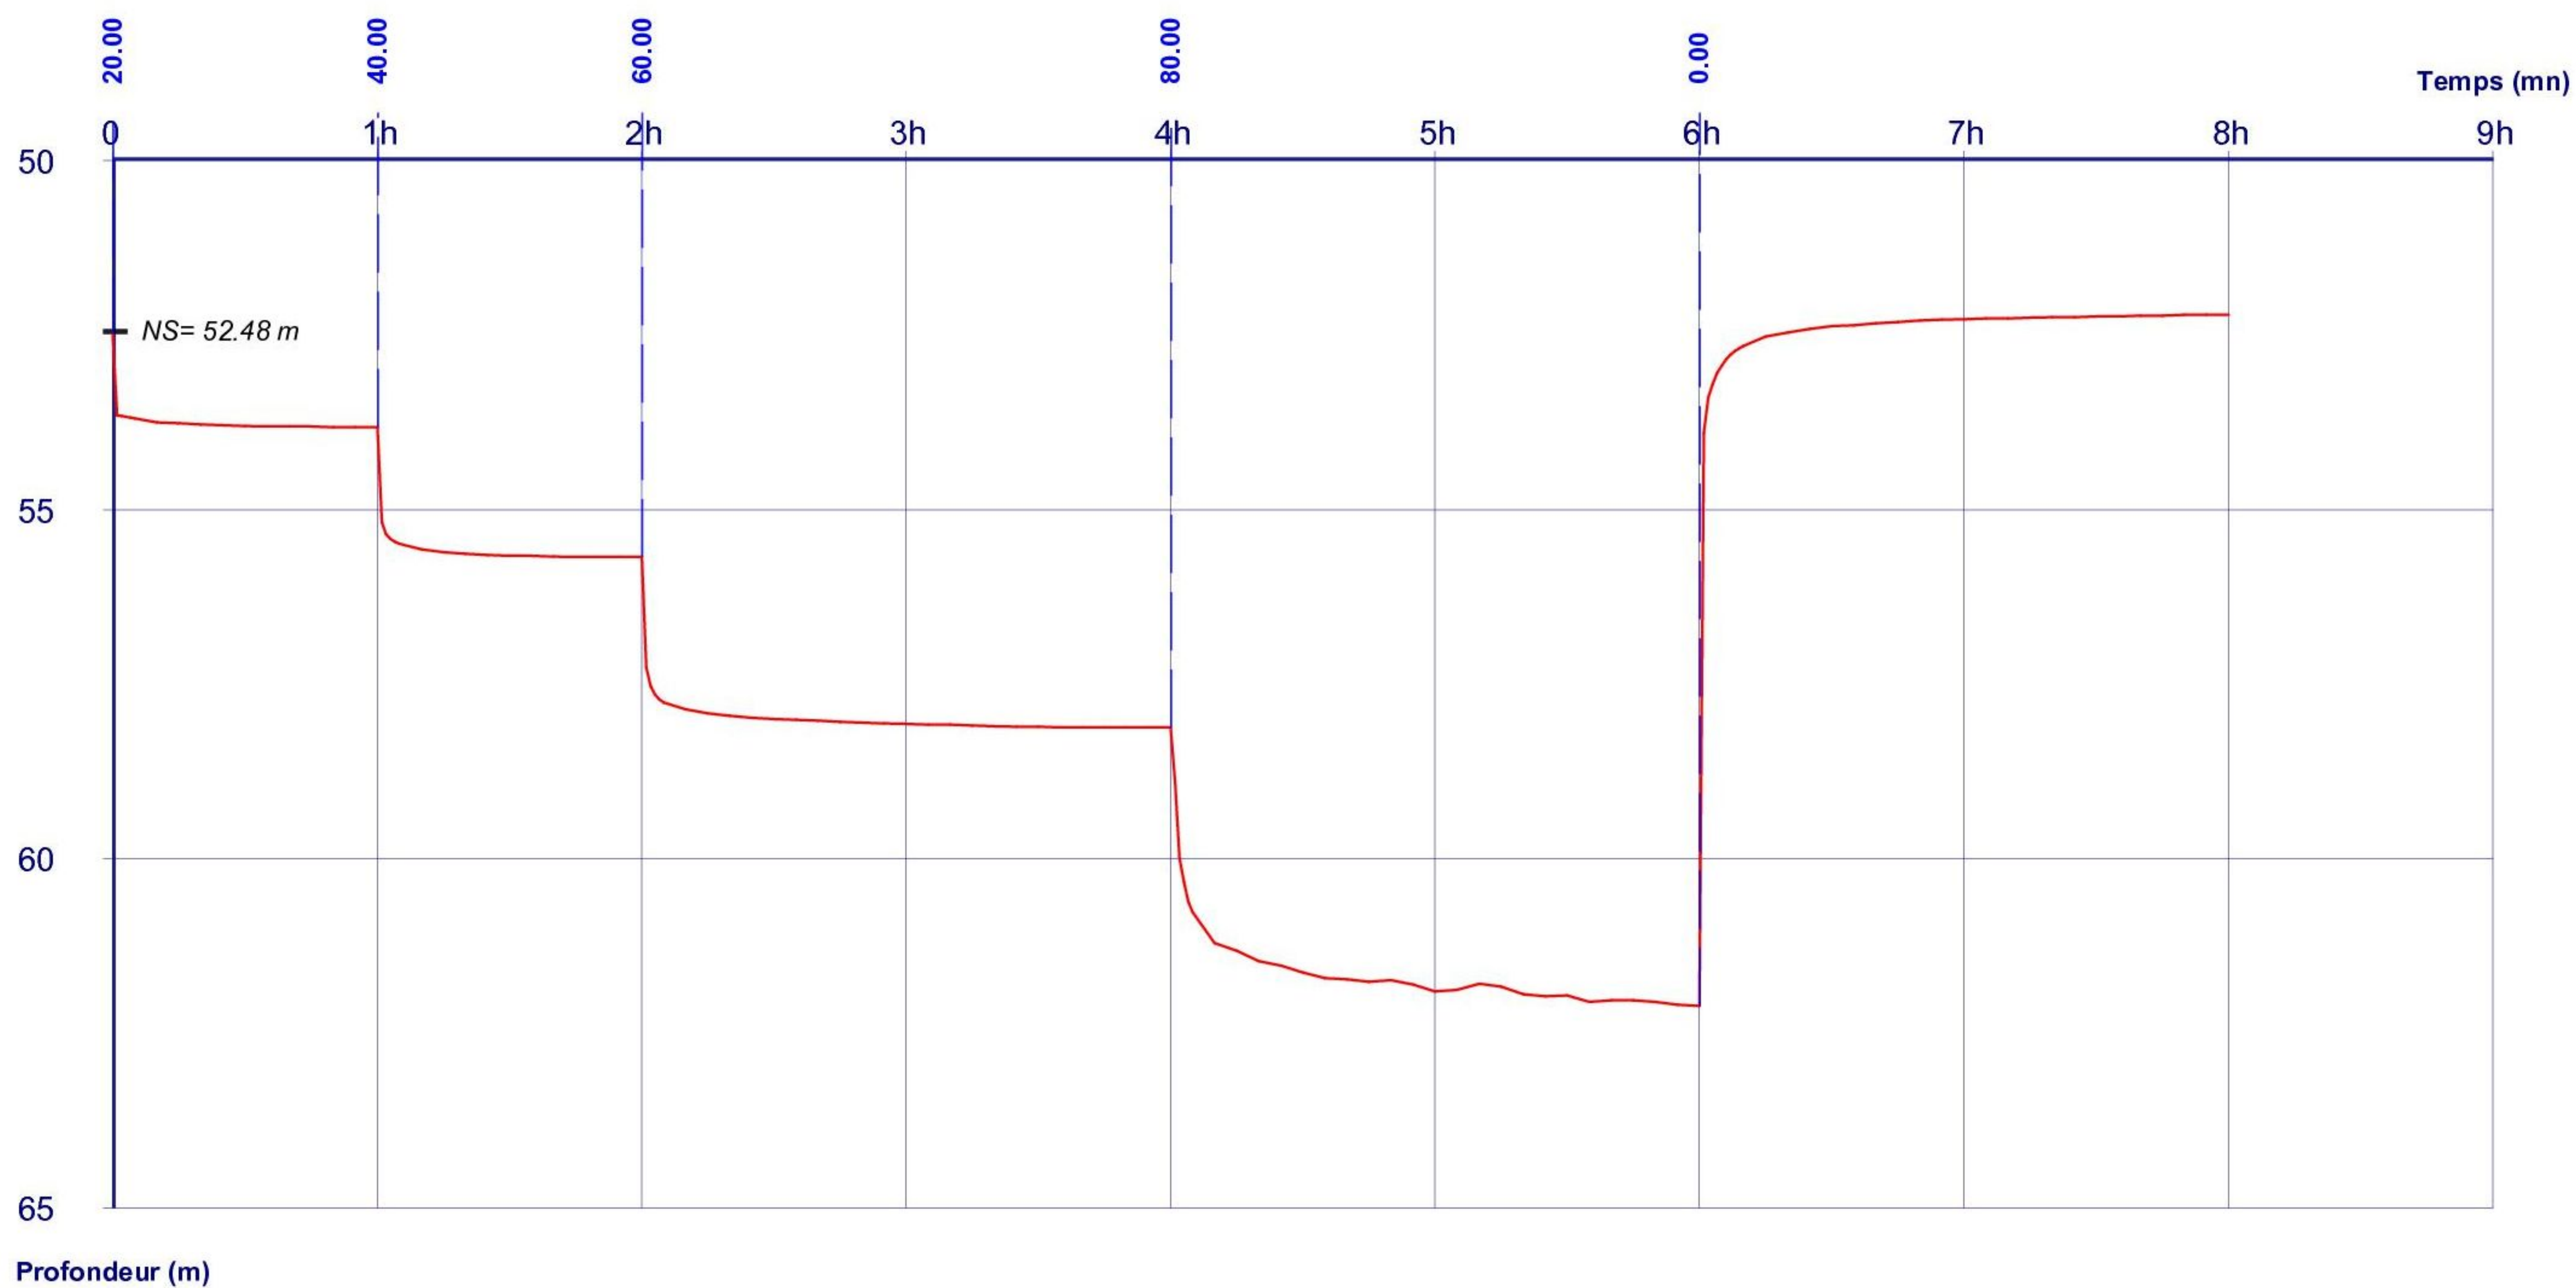

Débits:

0h00 - 1h00	=	20.00 m3/h	4h00 - 6h00	=	80.00 m3/h
1h00 - 2h00	=	40.00 m3/h	6h00 - 8h00	=	0.00 m3/h
2h00 - 4h00	=	60.00 m3/h			