

COURBE DE POMPAGE
FORAGE DE REJET


Date début: 06/08/2019

Heure début: 11:00

Réinjection



Charte qualité

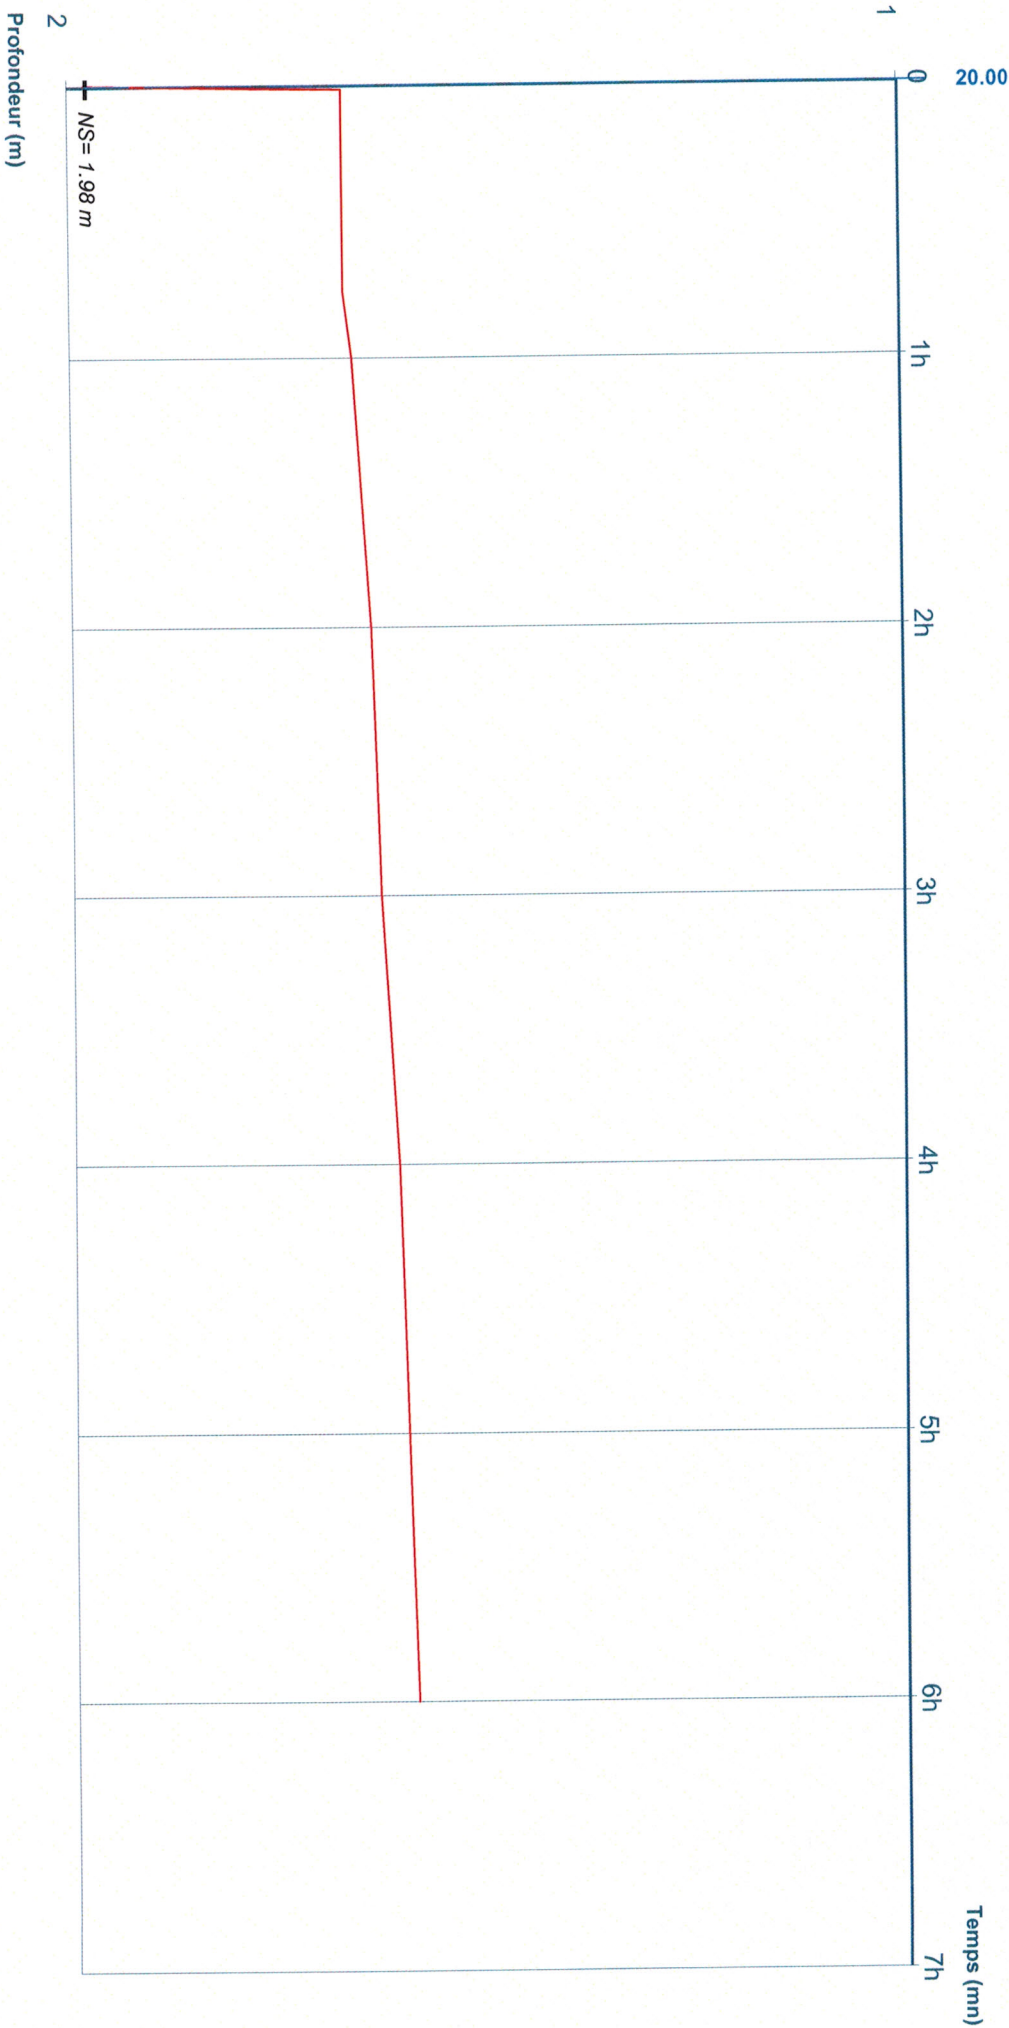

Débits:

0h00 - 6h00 = 20.00 m3/h