

COMPTE RENDU DE POSE D'UN PIEZOMETRE

Chantier : Réhabilitation collecteurs EU à TAVERNY (95)

Référence : IP.10.0407

Date : 09.02.2011

cote NGF :


FORAGE : SP5

Profondeur du forage : 6 m
Diamètre du forage : 64 mm
Longueur du piézomètre : 6 m
Diamètre du piézomètre : 50 mm

Hauteur hors sol : 0 m
Crépiné de 1 à 6 m

Bouchon de ciment de 0 à 0.20 m
Bouchon d'argile de 0.20 à 0.60 m
Gravillon de 0.60 à 6 m
Chaussette de - m

Rencontre de l'eau en fin de chantier :
- avant équipement à 2.3 m
- après équipement à 2.8 m

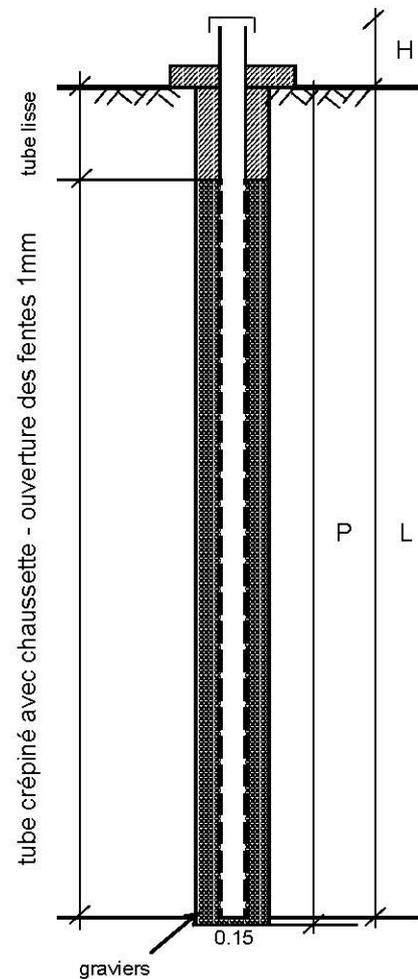

SCHEMA DE PRINCIPE