




POUZILHAC (30) - Garustière et Pérède

F1

x = 779.54 y = 3194.71 z = 217 m

A

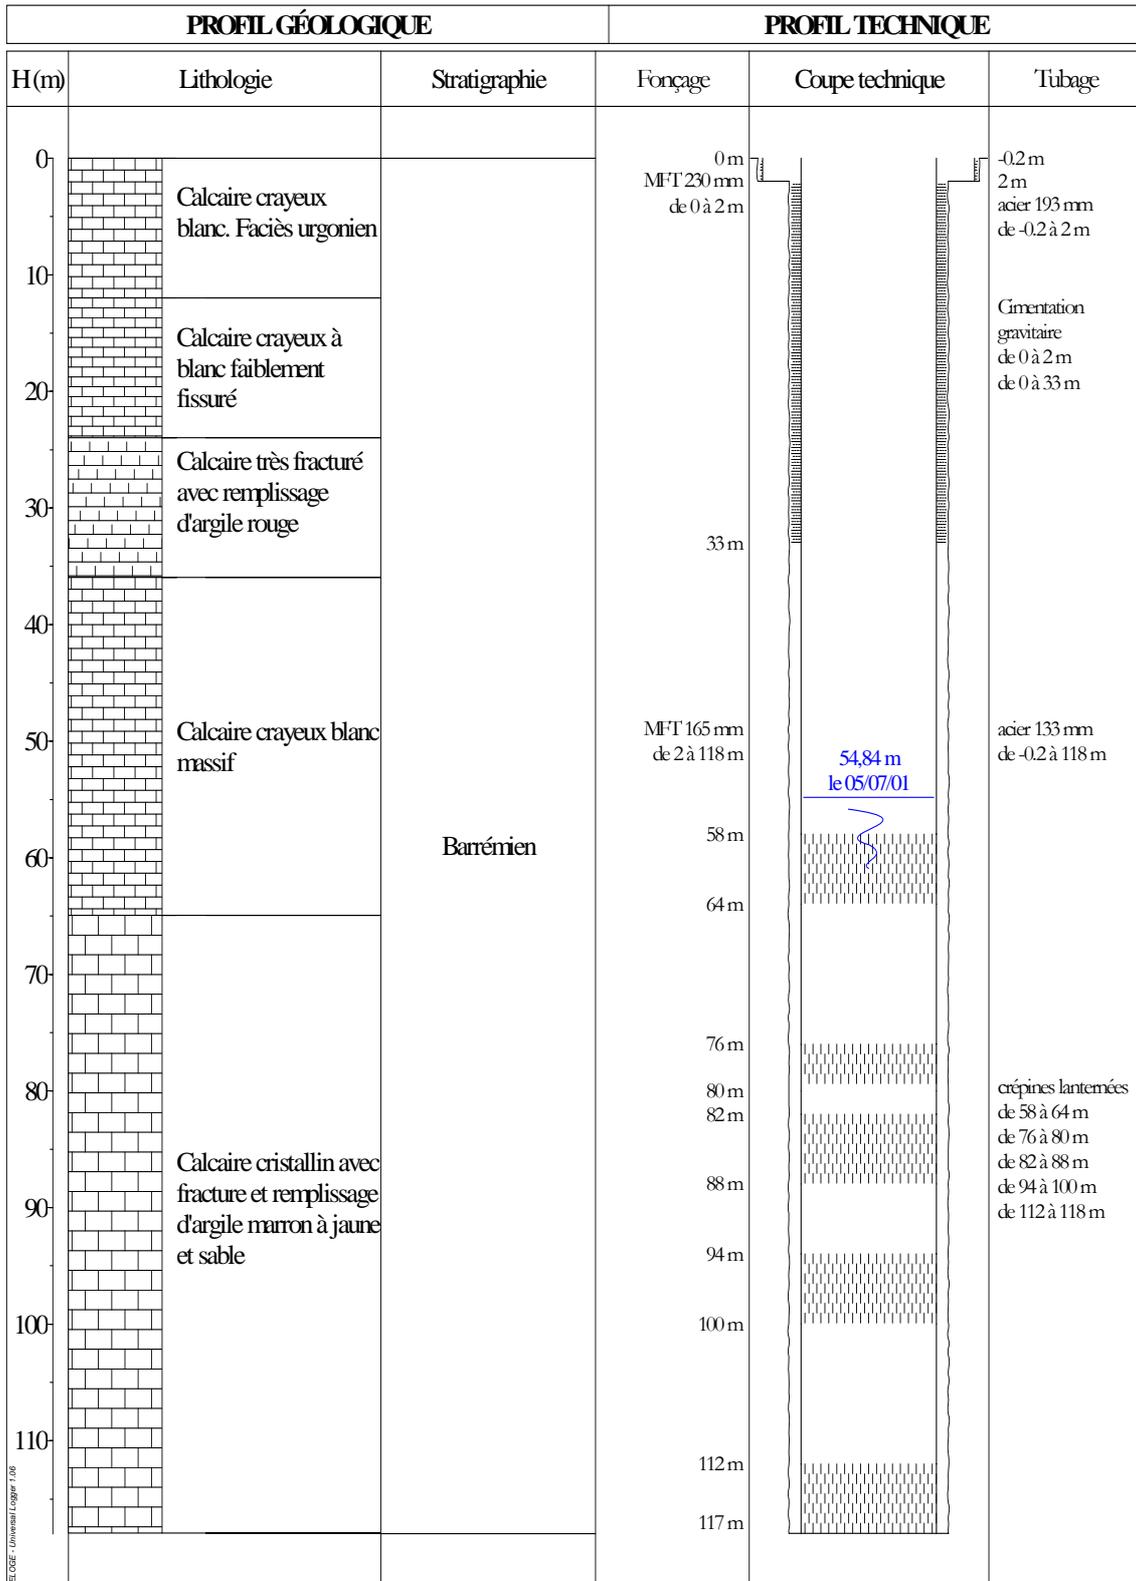

Failles à 65 m, 75 m, 81 m, 95 à 99 m, 101 m, 106 m

L'eau était chargée d'argiles et de sable lors de la foration. Un développement à l'air lift de courte durée a permis d'améliorer rapidement la qualité de l'eau, en particulier au niveau de la teneur en sable. Elle demeure assez chargée en argile.

Recherche d'eau potable et industrielle - Travaux réalisés par l'entreprise Brante Frères (St Quentin la Poterie - 30) du 02 au 05/07/01.

Débit instantané : 5 m³/h