

## POMPAGE D'ESSAI

## FORAGE D'EAU

## Pompage d'essai



Client: <b>BERNUCHON GILLES</b>	
Maître d'oeuvre: <b>BERNUCHON GILLES</b>	
Lieu de l'ouvrage : <b>19 rue de la Grenatière</b> <b>86400 SAVIGNE</b>	
Profondeur utile du forage: 34.00 m	Niveau repère/sol: 0.30 m
Diamètre de la chambre de pompage: 125 mm	Niveau statique/sol: 12.00 m
Type de la pompe: Sp 8 a 13	Puissance de la pompe: 2 Kw
Diamètre nominal: 4"	Diamètre hors tout de la pompe: 90 mm
Débit maxi de la pompe: 12.00 m3/h	Hauteur de refoulement maxi: 100 mm
Installée à (profondeur): 25.00 m	Longueur de refoulement: 55 m

Observations :

Date et heure de début de pompage le **02/05/2019 à 08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
02/05/2019	08:01	0h01	6.25	12.75	12.45	0.45	
	08:02	0h02		12.75	12.45	0.45	
	08:03	0h03		12.76	12.46	0.46	
	08:04	0h04		12.74	12.44	0.44	
	08:05	0h05		12.73	12.43	0.43	
	08:06	0h06		12.73	12.43	0.43	
	08:09	0h09		12.72	12.42	0.42	
	08:12	0h12		12.74	12.44	0.44	
	08:15	0h15		12.73	12.43	0.43	
	08:18	0h18		12.73	12.43	0.43	
	08:21	0h21		12.73	12.43	0.43	
	08:24	0h24		12.73	12.43	0.43	
	08:27	0h27		12.74	12.44	0.44	
	08:30	0h30		12.72	12.42	0.42	
	08:31	0h31	8.96	12.96	12.66	0.66	
	08:32	0h32		12.98	12.68	0.68	
	08:33	0h33		12.97	12.67	0.67	
	08:34	0h34		12.97	12.67	0.67	
	08:35	0h35		12.97	12.67	0.67	
	08:36	0h36		12.97	12.67	0.67	
	08:42	0h42		12.97	12.67	0.67	
	08:45	0h45		12.97	12.67	0.67	
	09:00	1h00	11.15	12.98	12.68	0.68	
	09:01	1h01		13.10	12.80	0.80	
	09:02	1h02		13.13	12.83	0.83	
	09:03	1h03		13.13	12.83	0.83	
	09:04	1h04		13.14	12.84	0.84	

## SARL BRULE LATHUS FORAGE

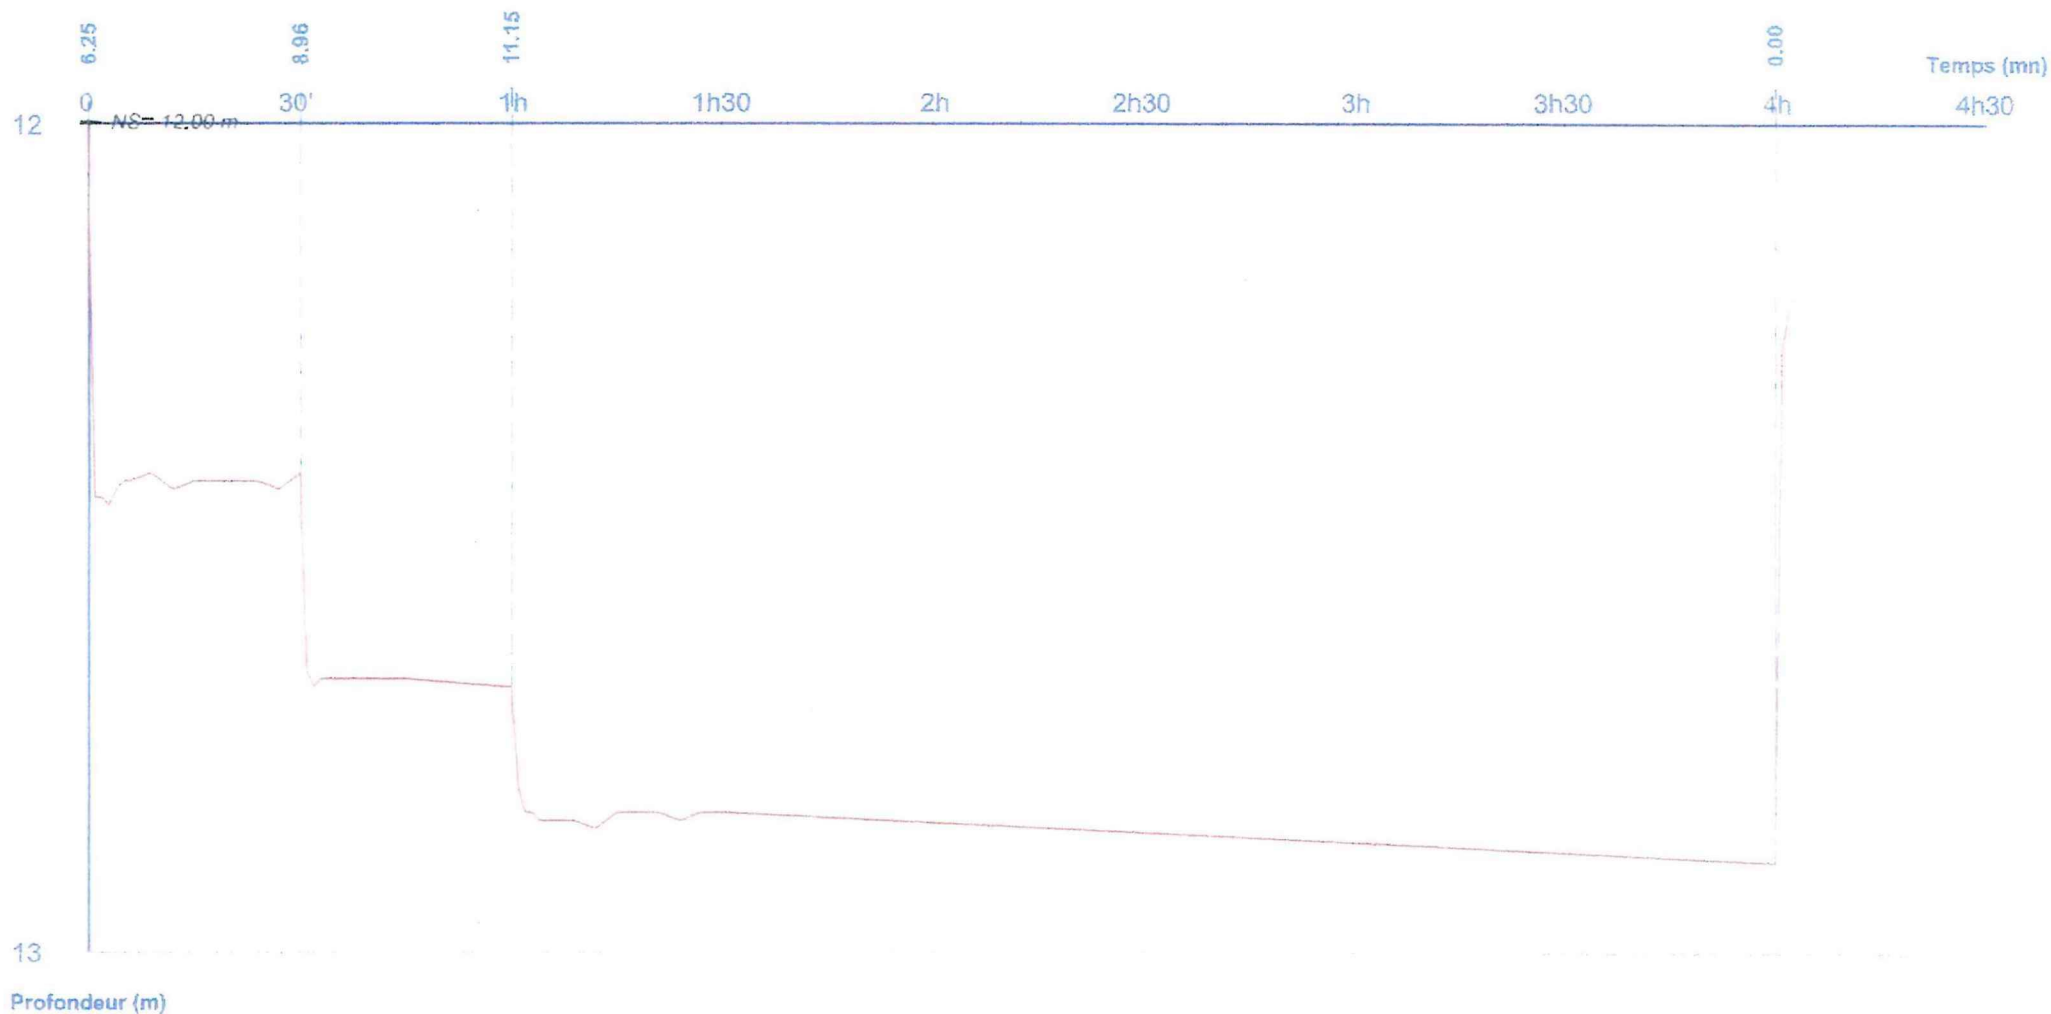
Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
	09:05	1h05		13.14	12.84	0.84	
	09:06	1h06		13.14	12.84	0.84	
	09:09	1h09		13.14	12.84	0.84	
	09:12	1h12		13.15	12.85	0.85	
	09:15	1h15		13.13	12.83	0.83	
	09:18	1h18		13.13	12.83	0.83	
	09:21	1h21		13.13	12.83	0.83	
	09:24	1h24		13.14	12.84	0.84	
	09:27	1h27		13.13	12.83	0.83	
	09:30	1h30		13.13	12.83	0.83	
	12:00	4h00		13.19	12.89	0.89	
	12:01	4h01	0.00	12.57	12.27	0.27	
	12:02	4h02		12.52	12.22	0.22	
	12:03	4h03		12.50	12.20	0.20	

Date début: 02/05/2019

Heure début: 08:00



Charte qualité

Débits:

0h00 - 0h30	=	6.25 m <sup>3</sup> /h	4h00 - 4h03	=	0.00 m <sup>3</sup> /h
0h30 - 1h00	=	8.96 m <sup>3</sup> /h			
1h00 - 4h00	=	11.15 m <sup>3</sup> /h			