

POMPAGE D'ESSAI**FORAGE D'EAU****Pompage d'essai**

Profondeur utile du forage:	100.00	m	Niveau repère/sol:	0.00	m
Diamètre de la chambre de pompage:	315	mm	Niveau statique/sol:	36.60	m
Type de la pompe:			Puissance de la pompe:	0	Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe:	0	mm
Débit maxi de la pompe:	0.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0	mm
Installée à (profondeur):	0.00	m	Longueur de refoulement:	0	m

Observations :Date et heure de début de pompage le **17/02/2020 à 10:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
	10:01	0h01	70.00	36.60	36.60	0.00	
	10:02	0h02		37.45	37.45	0.85	
	10:03	0h03		38.33	38.33	1.73	
	10:04	0h04		39.29	39.29	2.69	
	10:05	0h05		40.12	40.12	3.52	
	10:06	0h06		41.26	41.26	4.66	
	10:07	0h07		42.19	42.19	5.59	
	10:08	0h08		42.89	42.89	6.29	
	10:09	0h09		43.61	43.61	7.01	
	10:10	0h10		43.99	43.99	7.39	
	10:15	0h15		44.37	44.37	7.77	
	10:30	0h30		44.87	44.87	8.27	
	10:45	0h45		45.42	45.42	8.82	
	11:00	1h00		46.30	46.30	9.70	
	11:15	1h15		46.57	46.57	9.97	
	11:30	1h30		46.80	46.80	10.20	
	11:45	1h45		46.98	46.98	10.38	
	12:00	2h00		47.15	47.15	10.55	
	12:15	2h15		47.31	47.31	10.71	
	12:30	2h30		47.50	47.50	10.90	
	12:45	2h45		47.57	47.57	10.97	
	13:00	3h00		47.61	47.61	11.01	
	13:15	3h15		47.66	47.66	11.06	
	13:30	3h30		47.70	47.70	11.10	
	13:45	3h45		47.75	47.75	11.15	
	14:00	4h00		47.82	47.82	11.22	
	14:15	4h15		47.84	47.84	11.24	


Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
	14:30	4h30		47.86	47.86	11.26	
	14:45	4h45		47.89	47.89	11.29	
	15:00	5h00		47.90	47.90	11.30	
	15:15	5h15		47.92	47.92	11.32	
	15:30	5h30		47.99	47.99	11.39	
	15:45	5h45		48.05	48.05	11.45	
	16:00	6h00		48.10	48.10	11.50	
	16:15	6h15		48.10	48.10	11.50	
	16:30	6h30		48.10	48.10	11.50	
	16:45	6h45		48.10	48.10	11.50	
	17:00	7h00		48.10	48.10	11.50	
	17:15	7h15		48.10	48.10	11.50	
	17:30	7h30		48.10	48.10	11.50	
	17:45	7h45		48.10	48.10	11.50	
	18:00	8h00		48.10	48.10	11.50	
	18:15	8h15		48.10	48.10	11.50	
	18:30	8h30		48.10	48.10	11.50	
	18:45	8h45		48.10	48.10	11.50	
	19:00	9h00		48.10	48.10	11.50	
	19:30	9h30		48.10	48.10	11.50	
	20:00	10h00		48.10	48.10	11.50	
	20:30	10h30		48.10	48.10	11.50	
	21:00	11h00		48.10	48.10	11.50	
	22:00	12h00		48.10	48.10	11.50	
	23:00	13h00		48.10	48.10	11.50	
	08:00	22h00		48.10	48.10	11.50	
	09:00	23h00		48.10	48.10	11.50	
	10:00	24h00		48.10	48.10	11.50	

COURBE DE POMPAGE

Code BSS : BSS003PZTI /

FORAGE D'EAU

Pompage d'essai

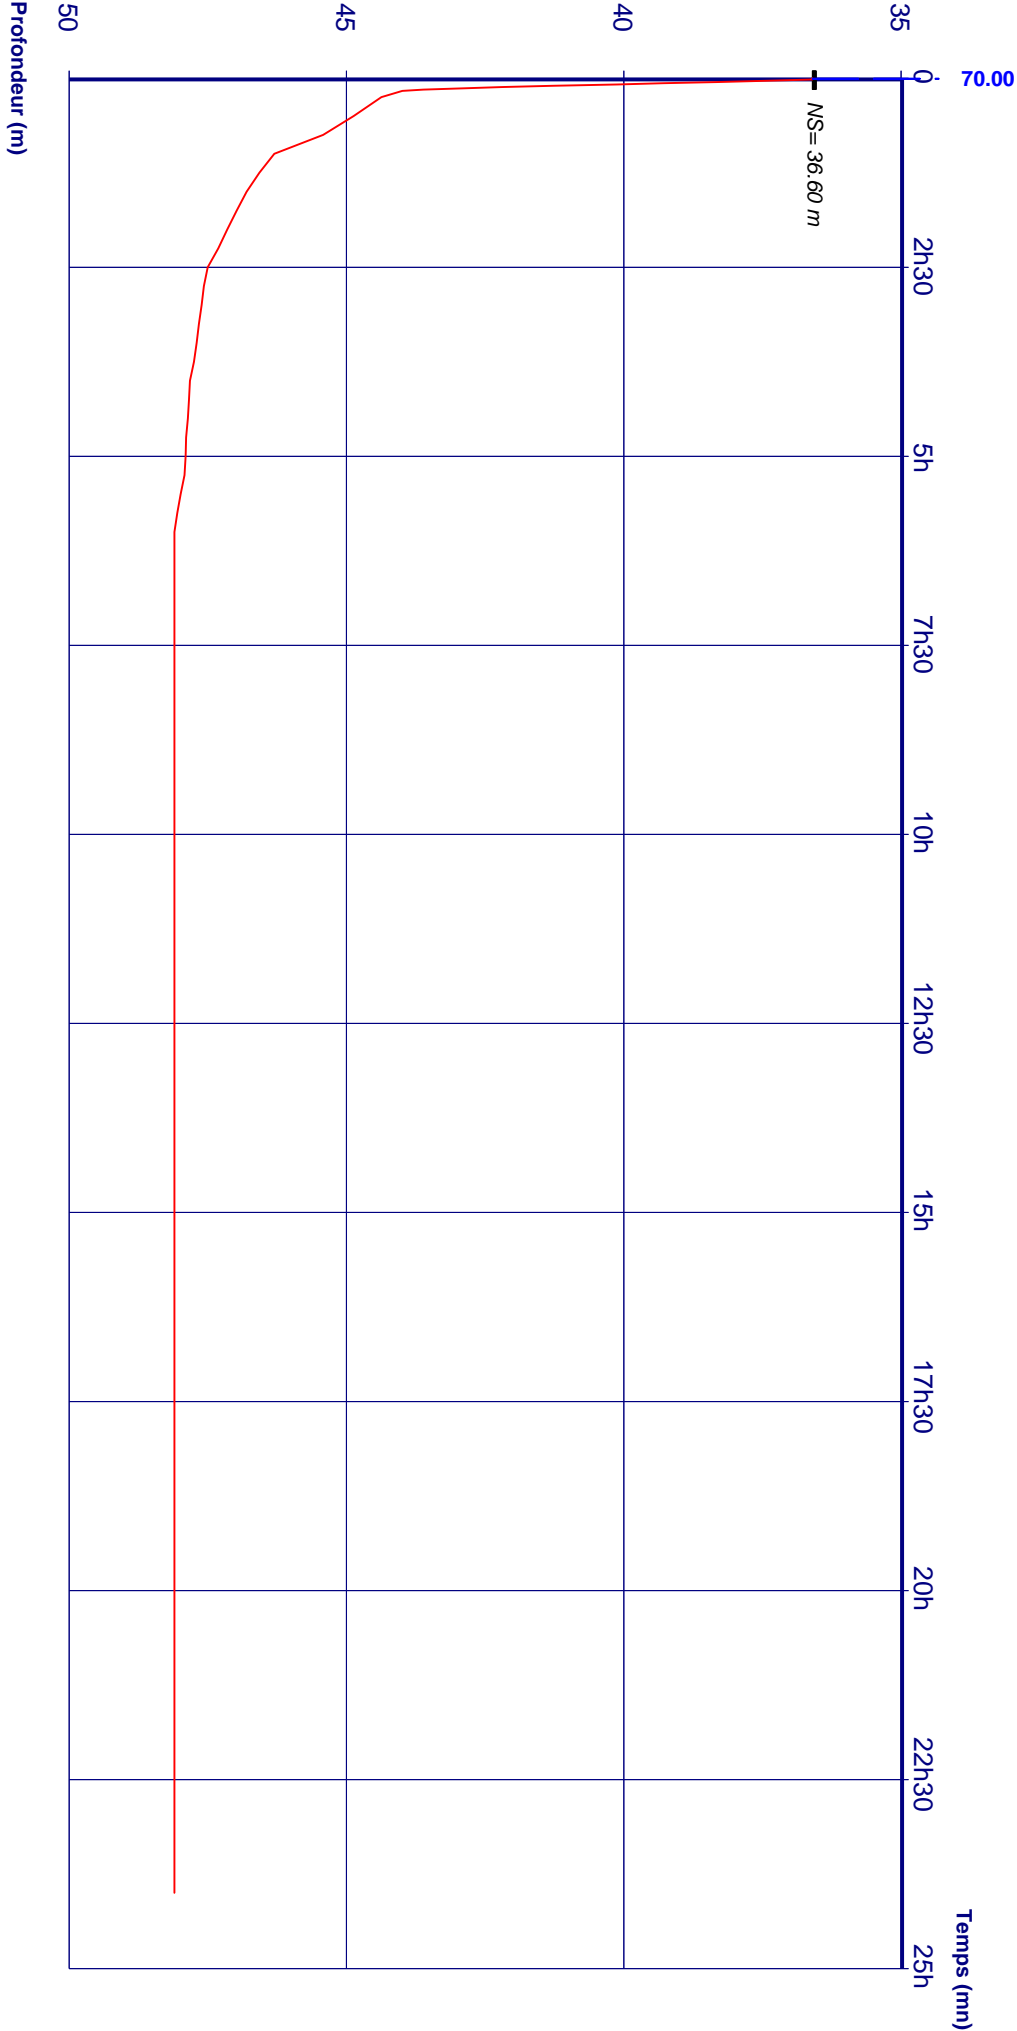

Débîts:

0h00 - 24h00 = 70.00 m3/h