

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	SARL FORAGES DE CHAMPAGNE
Client:	/
Maître d'oeuvre:	/
Exploitant:	

Code National BSS : BSS004AUGL /

N° Déclaration **: 1190/10/15 364

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Rue des Maucourants
10400 TRAINEL

Coordonnées : Longitude 003°26'26"E Latitude 048°24'34"N **Altitude :** 90.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 10/06/2015

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 10/06/2015

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Fraste

Resp. Chantier :

Date début pompage : 10/06/2015

Niveau statique non perturbé : 9.00 m

Date fin de pompage : 10/06/2015

Débit Maxi. d'essai : 10.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.40 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:	/
Maître d'oeuvre:	/
Lieu de l'ouvrage :	Rue des Maucourants
	10400 TRAINEL

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Terre végétale
1.00	3.00	Craie fine
3.00	10.00	Craie petits blocs + Silex
10.00	15.00	Craie gros blocs
15.00	20.00	Craie petits blocs + Silex

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	8"1/2	216.00	Rotary	Eau-claire

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-0.40	8.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
8.00	20.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	10

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	5.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
5.00	20.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	3.50-5.00	

Client :

/

Maitre d'oeuvre :

/

Localisation de l'ouvrage : Rue des Maucourants

10400 TRAINEL

Coordonnées de l'ouvrage :

Géographique

Longitude (X):

003°26'26"E

Latitude (Y):

048°24'34"N


Altitude sol (Z):

+90,000 m

Echelle : 1/103

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

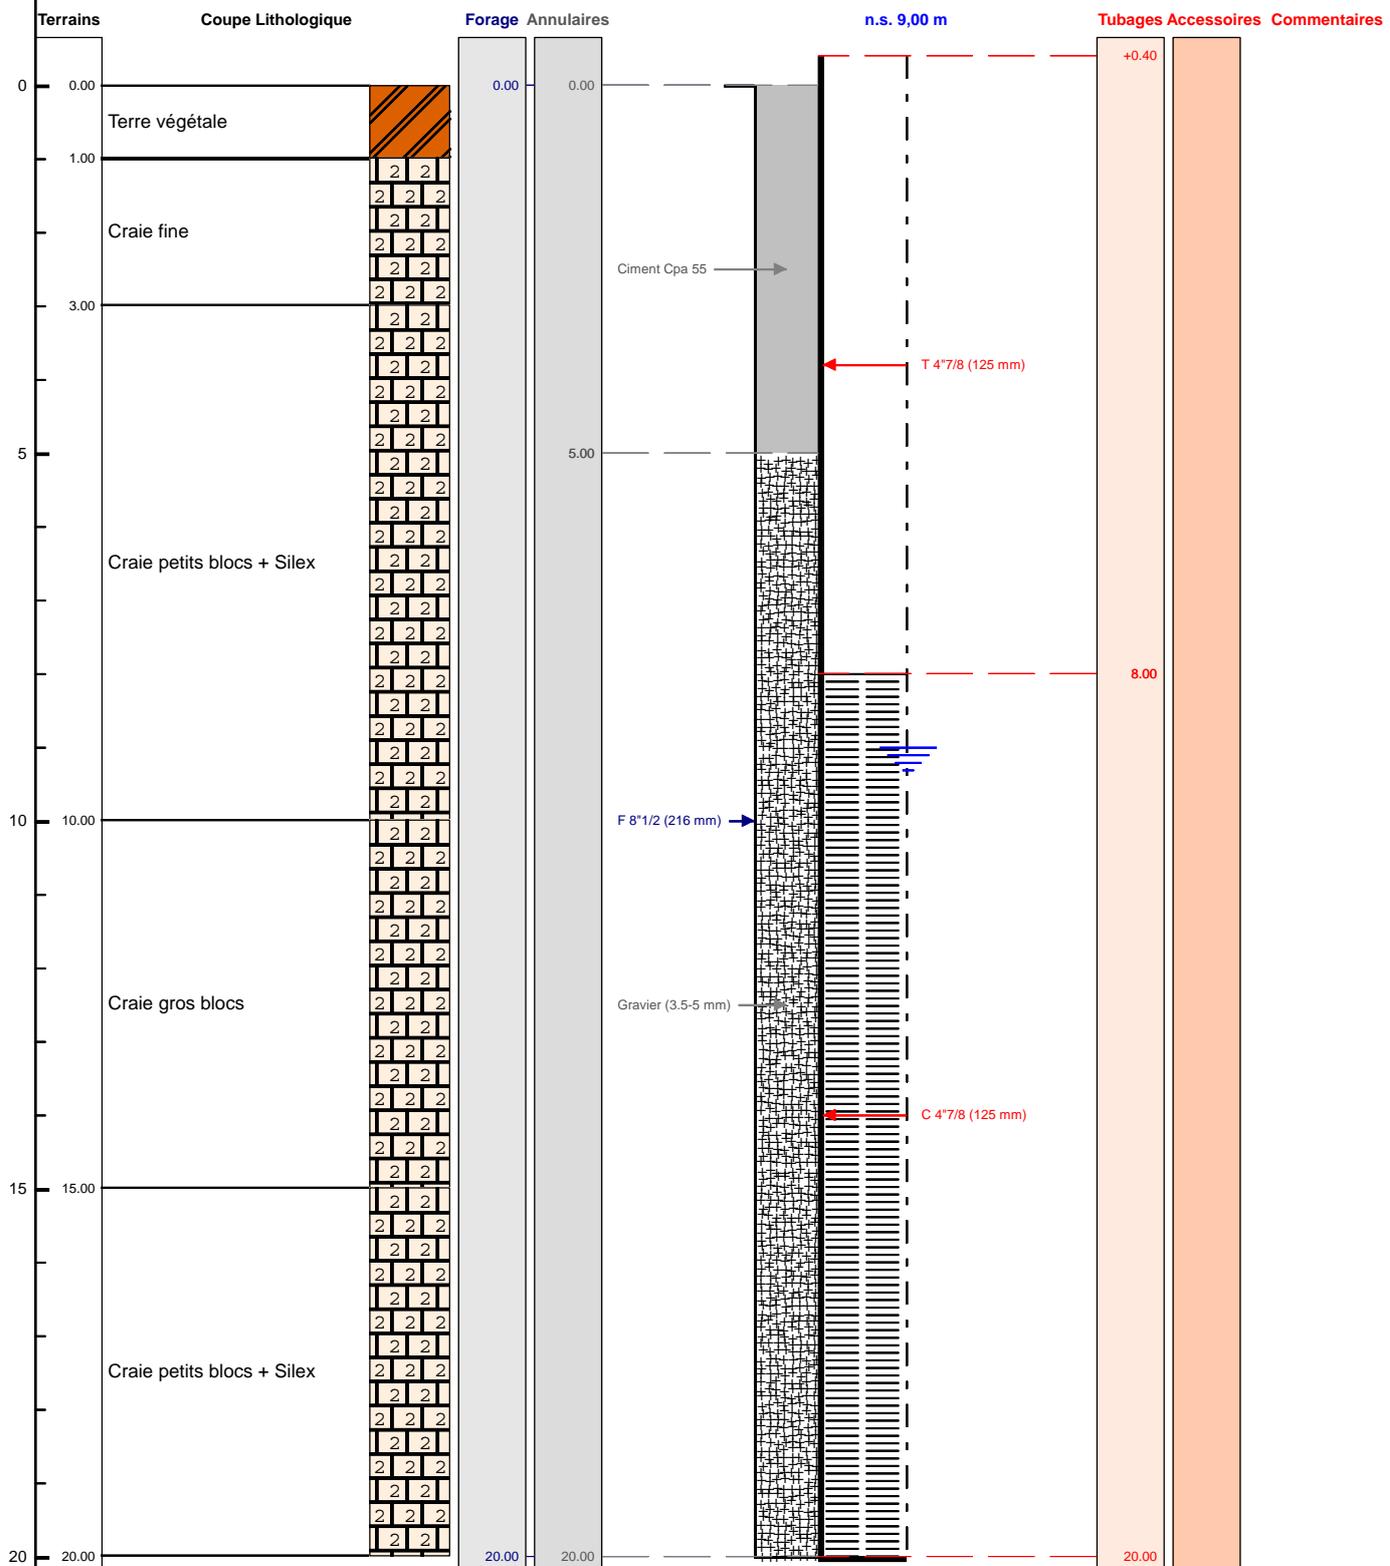

Le/...../..... à

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise

POMPAGE D'ESSAI**FORAGE D'EAU****Pompage d'essai**

Client:	/		
Maître d'oeuvre:	/		
Lieu de l'ouvrage :	Rue des Maucourants		
	10400	TRAINEL	
Profondeur utile du forage:	20.00	m	Niveau repère/sol: 0.00 m
Diamètre de la chambre de pompage:	125	mm	Niveau statique/sol: 9.00 m
Type de la pompe:	Immergée Pedrollo		Puissance de la pompe: 2 Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe: 98 mm
Débit maxi de la pompe:	10.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi: 40 mm
Installée à (profondeur):	20.00	m	Longueur de refoulement: 15 m

Observations :Date et heure de début de pompage le **10/06/2015** à **00:00**


Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
10/06/2015	00:01	0h01	10.00	9.10	9.10	0.10	
	00:02	0h02		9.20	9.20	0.20	
	00:03	0h03		9.30	9.30	0.30	
	00:10	0h10		9.40	9.40	0.40	
	00:30	0h30		9.40	9.40	0.40	
	01:00	1h00		9.40	9.40	0.40	

COURBE DE POMPAGE
FORAGE D'EAU
Pompage d'essai

Date début: 10/06/2015

Heure début: 00:00

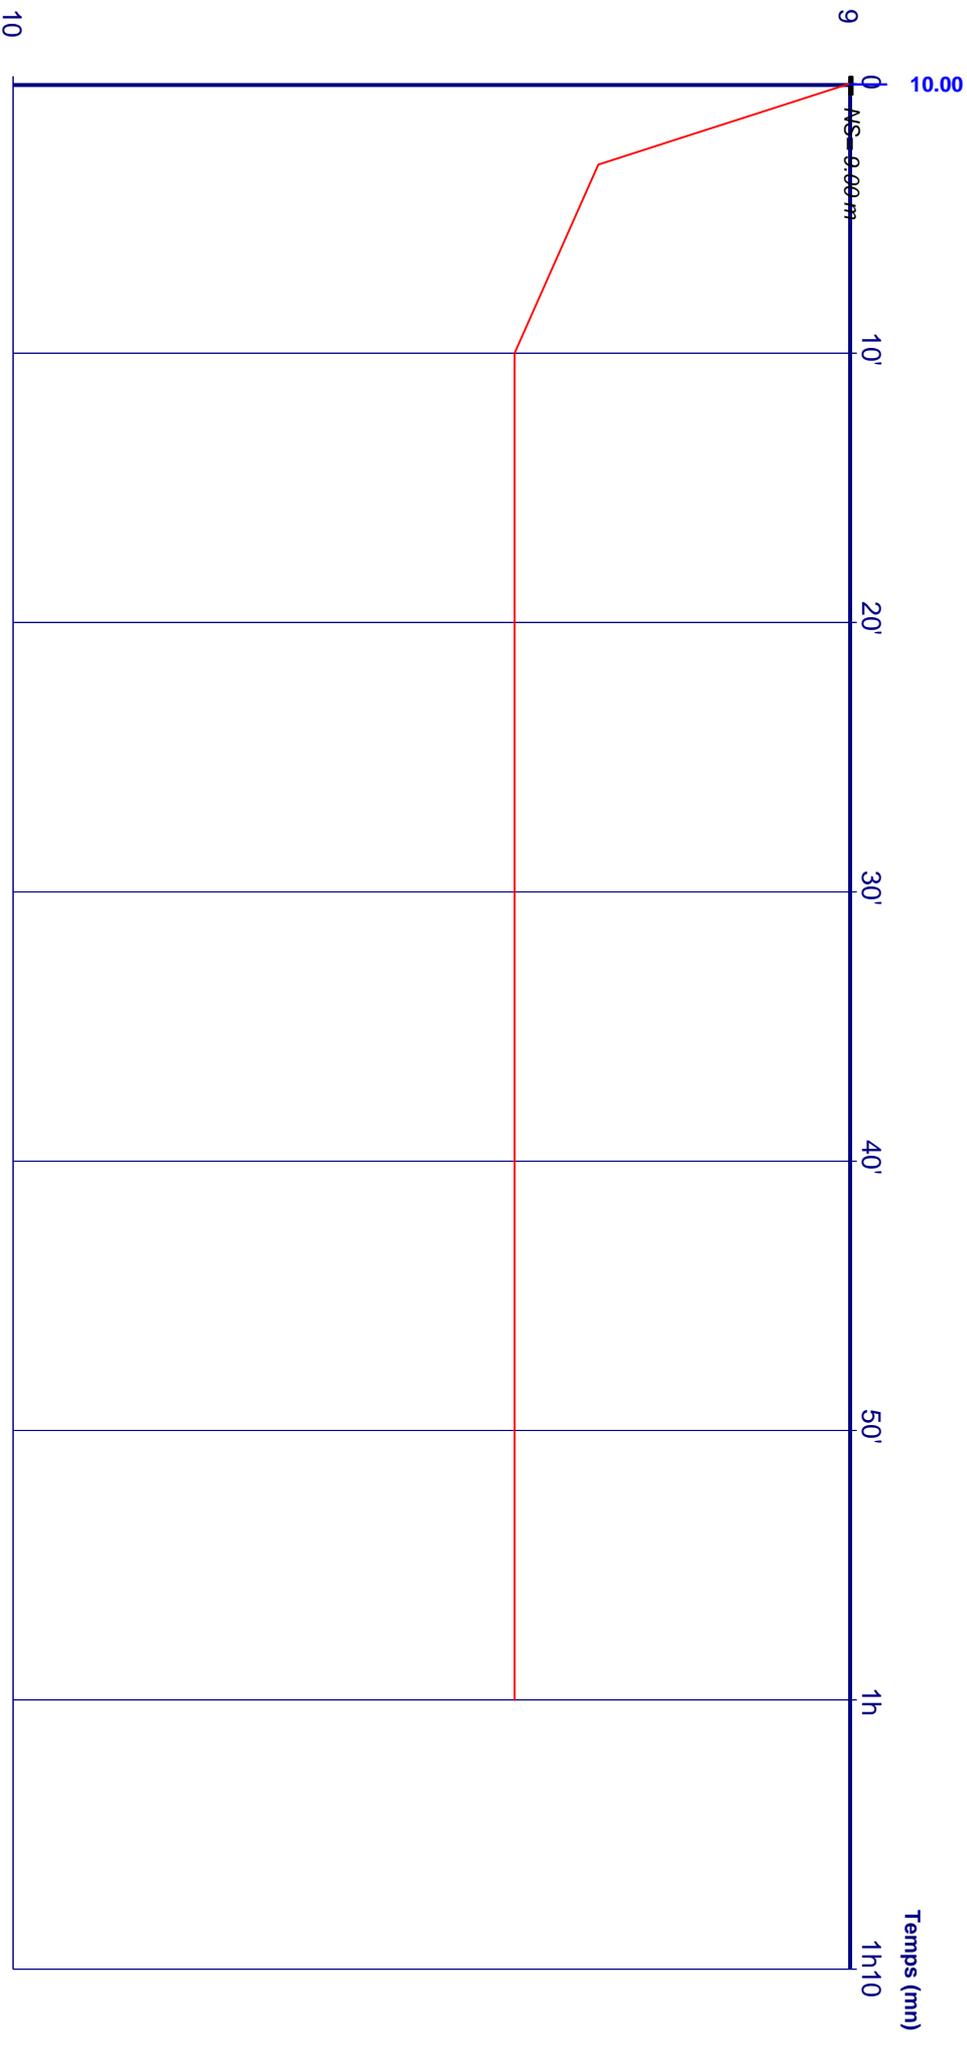

Débits:

0h00 - 1h00 = 10.00 m3/h