

S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE


5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

TRAVAUX DE FORAGE POUR LES BESOINS DOMESTIQUES à Reims

BSS004BCLG

Affaire suivie par :

**TRAVAUX REALISES
LE
14 Janvier 2021**

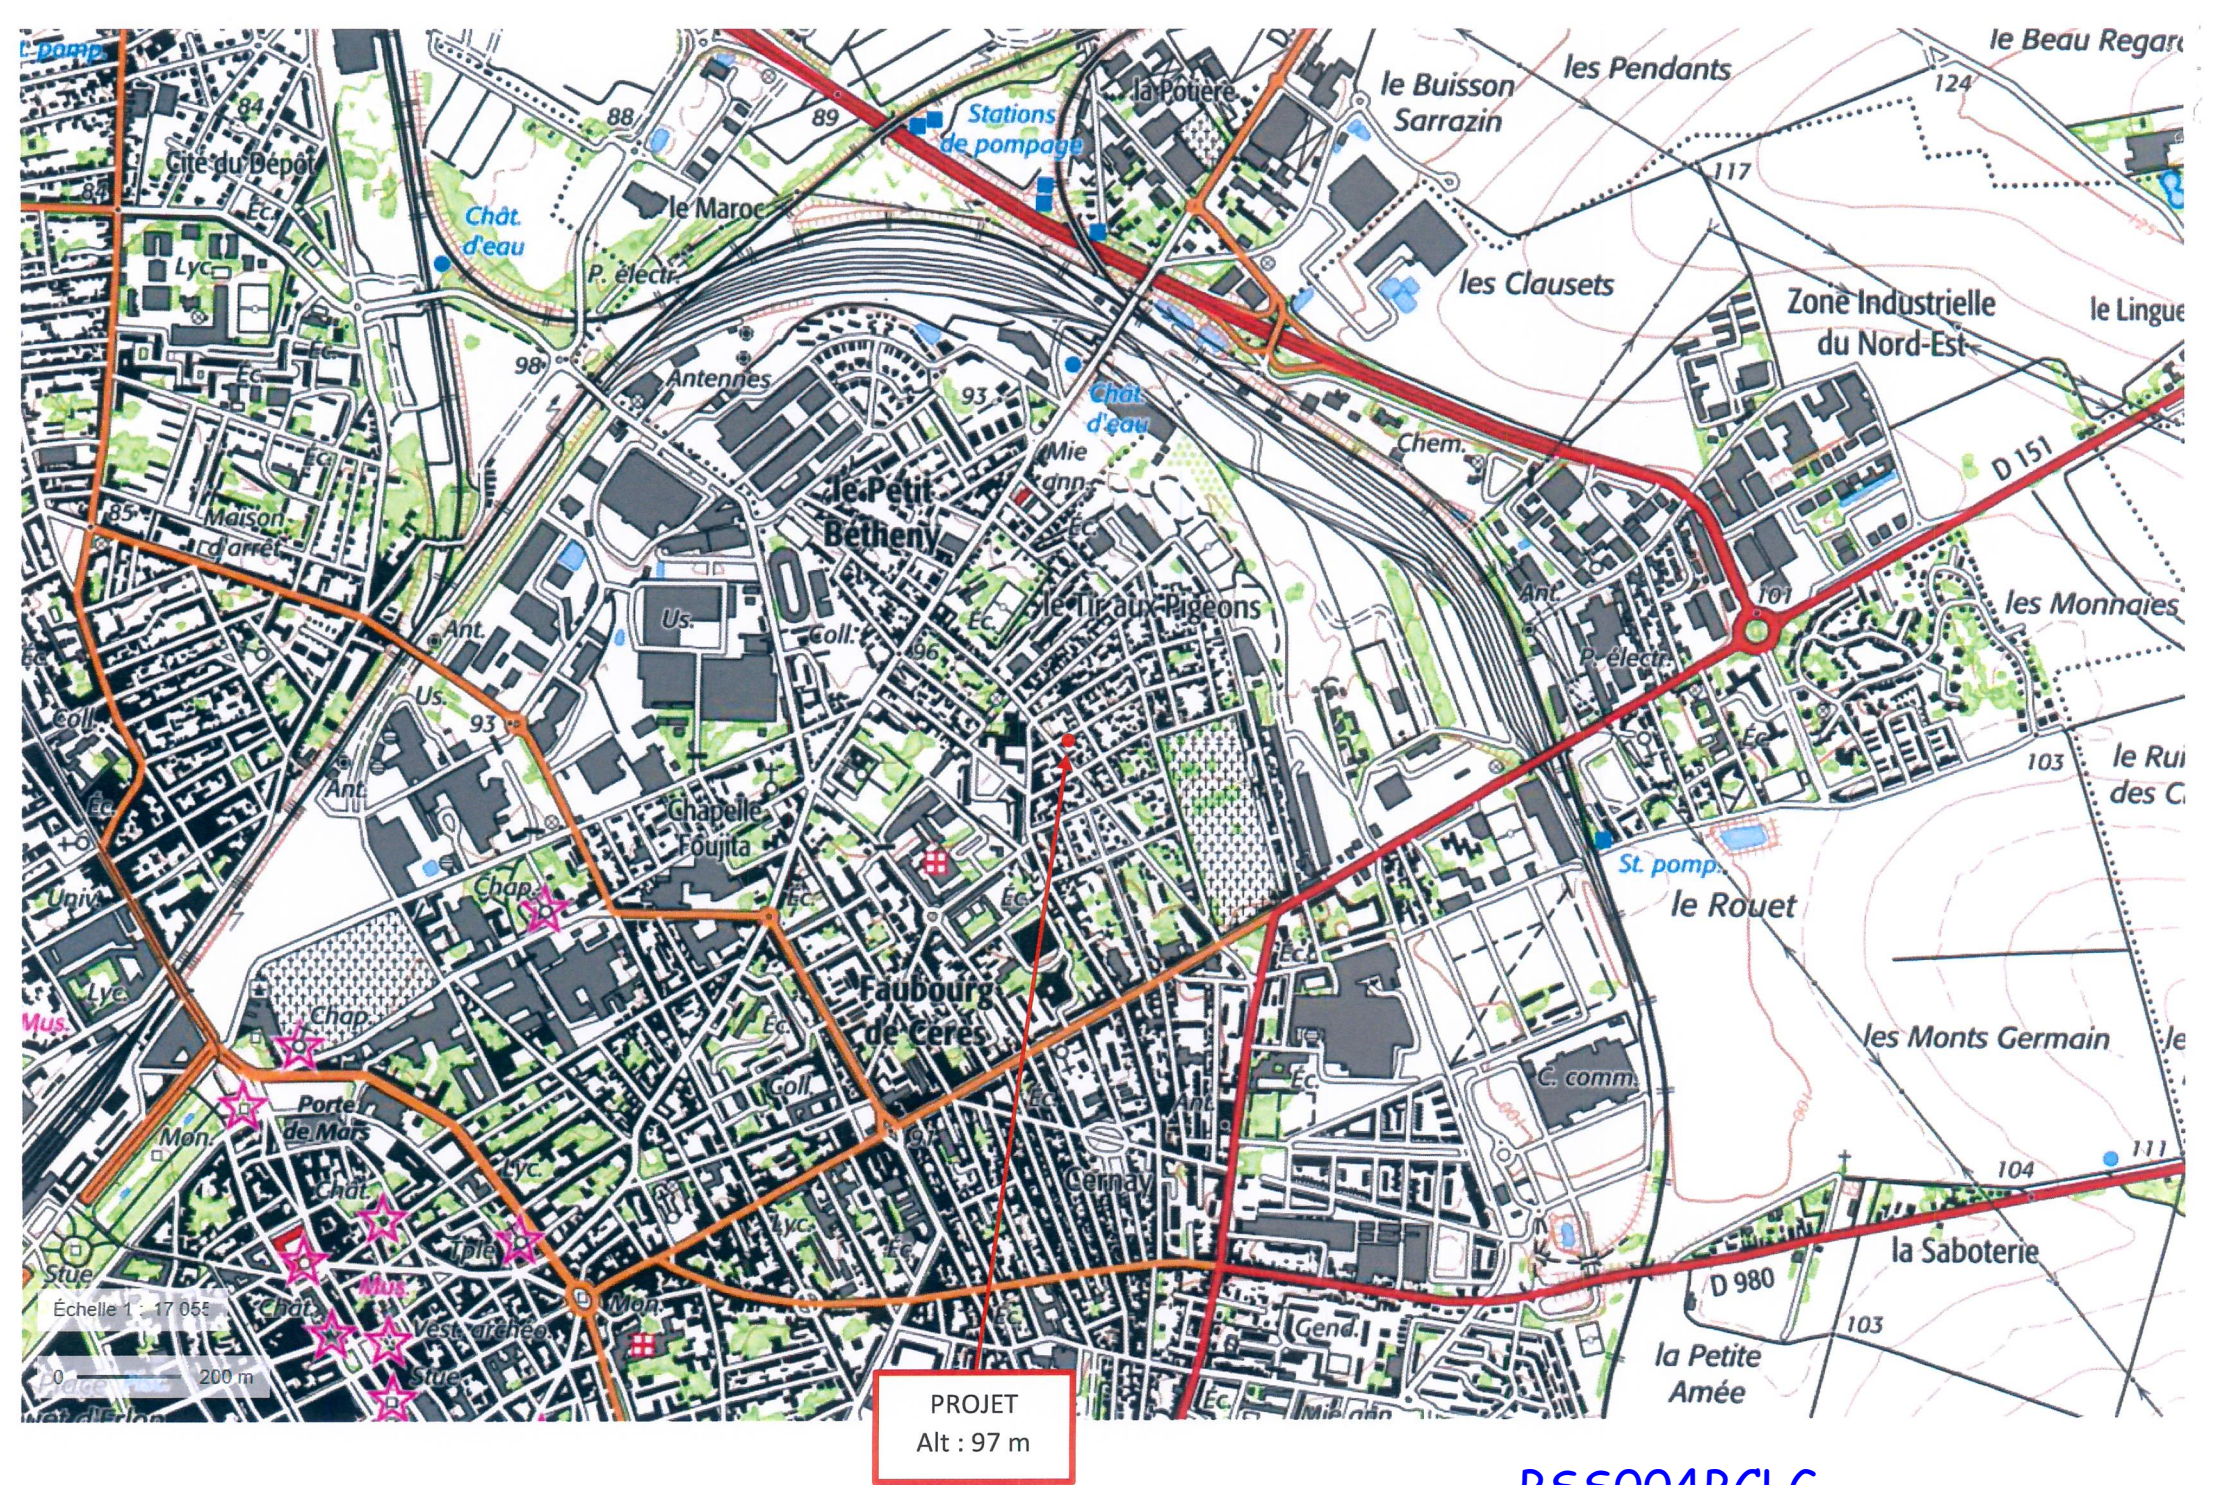

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	16 rue de Gabes - 51100 Reims	
Date :	14/01/2021	n° DREAL : 2281/2021
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins domestiques	
Lieu du chantier :	16 rue de Gabes à Reims	

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	35,50
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	35,50	180	Tarière	à sec

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	14,30	140	140/126	PVC		x
14,30	35,50	140	140/126	PVC	x 2 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61	
Client :	16 rue de Gabes - 51100 Reims		
Date :	14/01/2021	n° DRIRE :	2281/2021
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins domestiques		
Lieu du chantier :	16 rue de Gabes à Reims		

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de	Méthode		Entre Ø	et Ø
		ciment	Gravité	Tube		
0,00	8,60	CPJ45	x		180	140
8,60	9,00	paker			180	140

POMPAGE	NS (m) :	16,1	Côte / Sol (m):	-0,1	Pompe :	SP 8/10
----------------	----------	------	-----------------	------	---------	---------

ND (m)	Q (m3)	Temps
16,60	10,00	2h00
Acidification :		tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
16,60	10,00	2h
Débit spécifiques		
Q' =	20,00	m ³ / h / m

Observations :

Ce forage peut être exploité à ce débit dans les règles de l'art. La pompe sera protégée par un système de sécurité manque d'eau. La pompe peut être positionnée à - 28 mètres de profondeur. La tête du forage sera protégée par une dalle ou dans un regard étanche.

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	16 rue de Gabes - 51100 Reims	
Date :	14/01/2021	n° DRIRE : 2281/2021
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins domestiques	
Lieu du chantier :	16 rue de Gabes à Reims	

