


Date début: 08/06/2021

Heure début: 09:00

RAPPORT DE TRAVAUX:CAPTAGE EAU ASPERSION

Pompage d'essai

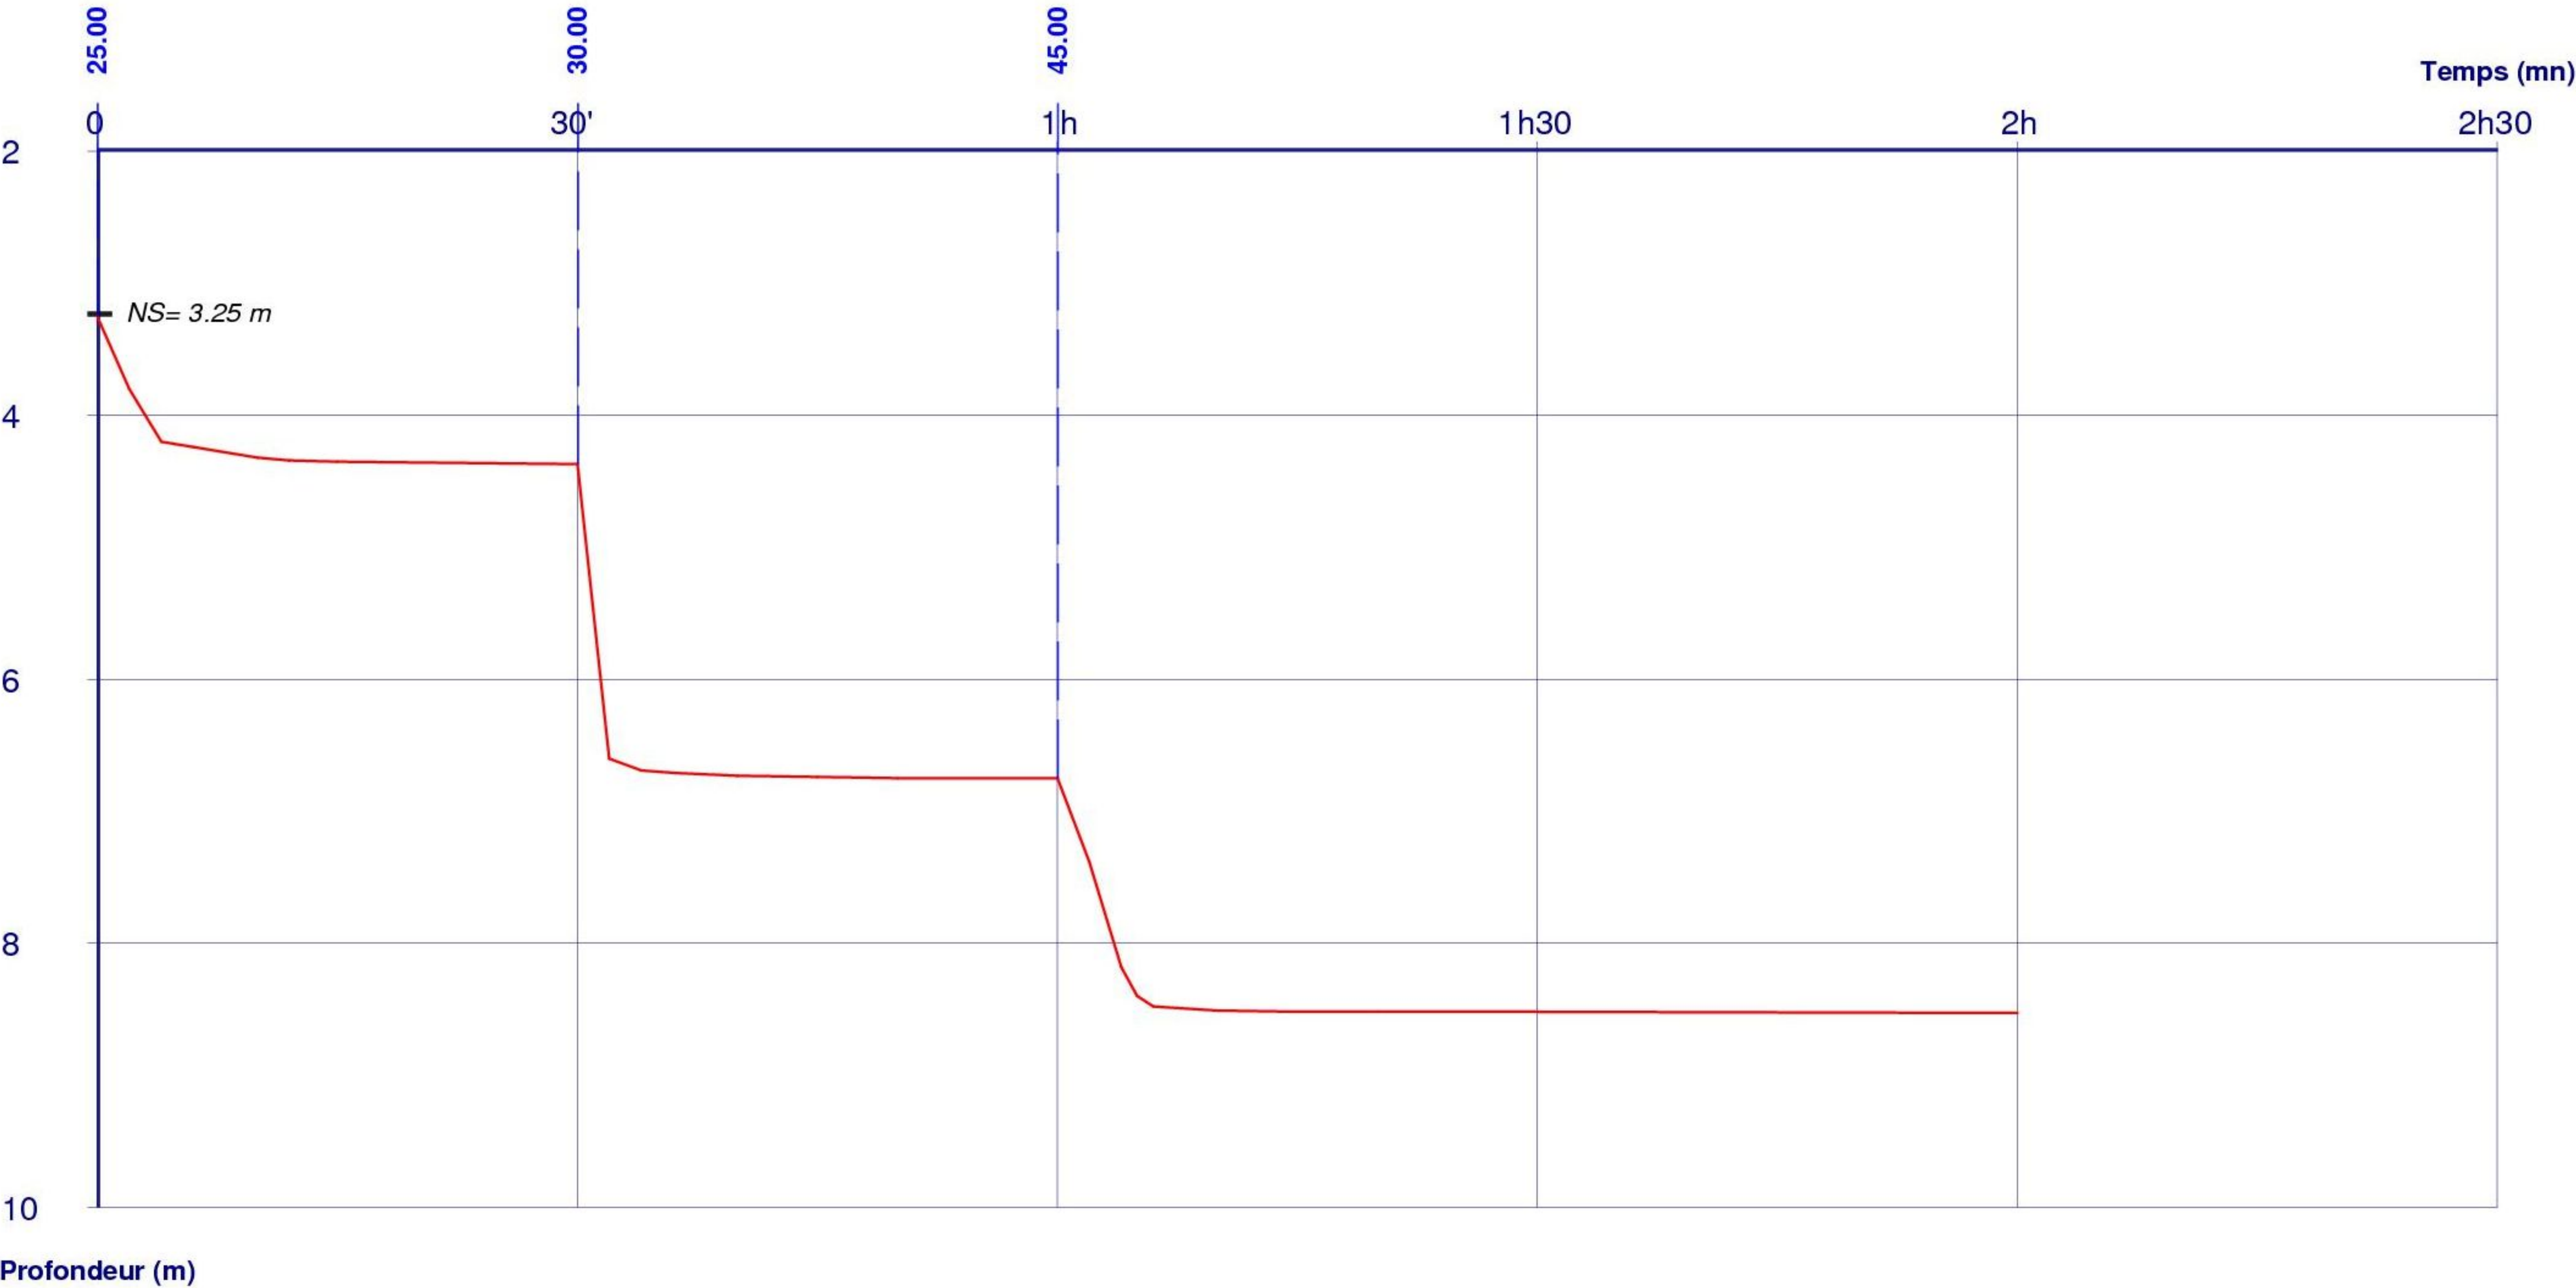

Débits:

0h00 - 0h30	=	25.00 m3/h
0h30 - 1h00	=	30.00 m3/h
1h00 - 2h00	=	45.00 m3/h