

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU N°1 POMPAGE

<b>Entreprise:</b>	<b>SARL BREBANT FORAGE</b>
<b>Client:</b>	<b>CLINIQUE VETERINAIRE MEHEUDIN</b> MEHEUDIN 61150 ECOUCHE
<b>Maître d'oeuvre:</b>	<b>BREBANT FORAGE</b> ZA 8 RUE DU COURTIL 50510 CERENCES
<b>Exploitant:</b>	<b>CLINIQUE VETERINAIRE MEHEUDIN</b> MEHEUDIN 61150 ECOUCHE

**Code National BSS :**

**N° Déclaration \*\* :**

**Police de l'eau \* :**

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** MEHEUDIN

61150 ECOUCHE

**Coordonnées :**      **Longitude**      0      **Latitude**      0      **Altitude :**      0.00 m  
**Zone**      Lambert 1 carto métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 04/06/2020      **Resp. M. Ouvrage :** CLINIQUE VETERINAIRE

**Date fin de l'ouvrage :** 04/06/2020      **Resp. M. Oeuvre :** CHRISTOPHE PRUDENCE

**Machine :** Stenuick      **Resp. Chantier :** PRUDENCE

**Date début pompage :** 19/06/2020      **Niveau statique non perturbé :** 10.00 m

**Date fin de pompage :** 23/06/2020      **Débit Maxi. d'essai :** 10.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**      **Rabattement correspondant :** 2.70 m

**Notes :** POMPAGE MAXIMUM 10 M2 HEURE  
LORS DES ESSAIS DE POMPAGE LE NIVEAU STATIQUE DU FORAGE DE REJET N A PAS BOUGE.

## TRONCONS de L'OUVRAGE

### FORAGE D'EAU N°1 POMPAGE

<b>Client:</b>	<b>CLINIQUE VETERINAIRE MEHEUDIN</b>
<b>Maître d'oeuvre:</b>	<b>BREBANT FORAGE</b>
<b>Lieu de l'ouvrage :</b>	<b>MEHEUDIN</b>
	<b>61150    ECOUCHE</b>

#### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	6.00	ARGILE + CALCAIRE
6.00	12.00	CALCAIRE TENDRE
12.00	38.00	CALCAIRE
38.00	43.00	CALCAIRE + SCHISTE

#### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
12.00	43.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

#### ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
28.00	10.00
35.00	12.00
43.00	13.00

#### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	23.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
23.00	35.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		
35.00	39.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
39.00	43.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		

#### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	11.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
11.00	12.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				

# FORAGE D'EAU N°1 POMPAGE


**Client :** CLINIQUE VETERINAIRE MEHEUDIN  
**Maitre d'oeuvre :** BREBANT FORAGE  
**Localisation de l'ouvrage :** MEHEUDIN  
 61150 ECOUCHE

**Travaux réalisés :** 1\1  
 du : 04/06/2020 au : 04/06/2020  
**Coordonnées de l'ouvrage :**  
 Lambert 1 carto métrique  
 Longitude (X): 0  
 Latitude (Y): 0  
 Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/216

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

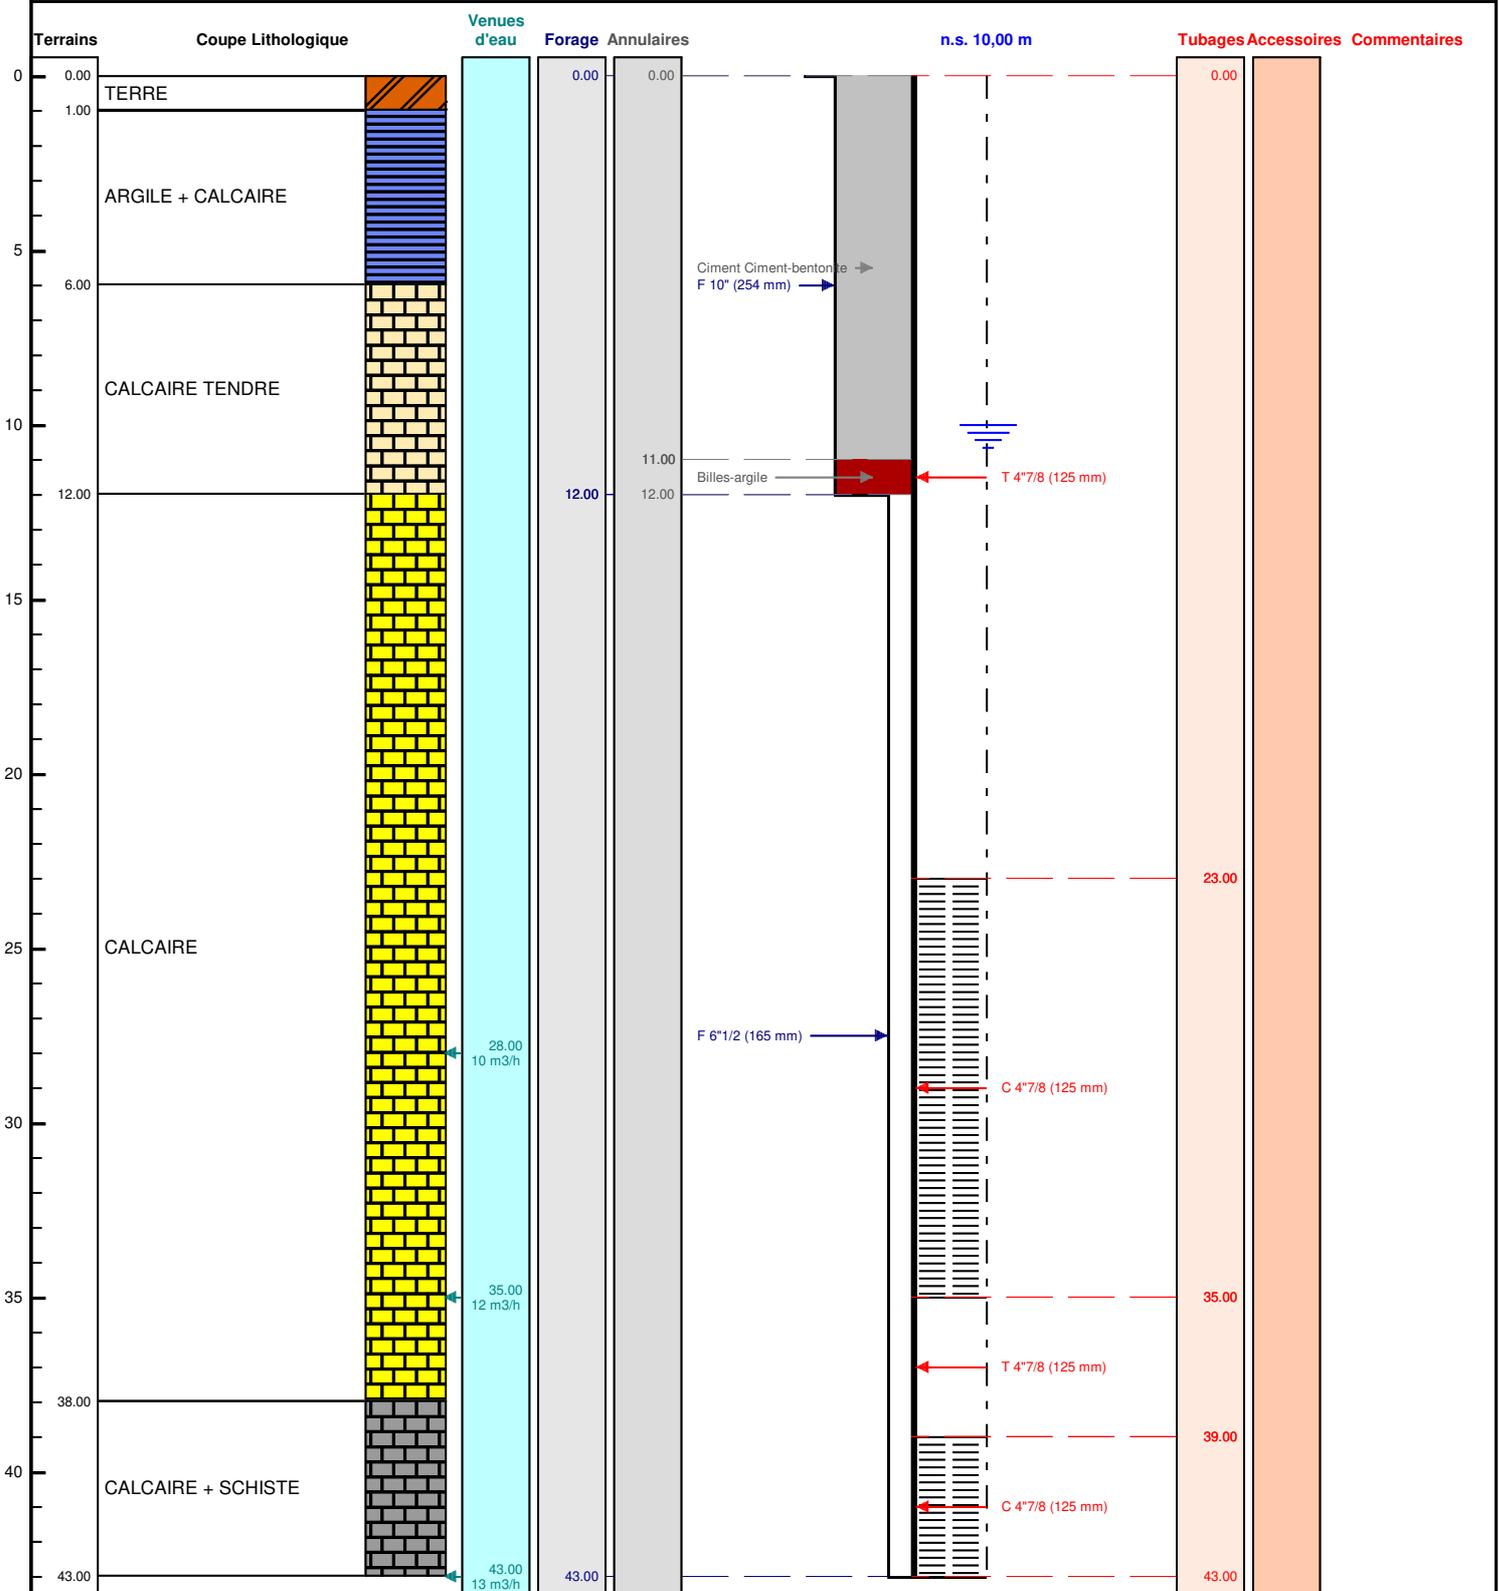

Le ...../...../..... à .....  
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
 Tampon et signature du chef d'entreprise