



355004CRGE

Commune : LA GAILLARDE  
Lieu-dit : COUR DES CADETS

N° classement : 1909-R2-3647  
Désignation : F2

COUPE LITHOLOGIQUE

COUPE TECHNIQUE

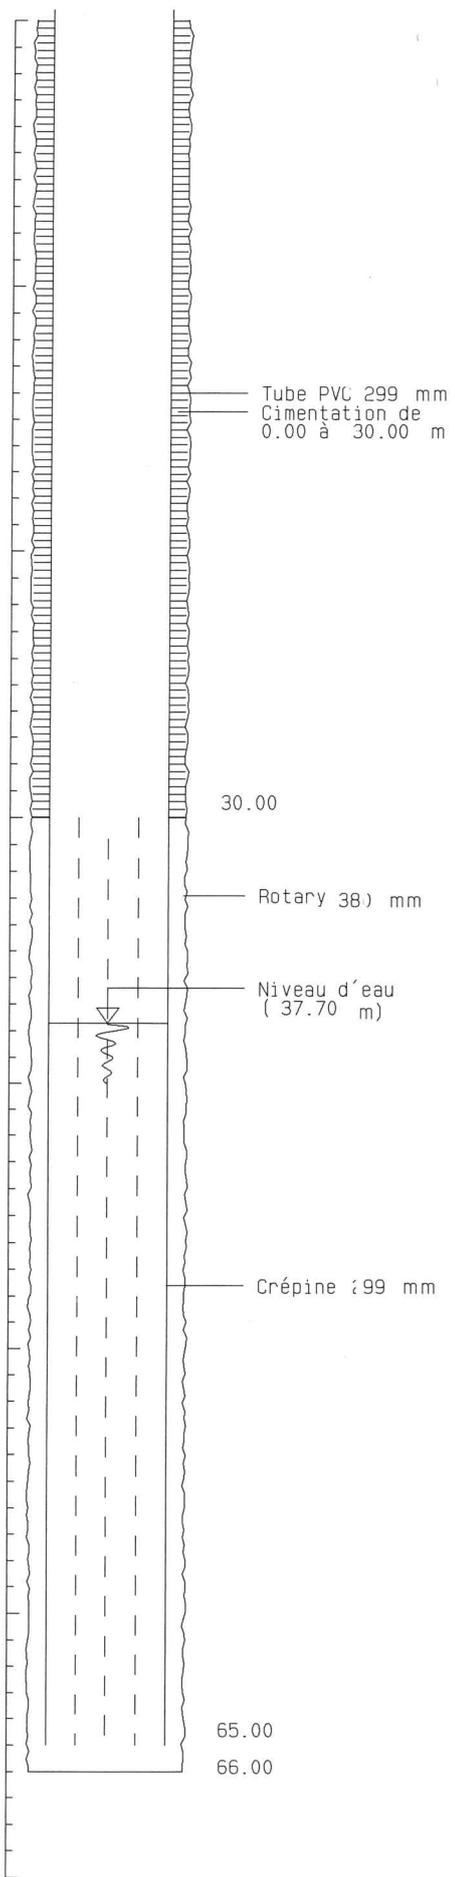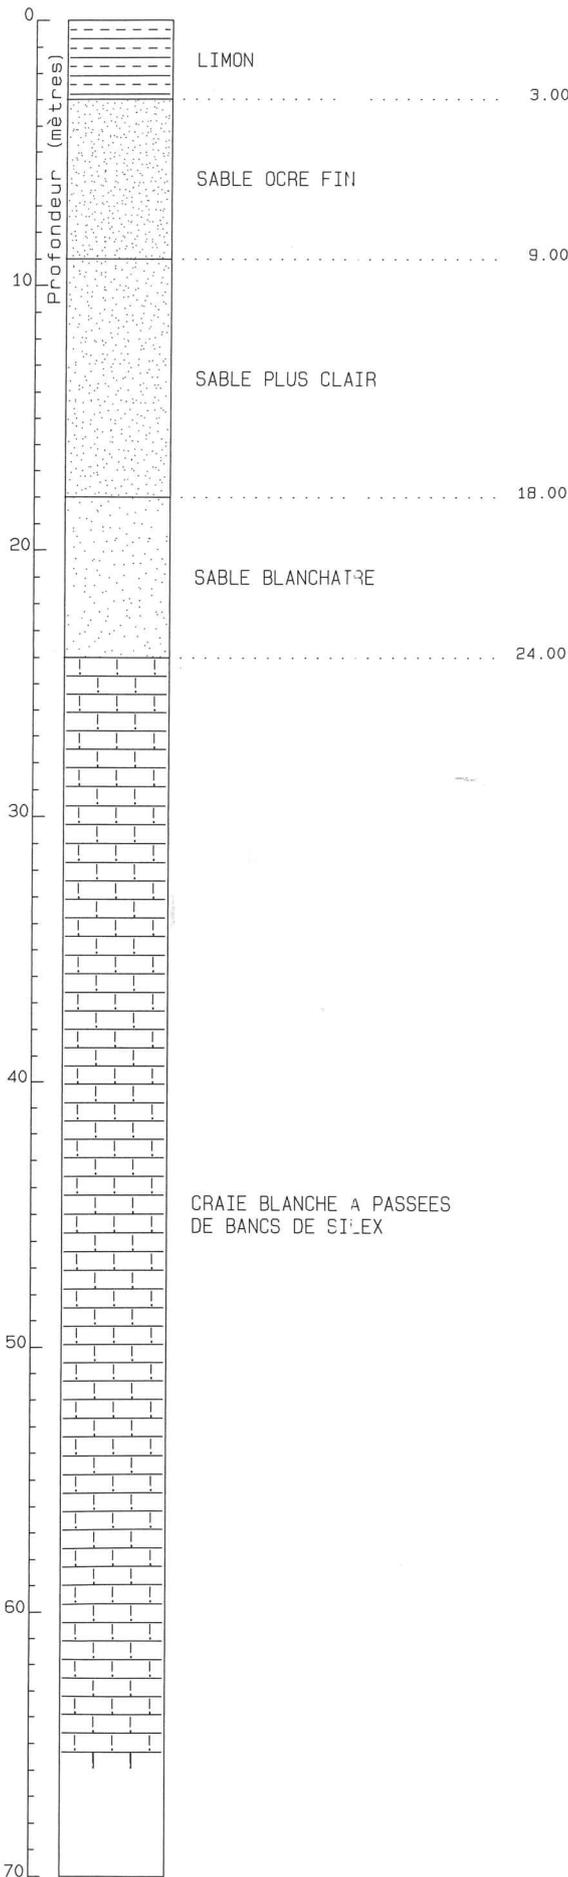

DATE(S) D'EXECUTION

Début : 16/07/97

Fin : 23/07/97

LOCALISATION

X : 493.295 km

Y : 239.880 km

Z sol : 63.00 m

PIEZOMETRIE

NS/sol : 37.70 m

Rep/sol: -0.40 m

Z rep. : 62.60 m

Cote : 25.30 m  
piézo

POMPAGE D'ESSAI

Date : 22/07/97

Durée : 1.0 h

Débit : 70.0 m3/h

Rabat. : 5.26 m

IDENTIFICATION ET LOCALISATION -

Projet :  
 Marché :  
 Financement :

Département : SEINE MARITIME  
 Commune : LA GAILLARDE  
 Lieu-dit : COUR DES CADETS

Maître d'oeuvre : MR LHEUREUX  
 Entrepreneur : RUCKEBUSCH

Zone Lambert : 1  
 X = 493.295 km  
 Y = 239.880 km  
 Z = 63.000 m +/- 1m

Forage :  
 Usage : irrigation  
 Réalisé du 16/07/97 au 23/07/97  
 Carte topographique: DOUDEVILLE (1909W) Echelle : 1/25000

Objet : exploitation Etat : exploité

DESCRIPTION DU TROU NU -

Diamètre (mm)	Profondeur/sol (m)	Mode de foration	Fluide utilisé
380	0.00 - 66.00	Rotary	Eau claire

TUBAGES -

Type de tube	Øint. (mm)	Profondeur (m) sup. - inf.	Nature du tube	Epaisseur tube (mm)
Tube plein	299	+0.40 - 30.00	P.V.C. lisse	8
Crépiné n°1	299	30.00 - 65.00	P.V.C. lisse	8

N°	CARACTERISTIQUES DES CREPINES			Centreurs
	Type de crépine	Slot (mm)	Vide (%)	
1	Fentes	3.0	12.0	

ANNULAIRES -

ESPACE ANNULAIRE EXTERNE (entre trou nu et tunage externe)

Profondeur/sol sommet	base	Type d'annulaire	Nature (et texture)	Granulométrie (mm - mm)
0.00	30.00	Cimentation	Ciment	

COUPE LITHOLOGIQUE -

Base (m)	Description lithologique
3.00	LIMON
9.00	SABLE OCRE FIN
18.00	SABLE PLUS CLAIR
24.00	SABLE BLANCHATRE
66.00	CRAIE BLANCHE A PASSEES DE BANCS DE SILEX


DEVELOPPEMENT DE L'OUVRAGE -  
 Début du développement : 21/07/97

Type de développement	Durée (h) ou quantité	Débit moyen (m3/h)
Pompage continu	2.00	70.0
HCL (en tonnes)	1.00	
Pompage continu	4.00	70.0

- POMPAGE D'ESSAI -

Niveau au repos : 37.30 m/repère (22/07/97) Repère / sol : -0.40 m  
 Début des pompages le 22/07/97 N.P. initial : 37.30 m  
 Chambre de pompage : de à m/sol Diamètre : 228 mm

D Durée (h)	E S C E N Débit (m3/h)	T E N.P. final	R E M O Durée (h)	N T E E N.P. final
1.00	40.00	39.60		
1.00	52.00	40.72		
1.00	62.00	41.64		
1.00	70.00	42.56		

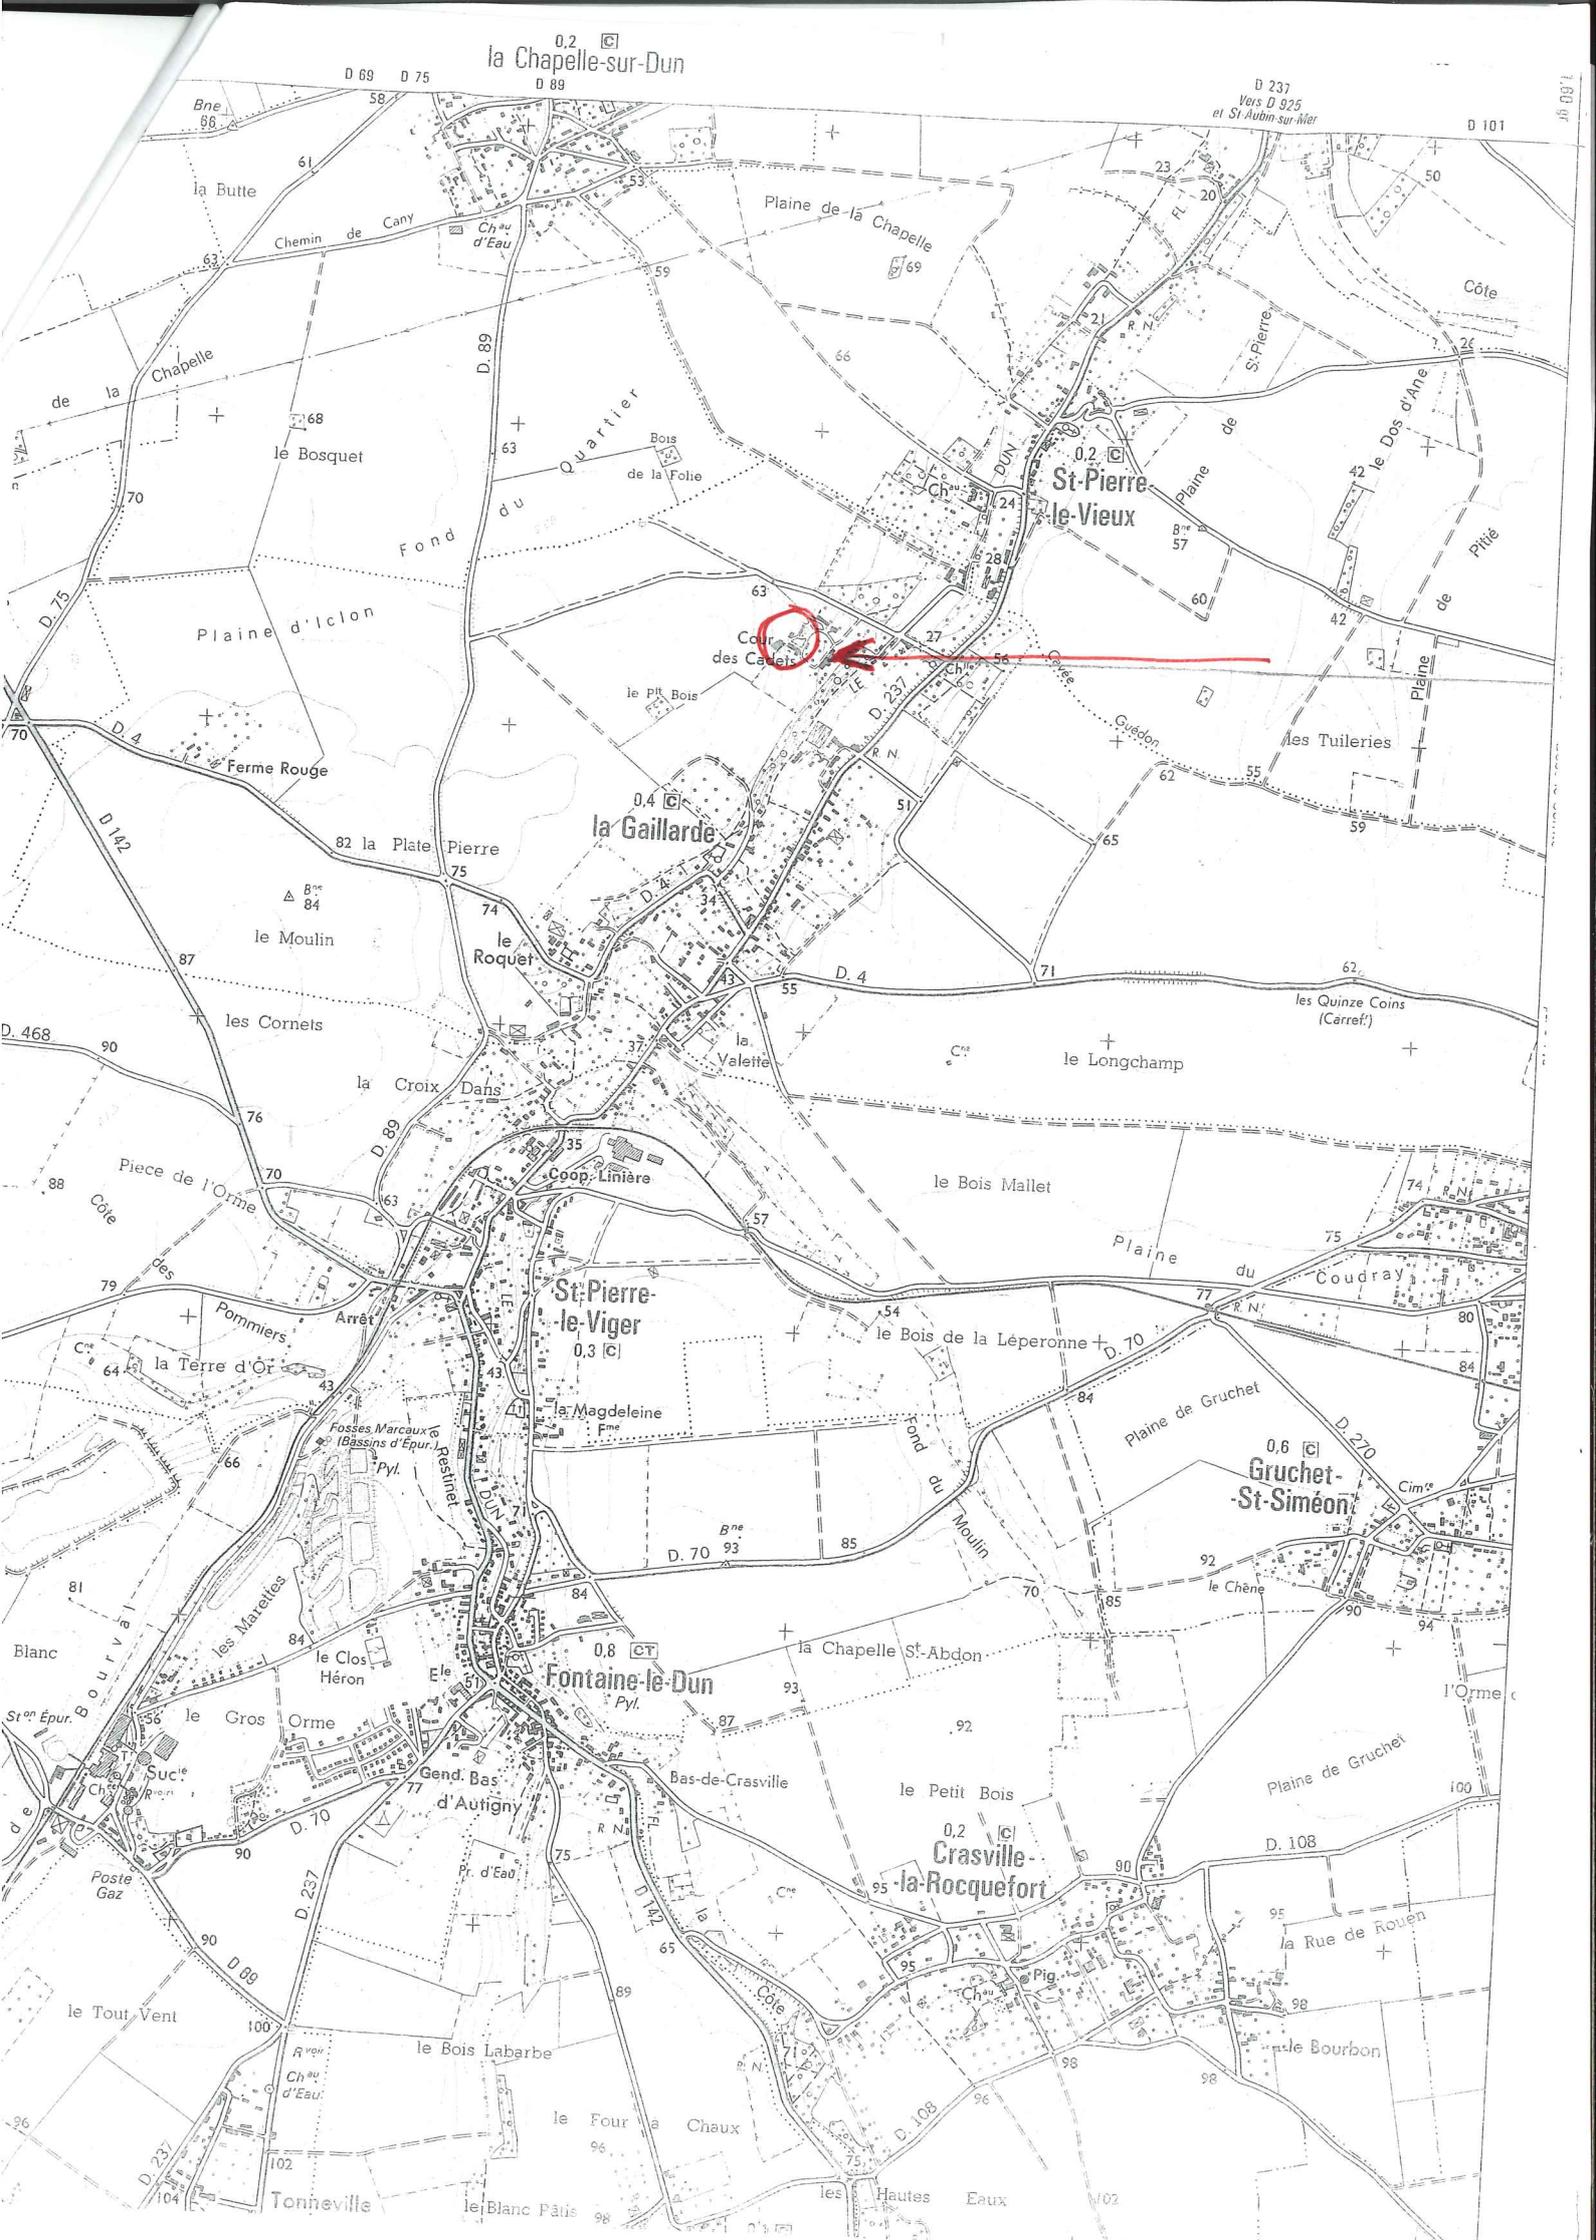

0.2 CT  
la Chapelle-sur-Dun  
D 69 D 75  
D 89

D 237  
Vers D 925  
et St-Aubin-sur-Mer

D 101

0.2 CT  
St-Pierre  
le-Vieux

0.4 CT  
la Gaillarde

0.3 CT  
St-Pierre-  
le-Viger

0.8 CT  
Fontaine-le-Dun

0.6 CT  
Gruchet-  
St-Siméon

0.2 CT  
Crasville-  
la-Rocquefort

Cour  
des Carlets

