

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SCEA FONTAINE NOISETIER, 15 r Fontaine Noisetier - 02880 Nanteuil La F.	
Date :	05/11/2021	n° DRIRE : 403/02/2021
Affaire suivie par :	Monsieur BLANCHE Martin	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'exploitation	
Lieu du chantier :	Nanteuil La Fosse (02)	

POMPAGE PAR PALIERS

Date :	15/11/2021	Niveau Départ :	- 2,16 m
Heure déb :	11h11	Hauteur du repère :	+ 0,20 m
Heure fin :	15h48	Refoulement :	130,00 m


Palier 1	Problèmes réglages débits	
Temps	ND	Débit
3mn	4,598	
4mn	3,761	2,30
6mn	2,887	
8mn	5,871	réglages
10mn	10,435	
15mn	8,637	
20mn	6,441	réglages
30mn	6,064	
40mn	6,066	
50mn	6,025	réglages
1h00	5,759	
1h35	5,483	2,10

Palier 2		
Temps	ND	Débit
3mn	7,270	4,10
4mn	7,772	
6mn	8,308	
8mn	8,530	4,10
10mn	8,650	
15mn	8,767	
20mn	8,809	
30mn	8,888	
40mn	8,932	4,10
50mn	9,039	
60mn	9,058	4,10

Palier 3		
Temps	ND	Débit
3mn	10,824	5,90
4mn	11,238	
6mn	11,716	6,00
8mn	11,959	
10mn	12,085	6,00
15mn	12,231	
20mn	12,273	
30mn	12,329	6,00
40mn	12,357	
50mn	12,329	6,00
60mn	12,382	

Palier 4		
Temps	ND	Débit
3mn	15,102	8,90
4mn	15,826	
6mn	16,794	8,90
8mn	17,424	
10mn	17,788	
15mn	18,203	
20mn	18,394	8,90
30mn	18,582	
40mn	18,673	
50mn	18,739	8,90
60mn	18,787	

Pompage par paliers sur le forage de la SCEA LA FONTAINE NOISETIER à Nanteuil La Fosse, le 15/11/2021

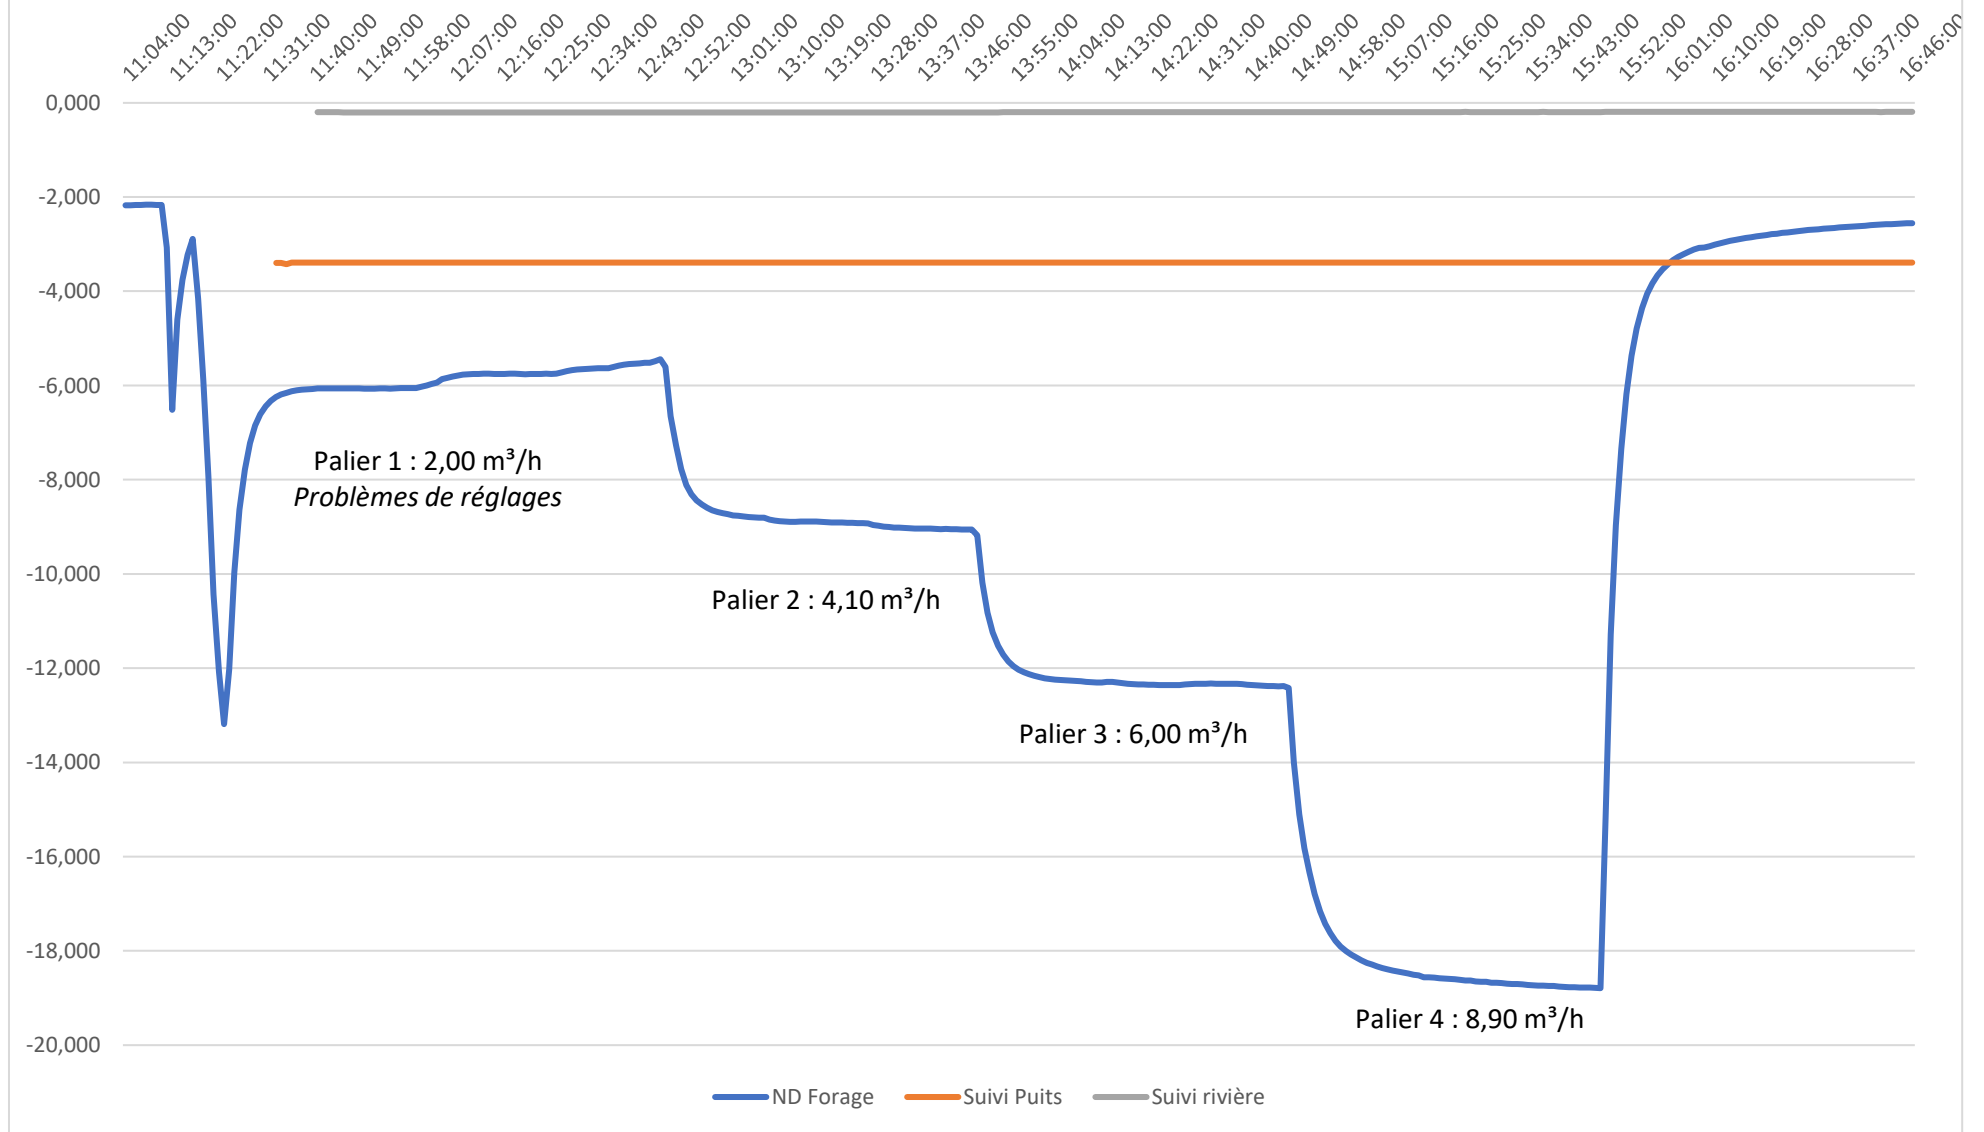

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SCEA FONTAINE NOISETIER, 15 r Fontaine Noisetier - 02880 Nanteuil La F.	
Date :	05/11/2021	n° DRIRE : 403/02/2021
Affaire suivie par :	Monsieur BLANCHE Martin	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'exploitation	
Lieu du chantier :	Nanteuil La Fosse (02)	

POMPAGE DE LONGUE DUREE

Date :	16/11/2021				Forage	Puits	Rivière	
Heure déb :	10h41				Niveau départ :	- 2,15 m	- 3,39 m	
Heure fin :	10h42				Hauteur du repère :	+ 0,20 m		
					Refoulement :	130,00 m		
Descente					Remontée			
Temps	ND Forage	Debit	Puits	Riviere	Temps	Forage	Puits	Riviere
1mn	2,868		3,392	0,211	1mn	12,073	3,392	0,199
1mn30					1mn30			
2mn	6,475	7,10	3,392	0,210	2mn	9,482	3,392	0,198
2mn30					2mn30			
3mn	8,826	7,10	3,392	0,210	3mn	7,691	3,392	0,198
3mn30					3mn30			
4mn	10,332		3,392	0,210	4mn	6,445	3,392	0,198
4mn30					4mn30			
5mn	11,343		3,392	0,210	5mn	5,569	3,392	0,198
6mn	12,053		3,392	0,210	6mn	4,955	3,392	0,199
7mn	12,557		3,391	0,210	7mn	4,522	3,392	0,199
8mn	13,000	7,10	3,391	0,210	8mn	4,197	3,393	0,199
9mn	13,387		3,391	0,210	9mn	3,968	3,393	0,199
10mn	13,668		3,391	0,210	10mn	3,801	3,392	0,198
12mn	14,037		3,392	0,210	12mn	3,573	3,392	0,199
14mn	14,263	7,10	3,392	0,210	14mn	3,424	3,392	0,199
16mn	14,408		3,392	0,210	16mn	3,325	3,393	0,199
18mn	14,513	7,00	3,392	0,210	18mn	3,245	3,393	0,198
20mn	14,605		3,392	0,210	20mn	3,177	3,393	0,199
25mn	14,759	7,00	3,392	0,210	25mn	3,056	3,393	0,199
30mn	14,859		3,392	0,210	30mn	2,969	3,393	0,198
45mn	14,922	7,00	3,392	0,210	45mn	2,788	3,393	0,198
1h	15,147	7,00	3,392	0,210	1h	2,640	3,393	0,198
1h30	15,270		3,392	0,210	1h30			
2h	15,349	7,00	3,391	0,210	2h			
3h	15,429	7,00	3,391	0,197	3h			
4h	15,515		3,391	0,198	4h			
5h	15,536		3,391	0,197	5h			
6h	15,564		3,390	0,197	6h			
7h	15,570		3,390	0,198	7h			
8h	15,581		3,391	0,197	8h			
9h	15,577		3,391	0,198	9h			
10h	15,583		3,391	0,198	10h			
12h	15,597		3,391	0,198	12h			
15h	15,613		3,392	0,198	15h			
18h	15,625	6,90	3,391	0,197	18h			
21h	15,625		3,391	0,198	21h			
24h	15,618	6,90	3,392	0,199	24h			

Pompage de 24h à 7,00 m³/h sur le forage de la SCEA LA FONTAINE NOISETIER à Nanteuil La Fosse, les 16 et 17/11/2021

