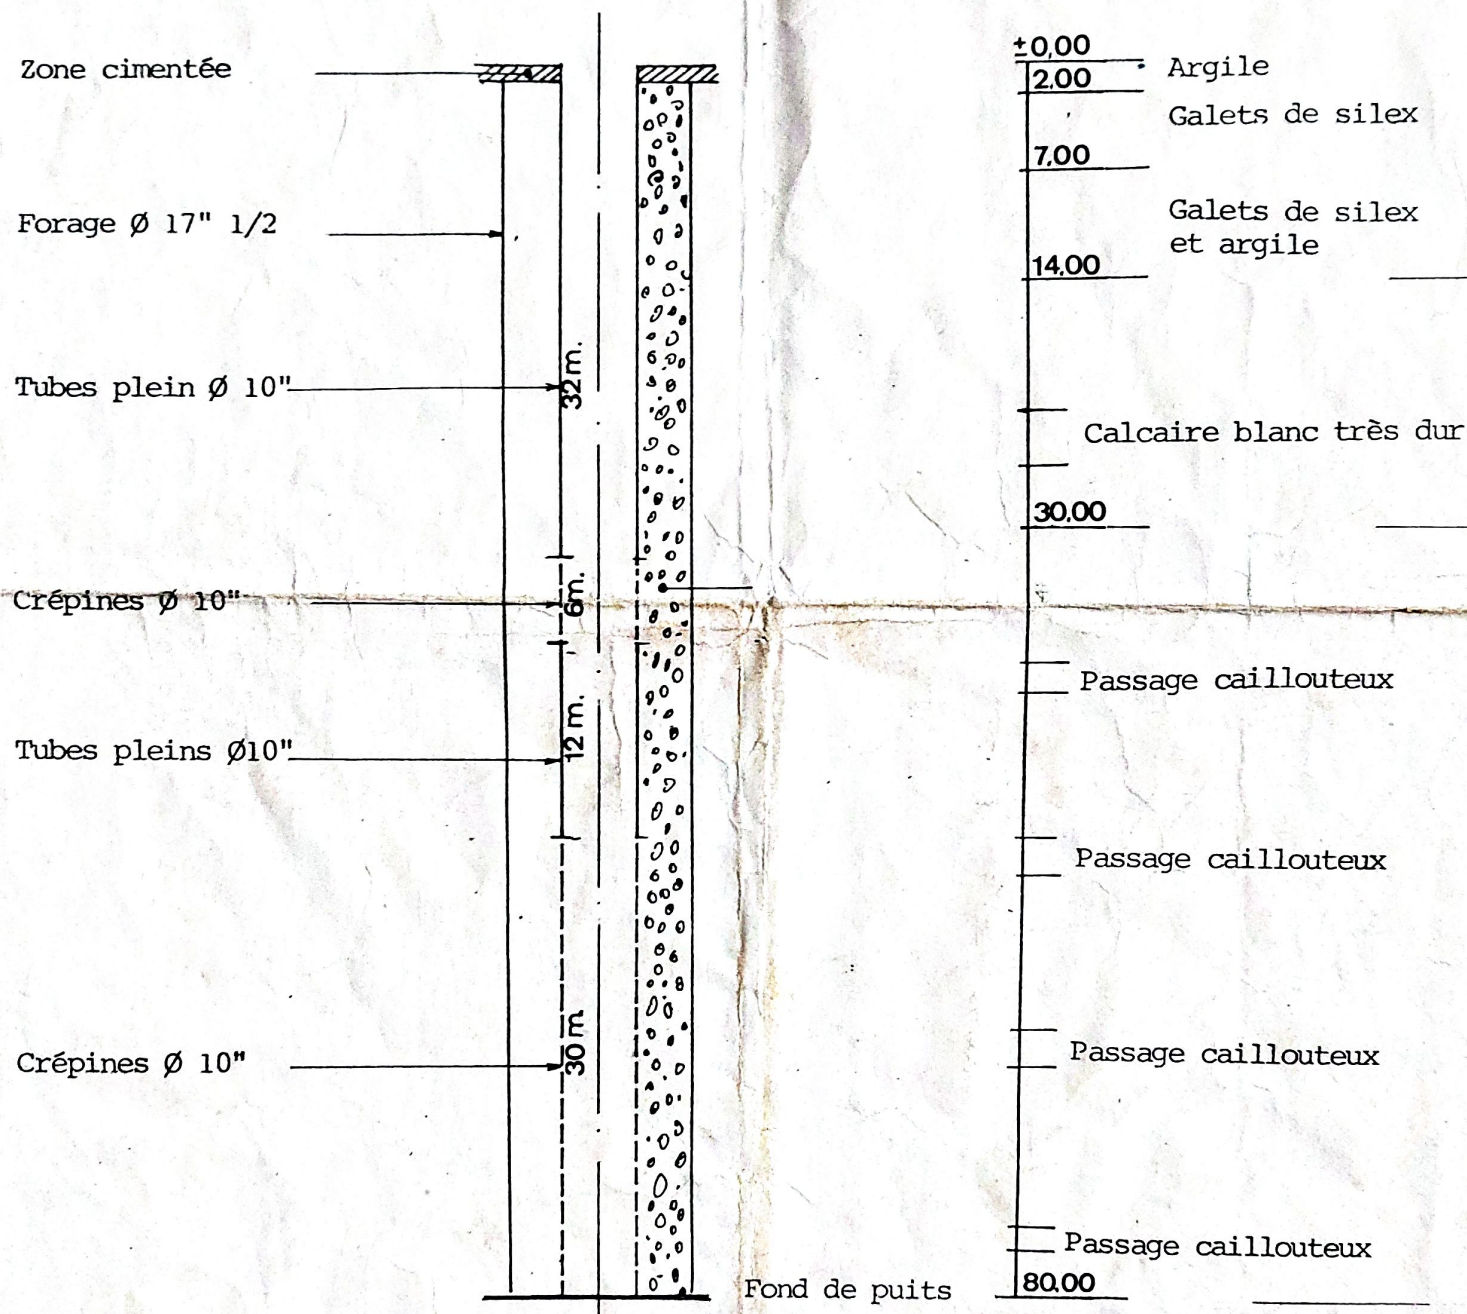


- S.I.R.E.G.E. -  
COURTENAY

FORAGE HIDRAULIQUE DE: M.

Lecaplain

à: Passy en Gatinais

PUITS N° 5Développement - pompageAir lift : 8 hQ = 30 m<sup>3</sup>/h

Niveau statique : 34,50 m

Niveau dynamique : 41,00 m

Pompage : en cours - Q = 70 m<sup>3</sup>

Profondeur puits : 75 m


Niveau statique : 37 m

ETUDESOL

JUILLET 1977



M. Lecapelain - Passy

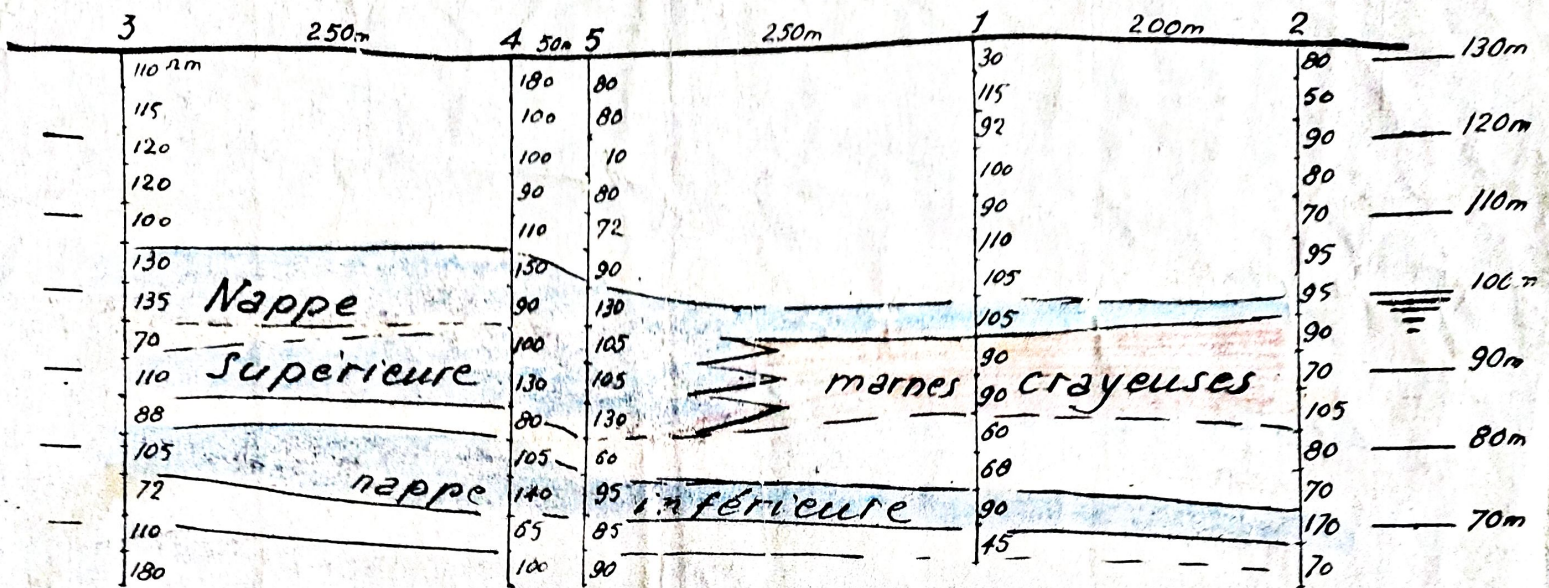

M. Gilles - Le G<sup>d</sup> Ambreville

