



S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com


BSS004DDPD

TRAVAUX DE FORAGE POUR LES BESOINS DOMESTIQUES à Montcheutin (08)

Forage certifié conforme
aux documents du rapport :


S.A.R.L. BONIFACE
Forages d'Eau
5, rue Pierre Boileau
51420 WITRY LES REIMS
Tél. 03 26 97 11 61 - Fax. 03 26 97 21 75
SIRET: 330 588 278 00029 - APE: 4399 D

**TRAVAUX REALISES
DU
3 au 7 Février 2022**

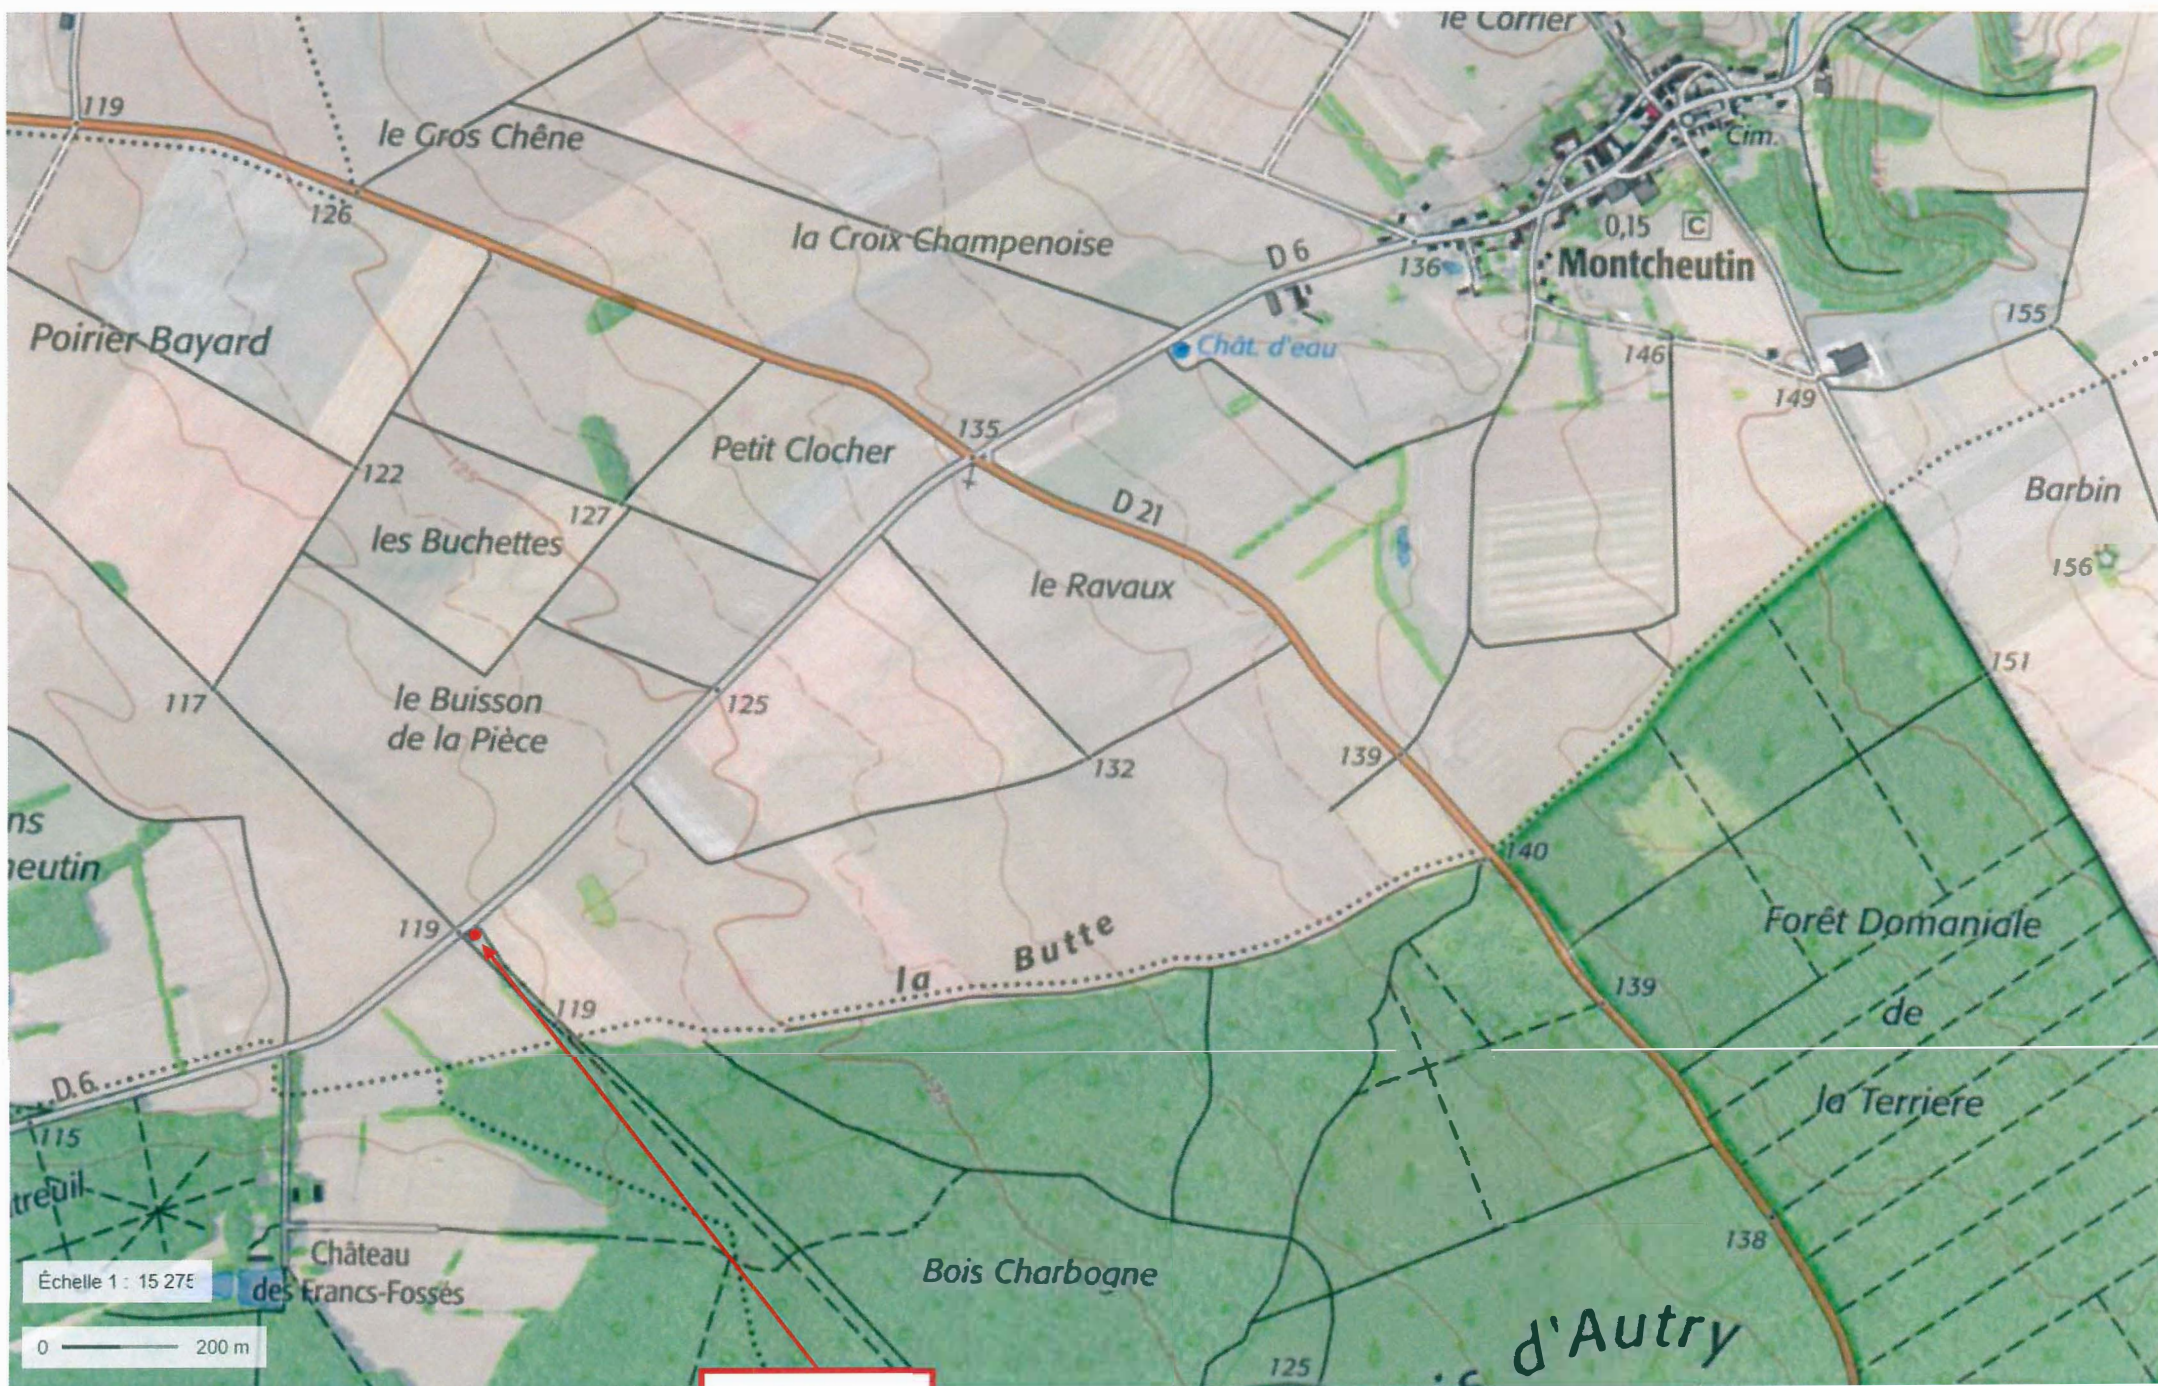

BSS004DDPD

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Champ La Vache, 08250 Moncheutin	
Date :	03/02/2022	n° DREAL : 434/2022
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins domestiques	
Lieu du chantier :	Montcheutin (08)	

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	35,80
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	3,00	380	Tarière	à sec
3,00	37,10	254	Rotary	Air

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	3,00	273	273/263	Acier E24.2		x
-0,60	5,40	140	140/126	PVC		x
5,40	35,80	140	140/126	PVC	x 0,5 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL :	03.26.97.11.61
Client :	Champ La Vache, 08250 Moncheutin		
Date :	03/02/2022	n° DREAL :	434/2022
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins domestiques		
Lieu du chantier :	Montcheutin (08)		

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
4,00	35,80	2/3	x		254	140

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	3,00	CPJ45	x		380	273
0,00	5,00	CPJ45	x		263	140
5,00	6,00	Sobranite	x		254	140

POMPAGE NS (m) : 3,47 Côte / Sol (m) : -0,6 Pompe : SP 8/10

ND (m)	Q (m3)	Temps
7,00	12,00	0h30
5,60	12,00	2h00
Acidification :	-	tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
Arrêts / démarrages : 3 x 10 mn/10 mn		
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
5,60	12,00	2h00
Débit spécifiques		
Q' =	5,63	m ³ / h / m
Coordonnées : - X : 4.792182° - Y : 49.278443° - Z : 119,46 m		
Observations : La pompe peut être mise à 15 mètres de profondeur.		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Champ La Vache, 08250 Moncheutin	
Date :	03/02/2022	n° DRIRE : 434/2022
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins domestiques	
Lieu du chantier :	Montcheutin (08)	

