

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU N°2 REJET N°1

Entreprise: **SARL BREBANT YANN FORAGE**

Client:

Maître d'oeuvre: **BREBANT FORAGE**
ZA 8 RUE DU COURTIL
50510 CERENCES

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration * :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : LE CHATEAU
14710 ASNIERES EN BESSIN

Coordonnées : Longitude 000°56'21 18"W Latitude 049°21'51,42"N **Altitude :** 0.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 19/10/2016

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 19/10/2016

Resp. M. Oeuvre :

Machine : STENUICK

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU N°2 REJET N°1

Client:
Maître d'oeuvre: BREBANT FORAGE
Lieu de l'ouvrage : LE CHATEAU
14710 ASNIERES EN BESSIN

LITHOLOGIE

| De | à | Libellé |
|-------|-------|-----------------|
| 0.00 | 1.00 | TERRE |
| 1.00 | 8.00 | CALCAIRE ARGILE |
| 8.00 | 30.00 | ARGILE NOIRE |
| 30.00 | 40.00 | CALCAIRE |

FORAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Mode de forage | Fluide de forage |
|-------|-------|-------|--------|----------------|------------------|
| 0.00 | 18.00 | 9" | 229.00 | M.f.t. | Air |
| 18.00 | 40.00 | 6"1/2 | 165.00 | M.f.t. | Air |

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

| Profondeur (m) | Débit (m3/heure) |
|----------------|------------------|
| 30.00 | 30.00 |
| 40.00 | 35.00 |

TUBAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type | Slot | Vide % |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| 0.00 | 20.00 | 4"7/8 | 25.00 | 5.00 | | P.v.c.-lisse | Tube-plein | | |
| 20.00 | 24.00 | 4"7/8 | 125.00 | 5.00 | | P.v.c.-lisse | Crepine fentes | 1.00 | |
| 24.00 | 28.00 | 4"7/8 | 125.00 | 5.00 | | P.v.c.-lisse | Tube-plein | | |
| 28.00 | 32.00 | 4"7/8 | 125.00 | 5.00 | | P.v.c.-lisse | Crepine fentes | 1.00 | |
| 32.00 | 36.00 | 4"7/8 | 125.00 | 5.00 | | P.v.c.-lisse | Tube-plein | | |
| 36.00 | 40.00 | 4"7/8 | 125.00 | 5.00 | | P.v.c.-lisse | Crepine fentes | | |

REMPLISSAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Matériau | Nature | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|-------|-------|-------|--------|---------------|------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 17.00 | 4"7/8 | 125.00 | Ciment | Ciment-bentonite | Sous pression | | | |
| 17.00 | 18.00 | 4"7/8 | 125.00 | Billes-argile | Compactionite | | | | |

FORAGE D'EAU N°2 REJET N°1

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage :

BREBANT FORAGE

LE CHATEAU

14710 ASNIERES EN BESSIN

Travaux réalisés :

du : 19/10/2016 au : 19/10/2016

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Géographique

Longitude (X): 000°56'21,18"W


Latitude (Y): 049°21'51,42"N

Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/201

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

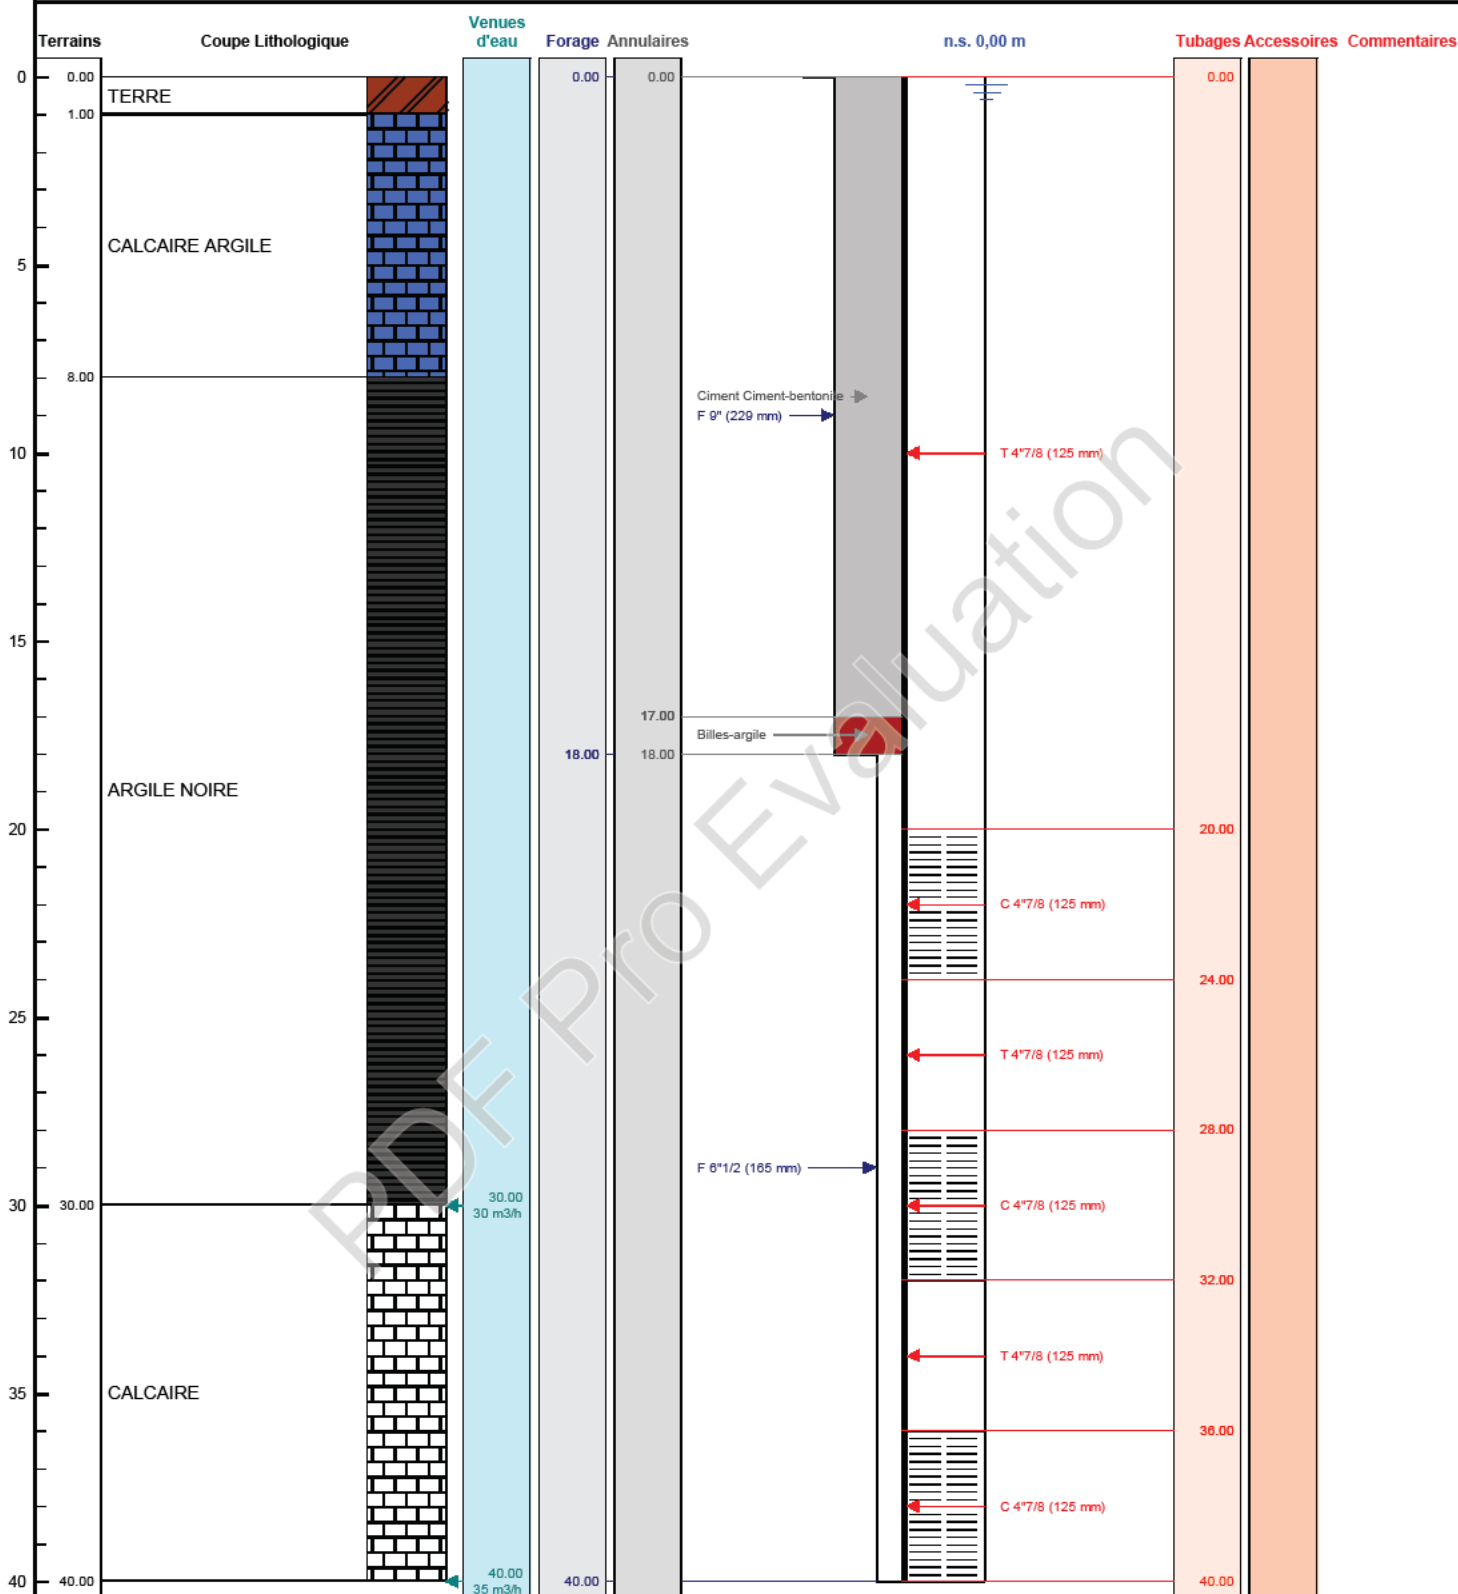

Le à
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise