


COUPE DE FORAGE REALISE

Forage de rejet

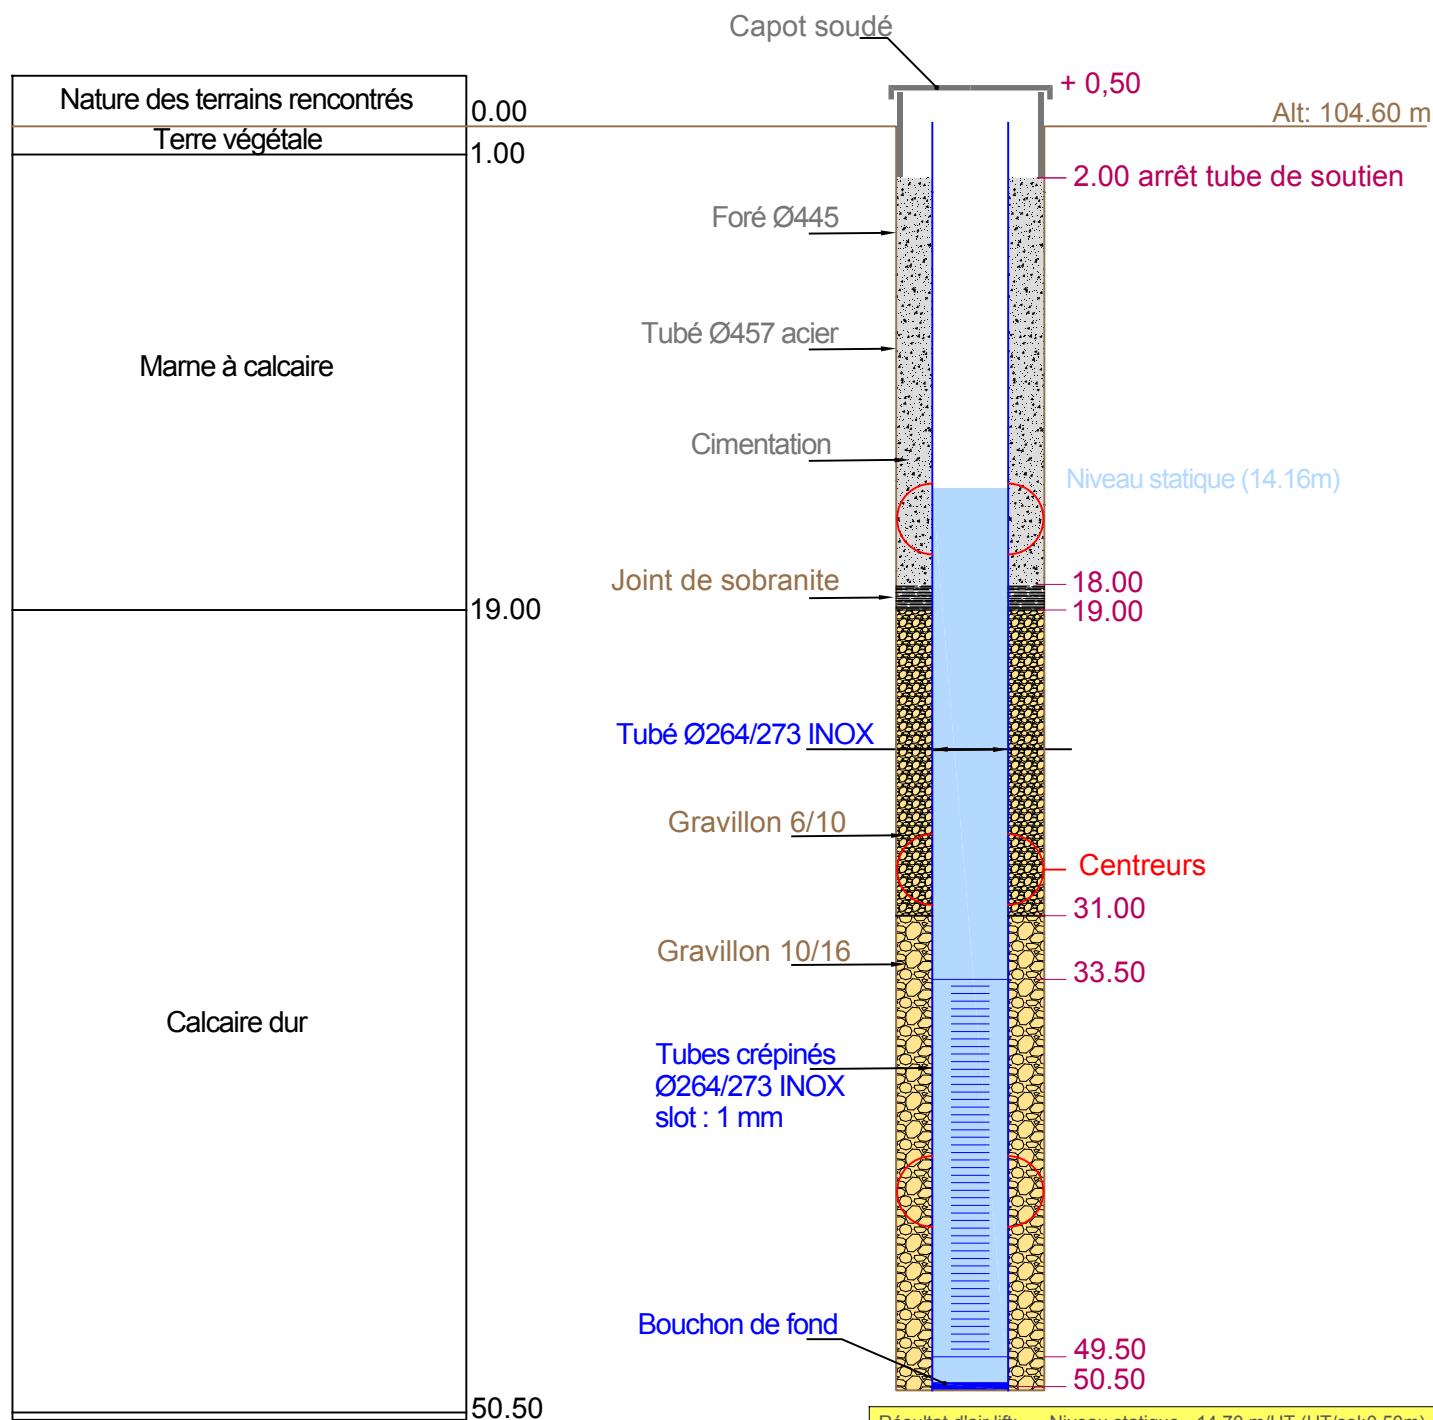

| | |
|--|---|
| Résultat d'air lift: | Niveau statique - 14,70 m/HT (HT/sol:0,50m) Niveau dynamique - 14,74 m/HT pour 17 m³/h |
| Résultat de pompage: | Niveau statique - 14,76 m/HT (le 12/12) |
| | Palier 1 - ND -14,85 m/HT pour 50 m³/h |
| | Palier 2 - ND -14,88 m/HT pour 70 m³/h |
| | Palier 3 - ND -14,94 m/HT pour 90 m³/h |
| | Palier 4 - ND -14,97 m/HT pour 100 m³/h |
| Résultat de pompage longue durée (24 h): | Niveau statique - 14,66 m/HT (le 16/12) ND - 13,29 m/HT pour 80 m³/h |