

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: NORMANDIE FORAGE .

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS : BSS004FADC

N° Déclaration ** : 248687

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : ROUTE DE SAINTE ANNE
14170 BERNIERES D AILLY

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 85.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 28/09/2022 Resp. M. Ouvrage : LANCELIN

Date fin de l'ouvrage : 29/09/2022 Resp. M. Oeuvre : GAUTIER

Machine : ECOFORE Resp. Chantier : GODEY

Date début pompage : Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage : Débit Maxi. d'essai : 3.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : ROUTE DE SAINTE ANNE
14170 BERNIERES D AILLY

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	49.00	CALCAIRE JAUNE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
10.00	49.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	33.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
33.00	45.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
45.00	49.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REEMPLISSAGE


De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			

FORAGE D'EAU

14170 BERNIERES D AILLY

Altitude sol (Z): +85,000 m

Nombre de forages :
1

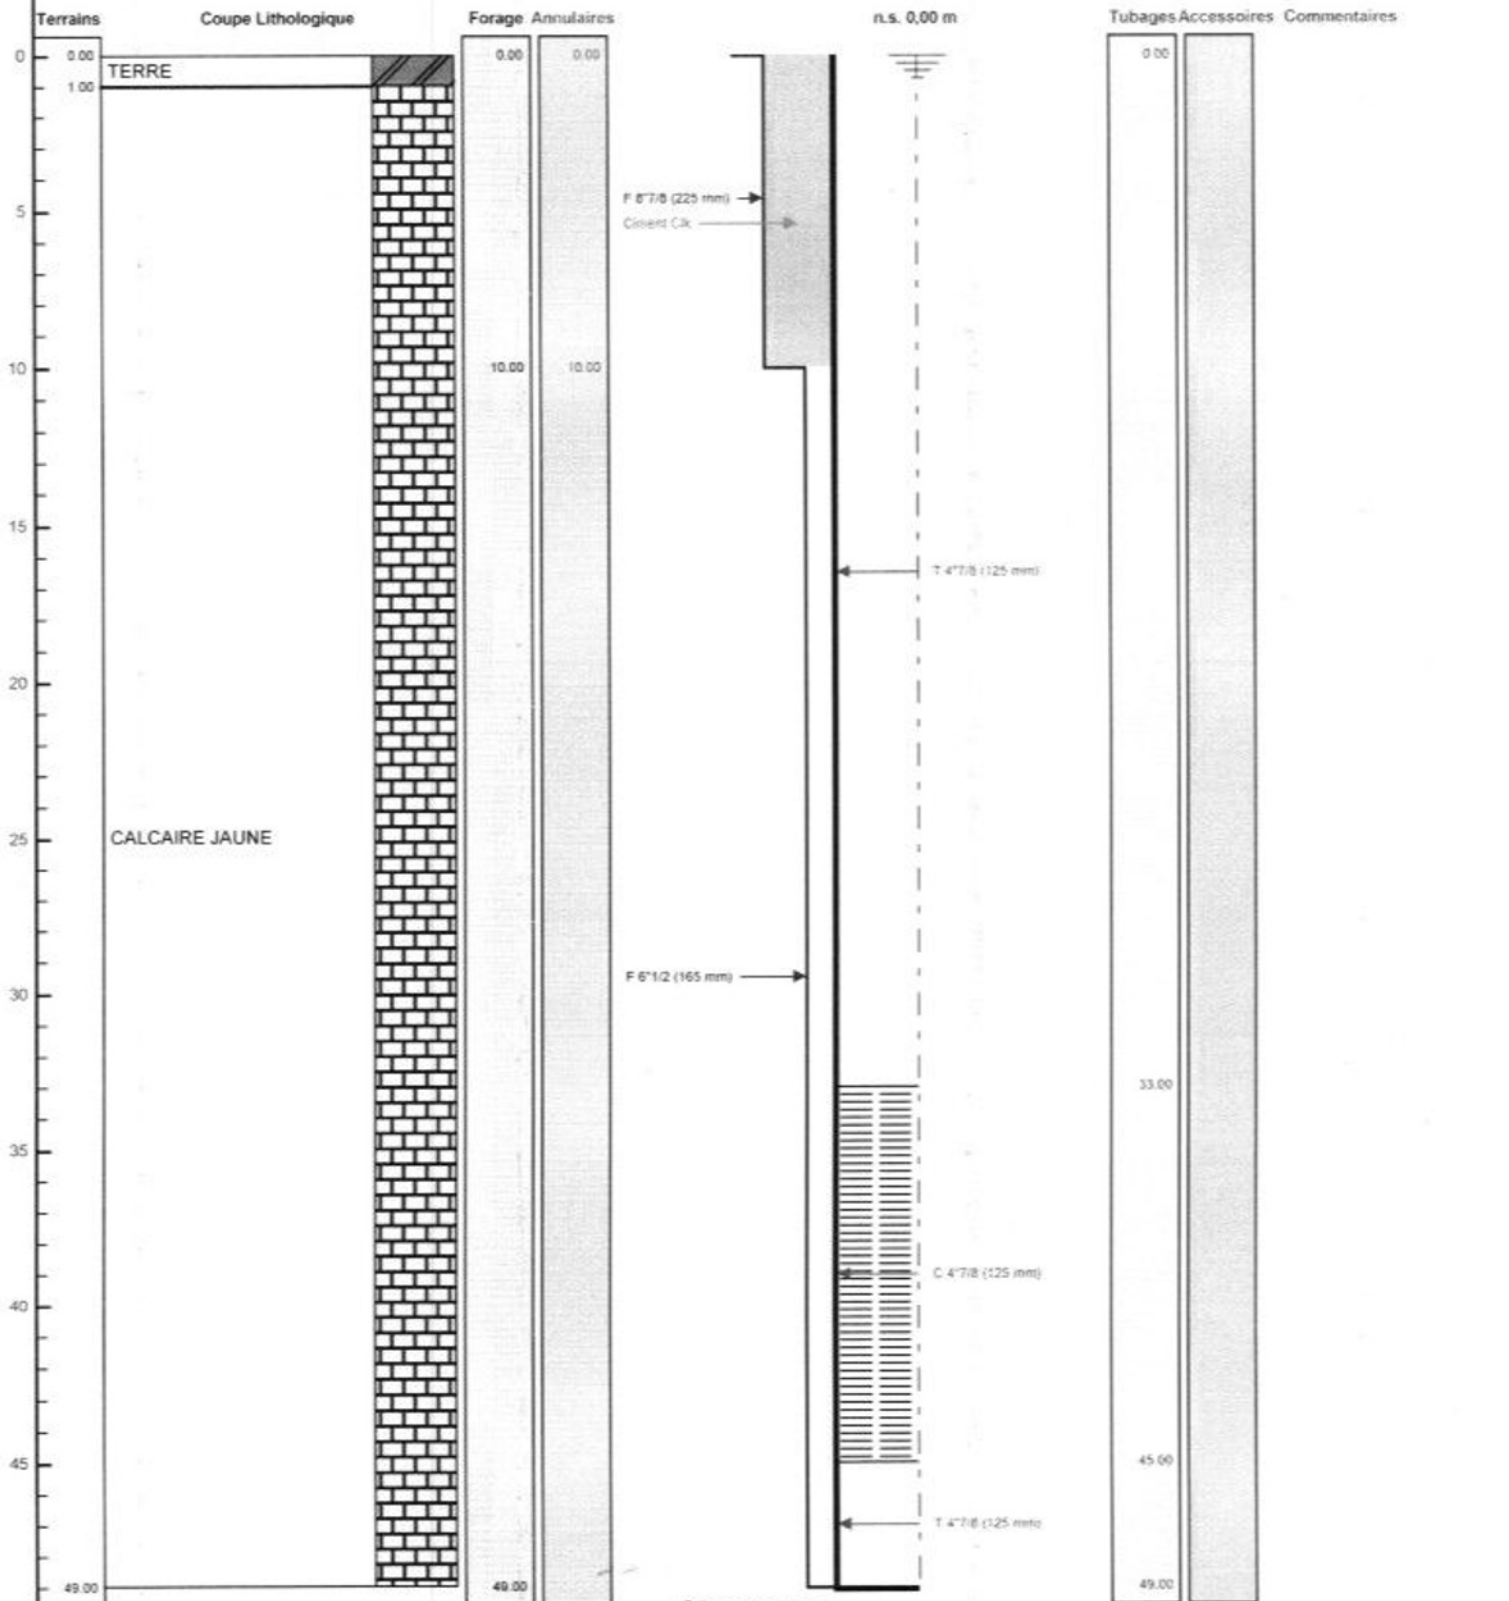

NORMANDIE FORCE