

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU 25ML N°1

Entreprise:	SARL BREBANT FORAGE
Client:	
Maître d'oeuvre:	
Exploitant:	

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 6 RUE MAISON GEORGES

50440 BEAUMONT HAGUE

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 20/01/2022 Resp. M. Ouvrage : EFINOR SEMA

Date fin de l'ouvrage : 20/01/2022 Resp. M. Oeuvre : PRUDENCE

Machine : Stenuick Resp. Chantier : PRUDENCE

Date début pompage : Niveau statique non perturbé : 8.00 m

Date fin de pompage : Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : POMPAGE MAXIMUM 1M3/HEURE

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU 25ML N°1

Client:**Maître d'oeuvre:** BREBANT FORAGE
Lieu de l'ouvrage : 6 RUE MAISON GEORGES
 50440 BEAUMONT HAGUE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	6.00	GRES TENDRE
6.00	24.00	GRES JAUNE
24.00	25.00	GRES GRIS

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	25.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
17.00	0.50
21.00	2.00
25.00	2.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	10.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
10.00	25.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	9.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
9.00	10.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				

FORAGE D'EAU 25ML N°1

Client :

Travaux réalisés :
du : 20/01/2022 au : 20/01/2022

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X): 0

Latitude (Y): 0


Altitude sol (Z): +0,000 m

50440 BEAUMONT HAGUE

Echelle : 1/126

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

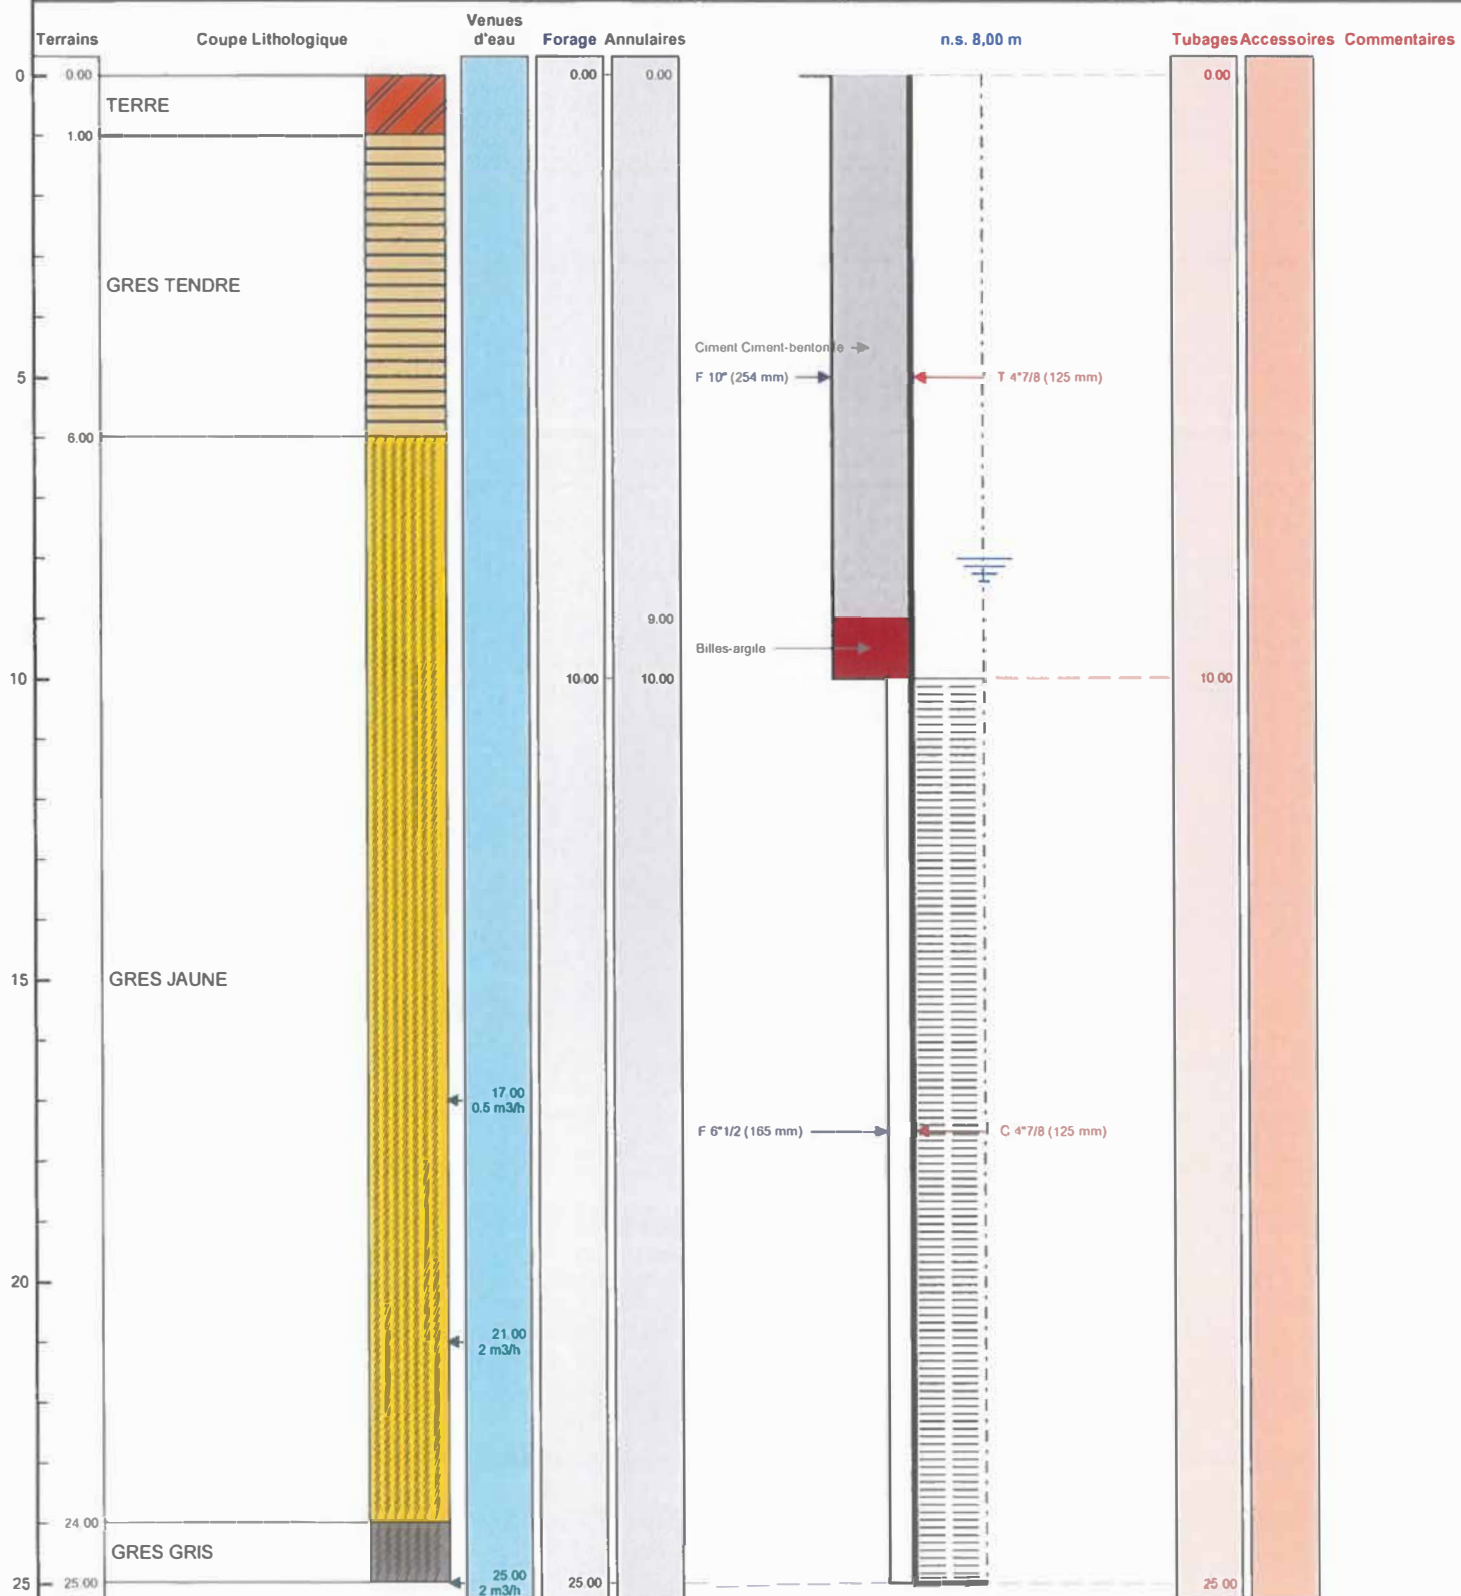

Le/...../..... à
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise