

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

<b>Entreprise:</b>	<b>NORMANDIE FORAGE.</b>
<b>Client:</b>	<b>SCEA ROUGE ET NOIR</b> RUE DU MARCHÉ NEUF 27300 PLASNES
<b>Maître d'oeuvre:</b>	<b>SCEA ROUGE ET NOIR</b> RUE DU MARCHÉ NEUF 27300 PLASNES
<b>Exploitant:</b>	<b>SCEA ROUGE ET NOIR</b> RUE DU MARCHÉ NEUF 27300 PLASNES

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* : 533850

Police de l'eau \* : 0100035007

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage:** RUE DU MARCHÉ NEUF  
27300 PLASNES

**Coordonnées :** **Longitude** 0 **Latitude** 0 **Altitude:** 176.00 m  
**Zone** Lambert 1 carto métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 17/01/2024

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 17/01/2024

**Resp. M. Oeuvre:**

**Machine:** ECOFORE

**Resp. Chantier:**

**Date début pompage :** **Niveau statique non perturbé :** 28.00 m

**Date fin de pompage :** **Débit Maxi. d'essai :** 2.00 m<sup>3</sup>/h

**Nombre de nappes identifiées :** **Rabattement correspondant :** 0.00 m

**Notes:**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

<b>Client:</b>	SCEA ROUGE ET NOIR		
<b>Maître d'oeuvre:</b>	SCEA ROUGE ET NOIR		
<b>Lieu de l'ouvrage :</b>	RUE DU MARCHÉ NEUF		
	27300	PLASNES	

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	20.00	ARGILE MARRON CLAIRE ORANGE
20.00	24.00	ARGILE MARRON FONCE
24.00	26.00	ARGILE NOIR
26.00	30.00	CALCAIRE CRAIE BLANCHE, JAUNE EBOULANTE
30.00	45.00	CRAIE BLANCHE A SILEX
45.00	60.00	CALCIRE GRIS

## FORAGE

De	à	Ø'	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	8"7/8	225.00	M.ft.	Air
20.00	60.00	6"1/2	165.00	M.ft.	Air

• Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
42.00	1.00
47.00	2.00

## TUBAGE

De	à	Ø'	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide%
0.00	44.00	4"7/8	125.00	0.00		P.V.C.	Tube-plein		
44.00	56.00	4"7/8	125.00	0.00		P.V.C.	Crepine fentes		50
56.00	60.00	4"7/8	125.00	0.00		P.V.C.	Tube-plein		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø'	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			

# FORAGE D'EAU

Travaux réalisés : 111  
du : 17/01/2024 au : 17/01/2024


Client : SCEA ROUGE ET NOIR  
Maître d'oeuvre : SCEA ROUGE ET NOIR  
Localisation de l'ouvrage : RUE DU MARCHÉ NEUF  
27300 PLASNES

Coordonnées de l'ouvrage :  
Lambert 1 carto métrique  
Longitude (X): 0  
Latitude (Y): 0  
Altitude sol (Z): +176,000 m

Echelle : 1/302

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

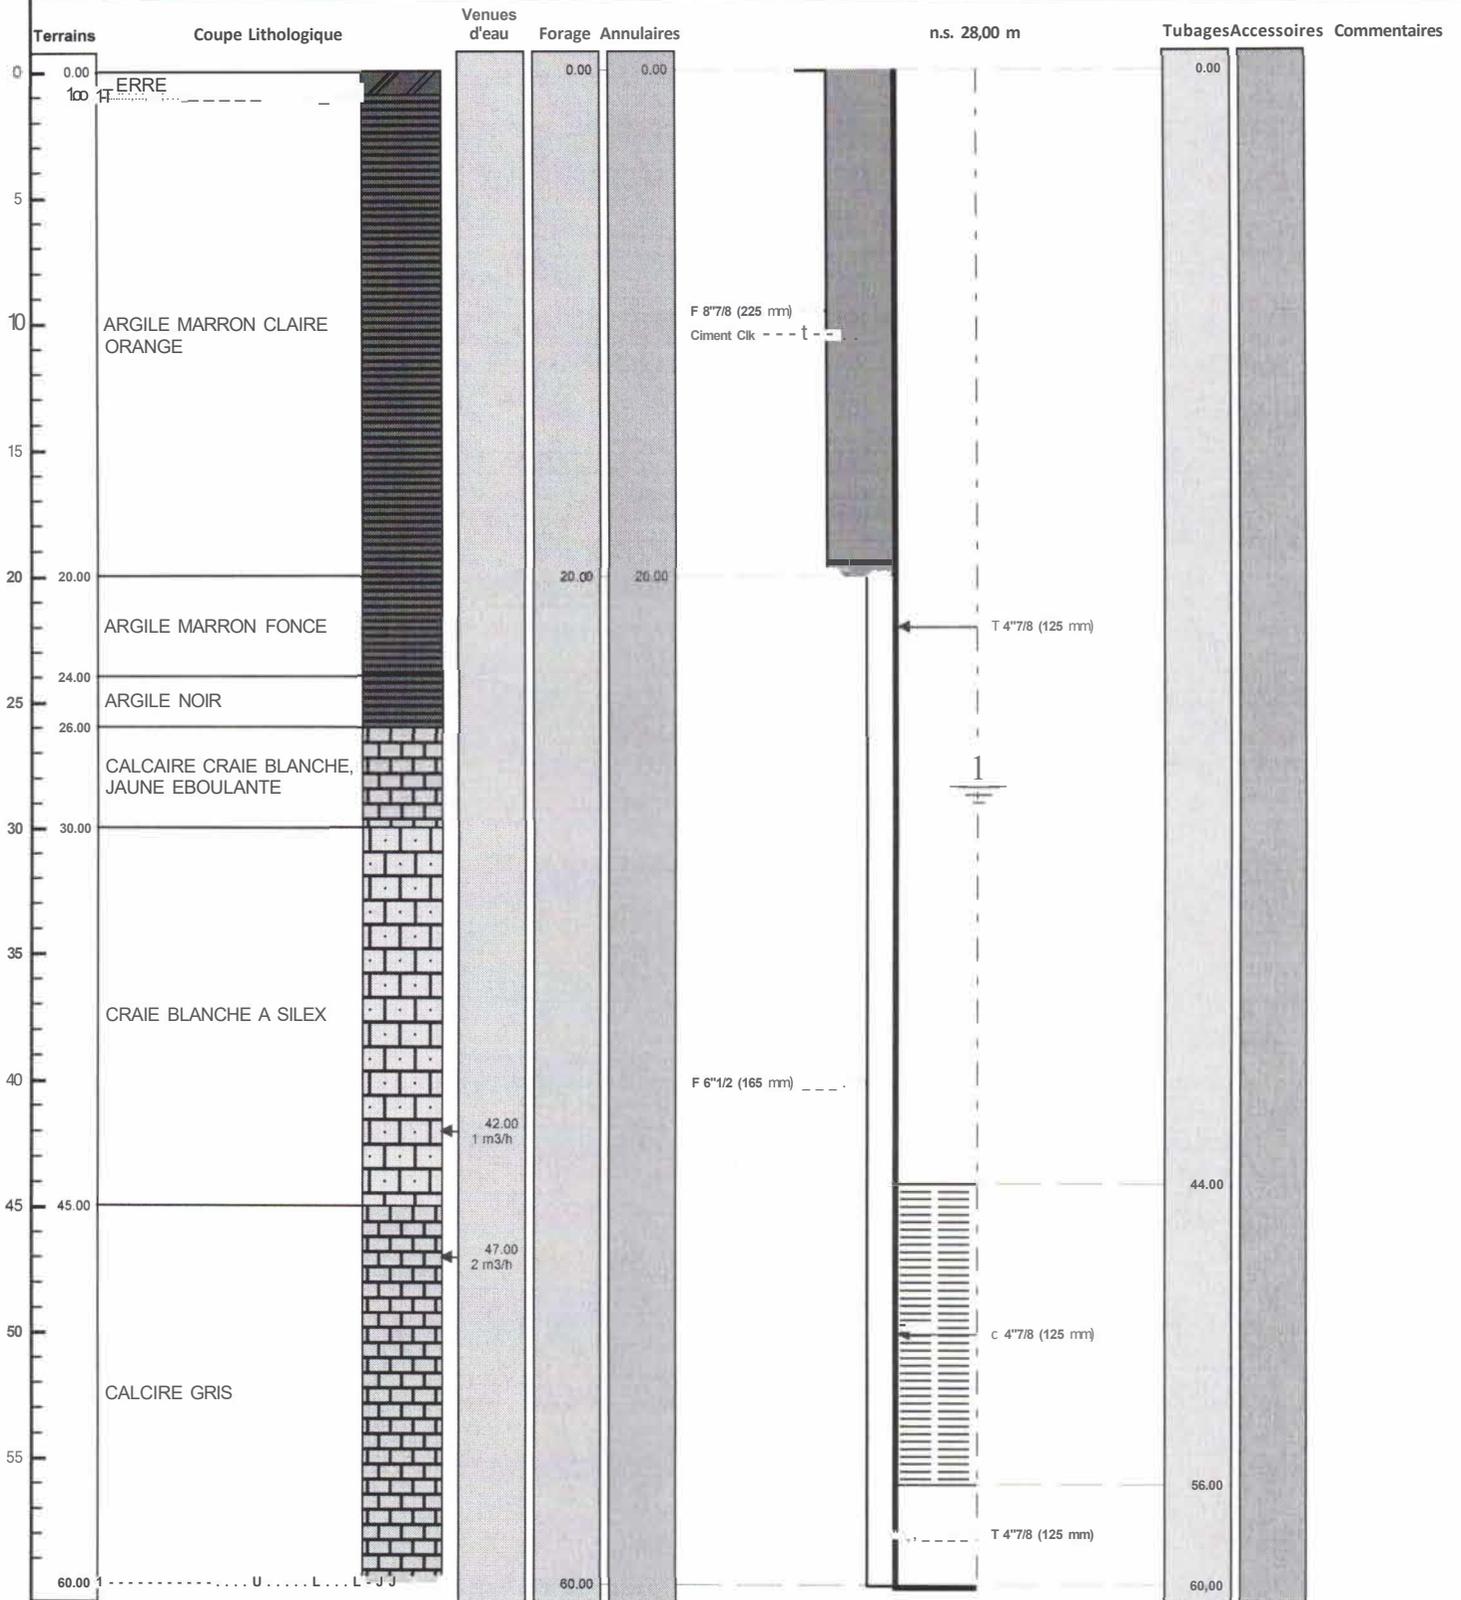

Le 16/01/2024 à 11h51  
CERTIFIE CONFORME A L'OU  
Tampon et signature du chef d'e

## POMPAGE D'ESSAI

## FORAGE D'EAU

## Pompage d'essai

<b>Client:</b>	SCEA ROUGE ET NOIR				
<b>Maître d'oeuvre:</b>	SCEA ROUGE ET NOIR				
<b>Lieu de l'ouvrage :</b>	RUE DU MARCHÉ NEUF				
	27300	PLASNES			
Profondeur utile du forage:	60.00	m	Niveau repère/sol:	0.00	m
Diamètre de la chambre de pompage:	125	mm	Niveau statique/sol:	28.00	m
Type de la pompe:	ZDS 3/19		Puissance de la pompe:	1	Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe:	0	mm
Débit maxi de la pompe:	3.00	m <sup>3</sup> /h	Hauteur de refoulement maxi:	0	mm
Installée à (profondeur):	55.00	m	Longueur de refoulement:	0	m

Observations :

Date et heure de début de pompage le **22/01/2024** à **09:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau


Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
22/01/2024	10:00	1h00		55.60	55.60	27.60	
	11:00	2h00		55.90	55.90	27.90	
	12:00	3h00		56.20	56.20	28.20	
	13:00	4h00		56.50	56.50	28.50	

FORAGE D'EAU

Date début: 22/01/2024

Heure début: 09:00

Pompage d'essai

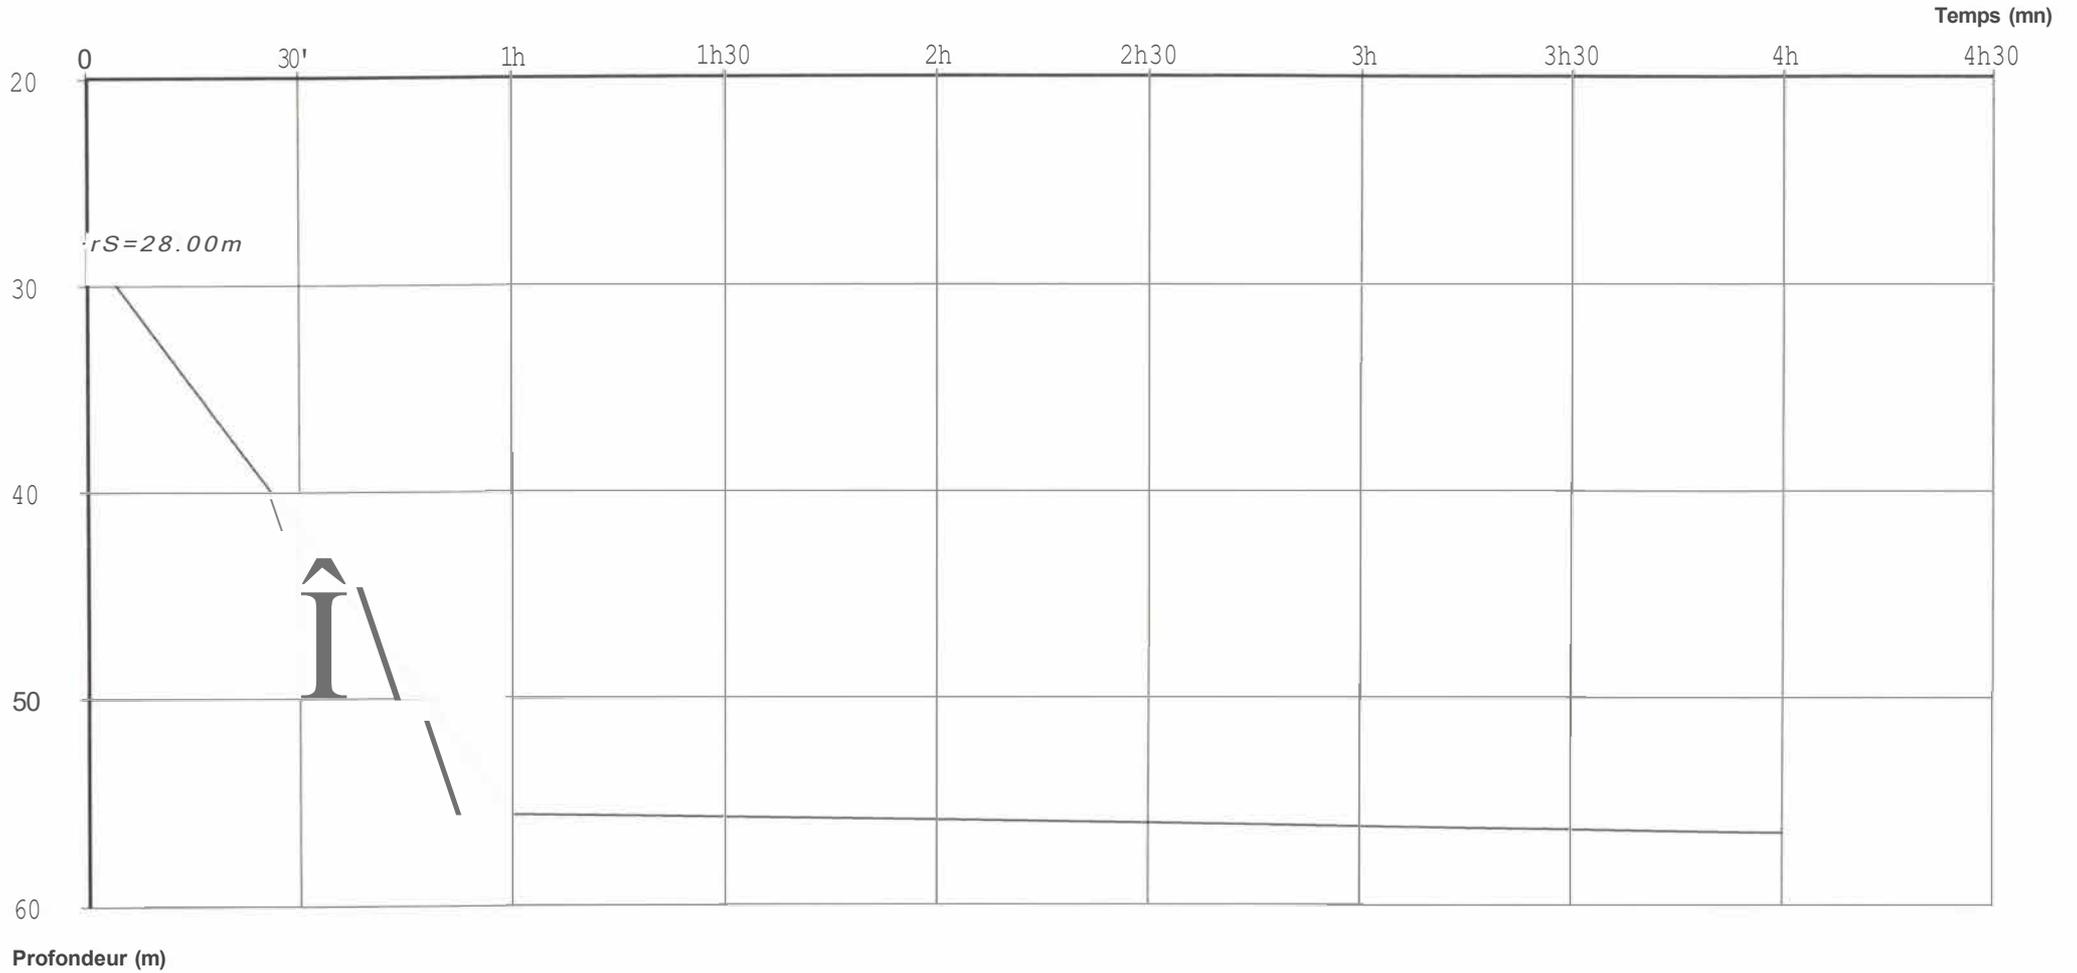

Débits:

--	--	--	--