




VILLEMAGNE L'ARGENTIÈRE (34) - Camp Esprit
Pz1
L93 : x = 710 383,93 ; y = 6 277 540 ; z = 197,09

5

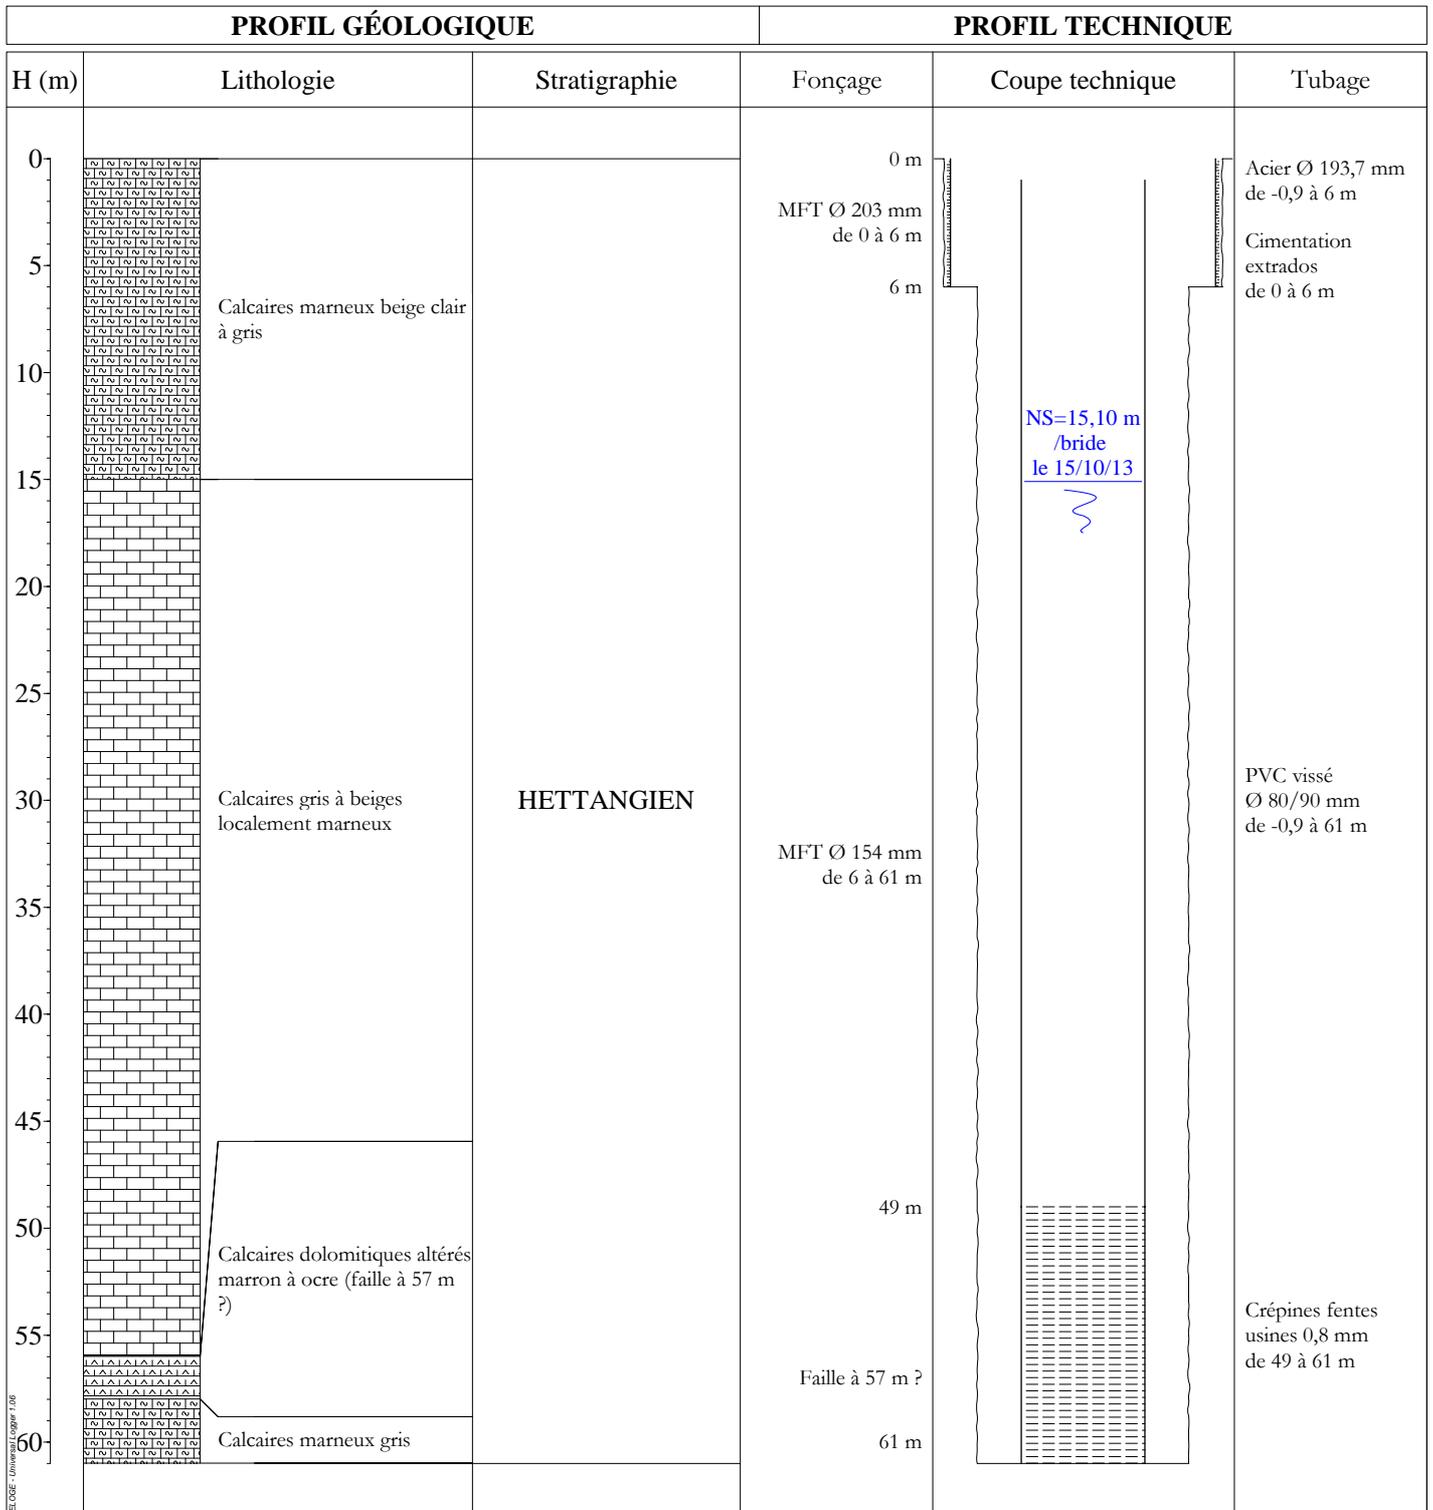

Première venue d'eau vers 18 m (Q ± 1 m³/h).
Venue d'eau à 57 m (Q > 15 m³/h).
Conductivité = 710 µS/cm ; Température = 18,4 °C.

Piezomètre. Etude captage Camp Esprit.
Travaux réalisés par l'entreprise Sud Forages le 08/10/2013.
Débit instantané > 15 m³/h.